


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA - 20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 大型無響室

被測定物 BFS-550TUA1-50 (50Hz)

備考 側面騒音 (1.5m)

定格静圧 騒音値
200 (Pa) 45 (dB)

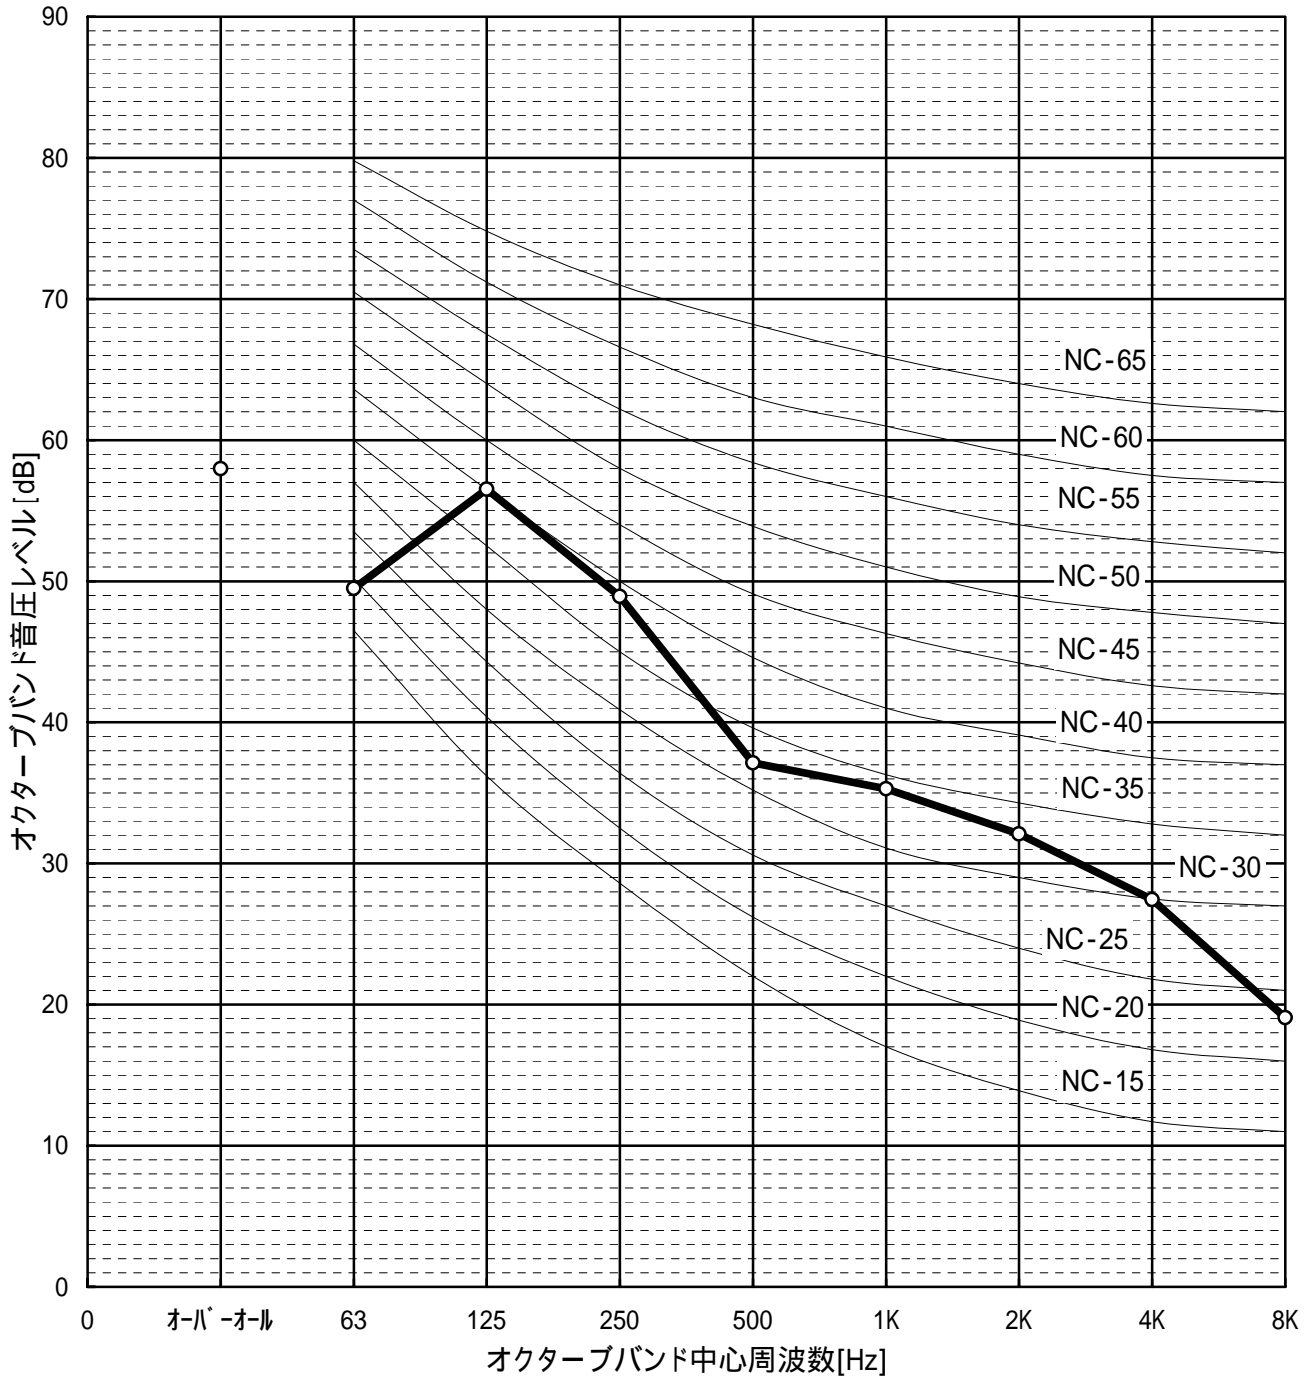


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA - 20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 大型無響室

被測定物 BFS-550TUA1-50 (50Hz)

備考 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧 騒音値
200 (Pa) 54 (dB)

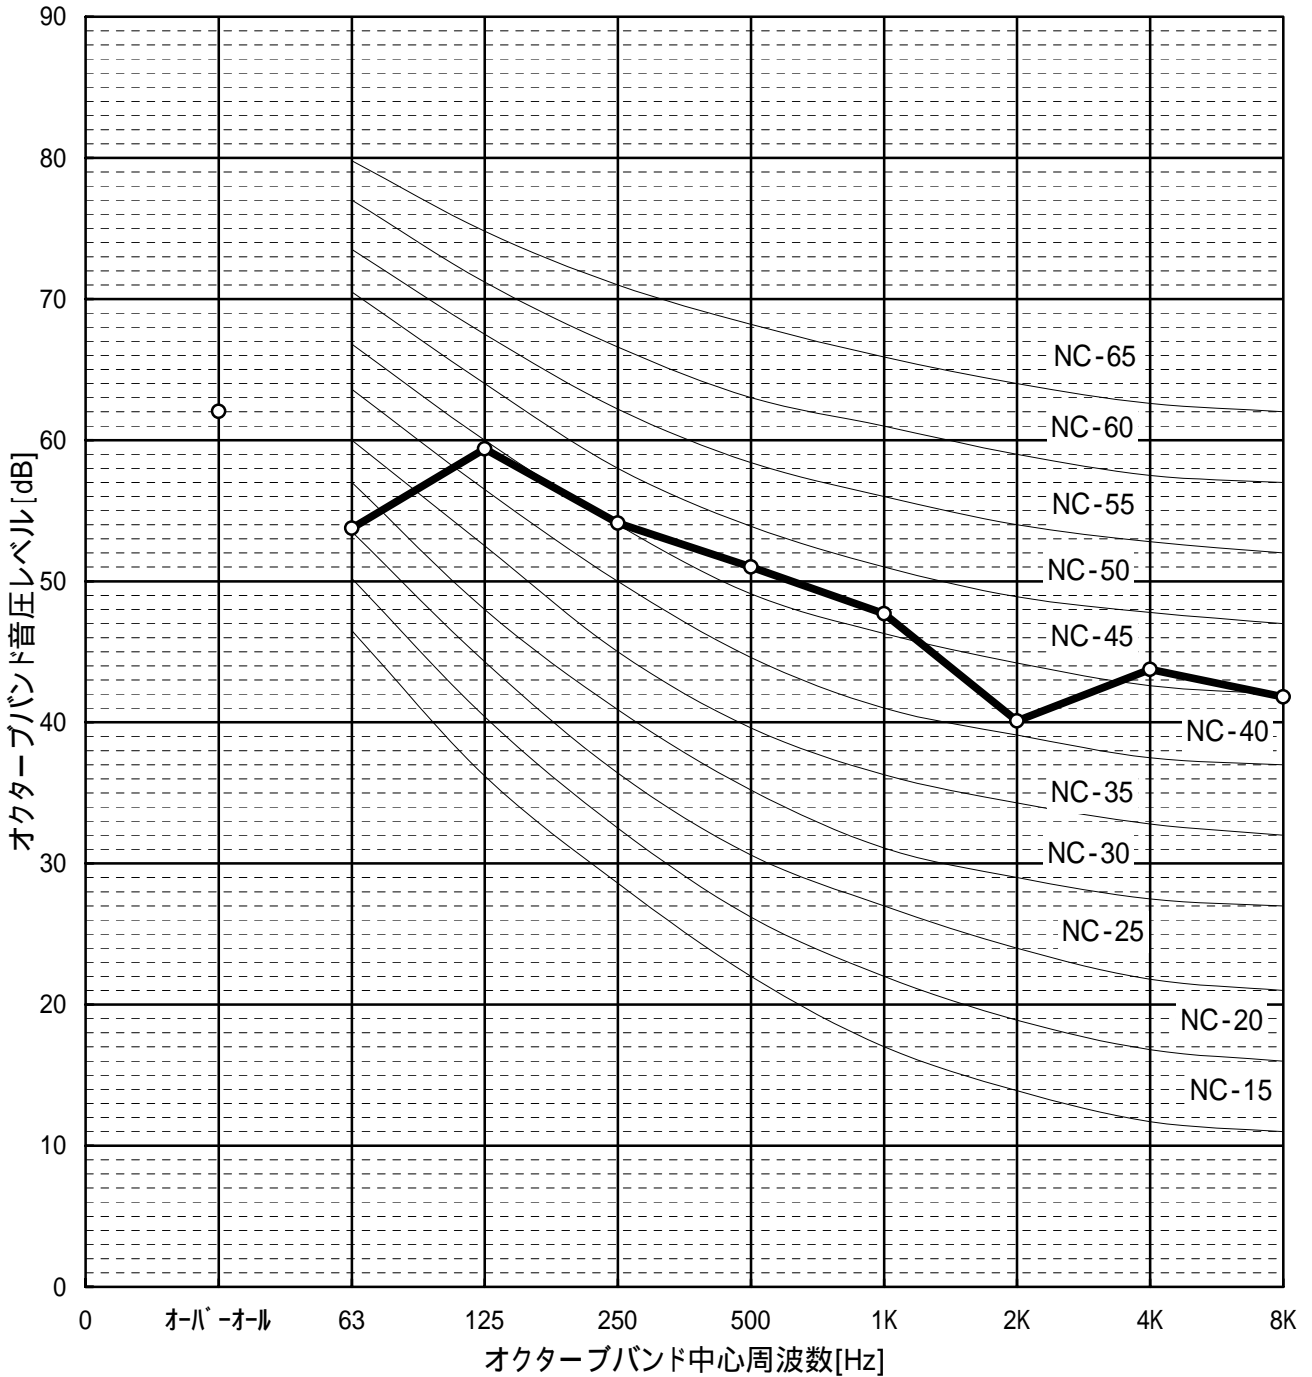

騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA - 20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 大型無響室

被測定物 BFS-550TUA1-50 (50Hz)

備考 吹出騒音 (斜め45°, 1.5m)

定格静圧 騒音値
200 (Pa) 71 (dB)

