


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-60SL (50Hz)**

備考 側面騒音 (0.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	100 (Pa)	26.5 (dB-A)
Lo:	16 (Pa)	13.0 (dB-A)

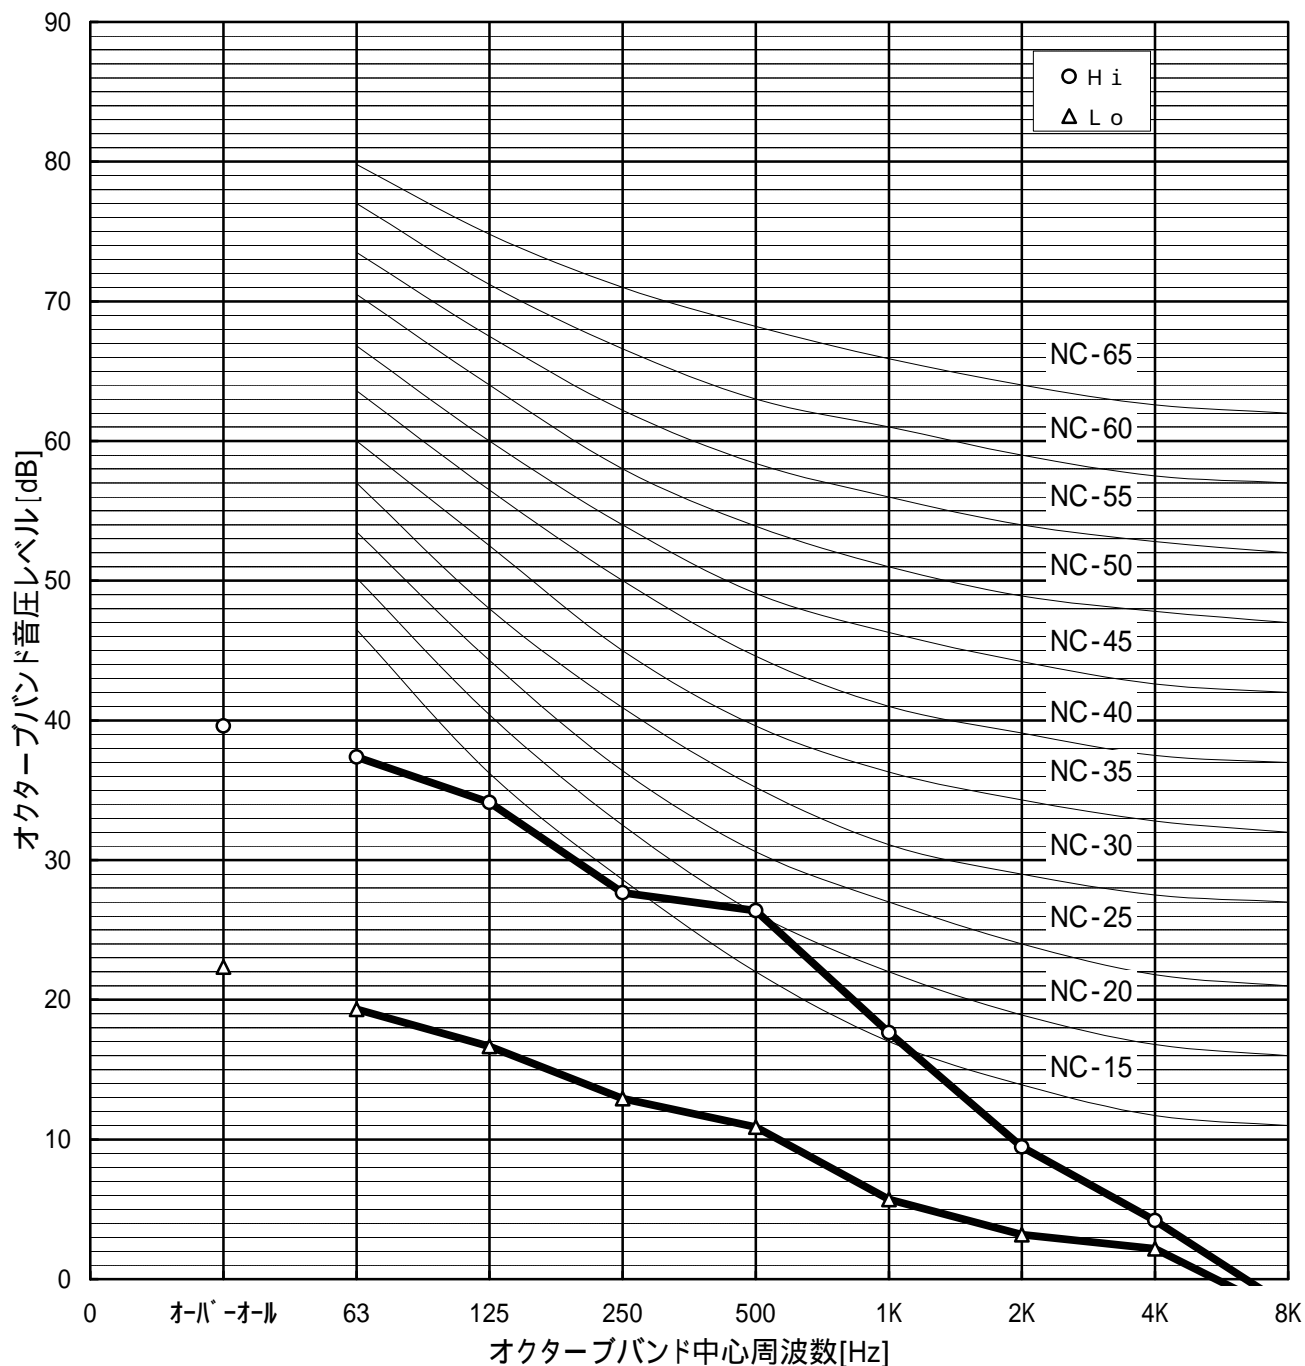


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-60SL** (50Hz)

備考 吸込騒音 (0.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	100 (Pa)	32.5 (dB-A)
Lo:	16 (Pa)	16.0 (dB-A)

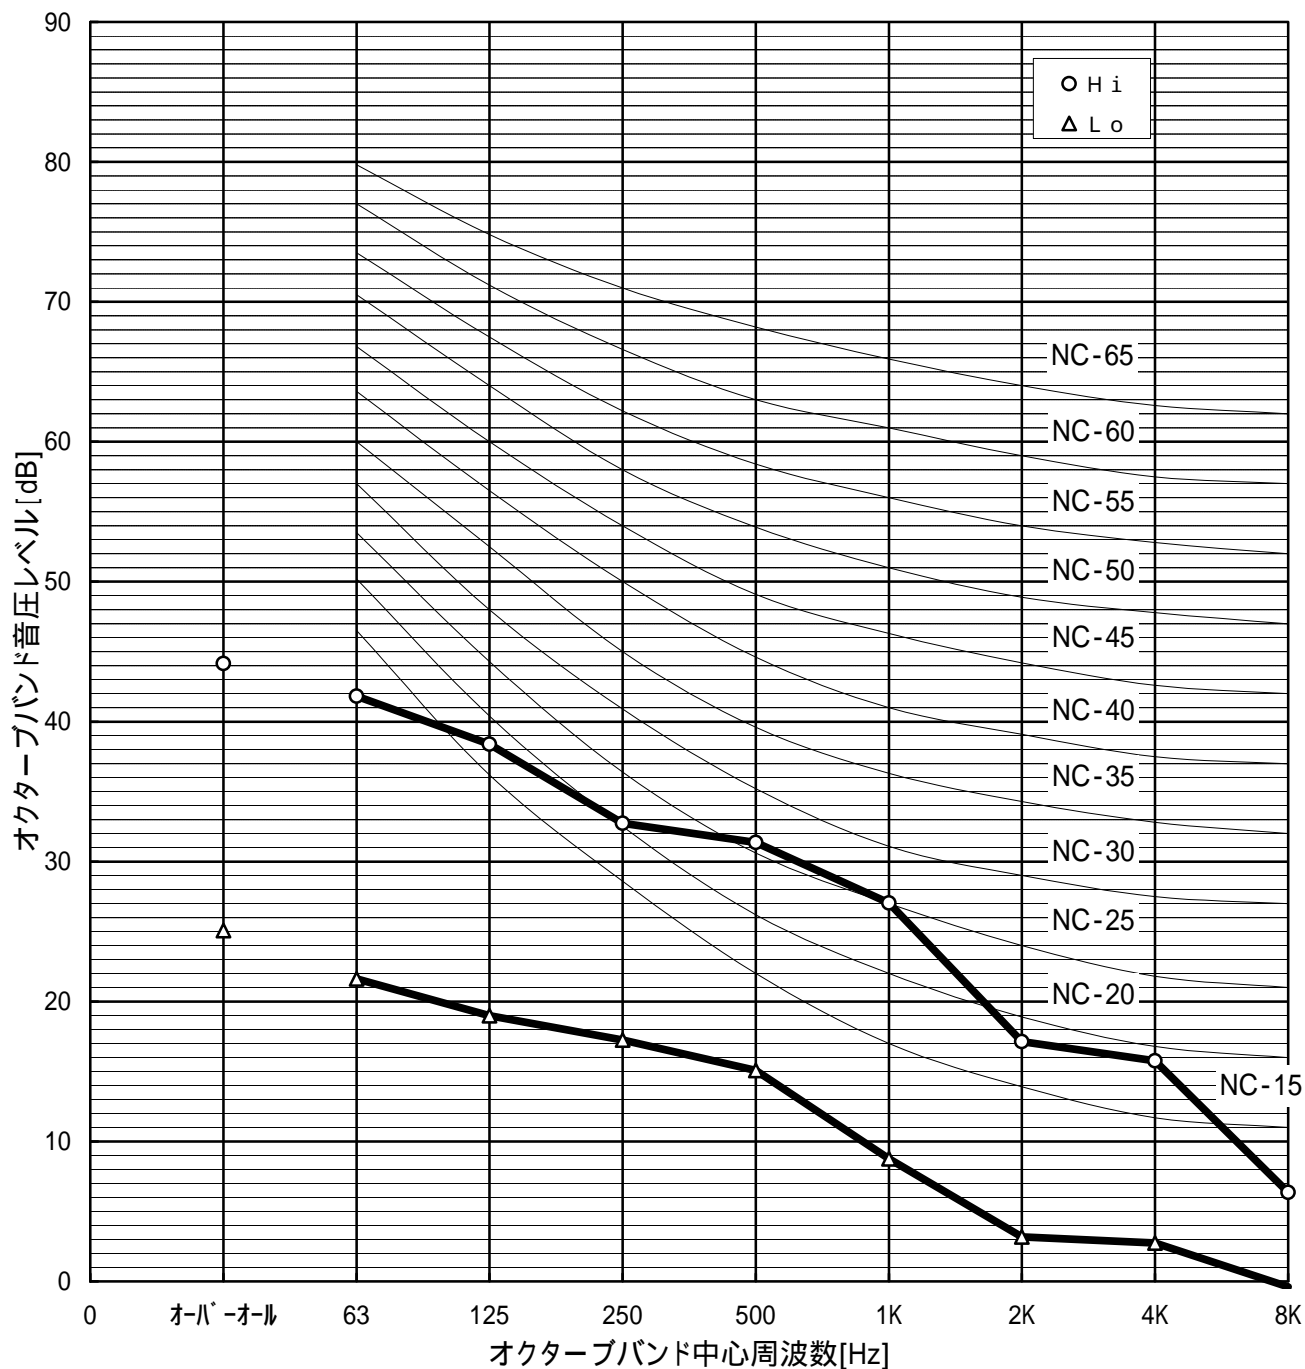

# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計  
周囲温度  
暗騒音  
測定場所  
試験日

NA-20  
25dB以下  
無響室  
2009-4-15

被測定物 **BFS-60SL (50Hz)**

備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	100 (Pa)	47.0 (dB-A)
Lo:	16 (Pa)	23.0 (dB-A)

