


騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-60SL (60Hz)**

備考 **側面騒音 (0.5m)**

	定格静圧	騒音値
Hi:	120 (Pa)	27.5 (dB-A)
Lo:	19 (Pa)	13.0 (dB-A)

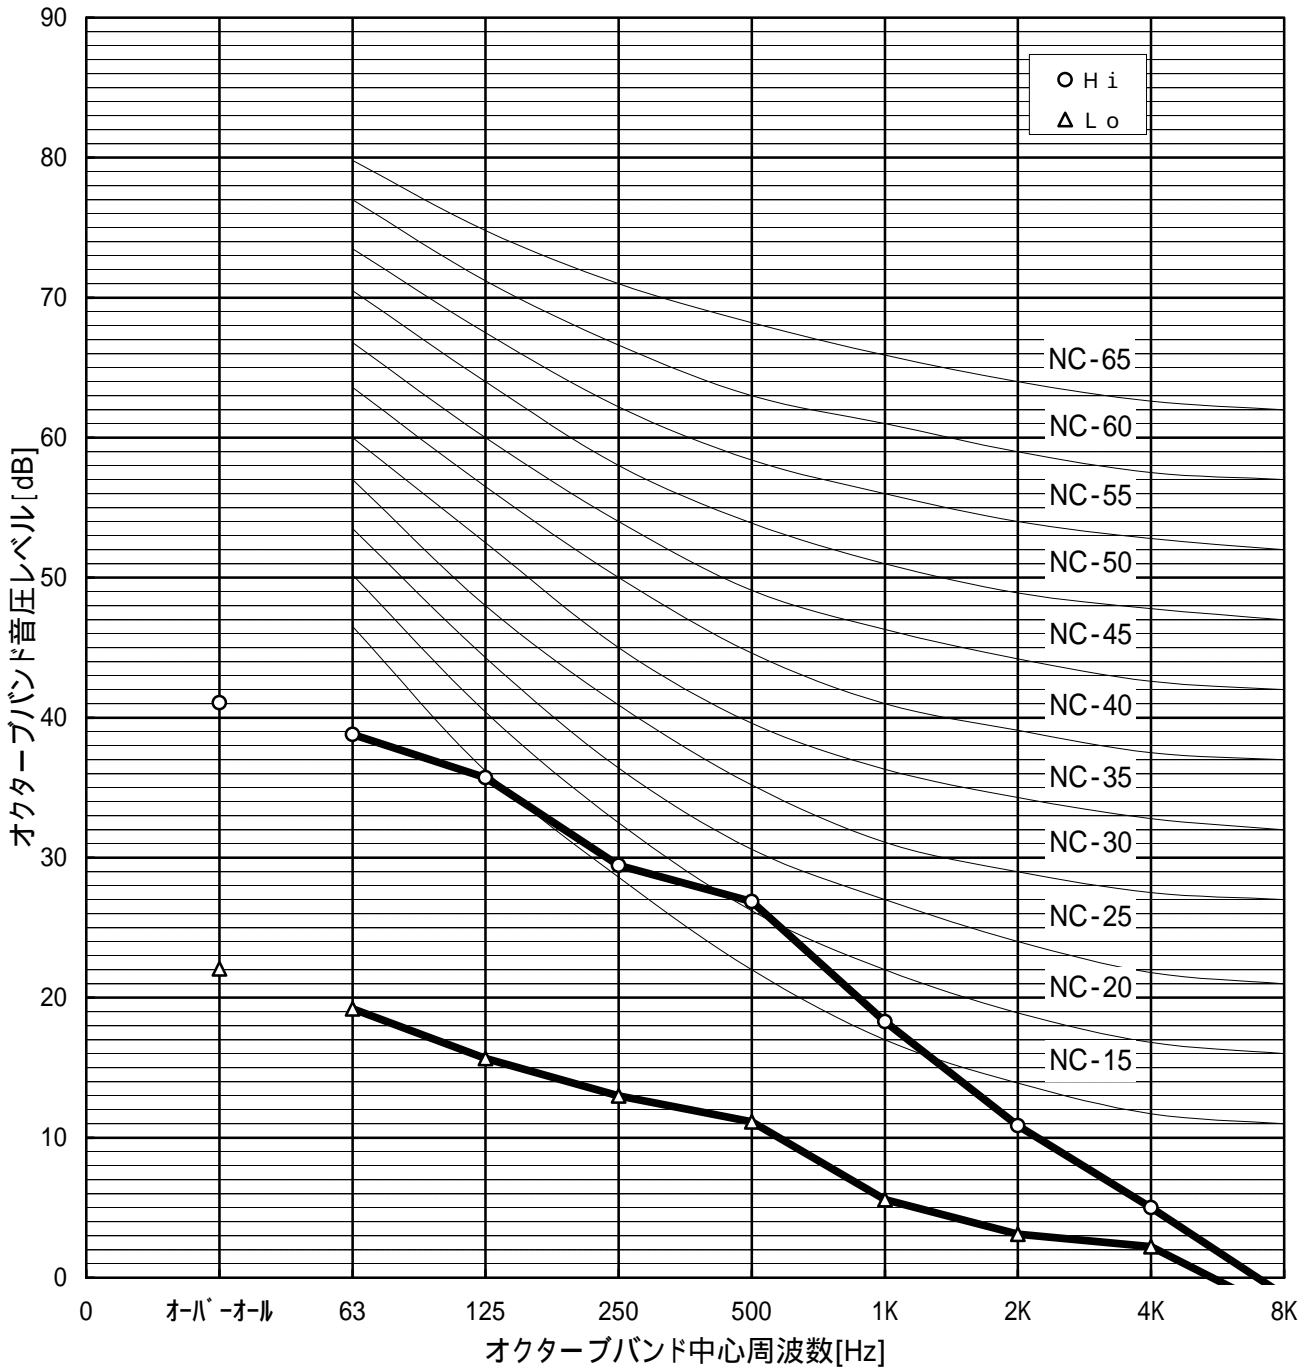


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA - 20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-60SL** (60Hz)

備考 吸込騒音 (0.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	120 (Pa)	34.0 (dB-A)
Lo:	19 (Pa)	16.0 (dB-A)

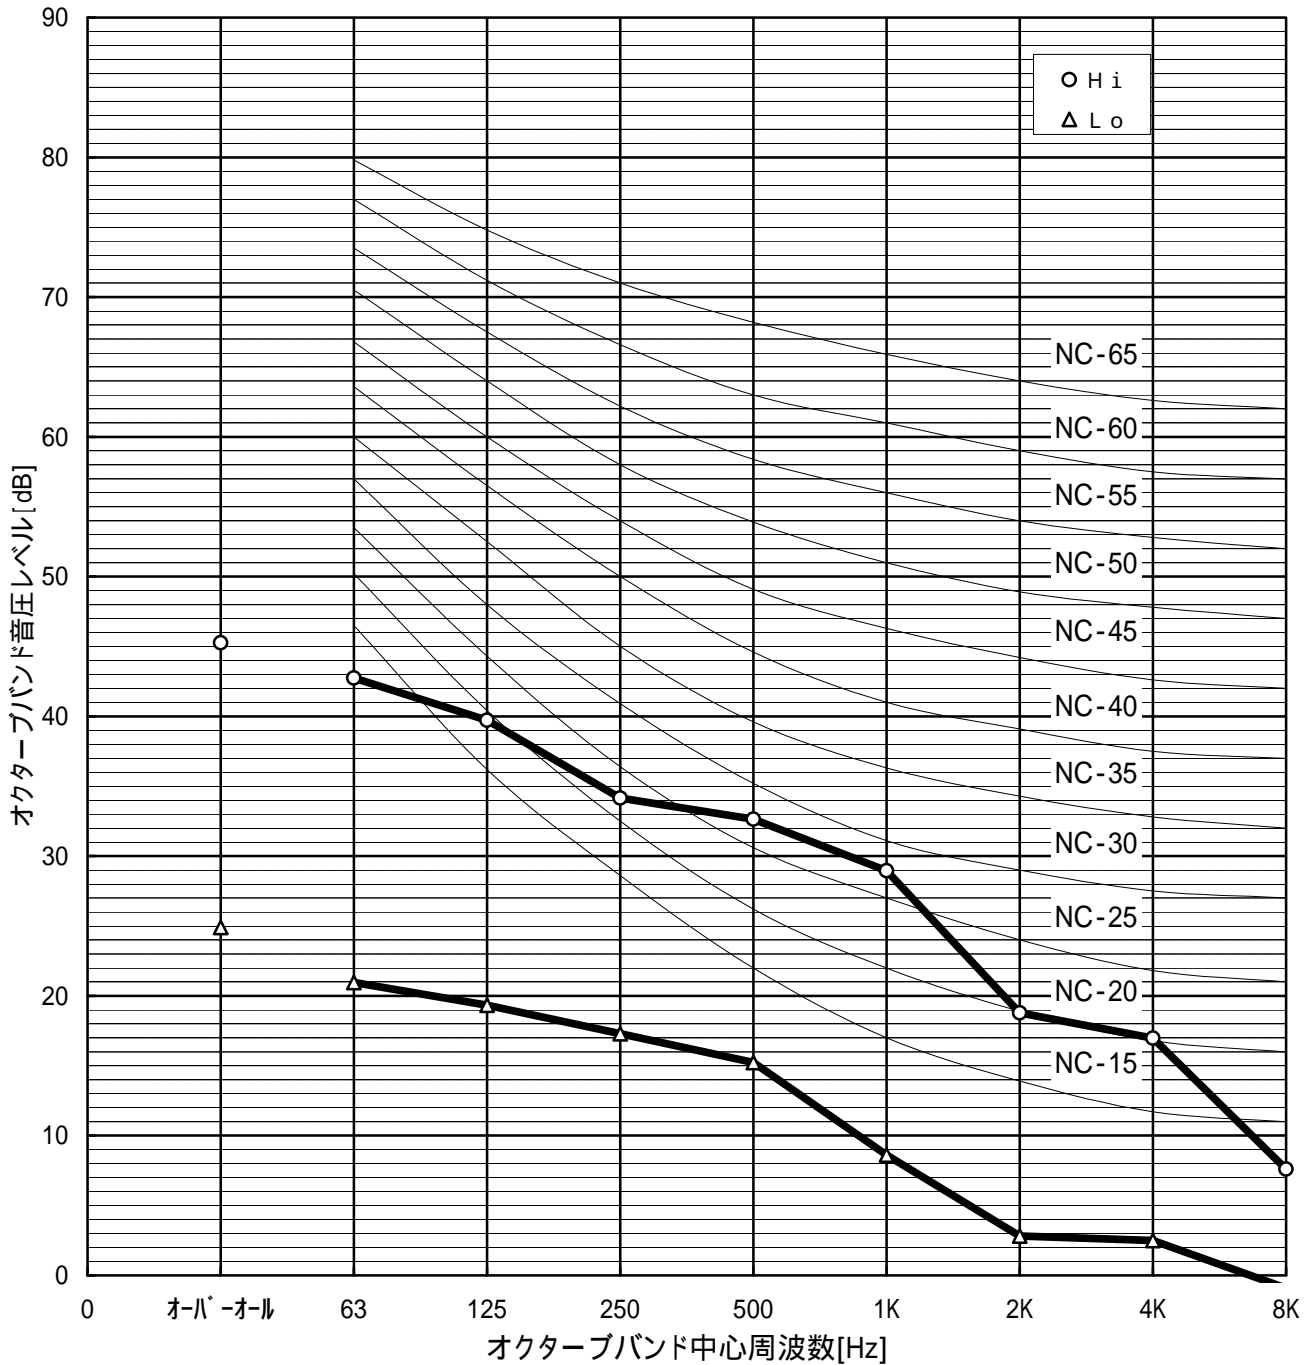

騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA-20
 周囲温度 -
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-60SL (60Hz)**

備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	120 (Pa)	47.0 (dB-A)
Lo:	19 (Pa)	23.0 (dB-A)

