

# 騒音分析成績書


騒音計測場所日  
 音騒音計測場所日  
 暗騒音計測場所日  
 定場場所日  
 験験場所日

NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2018/2/2

被測定物 **BFS-65SG (50Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
強:	118 (Pa)	27.0 (dB-A)
弱:	83 (Pa)	23.0 (dB-A)

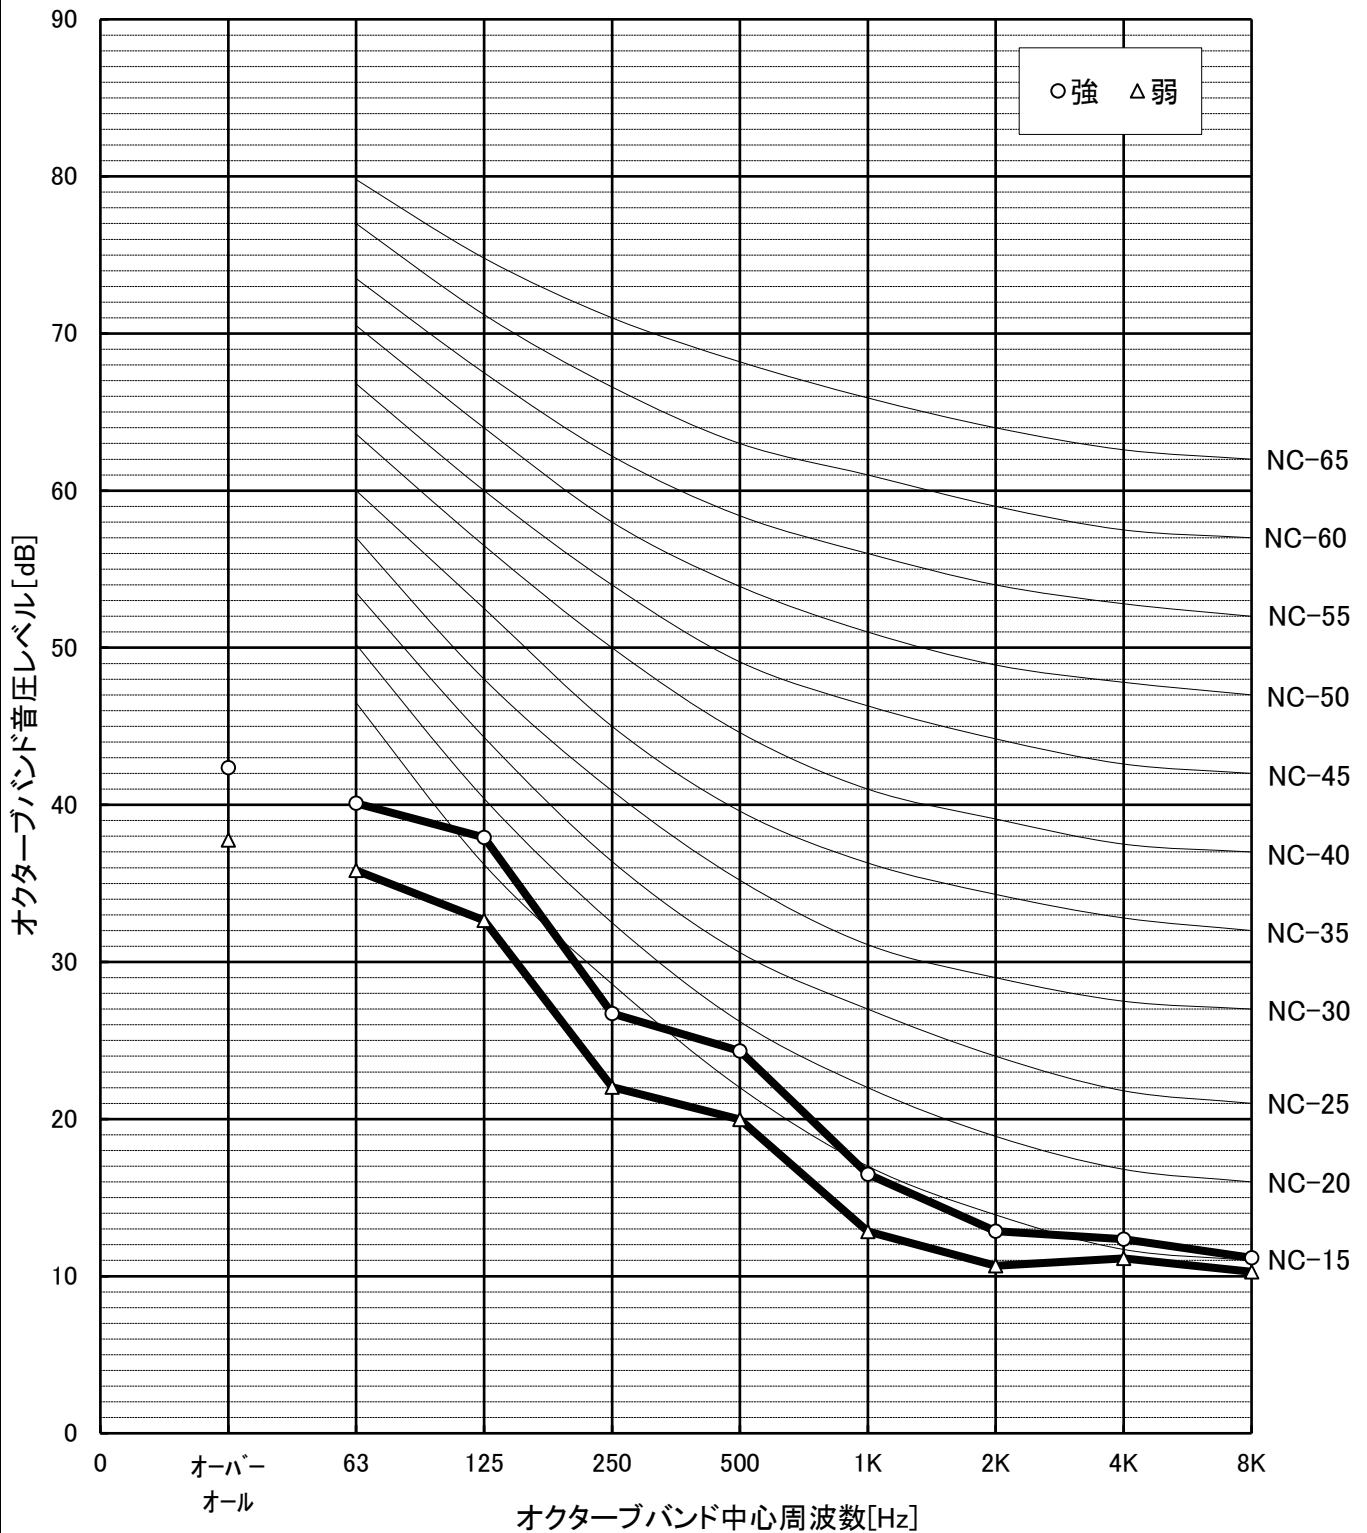

# 騒音分析成績書


騒音計測場所日  
 音騒音計測場所日  
 暗騒音計測場所日  
 定騒音計測場所日  
 験騒音計測場所日  
 試騒音計測場所日

NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2018/2/2

被測定物 BFS-65SG (50Hz)

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	118 (Pa)	36.0 (dB-A)
弱:	83 (Pa)	32.0 (dB-A)

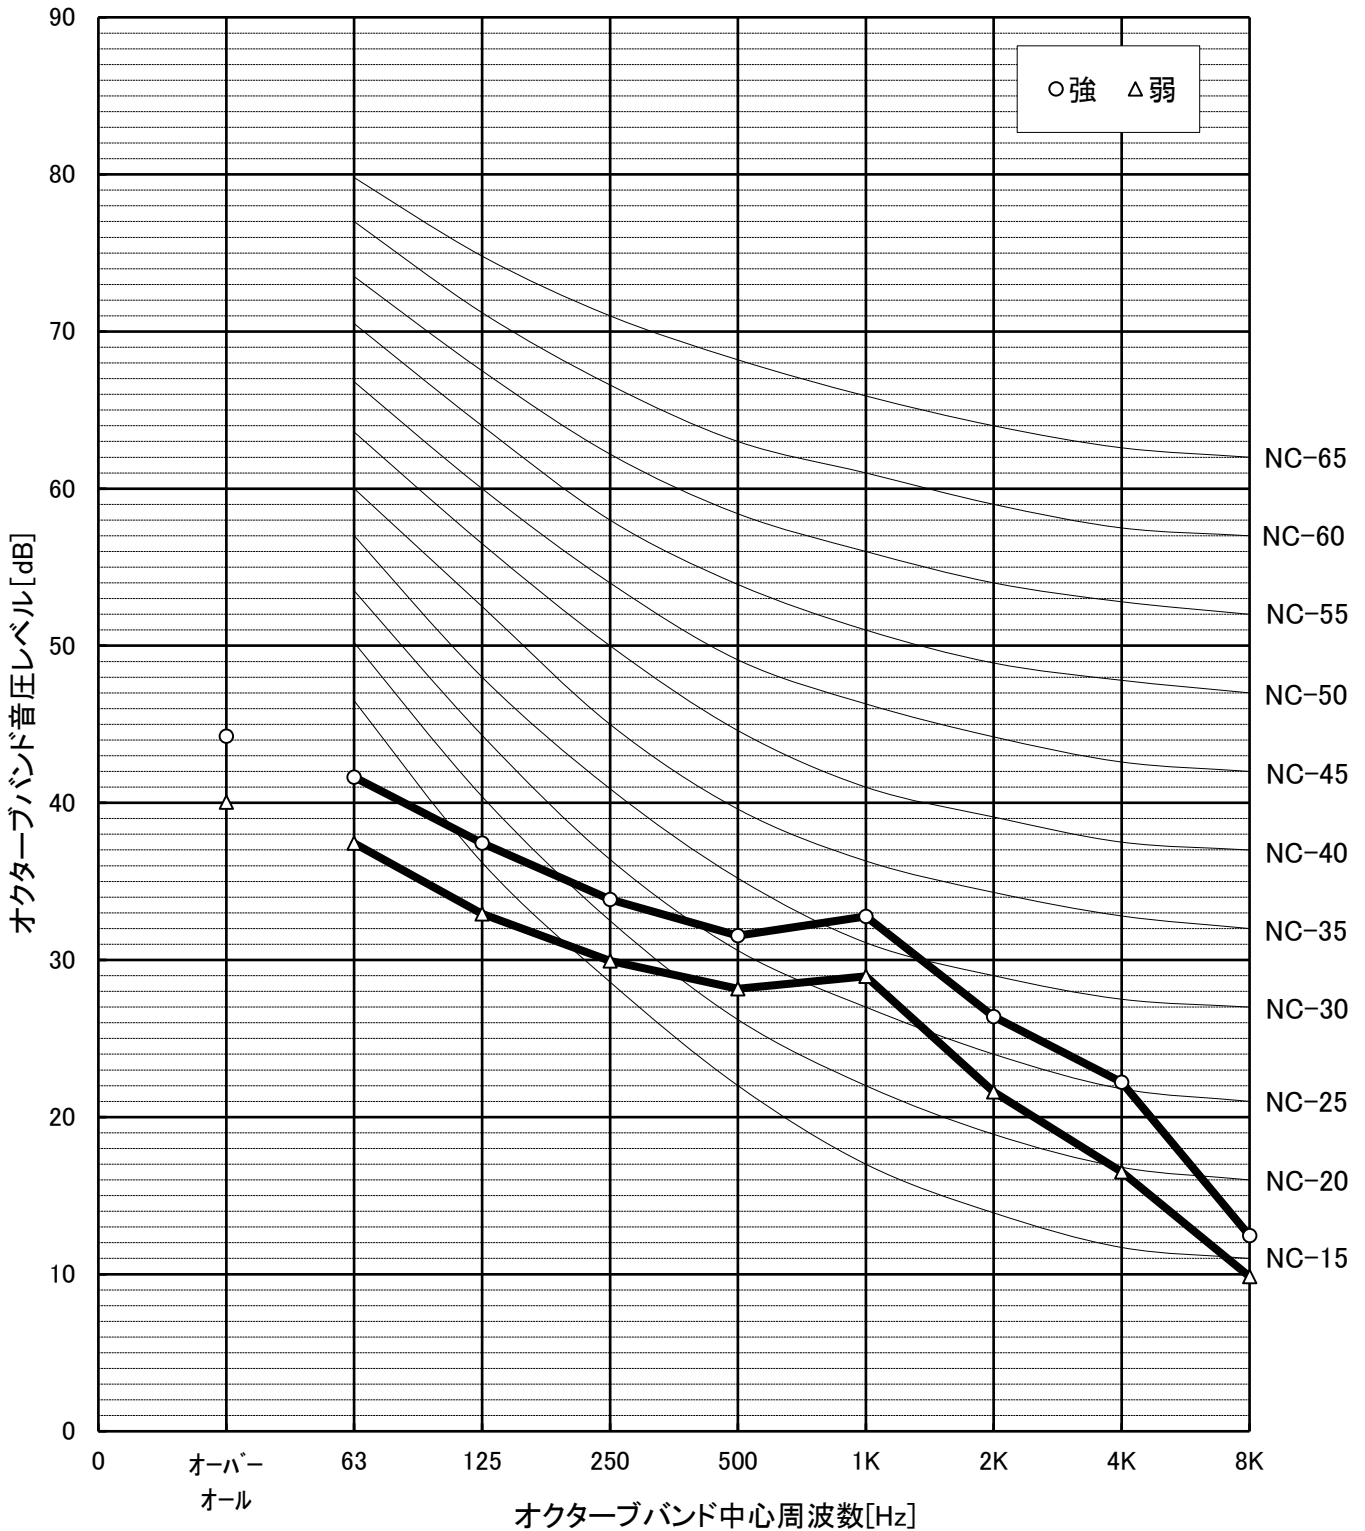

# 騒音分析成績書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 UR無響室  
 試験日 2018/2/2

被測定物 BFS-65SG (50Hz)  
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	118 (Pa)	51.0 (dB-A)
弱:	83 (Pa)	44.0 (dB-A)

