


騒音分析成績書

E 騒音測定試験
 S 周囲騒音
 No 計度音場所日
 NA-20
 25dB以下
 無響室
 2015-02-17


被測定物 **BFS-800TU (50Hz)**
 備考 **側面騒音 (1.5m)**
 定格静圧 **200 (Pa)**
 騒音値 **44.5 (dB-A)**

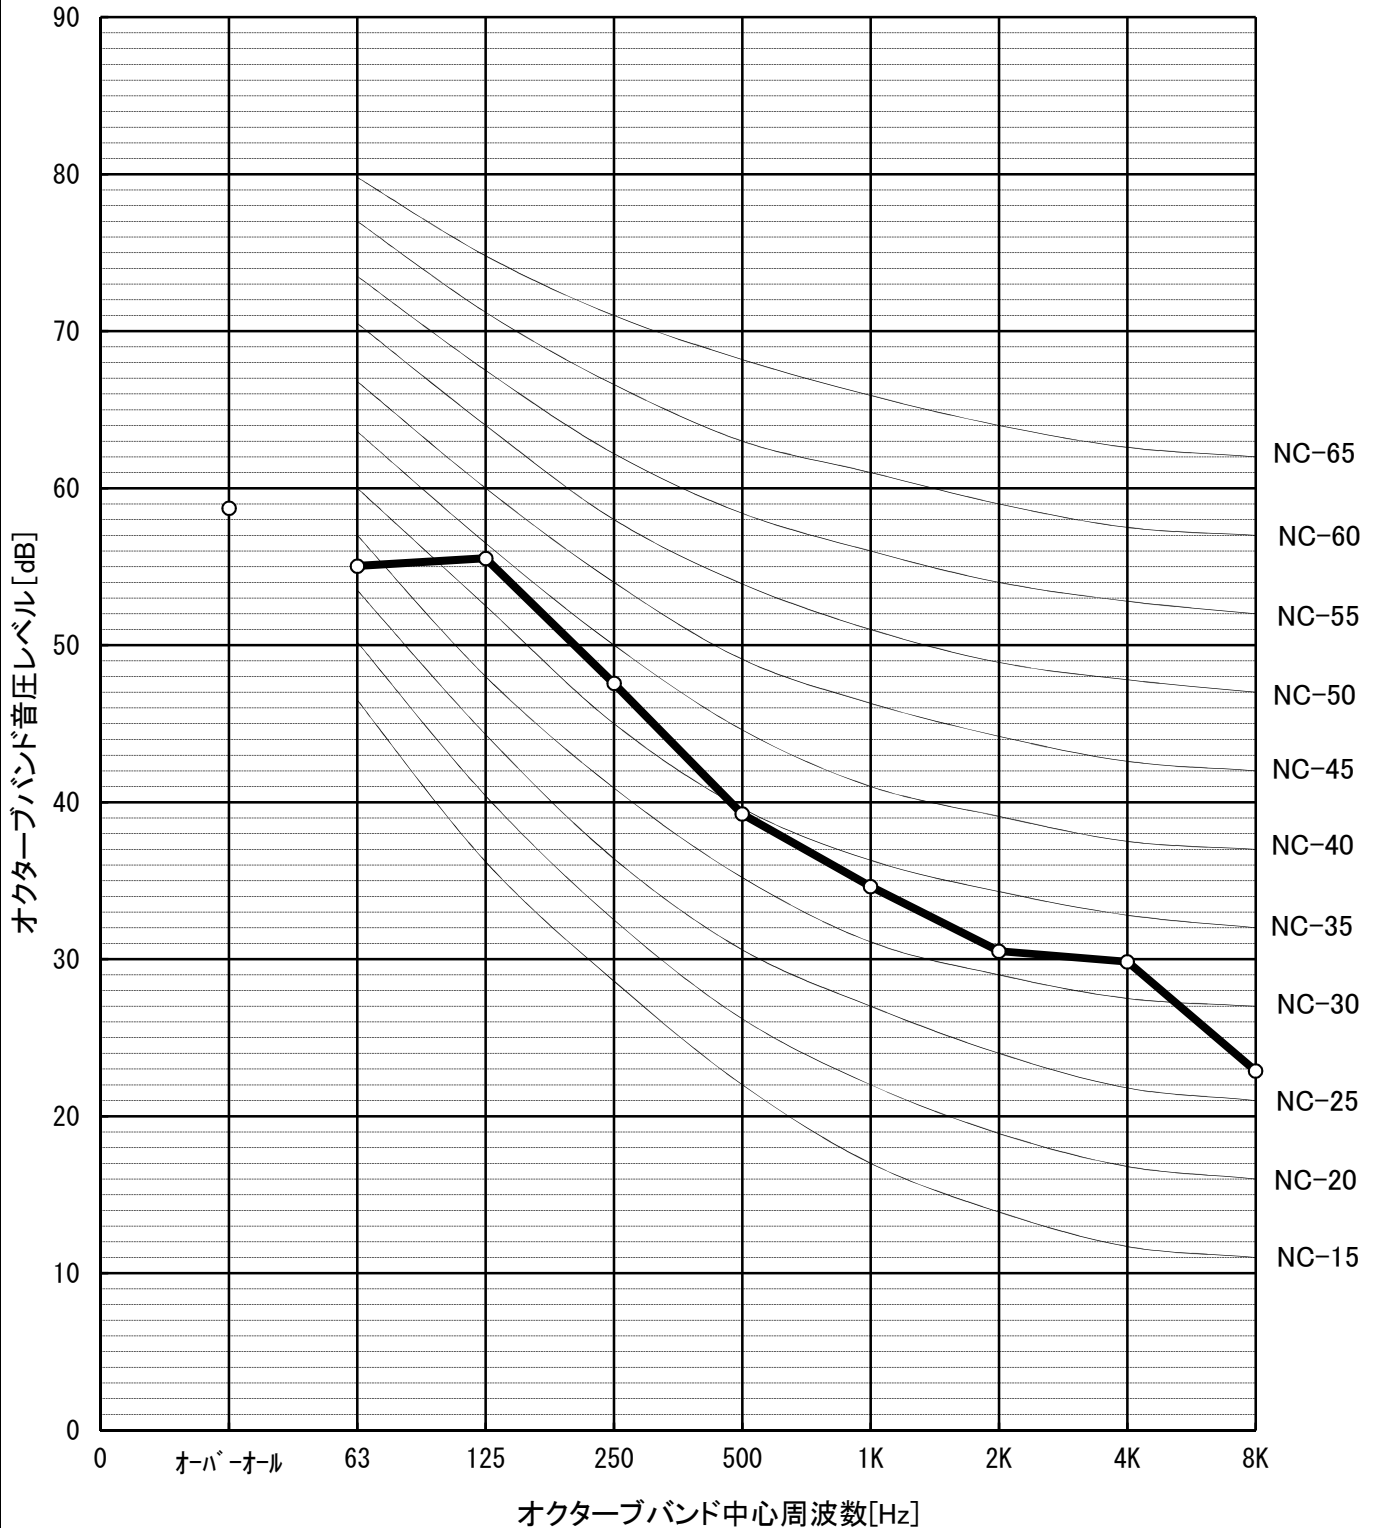

騒音分析成績書

E S No
 騒音計
 周囲温度
 暗騒音
 測定場所
 試験日
 NA-20
 25dB以下
 無響室
 2015-02-17

被測定物 **BFS-800TU (50Hz)**
 備考 **吸込騒音 (1.5m)**
 定格静圧 **200 (Pa)**
 騒音値 **60.5 (dB-A)**

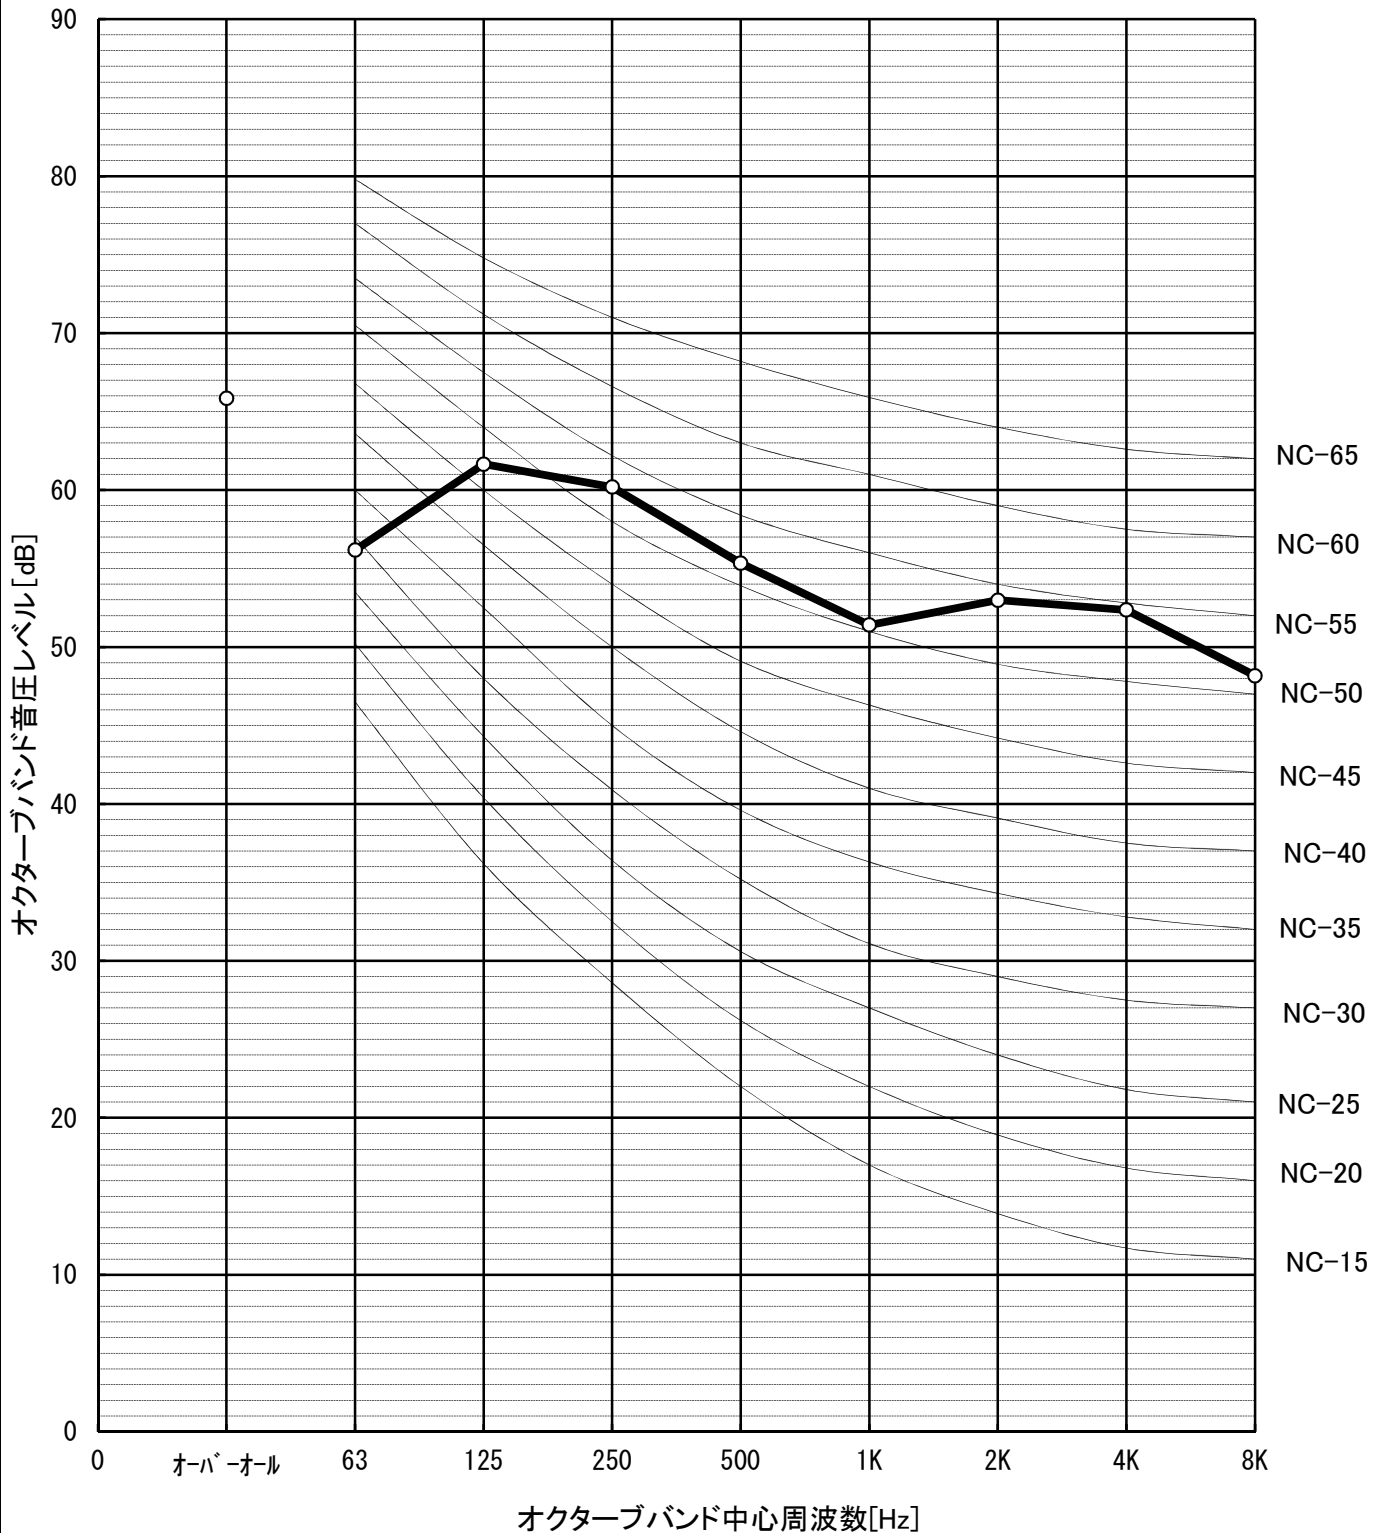

騒音分析成績書

E 騒音測定試験
 S 周囲騒音
 No 計度音場所
 NA-20
 25dB以下
 無響室
 2015-02-17

被測定物 **BFS-800TU (50Hz)**
 備考 **吐出騒音 (斜め45° 1.5m)**
 定格静圧 **200 (Pa)**
 騒音値 **69.0 (dB-A)**

