


# 騒音分析成績書

E 騒音測定試験  
 S 周囲騒音  
 No 計度音場所日  
 NA-20  
 25dB以下  
 無響室  
 2015-02-17


被測定物 **BFS-800TU (60Hz)**  
 備考 **側面騒音 (1.5m)**  
 定格静圧 騒音値  
 450 (Pa) 46.5 (dB-A)

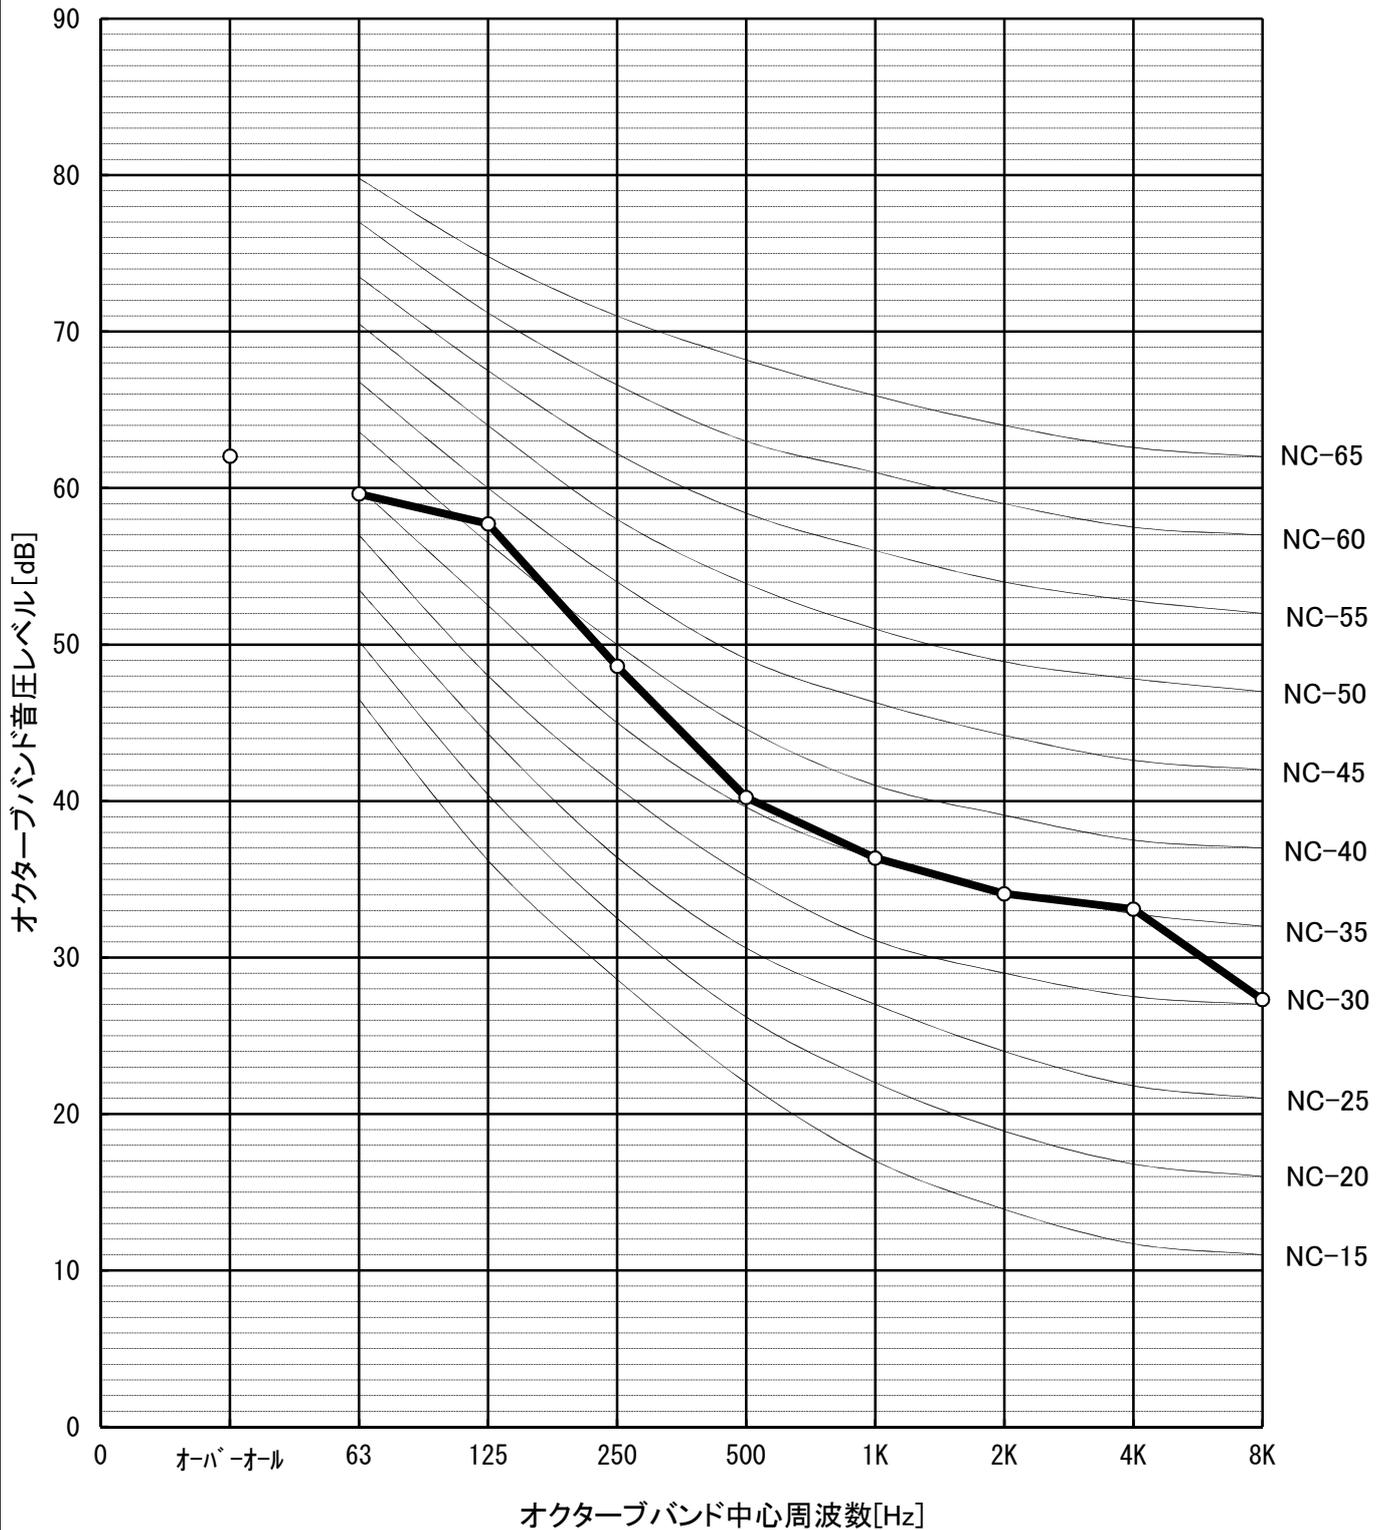

# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計  
 周囲温度  
 暗騒音  
 測定場所  
 試験日  
 NA-20  
 25dB以下  
 無響室  
 2015-02-17

被測定物 **BFS-800TU (60Hz)**  
 備考 **吸込騒音 (1.5m)**  
 定格静圧 **450 (Pa)**  
 騒音値 **61.5 (dB-A)**

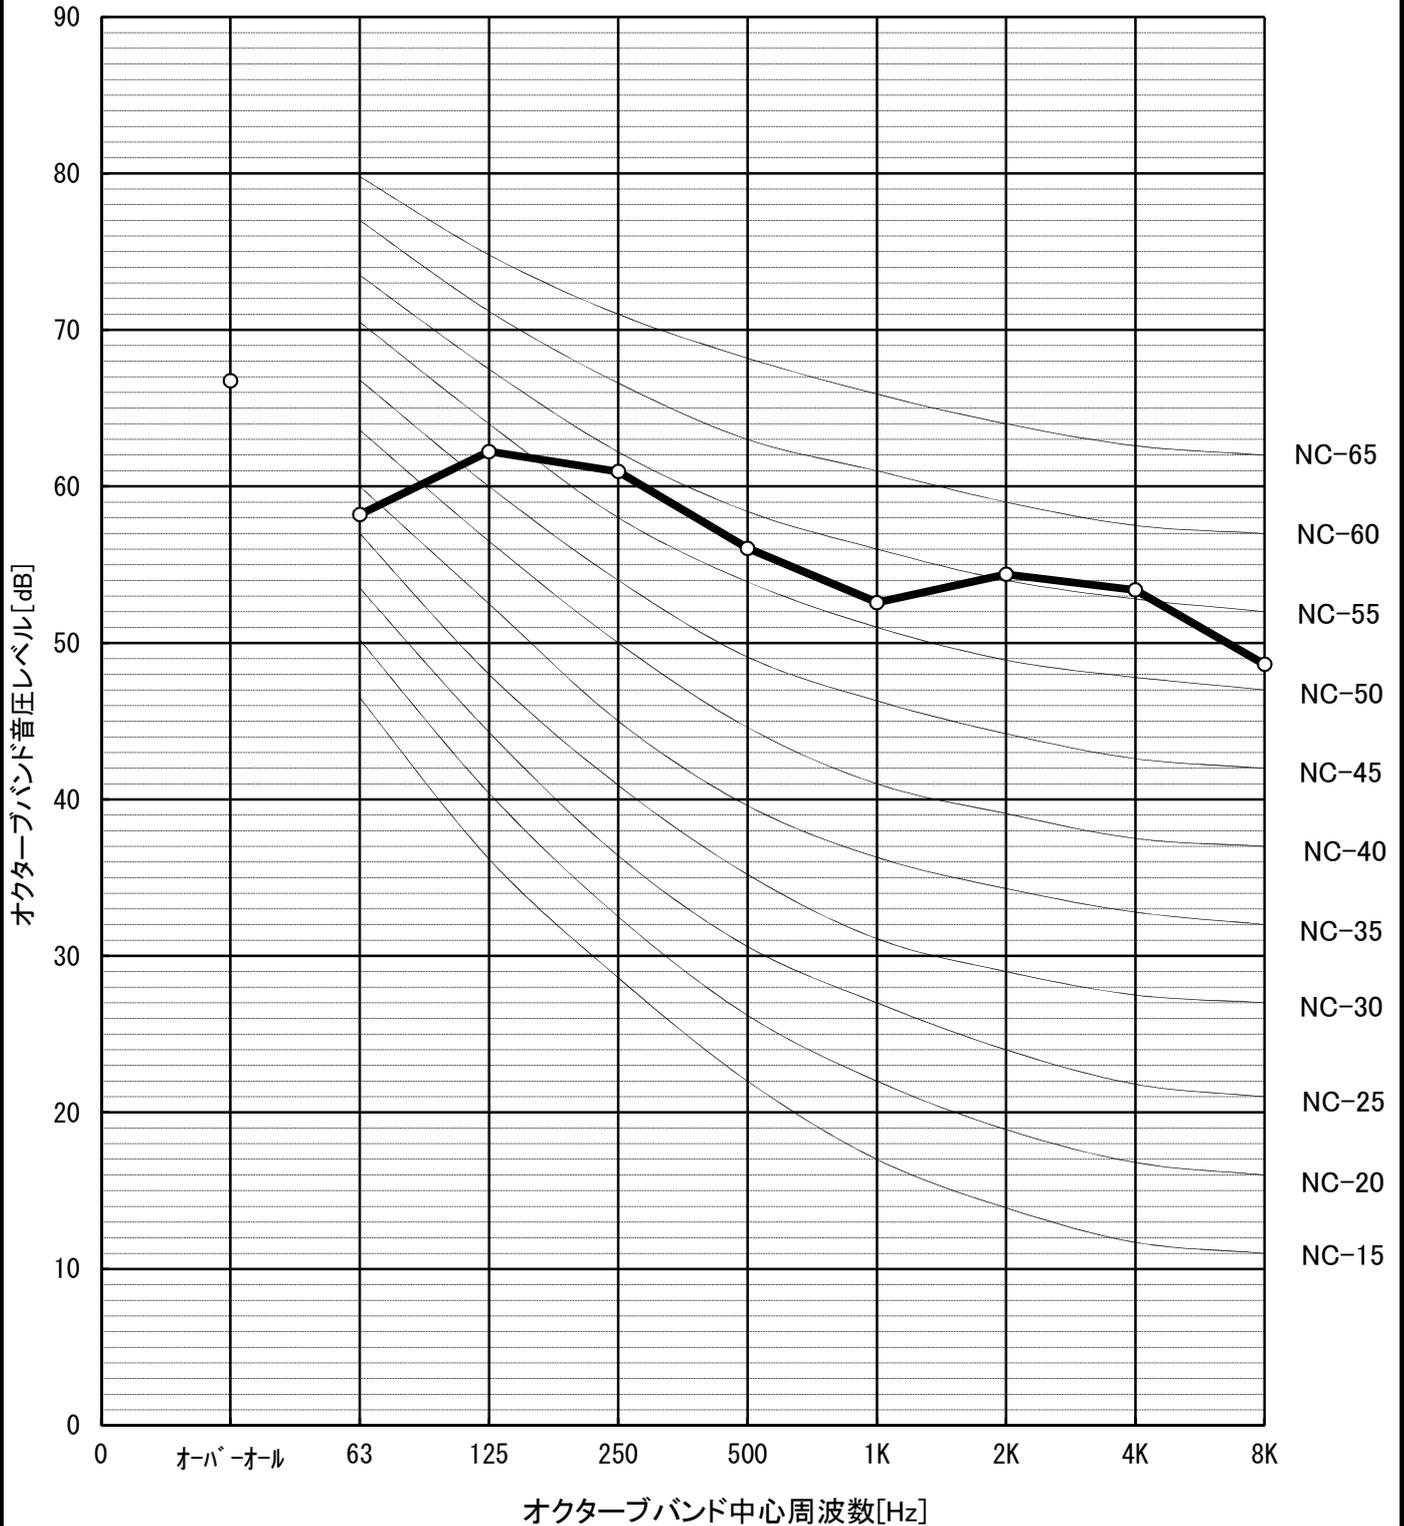

# 騒音分析成績書

E 騒音測定試験  
 S 周囲騒音  
 No 計度音場所  
 NA-20  
 25dB以下  
 無響室  
 2015-02-17

被測定物 **BFS-800TU (60Hz)**  
 備考 **吐出騒音 (斜め45° 1.5m)**  
 定格静圧 騒音値  
 450 (Pa) 71.0 (dB-A)

