


# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度  
暗騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2006-04-04

被測定物 **BFS-80SC (60Hz)**

備考 側面騒音 (1.5m)

|     | 定格静圧     | 騒音値         |
|-----|----------|-------------|
| Hi: | 157 (Pa) | 31.5 (dB-A) |
| Lo: | 77 (Pa)  | 25.5 (dB-A) |

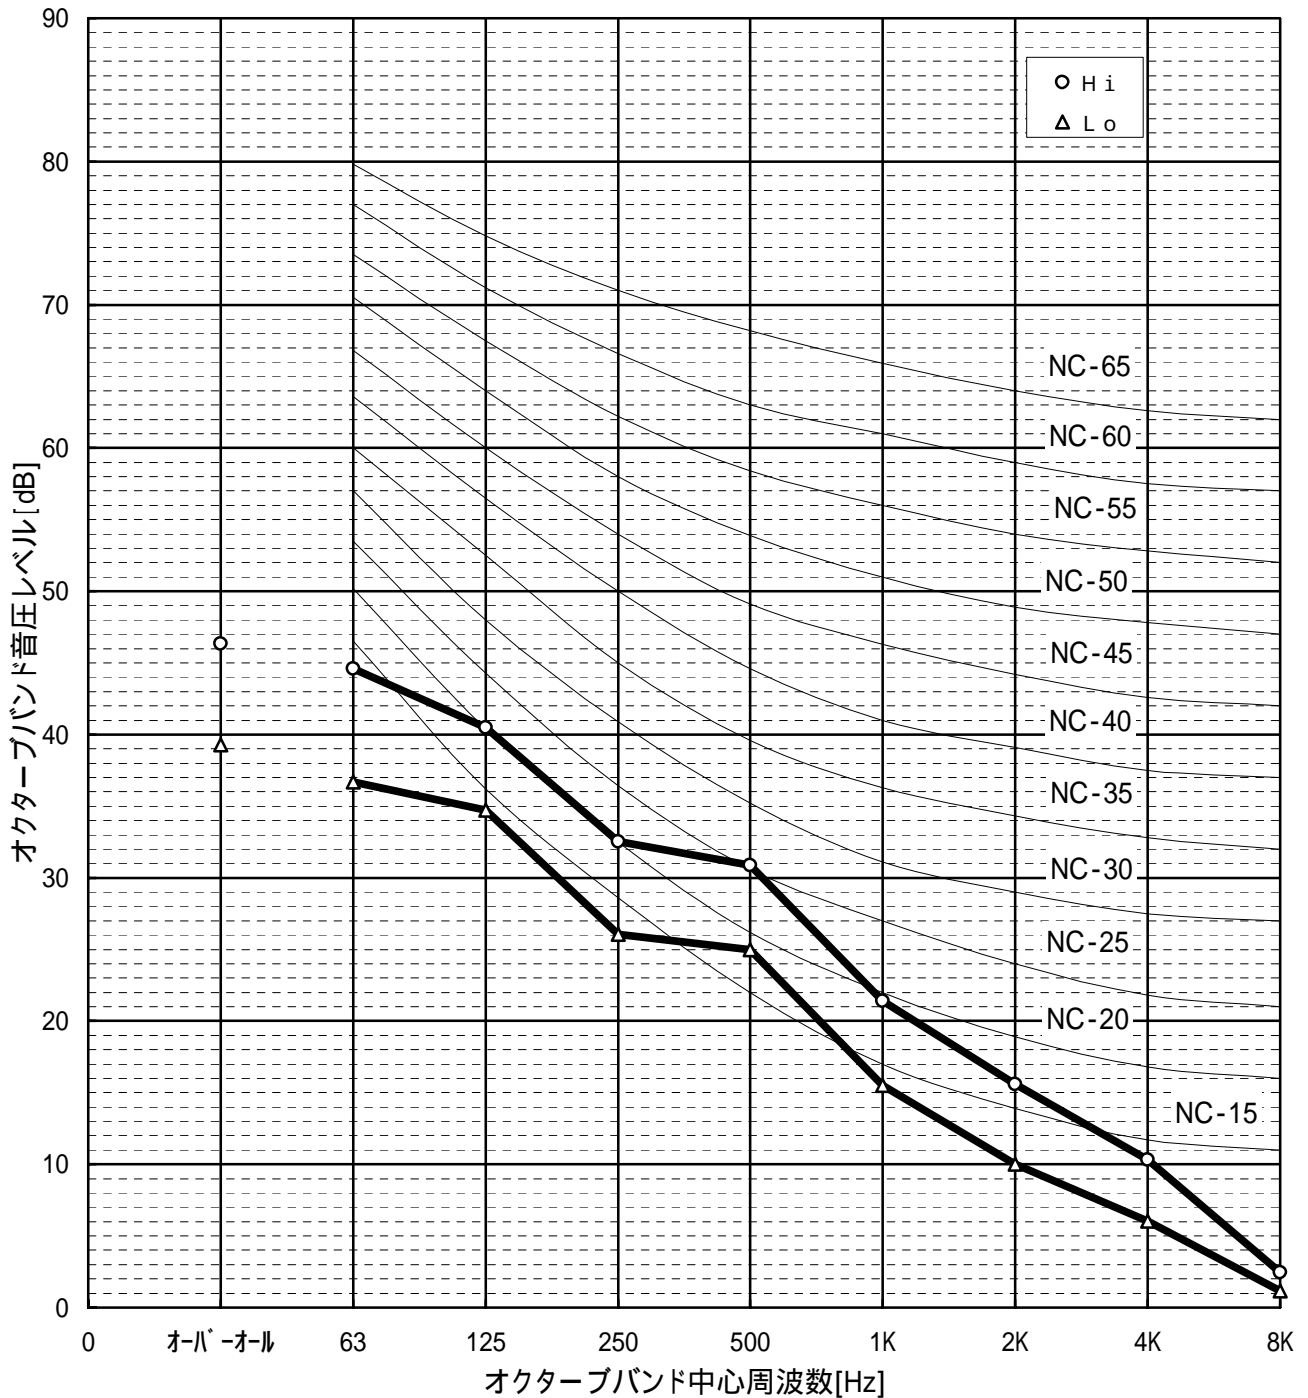


# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度  
暗騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2006-04-04

被測定物 **BFS-80SC (60Hz)**

備考 吸込騒音 (1.5m)

|     | 定格静圧     | 騒音値         |
|-----|----------|-------------|
| Hi: | 157 (Pa) | 39.5 (dB-A) |
| Lo: | 77 (Pa)  | 34.0 (dB-A) |

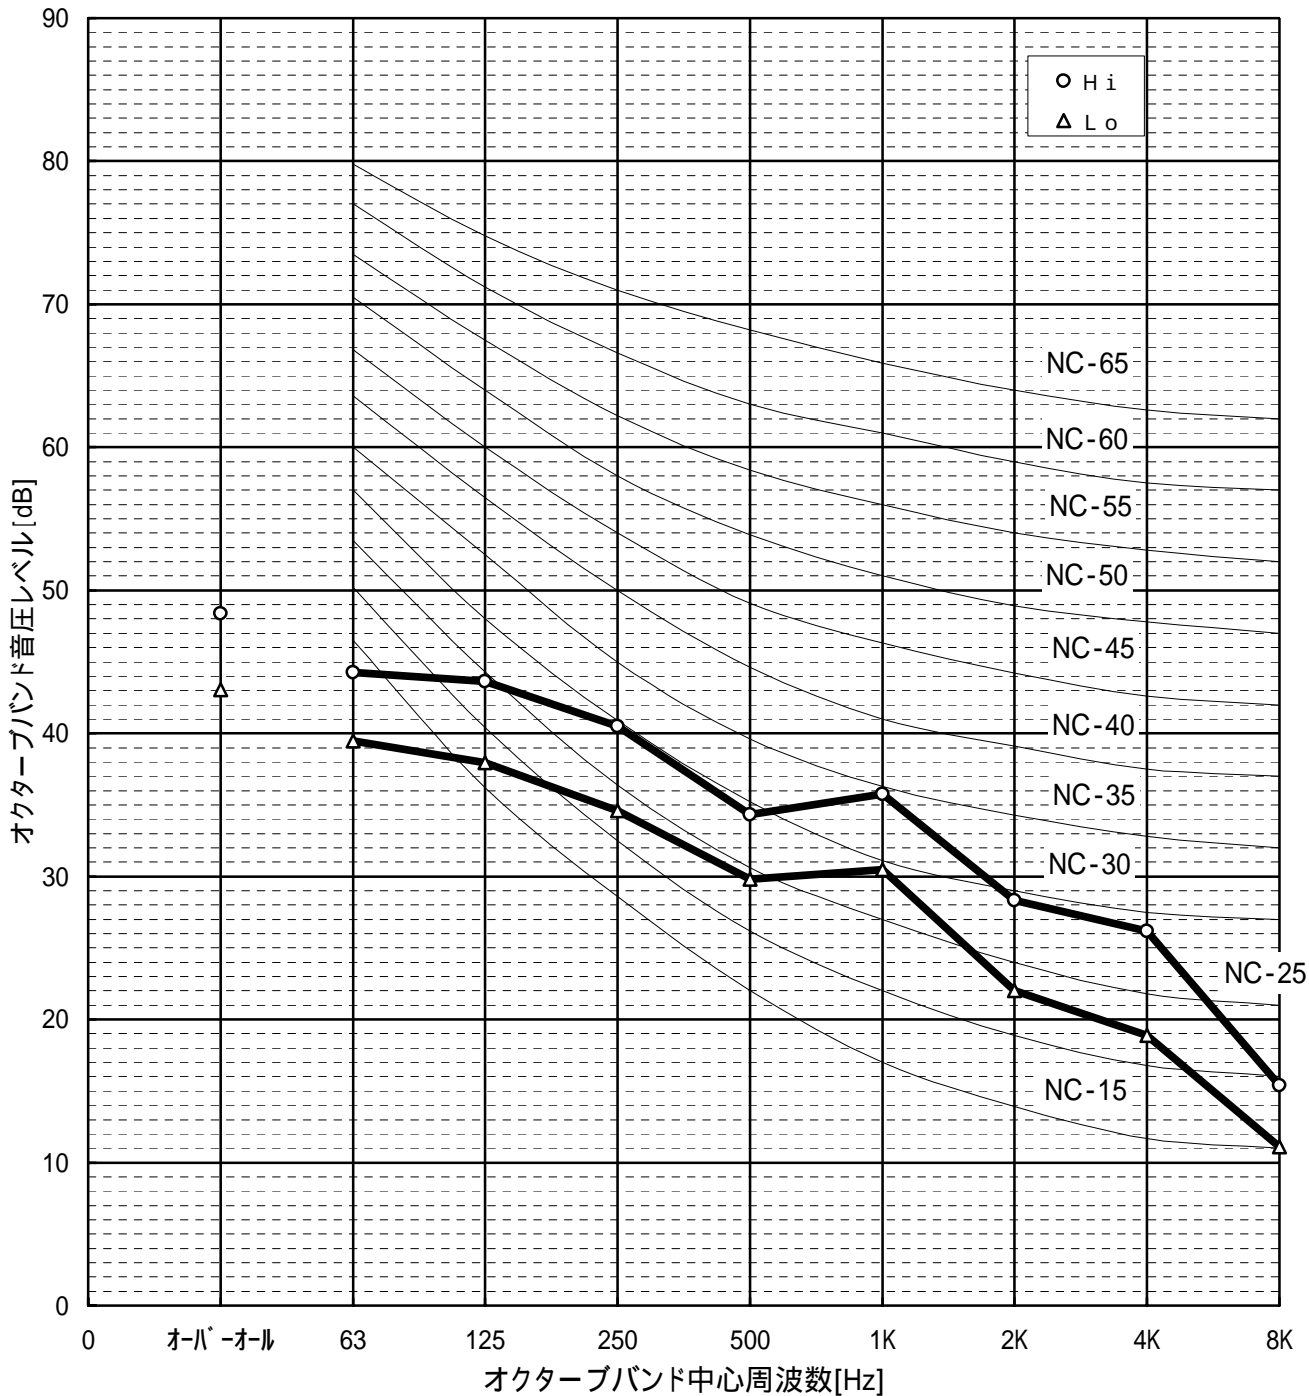

# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度  
暗騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-80SC** (60Hz)  
備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)  
定格静圧 騒音値  
Hi: 157 (Pa) 53.0 (dB-A)  
Lo: 77 (Pa) 45.0 (dB-A)

