


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 音騒音計測場所日
 暗騒音計測場所日
 定場場所日
 験験験験
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/2/1

被測定物 BFS-80SG (60Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	30.5 (dB-A)
弱:	88 (Pa)	25.5 (dB-A)

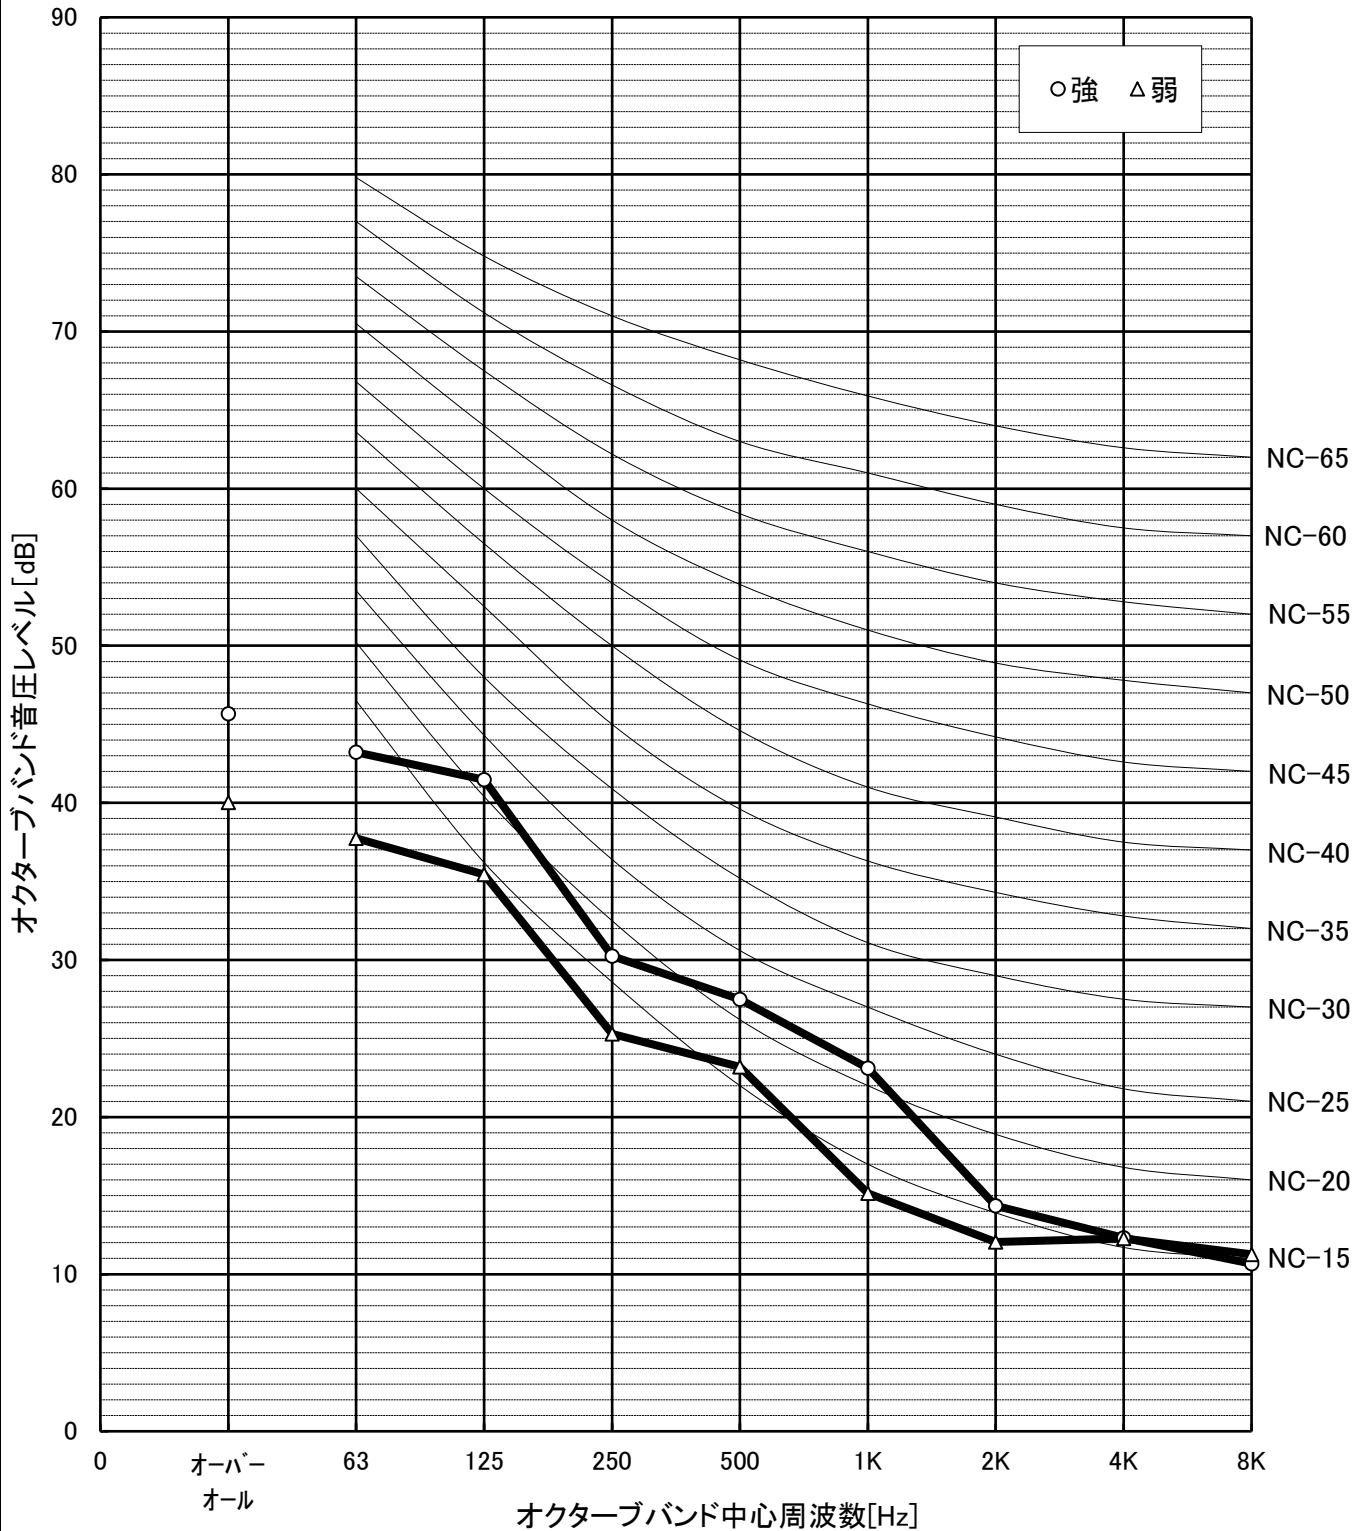


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/2/1

被測定物 BFS-80SG (60Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	39.5 (dB-A)
弱:	88 (Pa)	34.0 (dB-A)

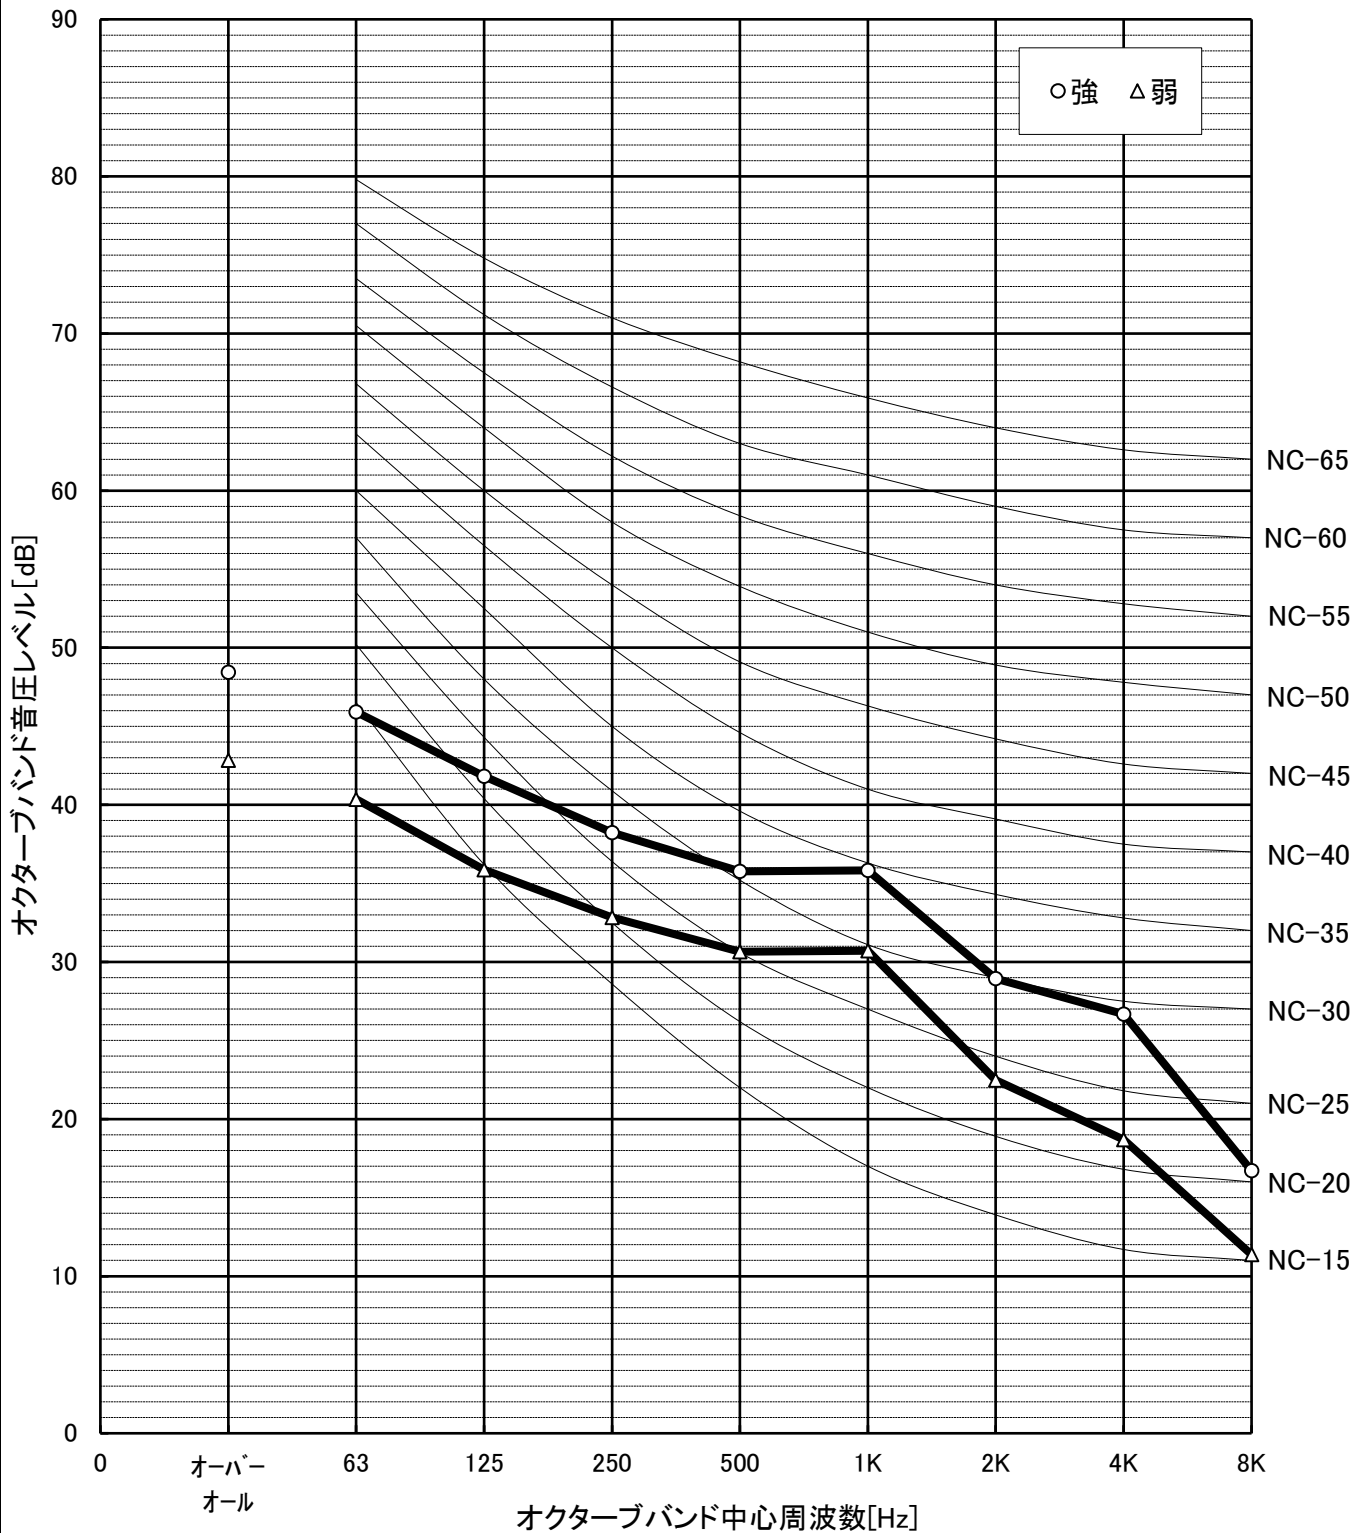

騒音分析成績書

騒音計音計
暗騒音騒音
測定場所25dB以下
試験日UR無響室
2018/2/1

被測定物 BFS-80SG (60Hz)
備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	53.0 (dB-A)
弱:	88 (Pa)	45.0 (dB-A)

