


騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2006-04-04

被測定物 **BFS-80SUC** (60Hz)

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	157 (Pa)	28.5 (dB-A)
Lo:	84 (Pa)	22.0 (dB-A)

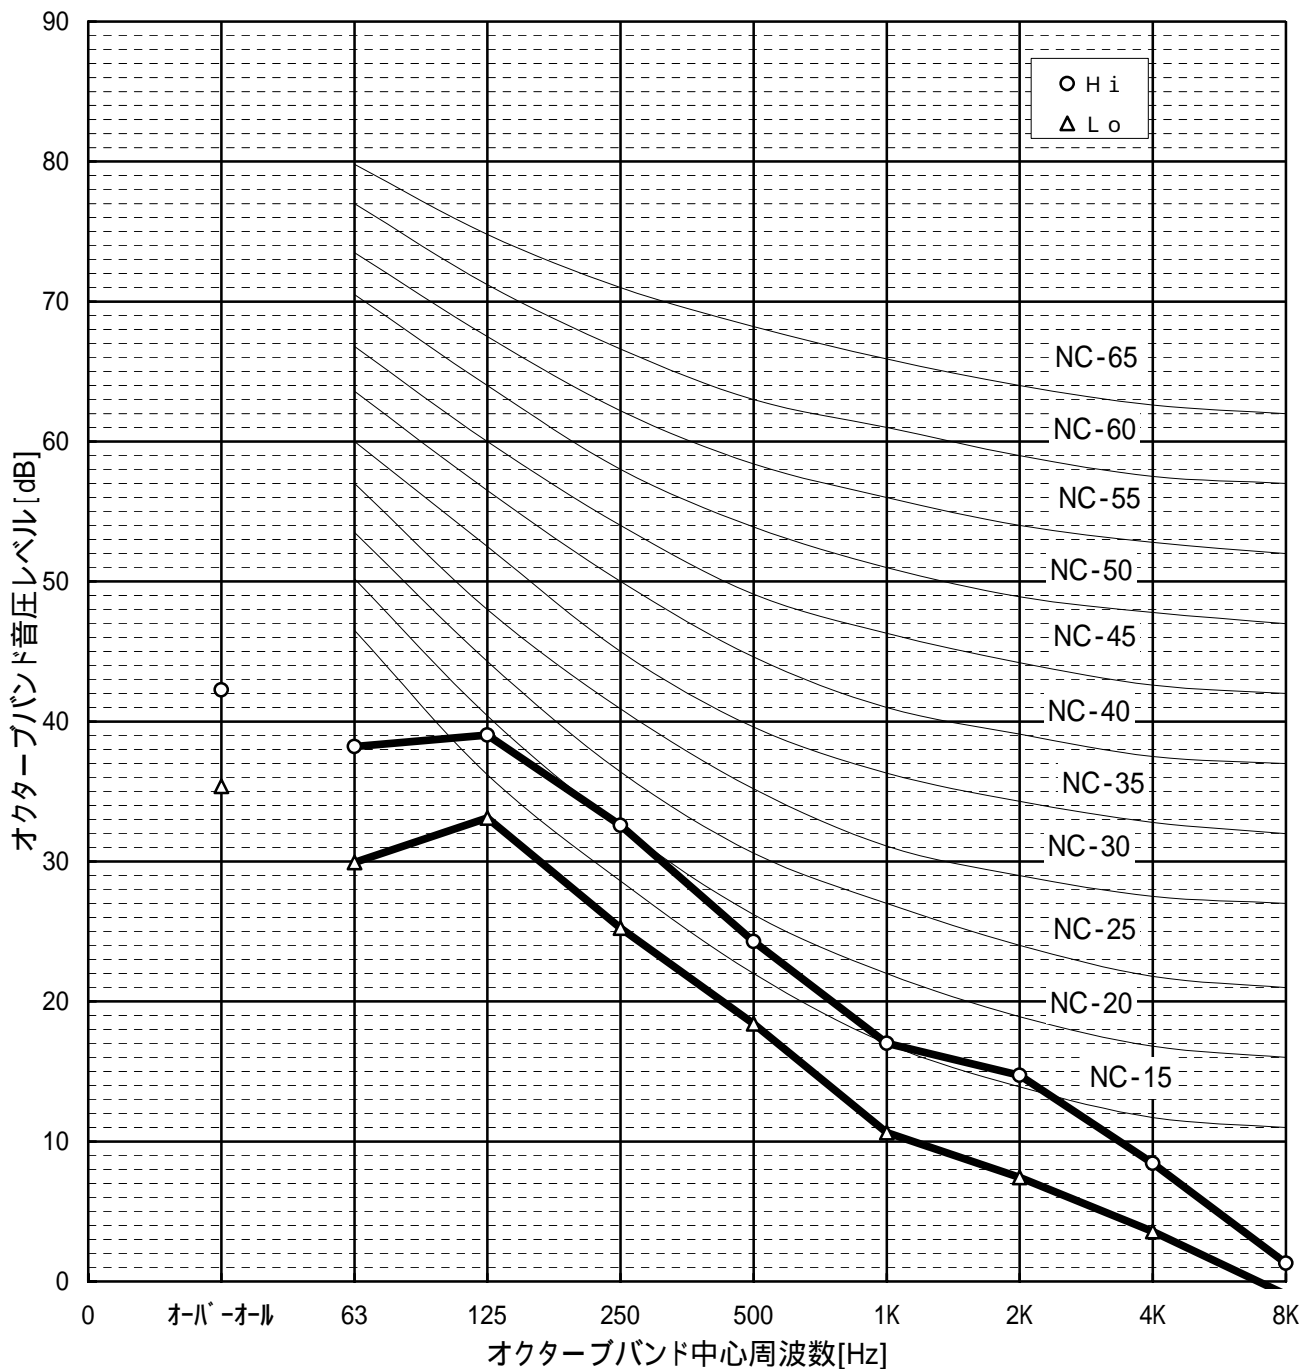


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA - 20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2006-04-04

被測定物 **BFS-80SUC** (60Hz)

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	157 (Pa)	32.0 (dB-A)
Lo:	84 (Pa)	25.5 (dB-A)

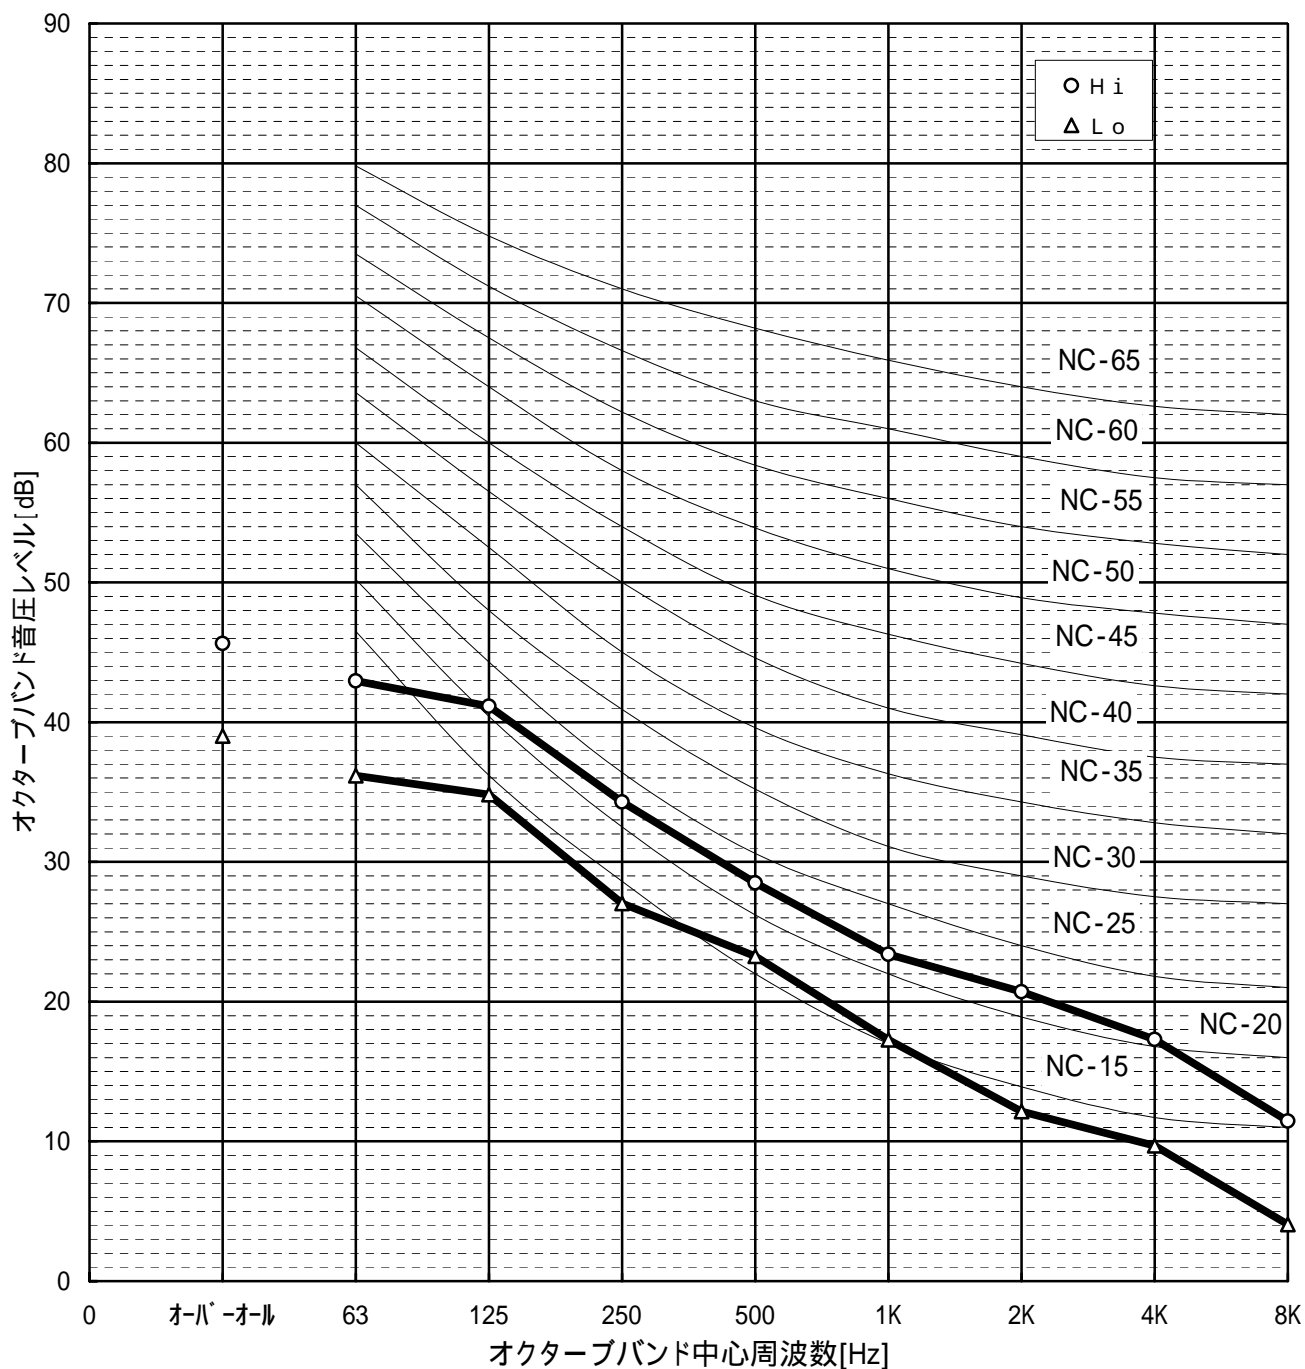

騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度 -
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-80SUC (60Hz)**
備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)
定格静圧 騒音値
Hi: 157 (Pa) 53.0 (dB-A)
Lo: 84 (Pa) 45.0 (dB-A)

