


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2019/2/8

被測定物
 BFS-80SXA (50Hz)
 備考
 側面騒音 (1.5m)

定格静圧 騒音値
 148 (Pa) 32 (dB-A)

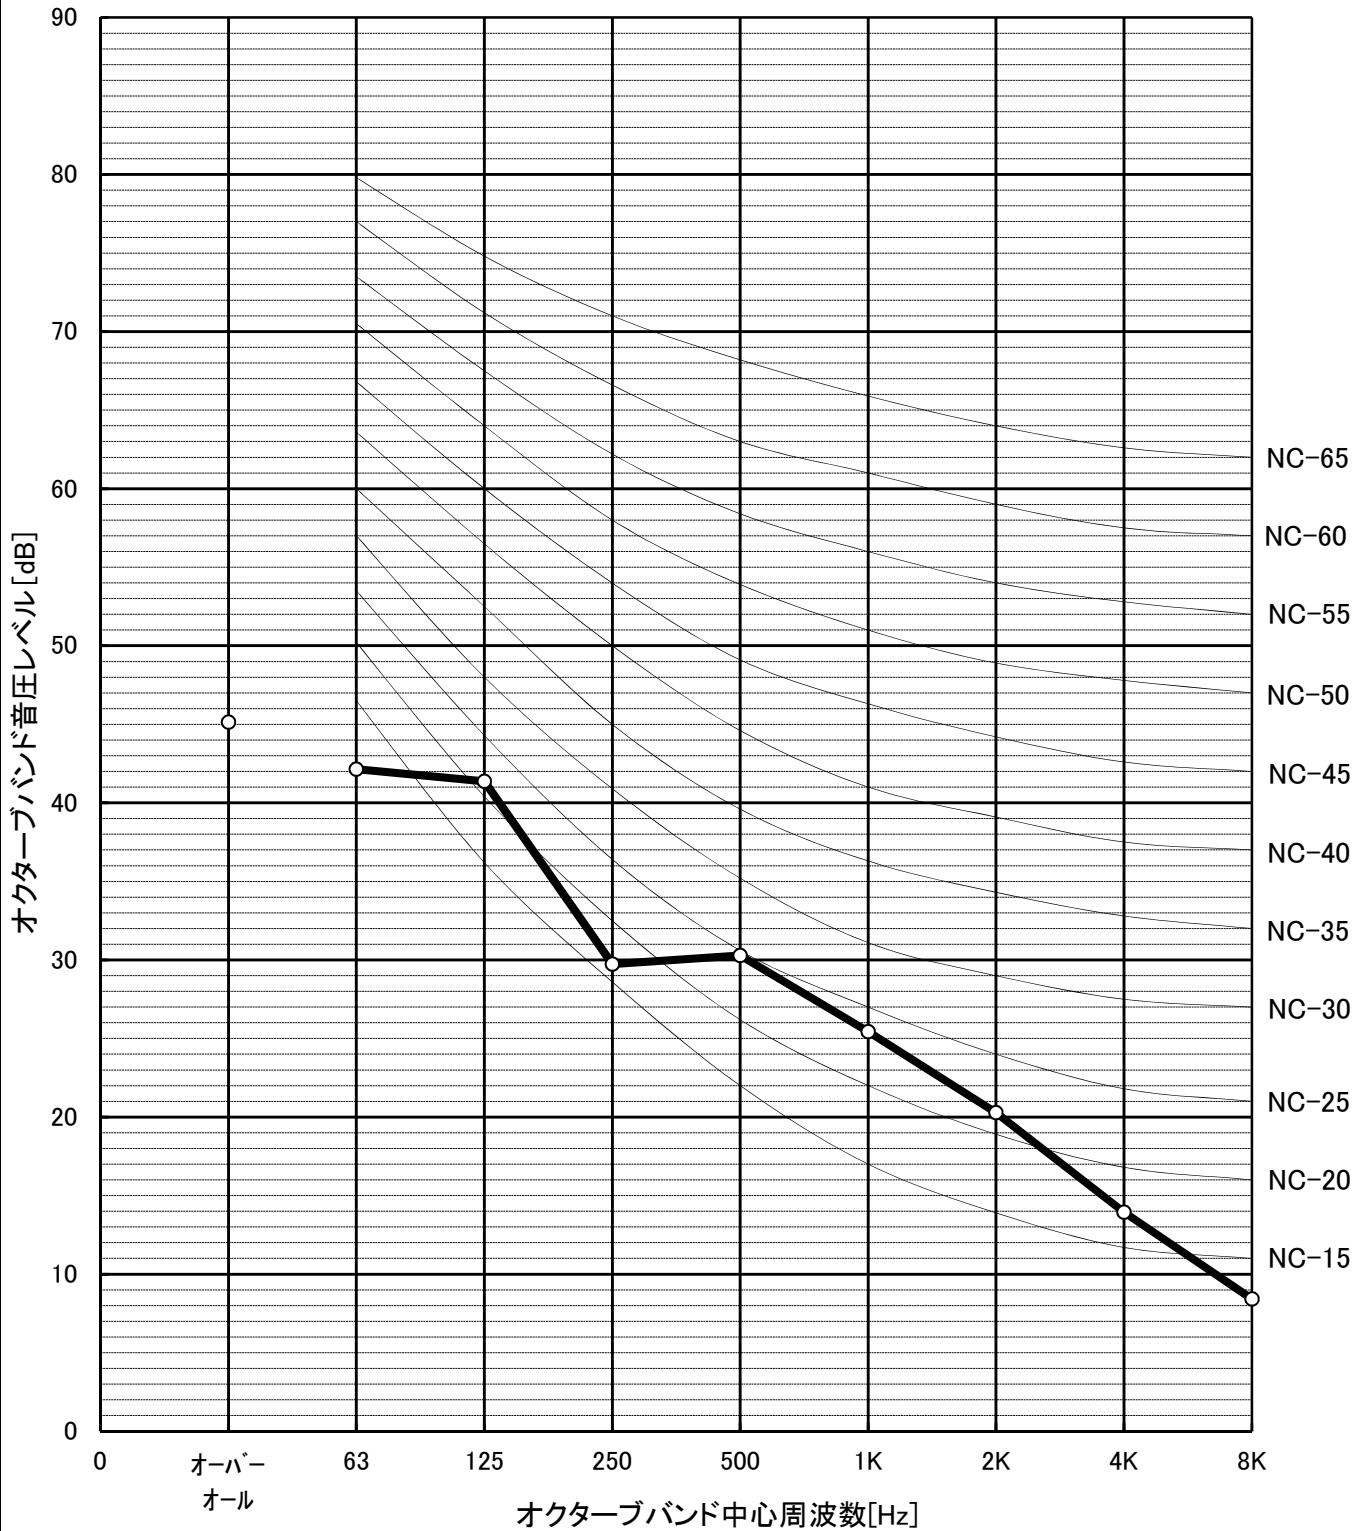


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2019/2/8

被測定物
 BFS-80SXA (50Hz)
 備考
 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧
 148 (Pa)
 騒音値
 48.5 (dB-A)

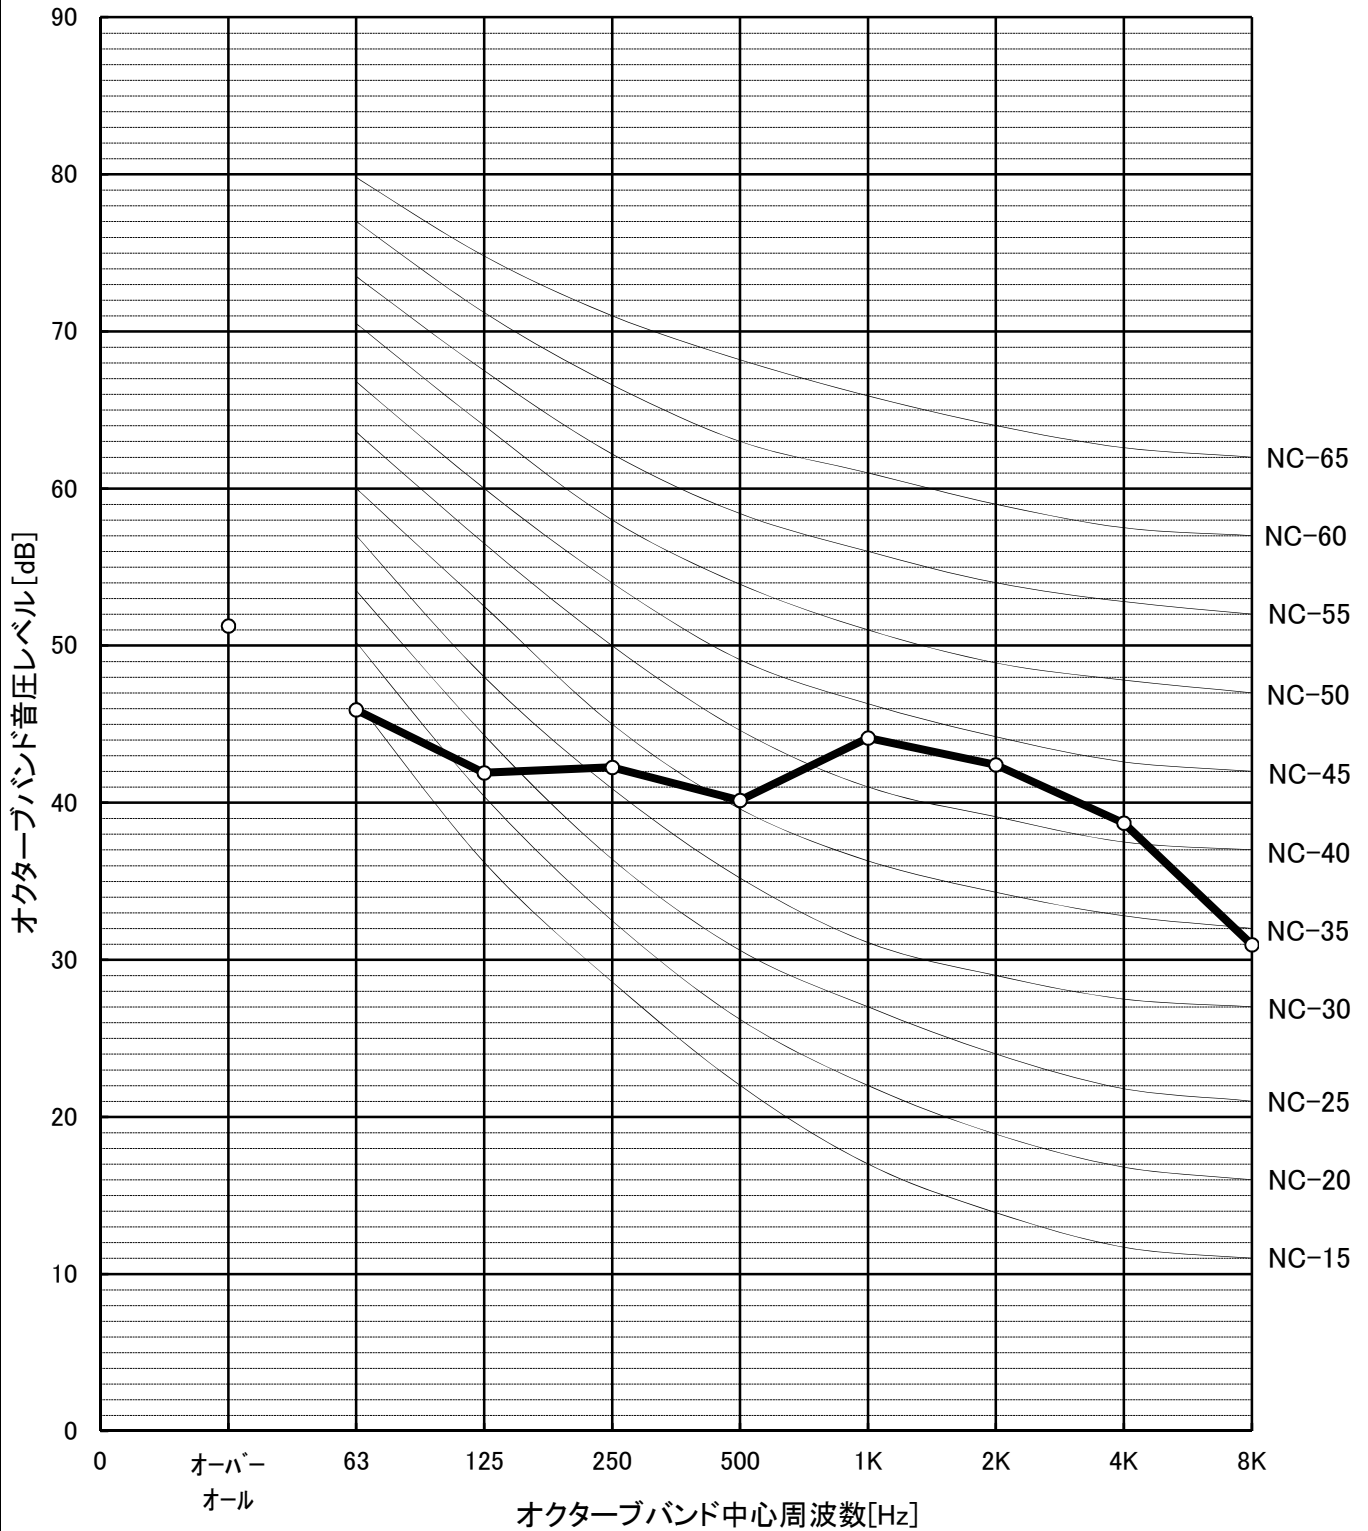

騒音分析成績書

騒音計音計
 暗騒音騒音
 測定場所 25dB以下
 試験日 UR無響室
 2019/2/8

被測定物 BFS-80SXA (50Hz)
 備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

定格静圧 騒音値
 148 (Pa) 54 (dB-A)

