

騒音分析成績書


騒音計測場所日
 音騒音計測場所日
 暗騒音計測場所日
 定騒音計測場所日
 験騒音計測場所日

NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/1/31

被測定物 BFS-80TG (50Hz)

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	98 (Pa)	31.0 (dB-A)
弱:	54 (Pa)	21.0 (dB-A)

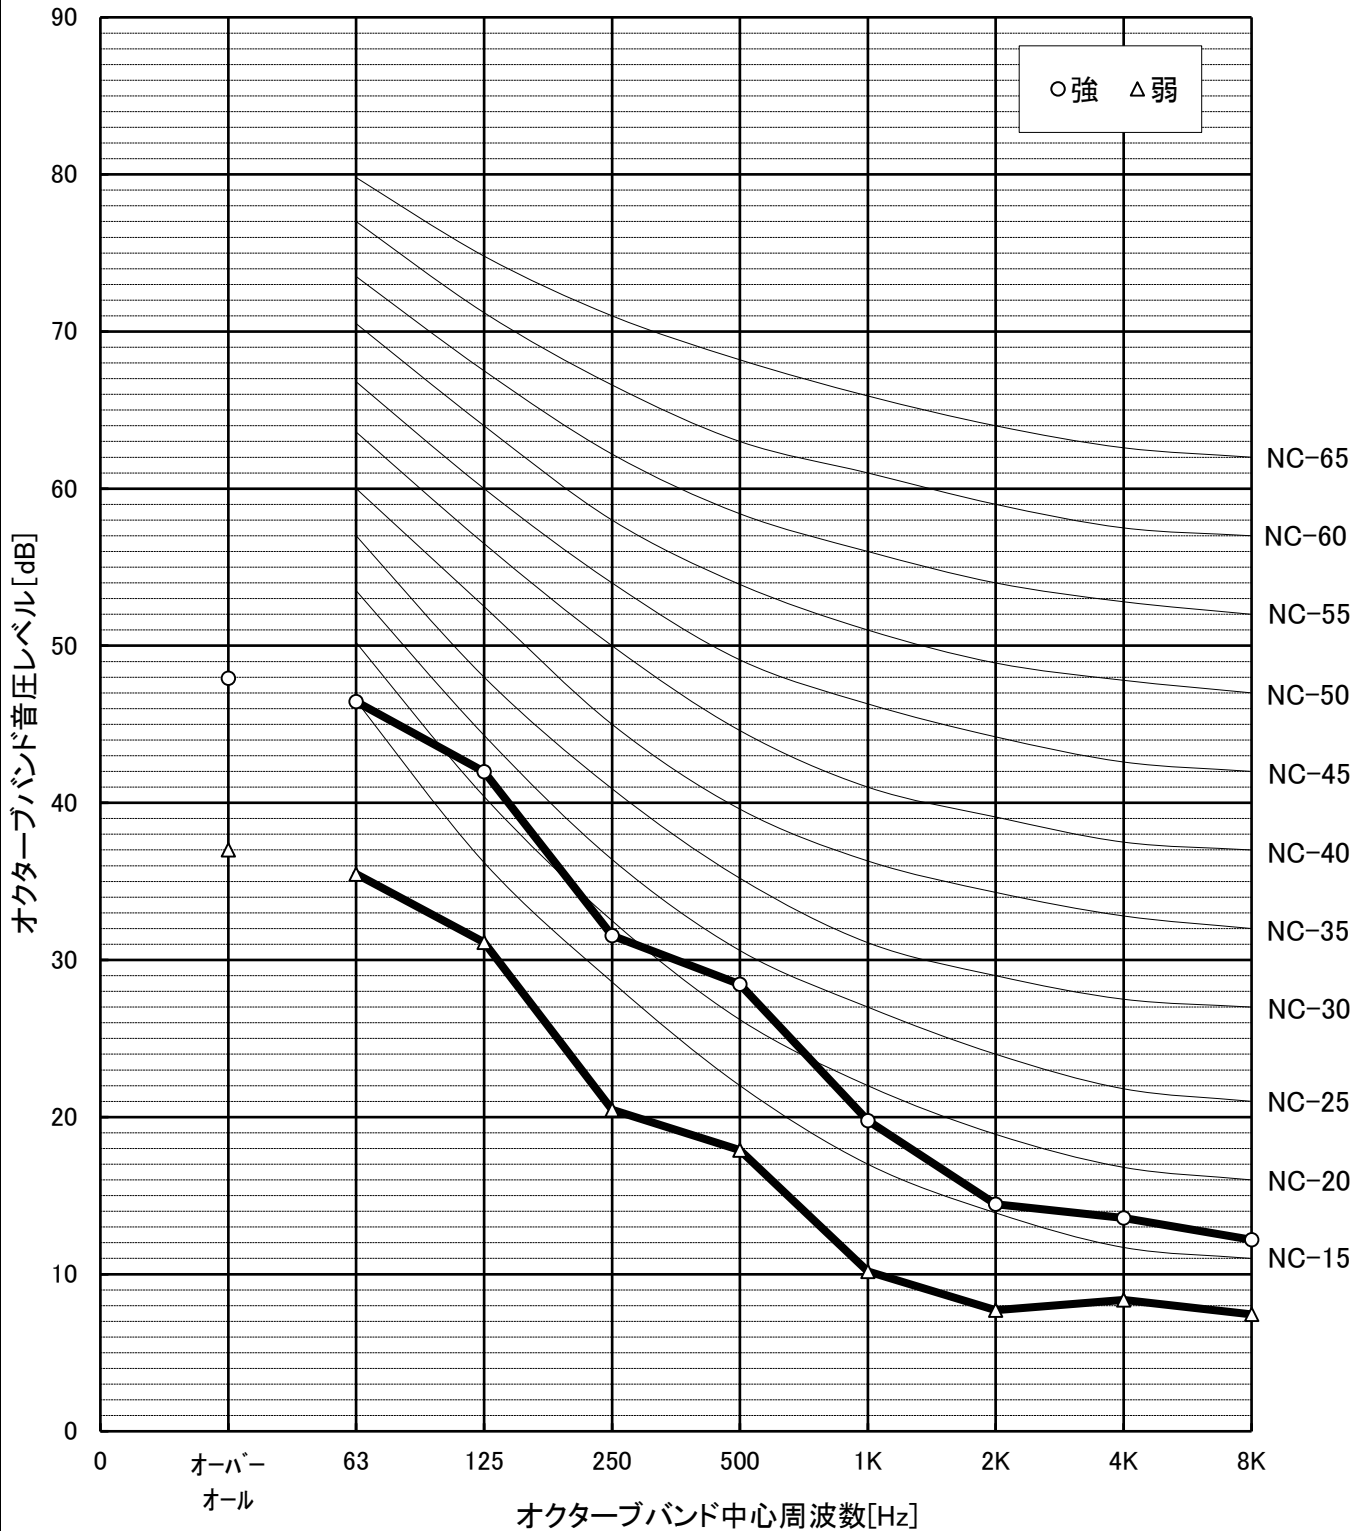


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/1/31

被測定物
 BFS-80TG (50Hz)
 備考
 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	98 (Pa)	39.0 (dB-A)
弱:	54 (Pa)	34.0 (dB-A)

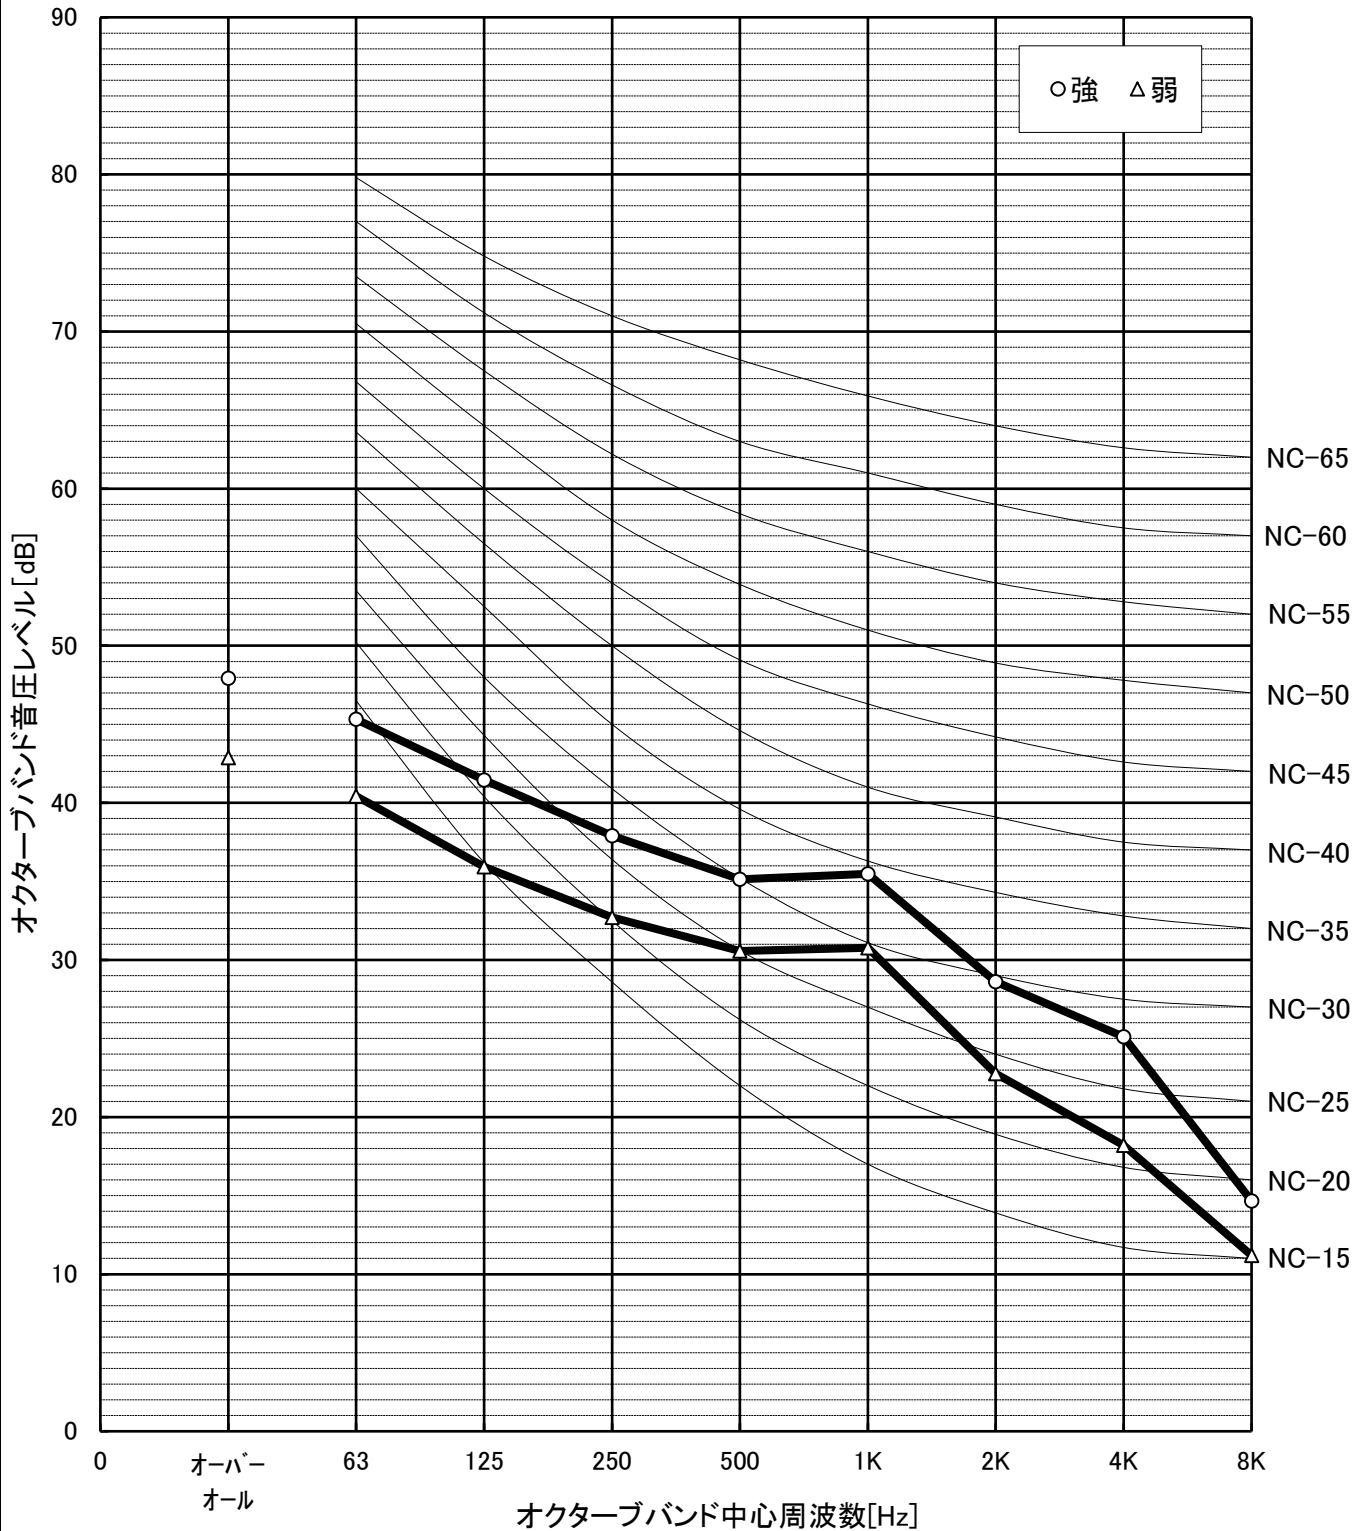

騒音分析成績書

騒音計音計
暗騒音騒音
測定場所25dB以下
試験日UR無響室
2018/1/31

被測定物 BFS-80TG (50Hz)
備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	98 (Pa)	52.0 (dB-A)
弱:	54 (Pa)	43.5 (dB-A)

