


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2006-04-06

被測定物 **BFS-80TUC (60Hz)**

備考 側面騒音 (1.5m)

| | 定格静圧 | 騒音値 |
|-----|----------|-------------|
| Hi: | 157 (Pa) | 28.5 (dB-A) |
| Lo: | 65 (Pa) | 21.5 (dB-A) |

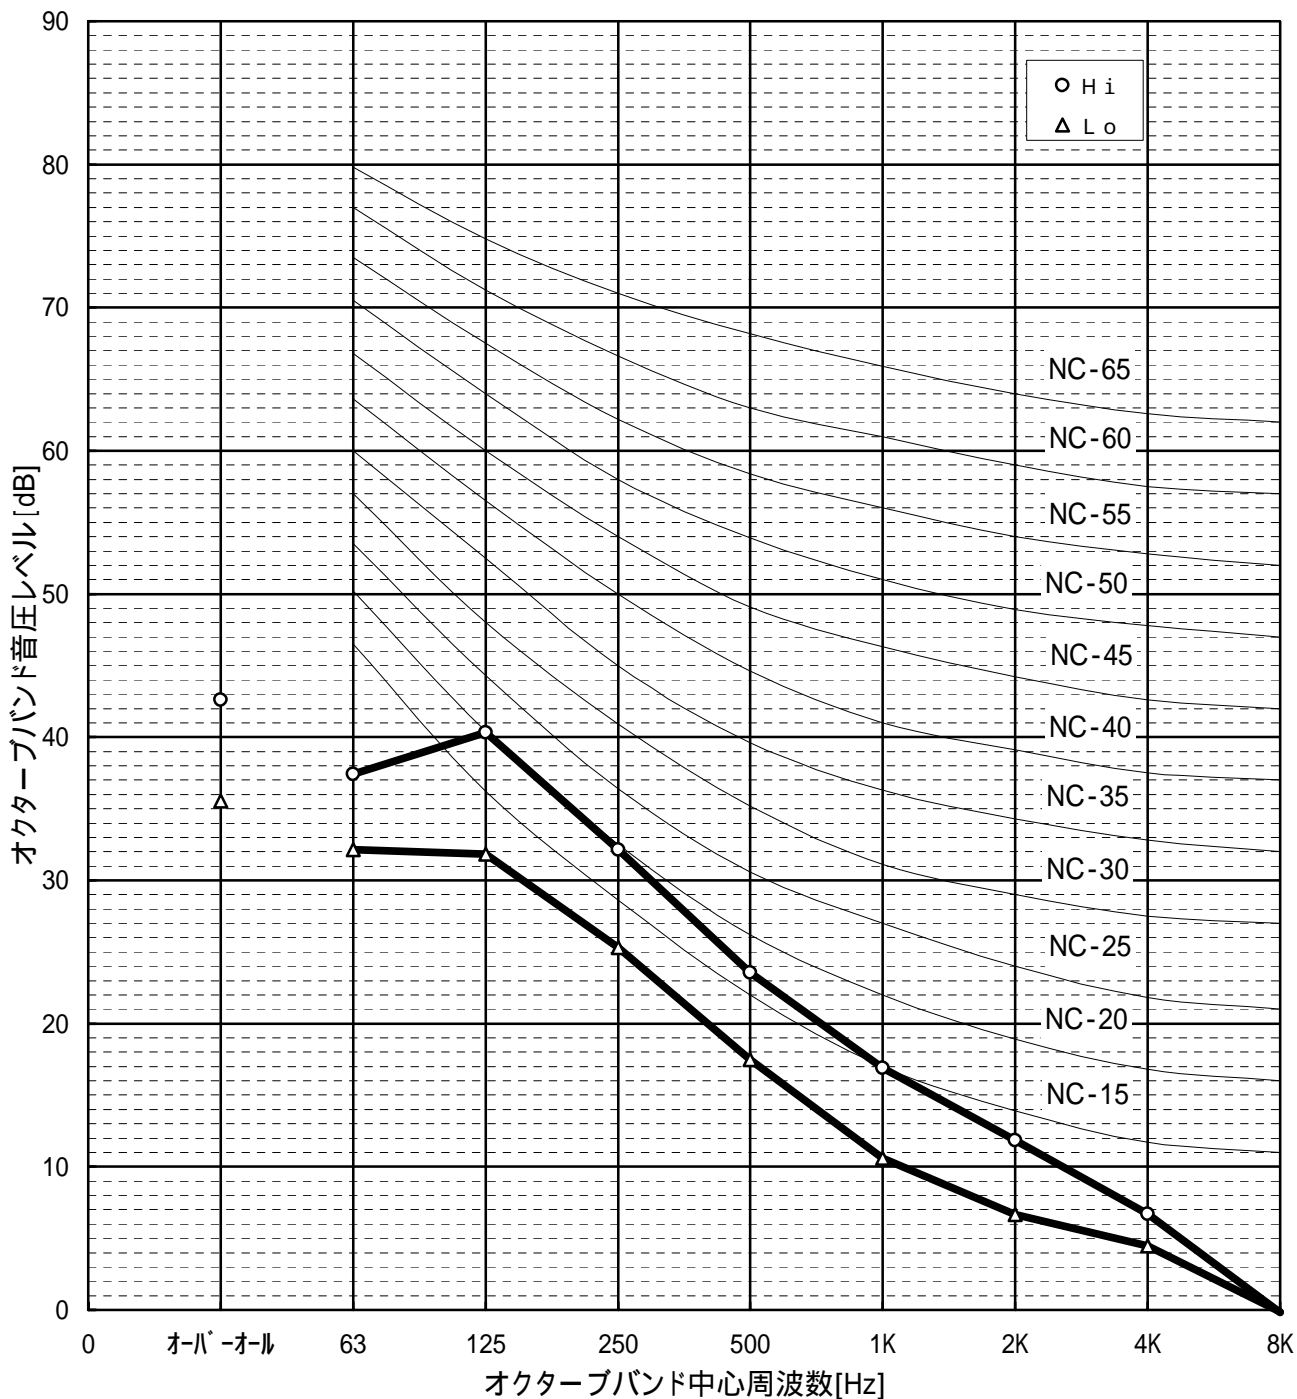


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2006-04-06

被測定物 **BFS-80TUC (60Hz)**

備考 吸込騒音 (1.5m)

| | 定格静圧 | 騒音値 |
|-----|----------|-------------|
| Hi: | 157 (Pa) | 32.5 (dB-A) |
| Lo: | 65 (Pa) | 25.0 (dB-A) |

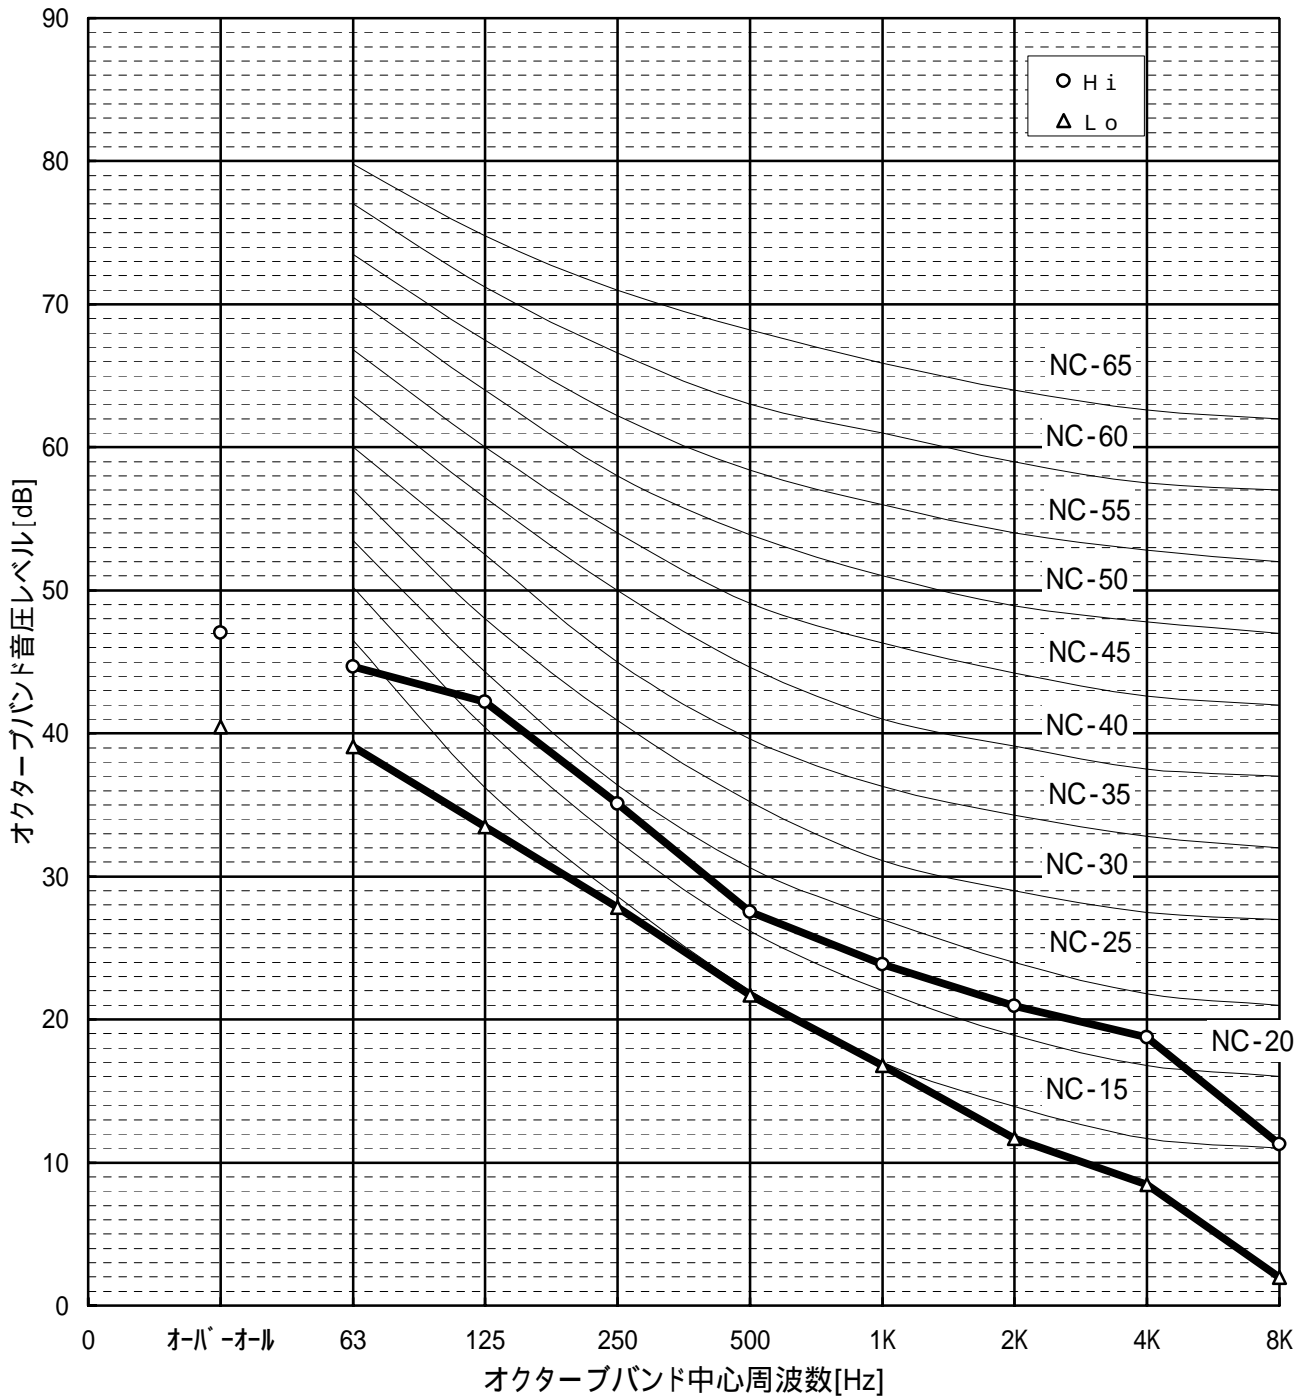

騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度 -
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-80TUC (60Hz)**
備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)
定格静圧 騒音値
Hi: 157 (Pa) 53.0 (dB-A)
Lo: 65 (Pa) 41.0 (dB-A)

