


騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-80TUG₂ (60Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	26.5 (dB-A)
弱:	72 (Pa)	19.0 (dB-A)

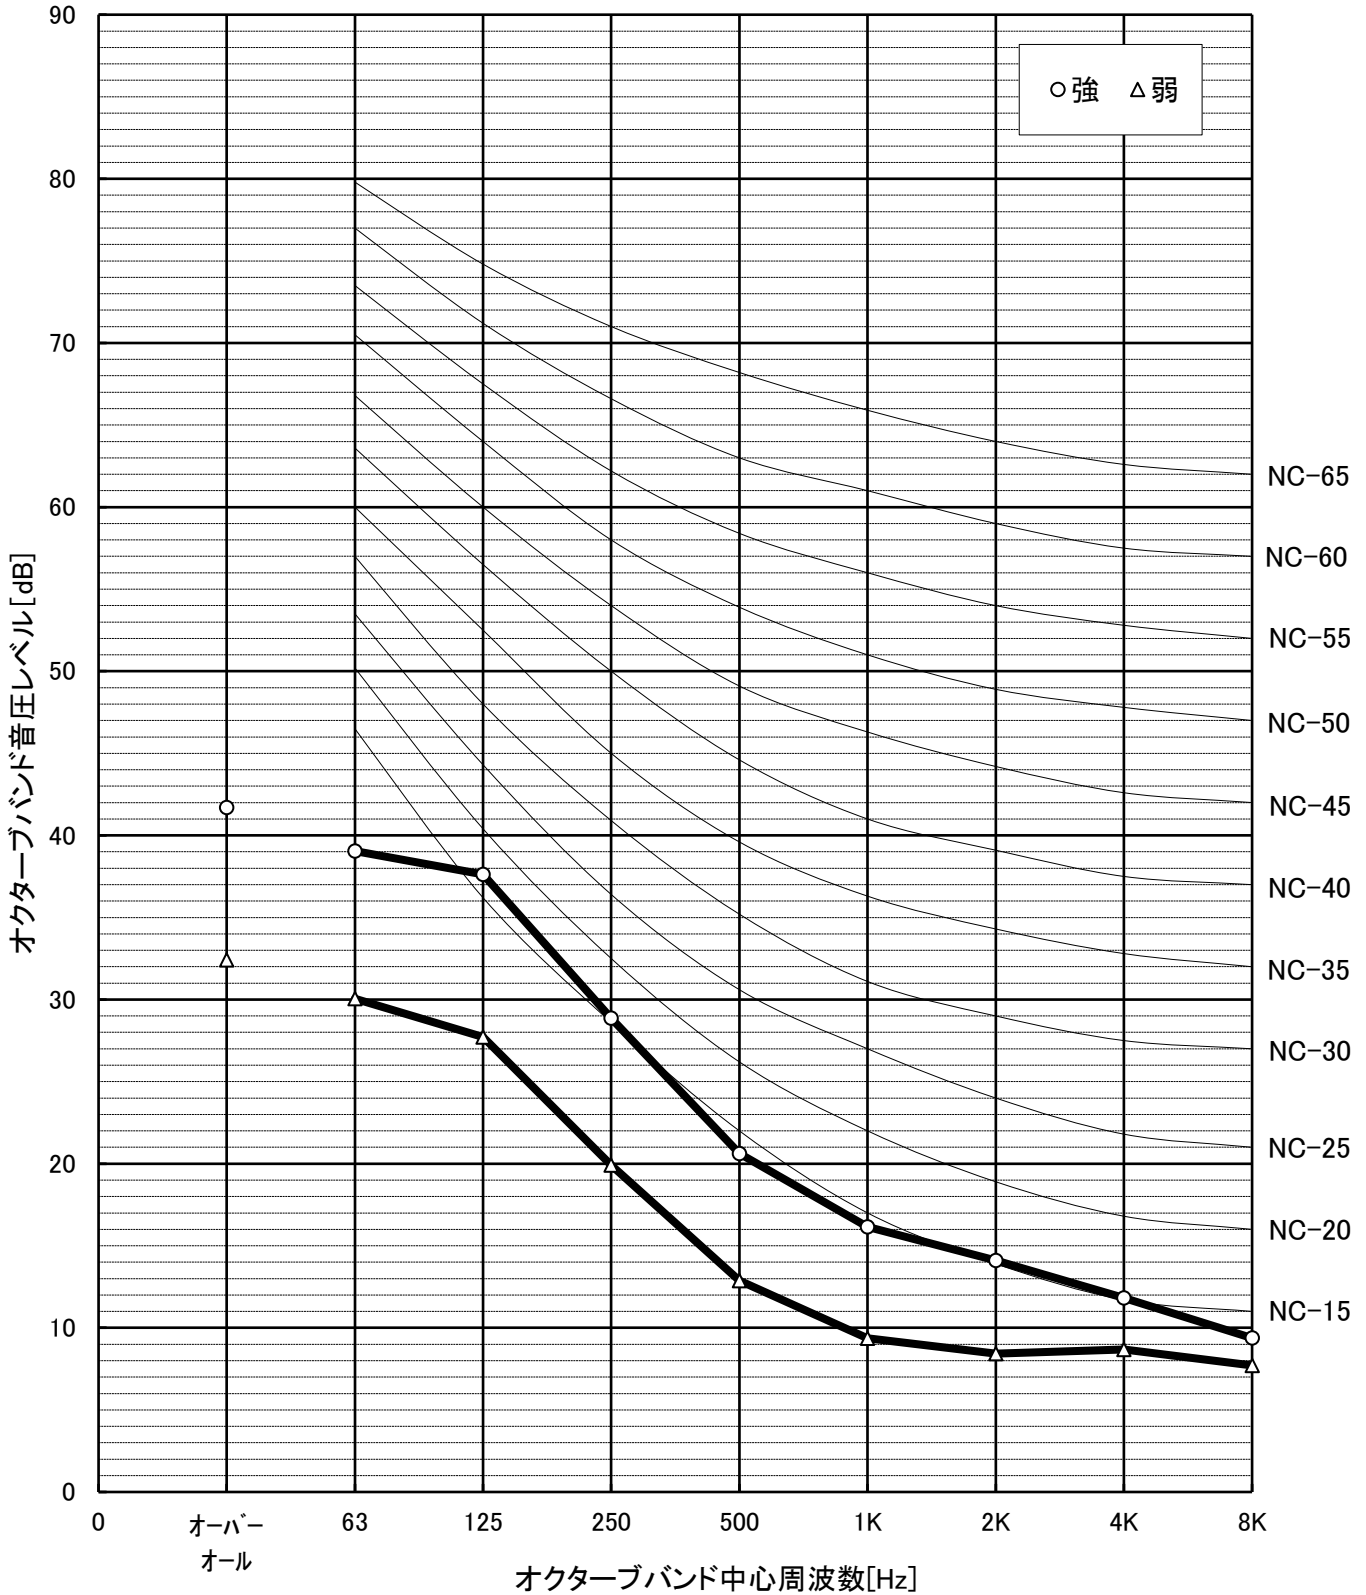


騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-80TUG₂ (60Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	32.5 (dB-A)
弱:	72 (Pa)	25.0 (dB-A)

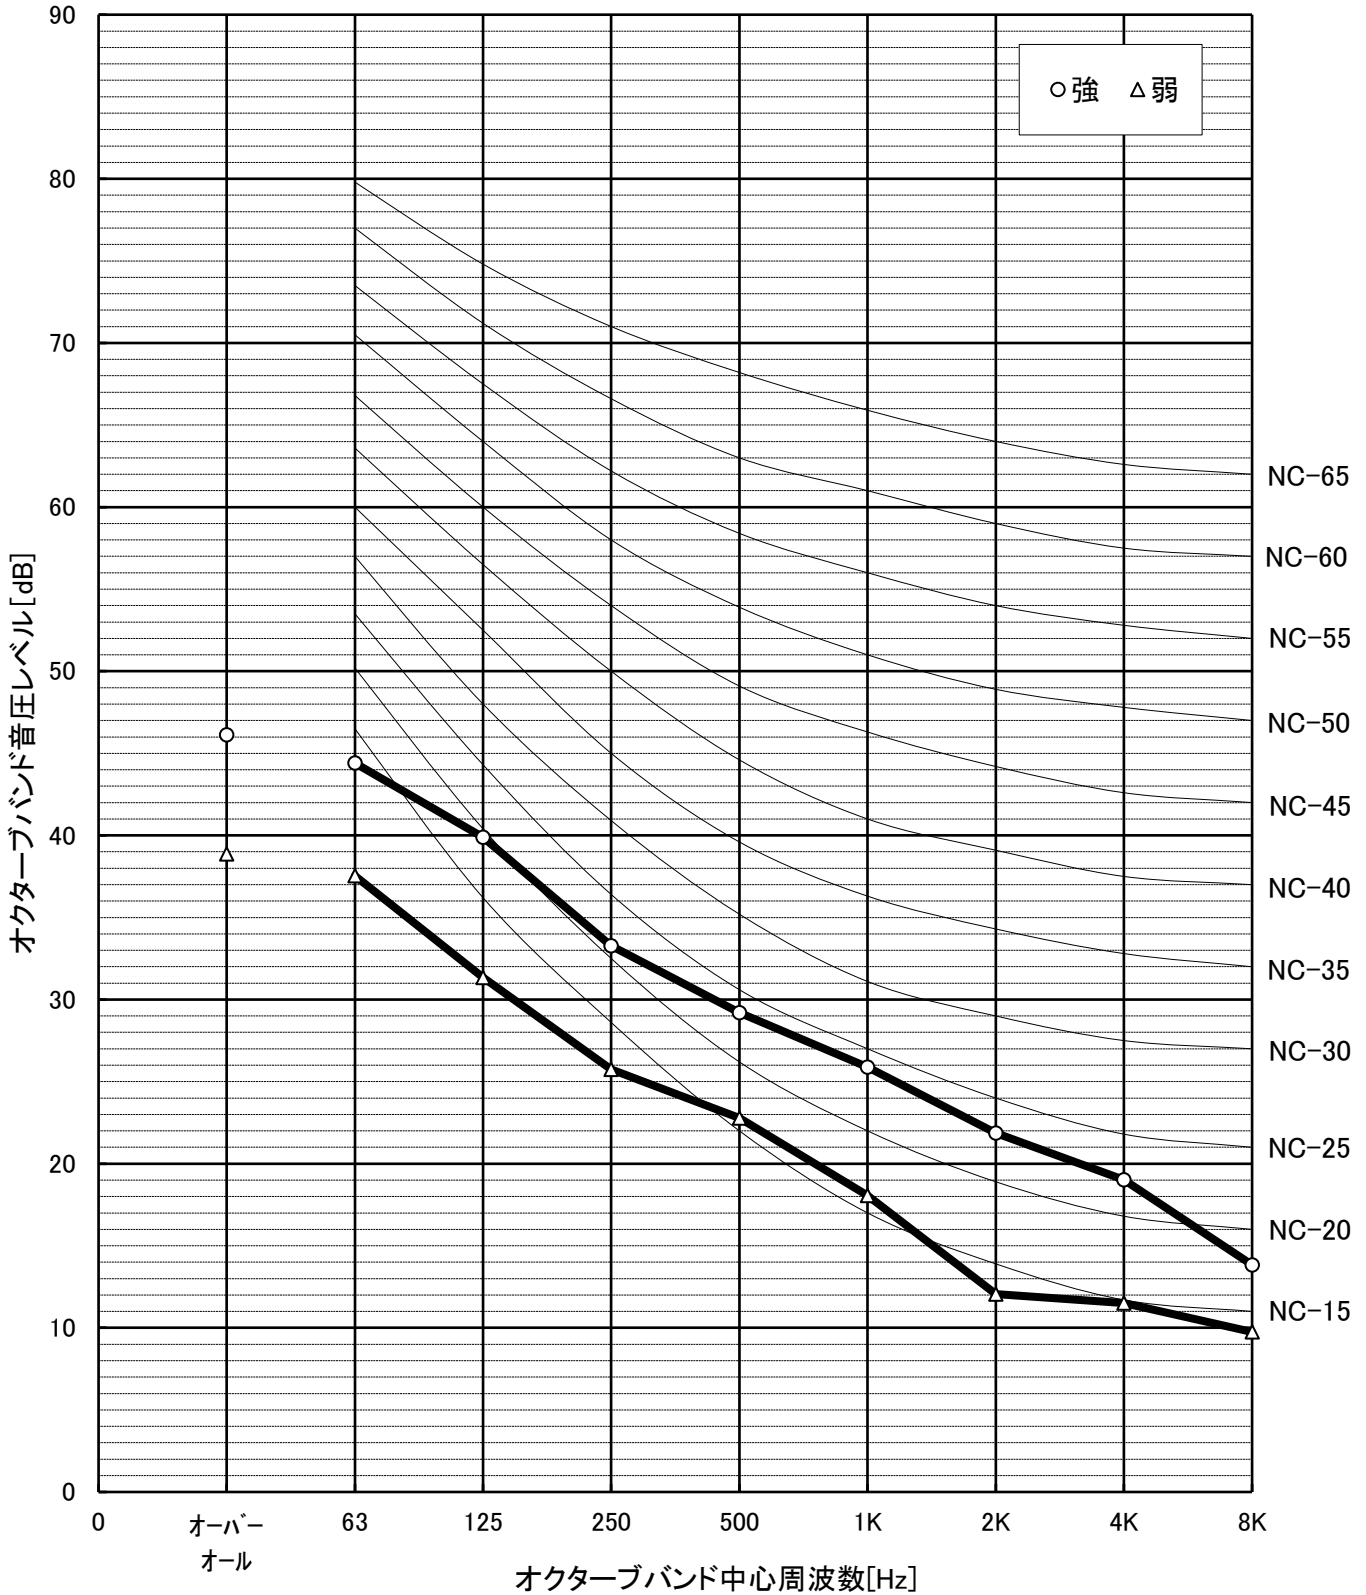

騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-80TUG₂ (60Hz)
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	53.0 (dB-A)
弱:	72 (Pa)	42.5 (dB-A)

