

# 騒音分析成績書


騒音計測場所日  
 音騒音計測場所日  
 暗騒音計測場所日  
 定騒音計測場所日  
 験騒音計測場所日

NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2018/1/30

被測定物 BFS-80TUG (60Hz)

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	26.5 (dB-A)
弱:	72 (Pa)	19.0 (dB-A)

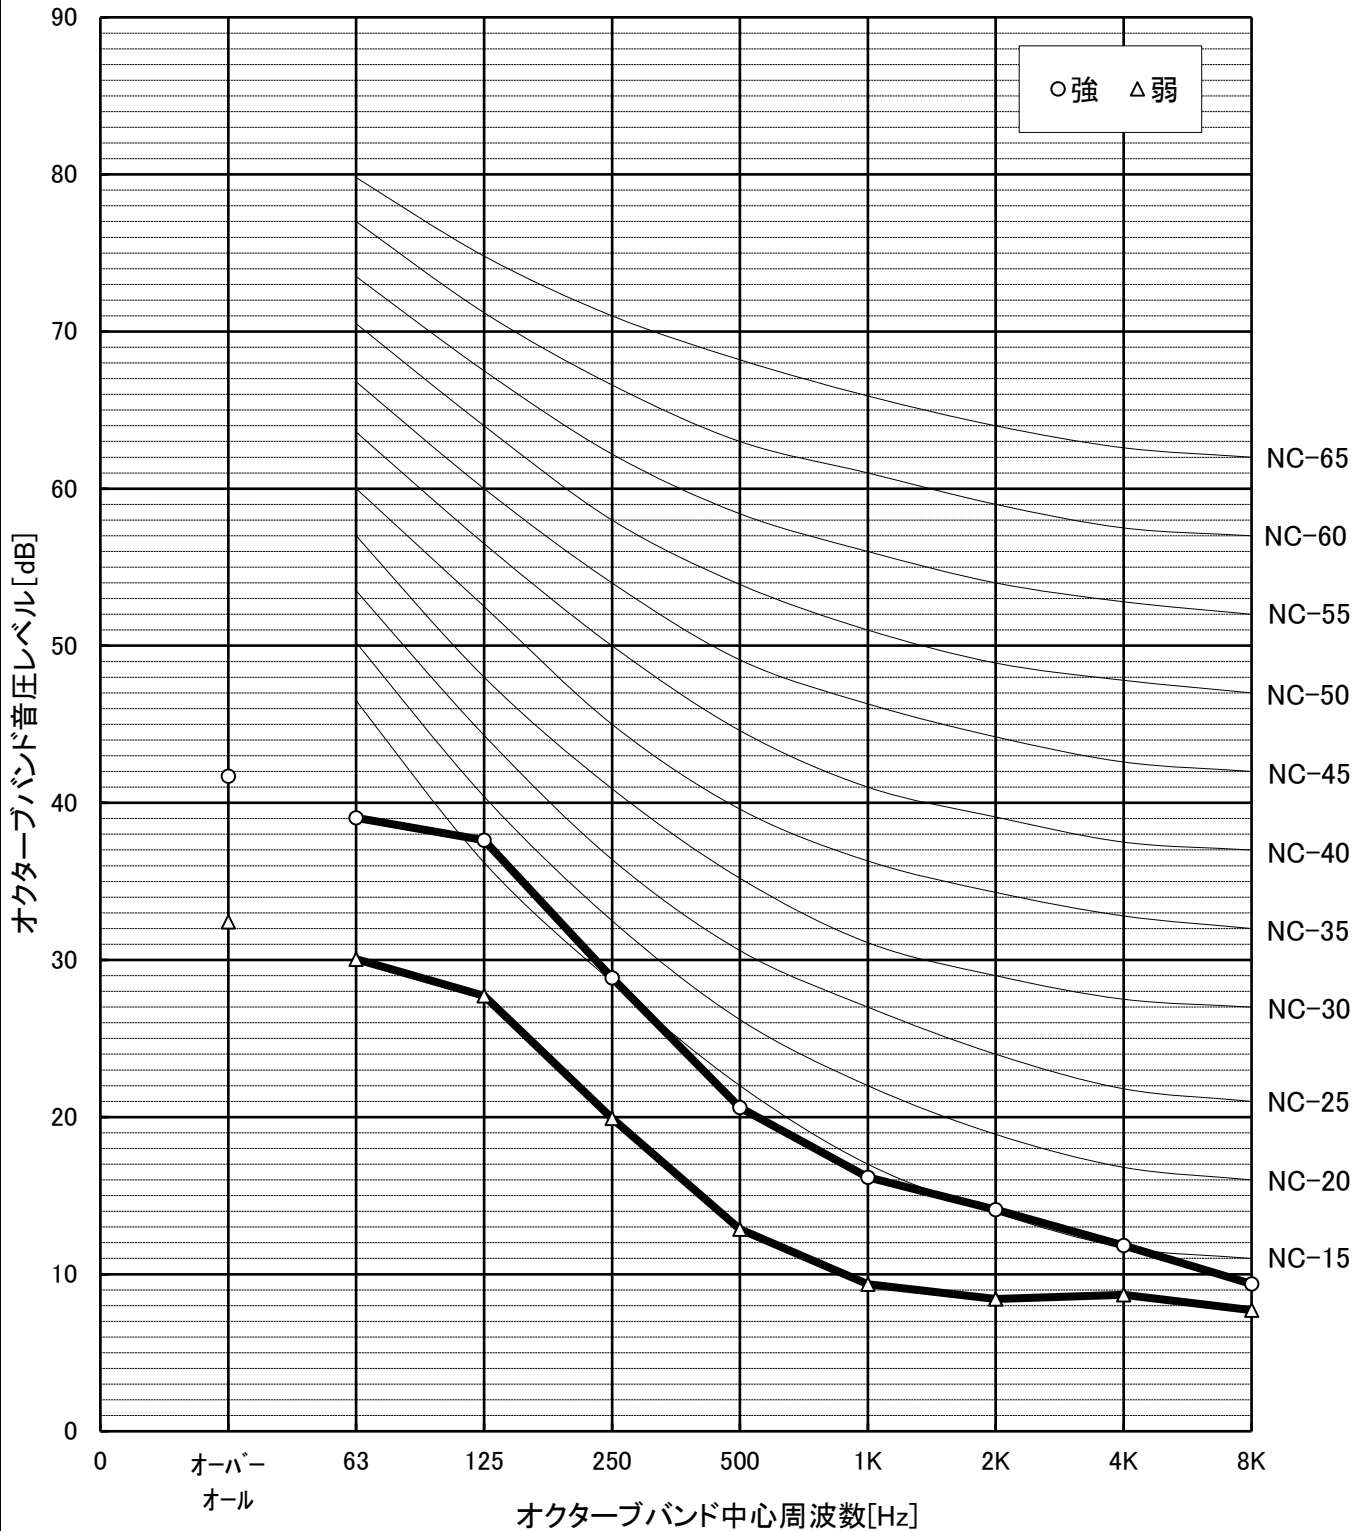


# 騒音分析成績書

騒音計測場所日  
 計音所日  
 NL-52  
 25dB以下  
 UR無響室  
 2018/1/30

被測定物  
 BFS-80TUG (60Hz)  
 備考  
 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	32.5 (dB-A)
弱:	72 (Pa)	25.0 (dB-A)

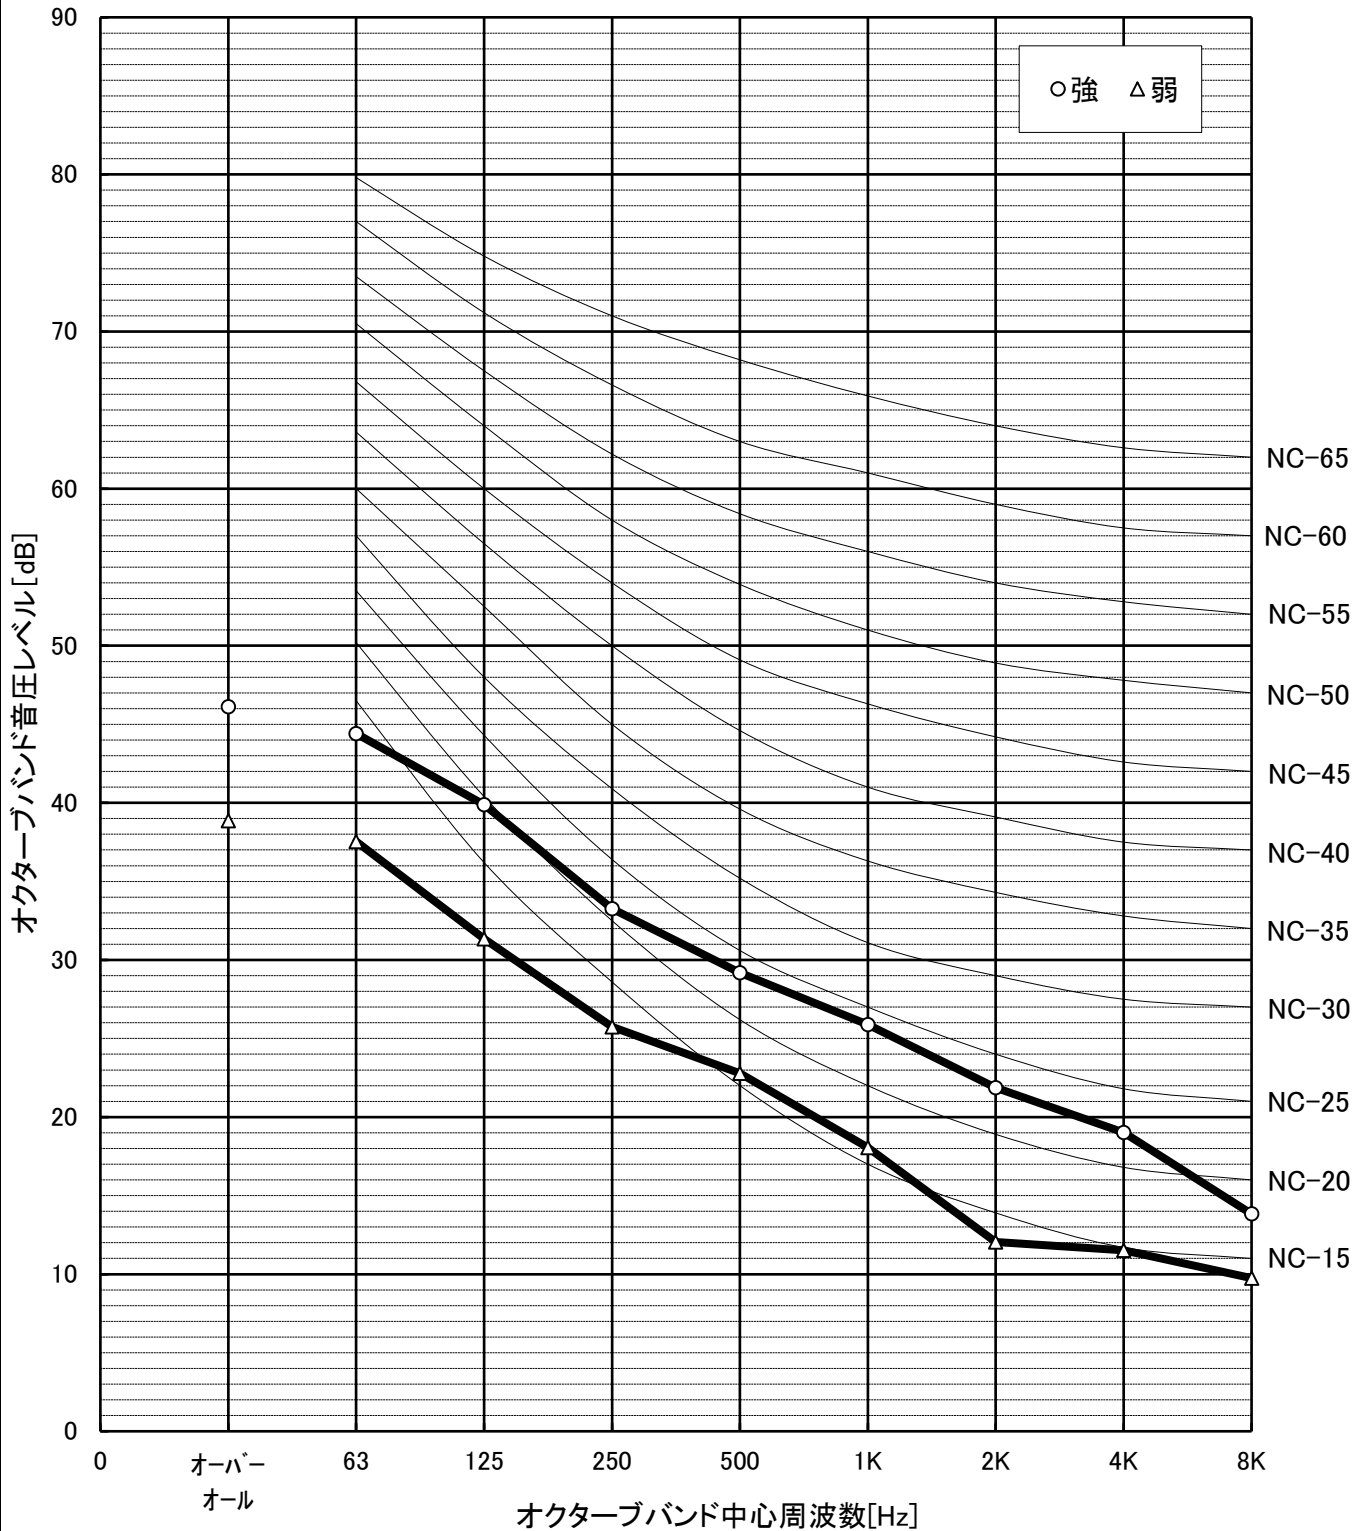

# 騒音分析成績書

騒音計音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 UR無響室  
 試験日 2018/1/30

被測定物 BFS-80TUG (60Hz)  
 備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	53.0 (dB-A)
弱:	72 (Pa)	42.5 (dB-A)

