


騒音分析計算書

騒音計	NA-20	被測定物	BFS-80WSU ₂ (50Hz)
暗騒音	25dB以下		
測定場所	無響室	備考	側面騒音 (1.5m)


	定格静圧	騒音値
Hi:	108 Pa	35.0 dB(A)
Lo:	70 Pa	31.5 dB(A)

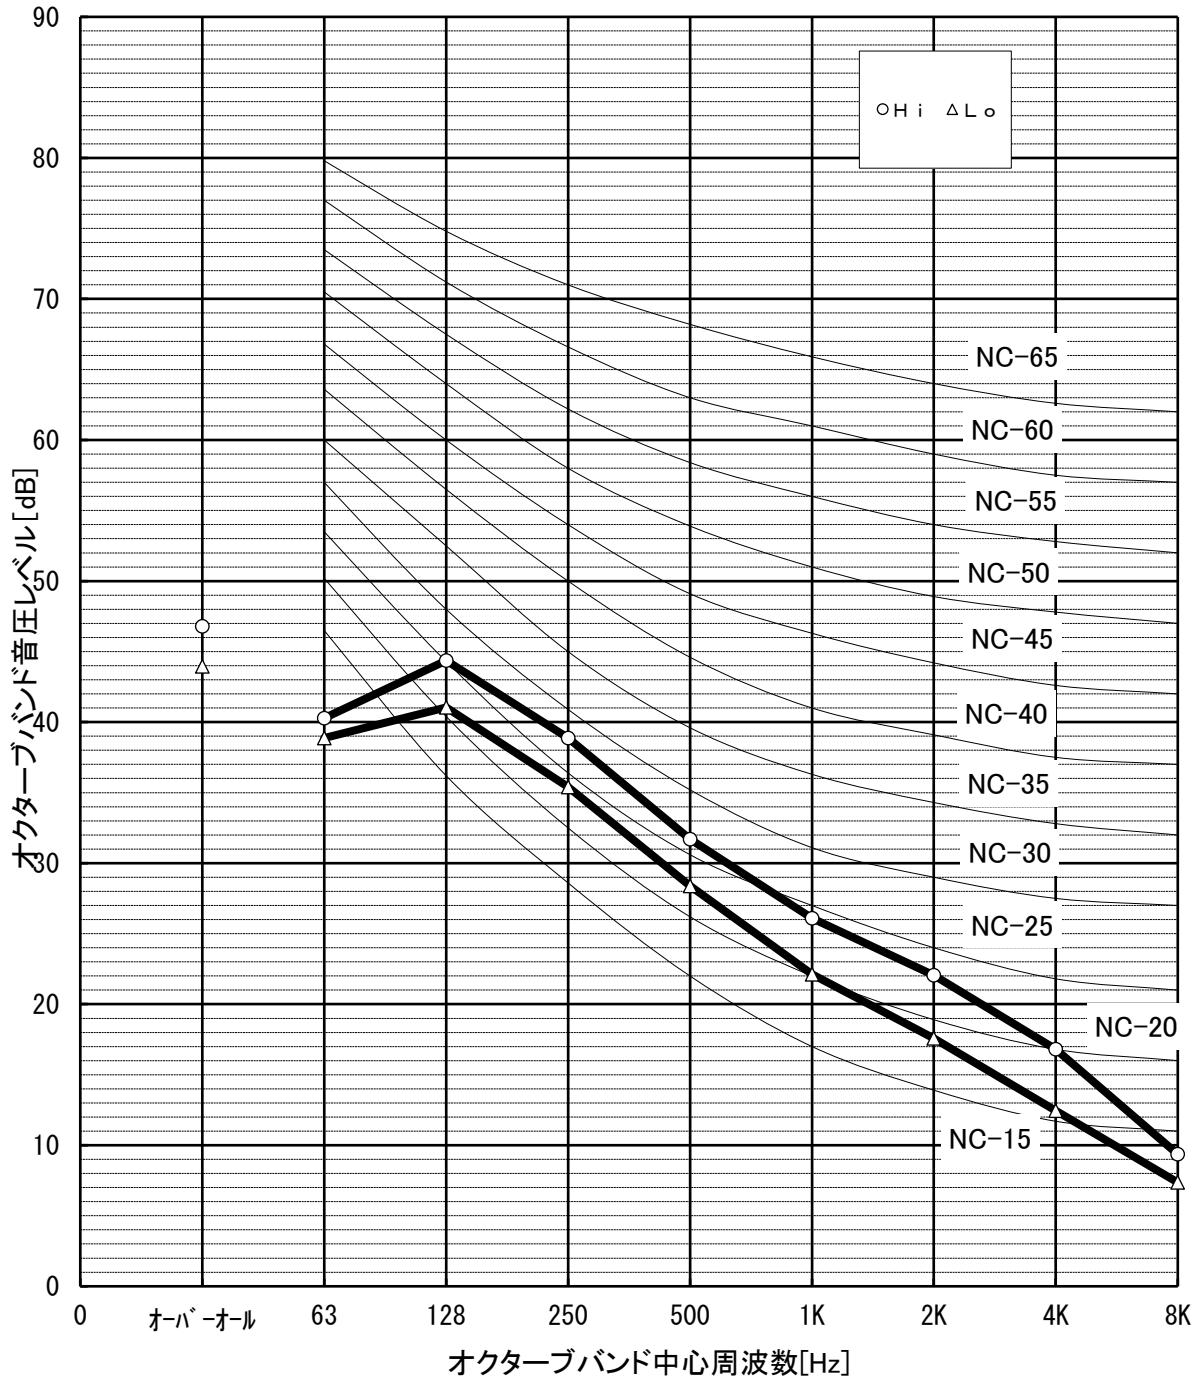

騒音分析計算書

騒音計	NA-20	被測定物	BFS-80WSU ₂ (50Hz)
暗騒音	25dB以下		
測定場所	無響室	備考	吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	108 Pa	35.0 dB(A)
Lo:	70 Pa	31.5 dB(A)

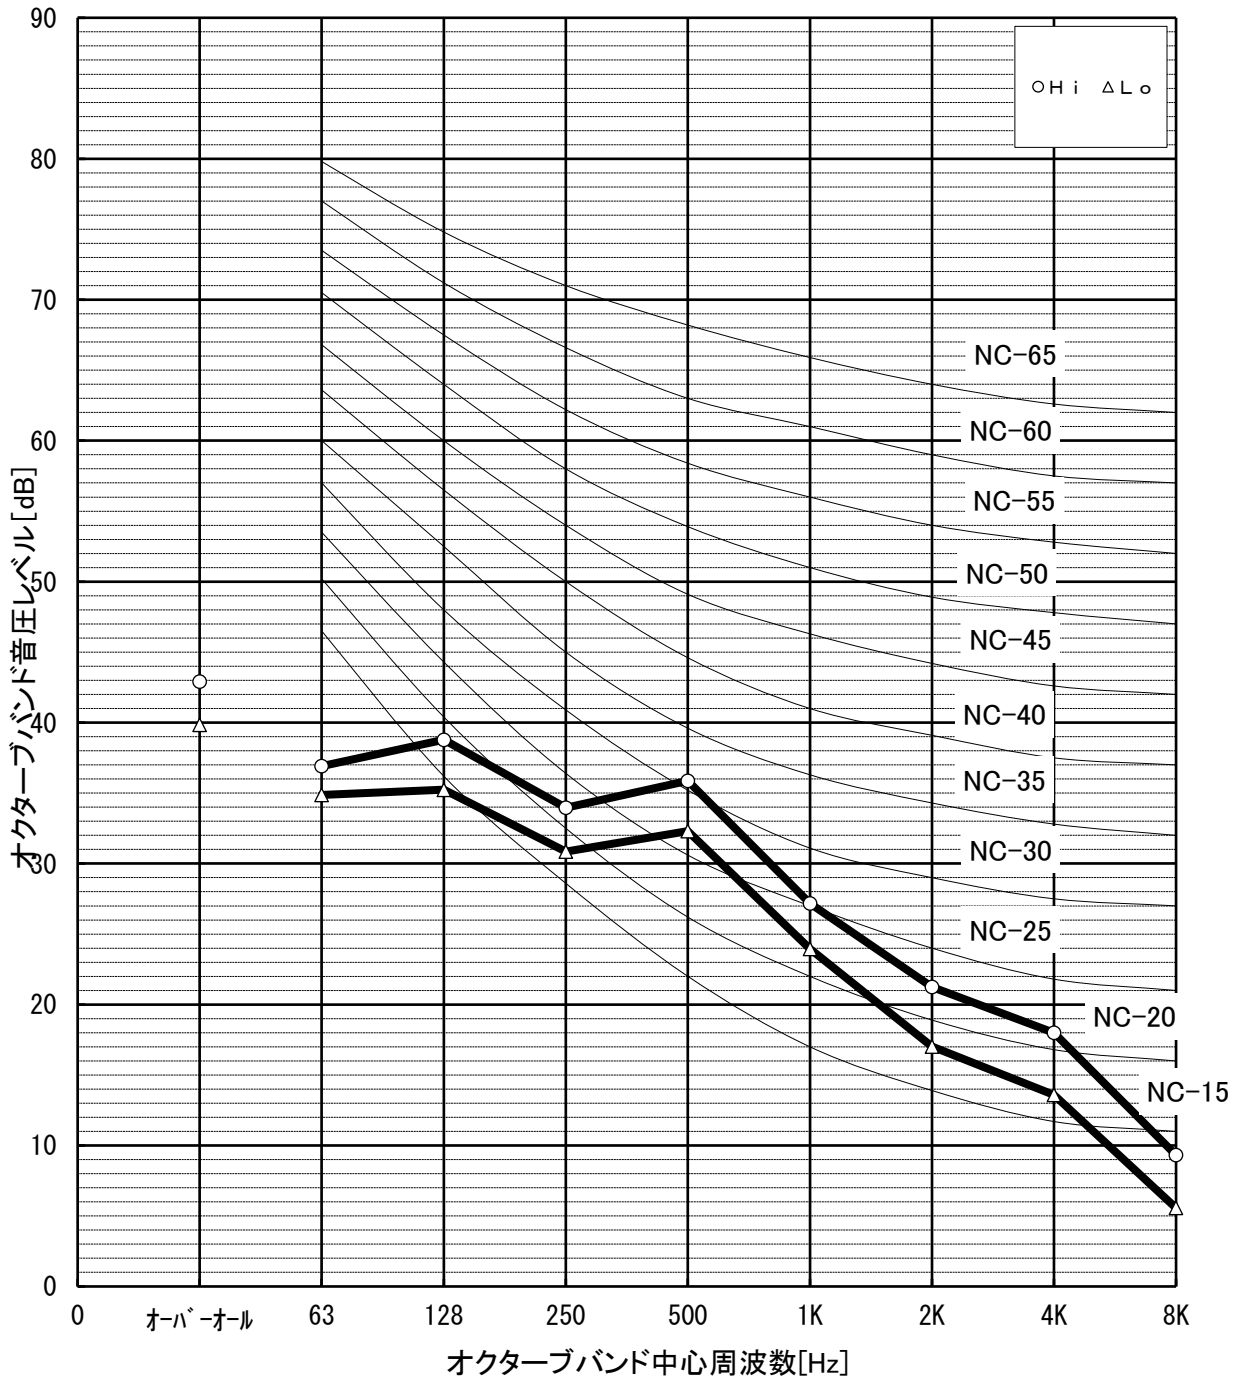

騒音分析計算書

騒音計	NA-20	被測定物	BFS-80WSU ₂ (50Hz)
暗騒音	25dB以下		
測定場所	無響室	備考	吹出騒音 (45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	108 Pa	41.0 dB(A)
Lo:	70 Pa	37.5 dB(A)

