


# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度  
暗騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2006-04-04

被測定物 **BFS-90SUC (60Hz)**

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	206 (Pa)	31.5 (dB-A)
Lo:	116 (Pa)	27.0 (dB-A)

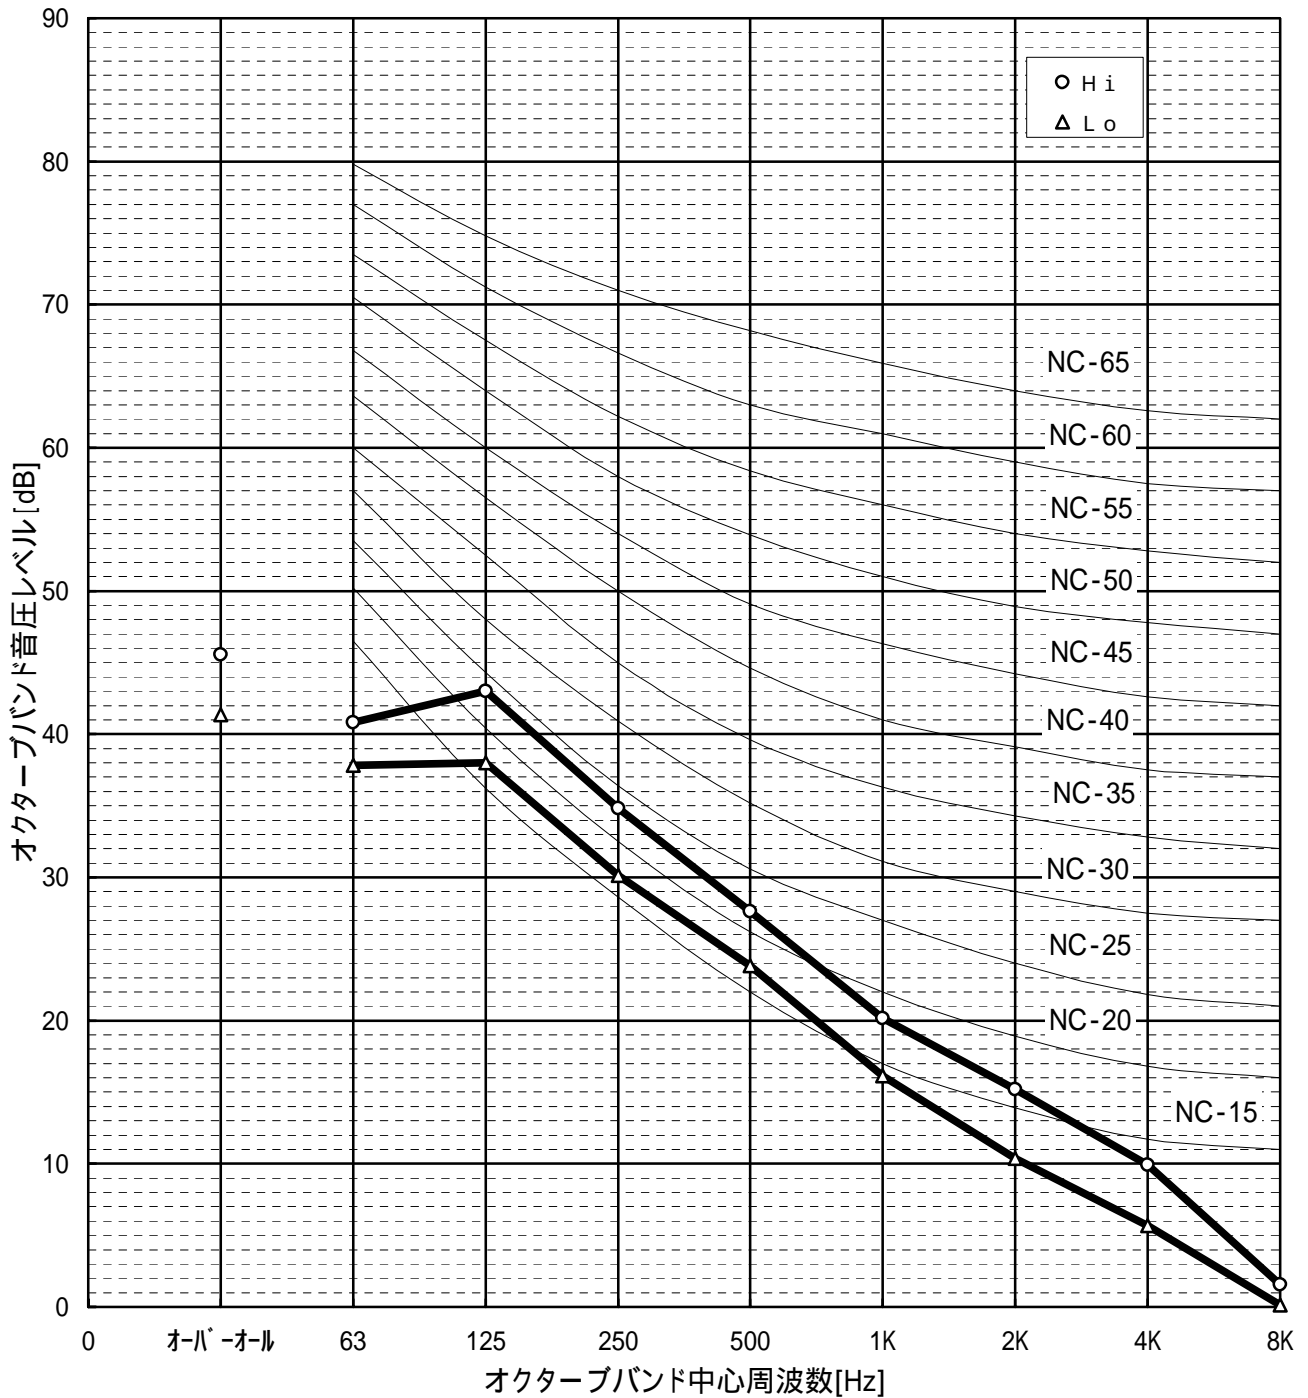


# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度  
暗騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2006-04-04

被測定物 **BFS-90SUC (60Hz)**

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	206 (Pa)	34.5 (dB-A)
Lo:	116 (Pa)	29.5 (dB-A)

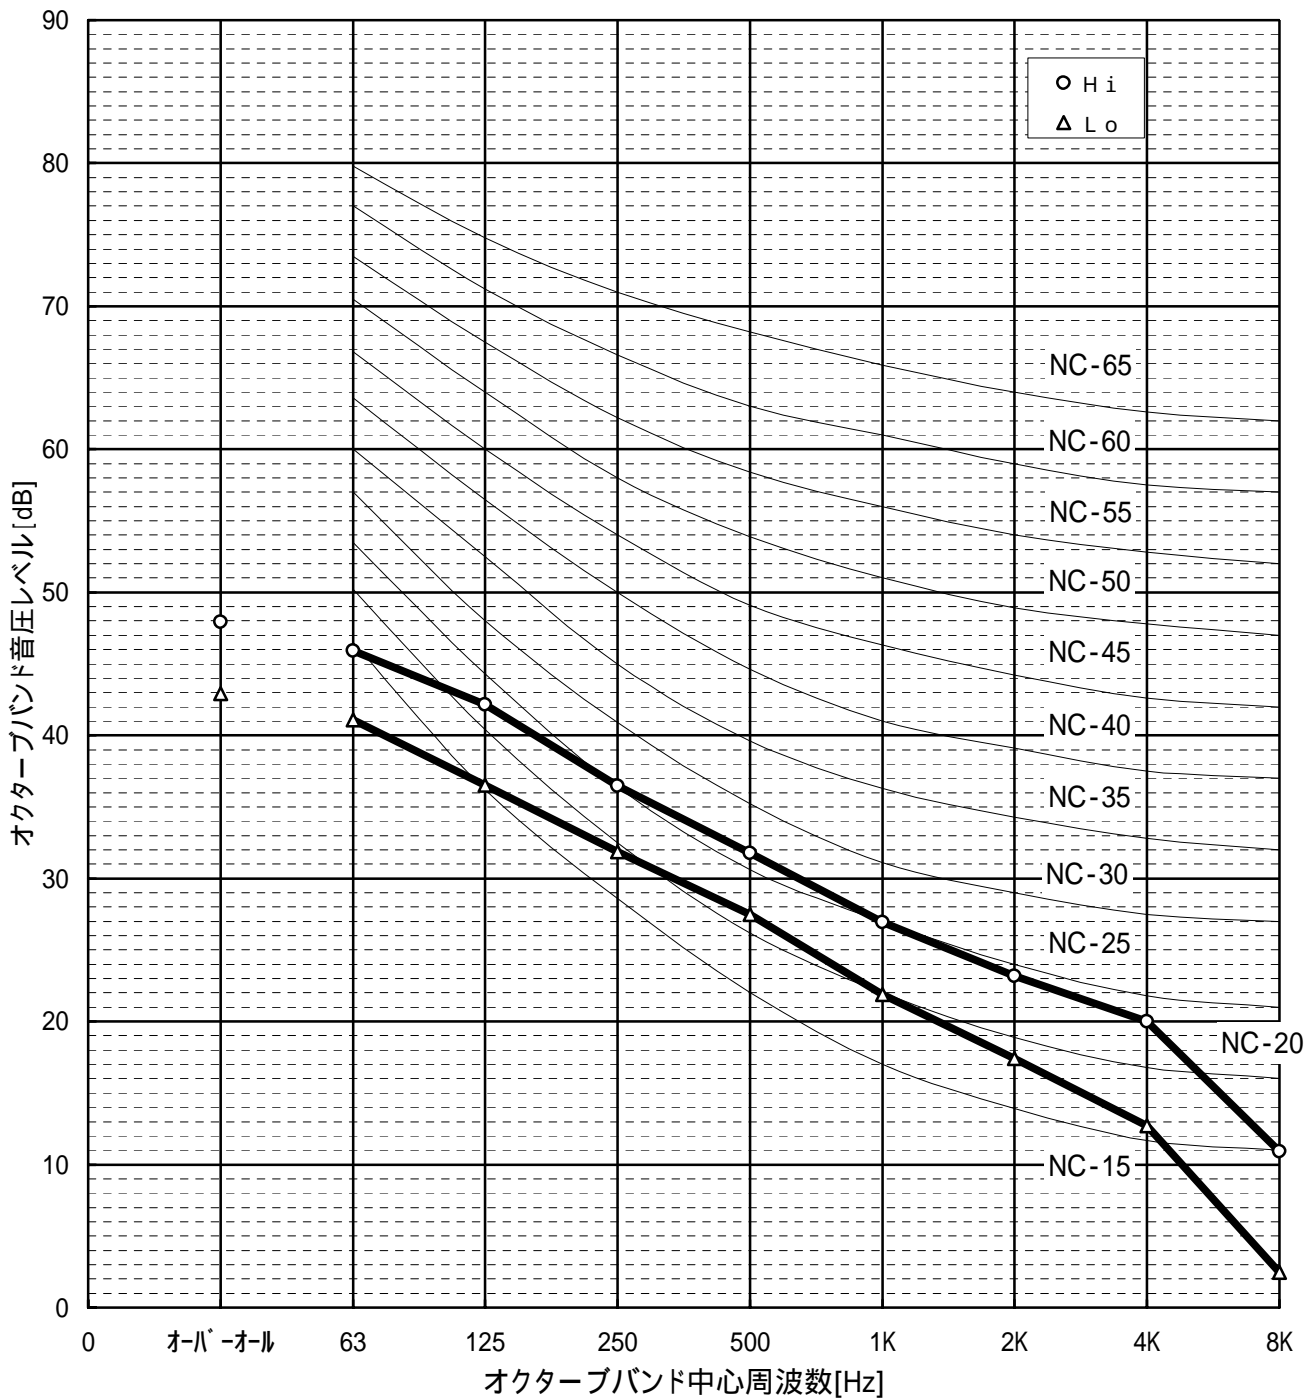

# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度 -  
暗騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-90SUC (60Hz)**  
備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)  
定格静圧 騒音値  
Hi: 206 (Pa) 55.0 (dB-A)  
Lo: 116 (Pa) 49.0 (dB-A)

