


騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA-20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日


被測定物 EG-60FTB40A3-Q <給気>
 備考 測定位置:吸込側 斜め 45° 1.5m
 電源:3相380V

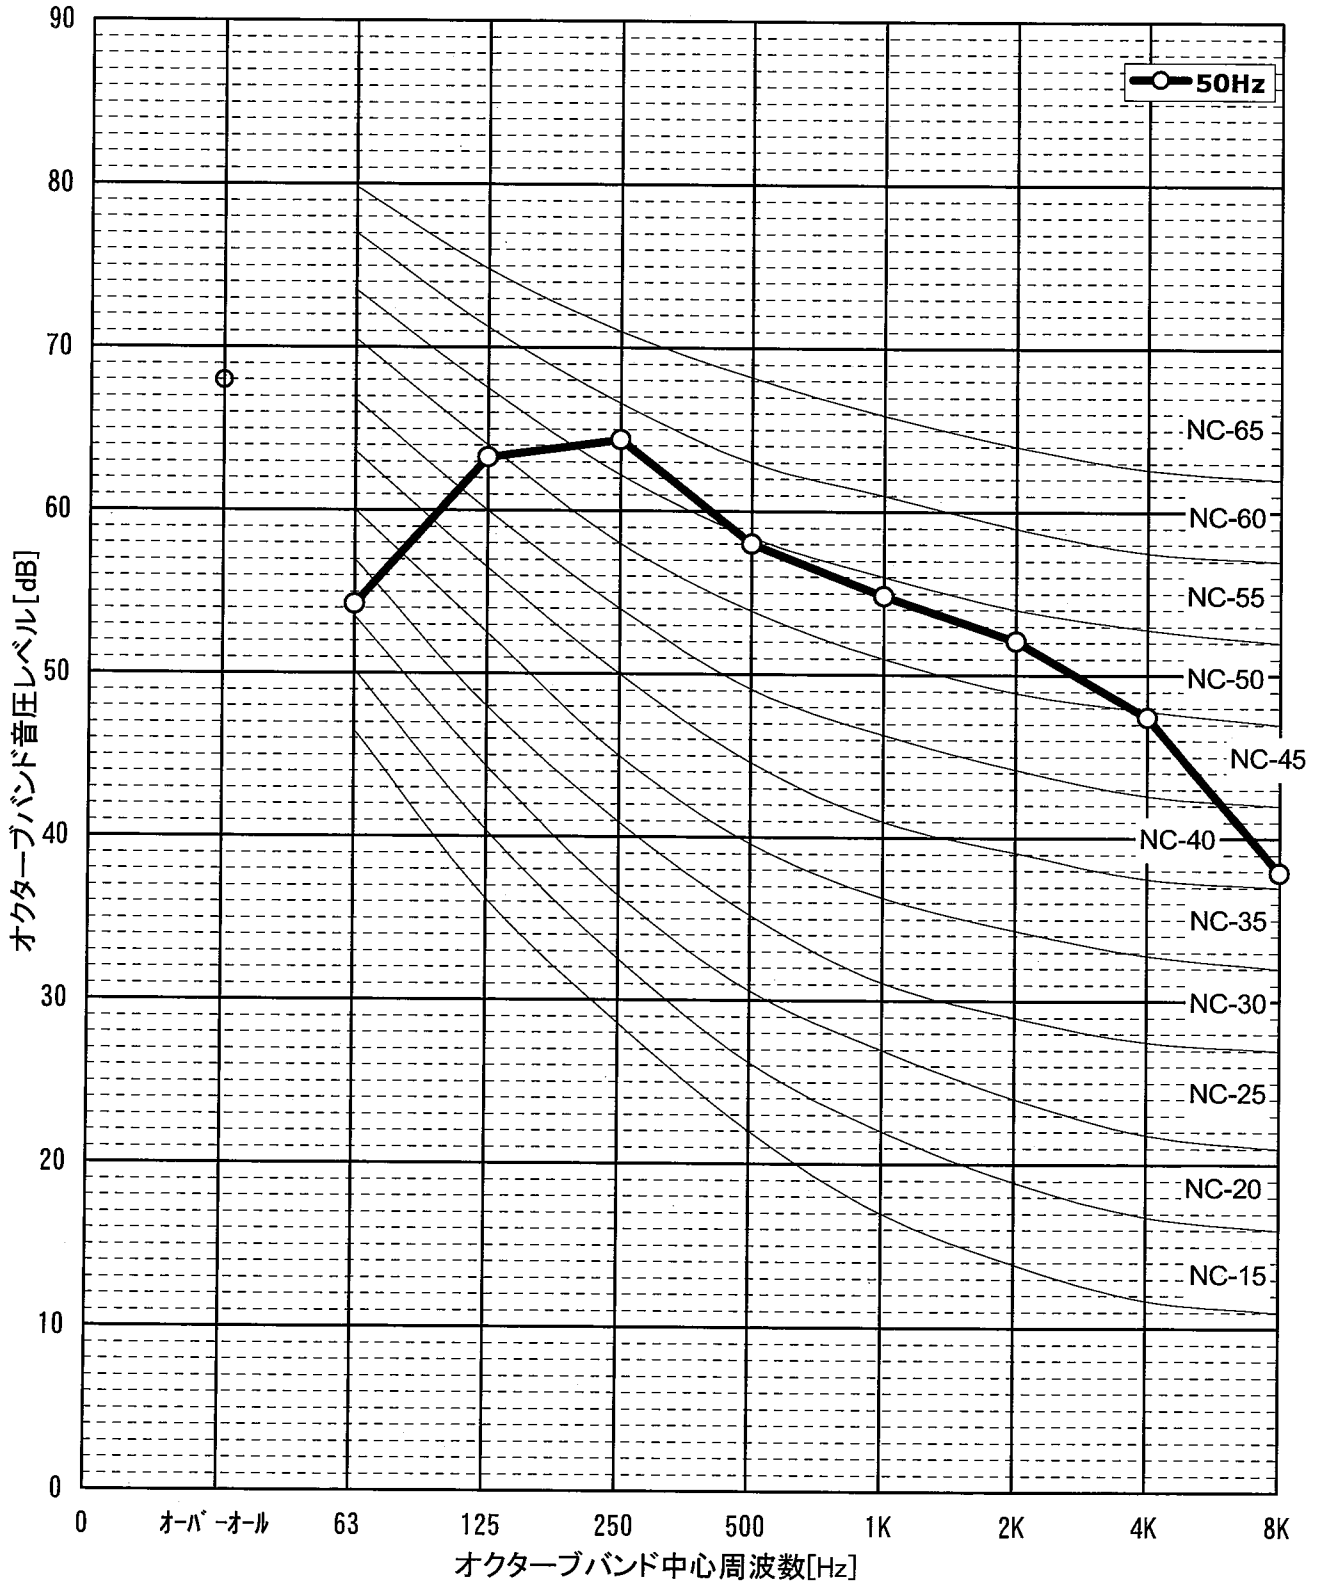

騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA-20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日

被測定物 EG-60FTB40A3-Q <給気>
 備考 測定位置: 吸込側 斜め 45° 1.5m
 電源: 3相400V

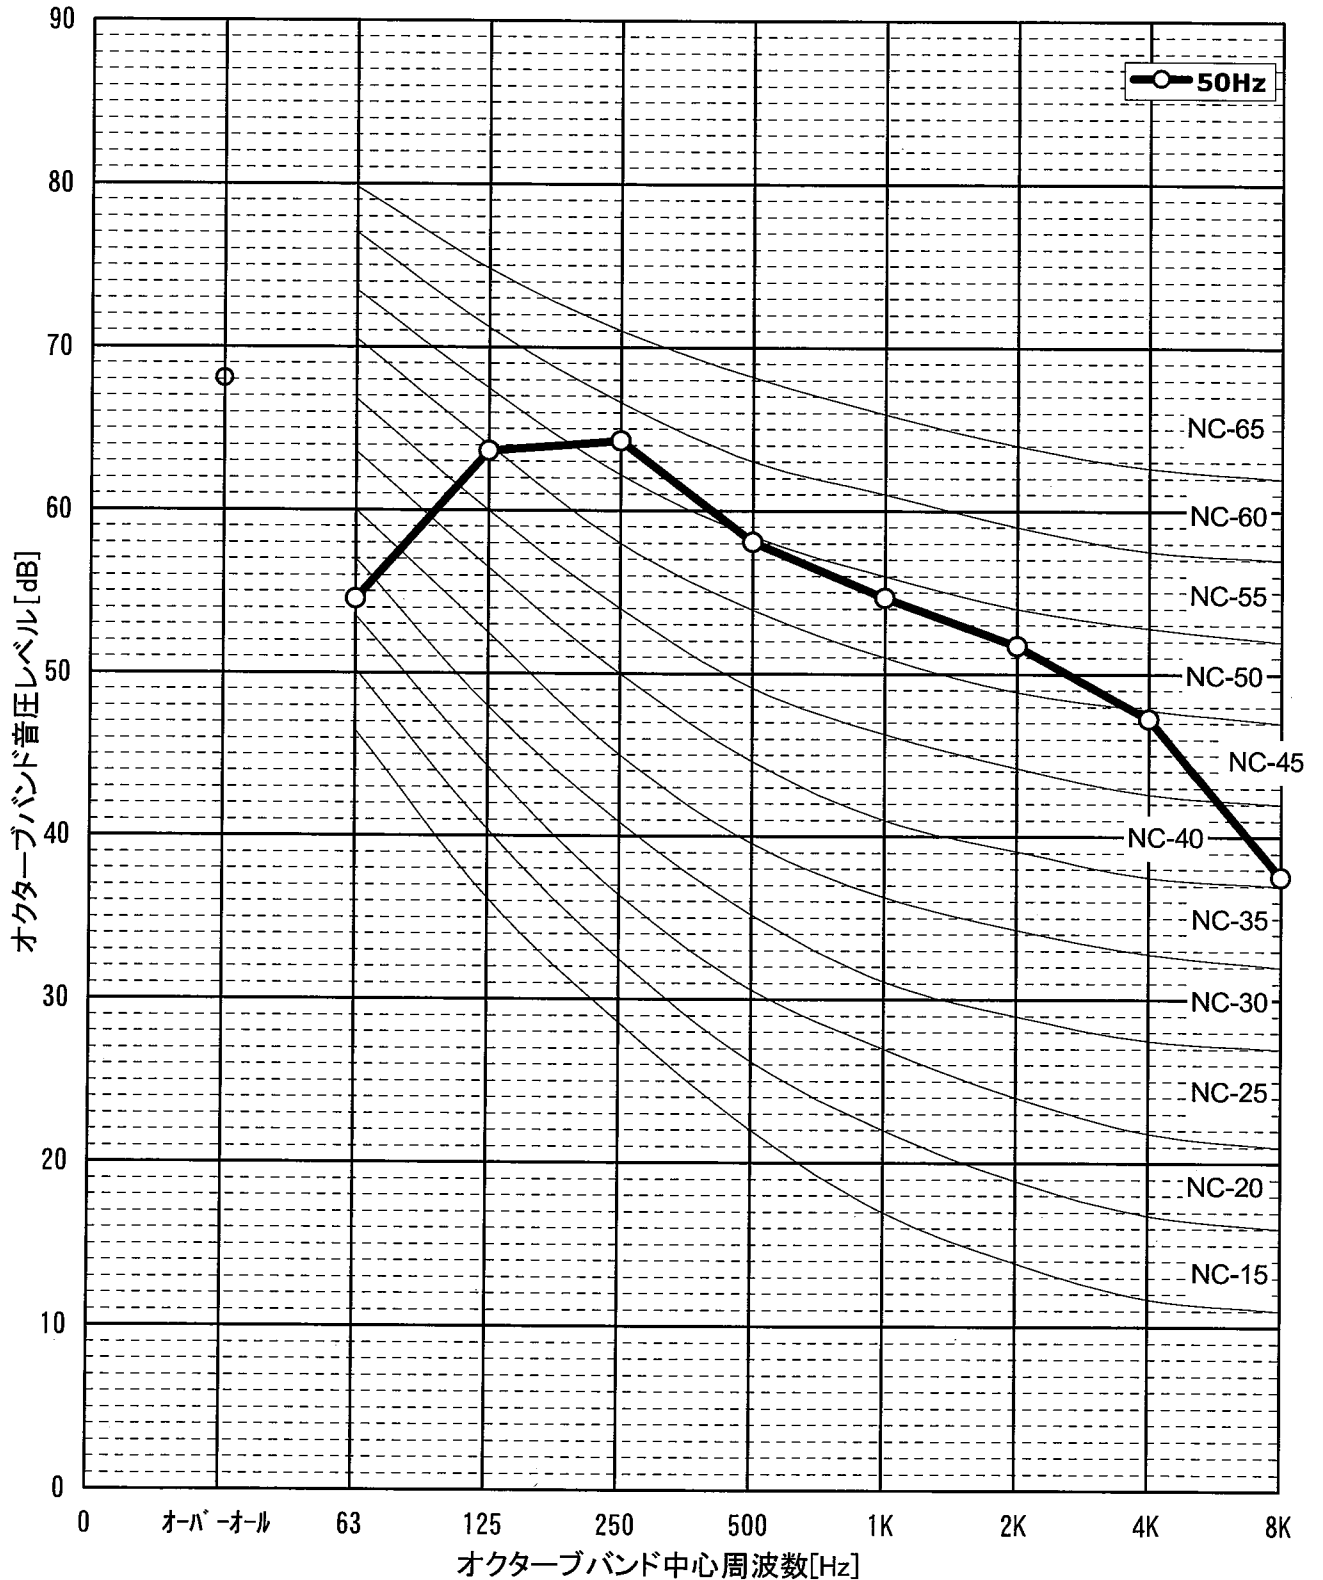

騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA-20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日

被測定物 EG-60FTB40A3-Q <給気>
 備考 測定位置:吸込側 斜め 45° 1.5m
 電源:3相415V

