


騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA-20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2009-4-15

被測定物 JDU-40S3 (50Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)
 定格静圧 騒音値
 Hi: 39 (Pa) 30.5 (dB-A)
 Lo: 23 (Pa) 27 (dB-A)

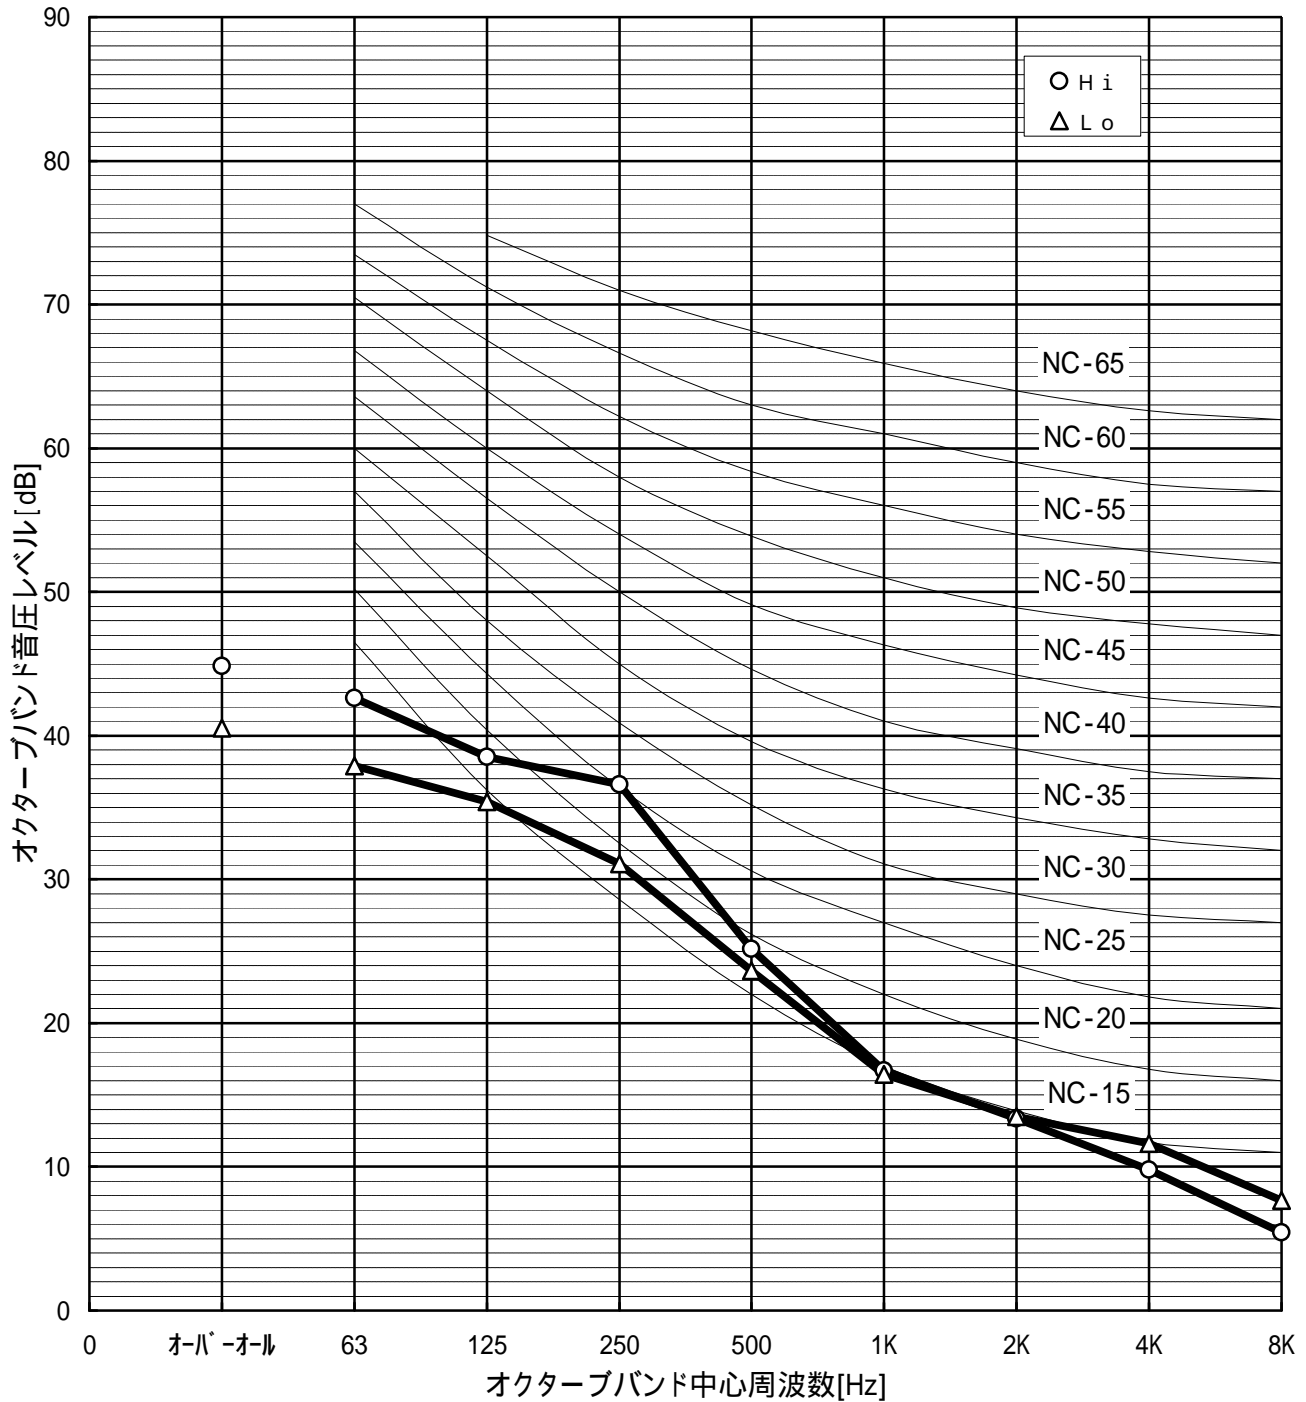

騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA-20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2009-4-15

被測定物 JDU-40S3 (50Hz)

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	39 (Pa)	32.5 (dB-A)
Lo:	23 (Pa)	28 (dB-A)

