


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA-20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2009-4-15

被測定物 JDU-40S3 (60Hz)  
 備考 側面騒音 (1.5m)  
 定格静圧 騒音値  
 Hi: 64 (Pa) 32 (dB-A)  
 Lo: 31 (Pa) 29 (dB-A)

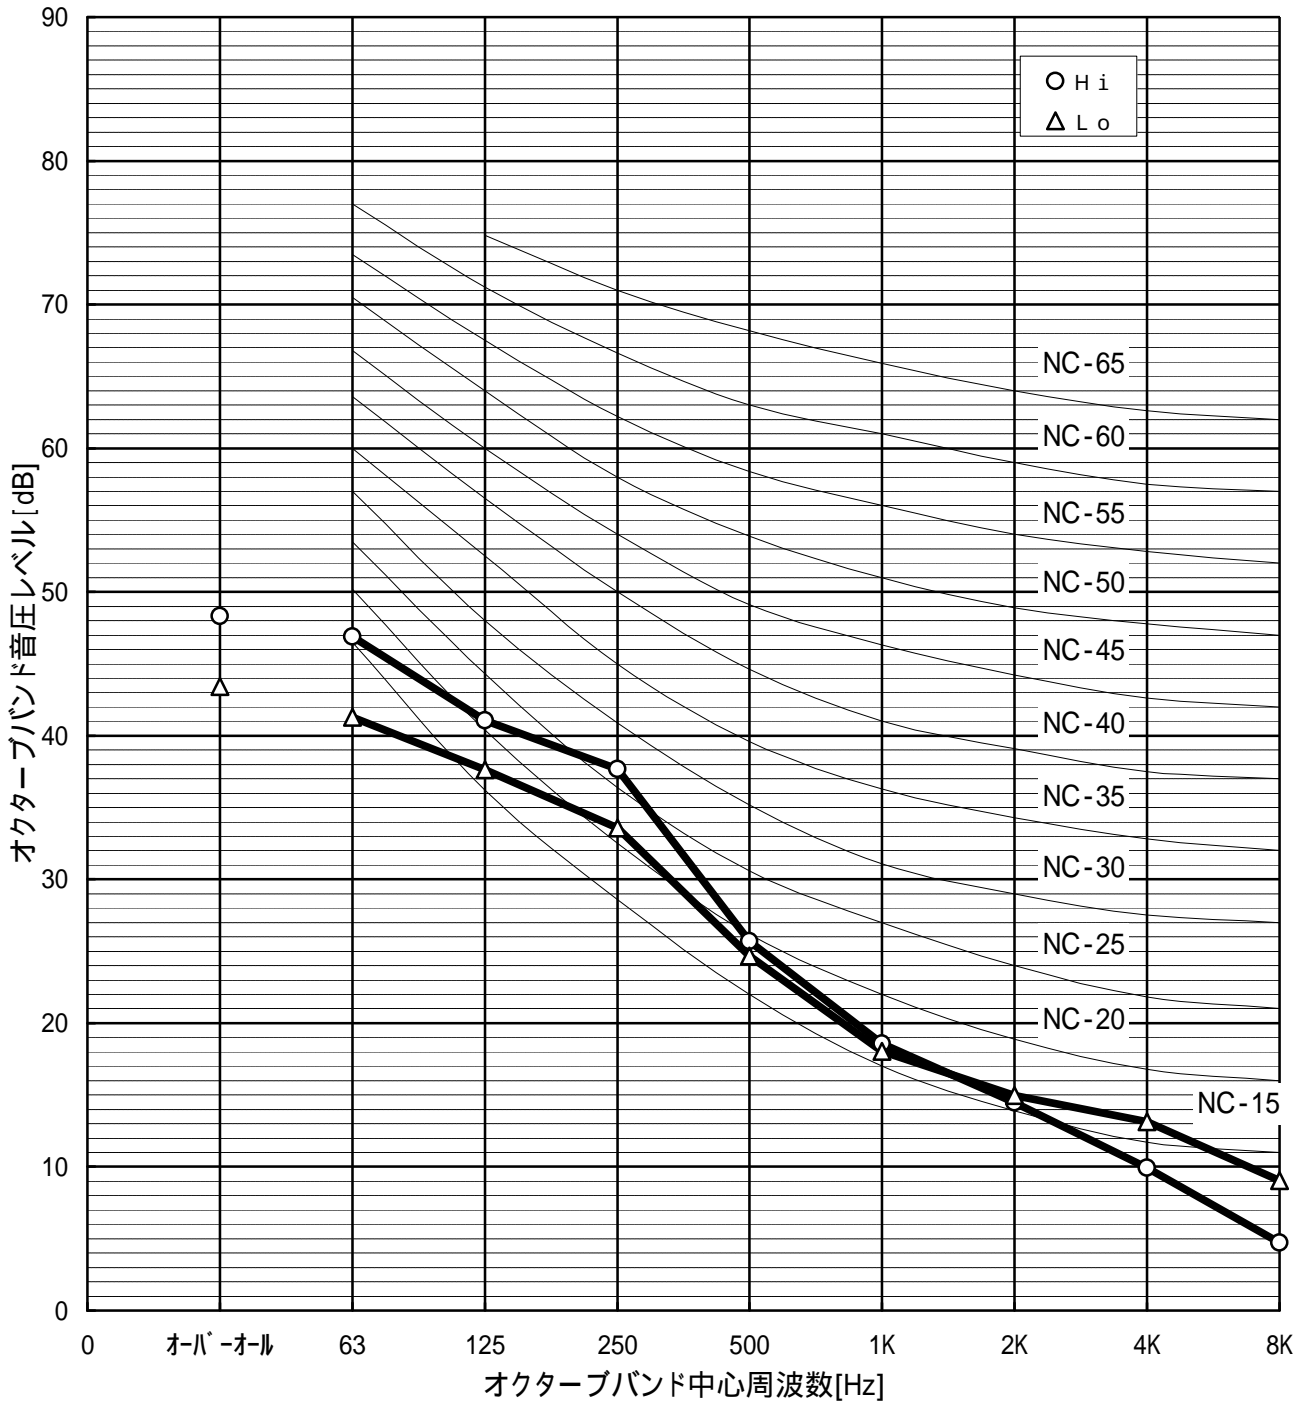

# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2009-4-15

被測定物 JDU-40S3 (60Hz)

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	64 (Pa)	36.5 (dB-A)
Lo:	31 (Pa)	30 (dB-A)

