


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2009-4-15

被測定物 JFU-200S3 (60Hz)  
 備考 側面騒音 (1.5 m)  
 定格静圧 騒音値  
 295 (Pa) 45.5 (dB-A)

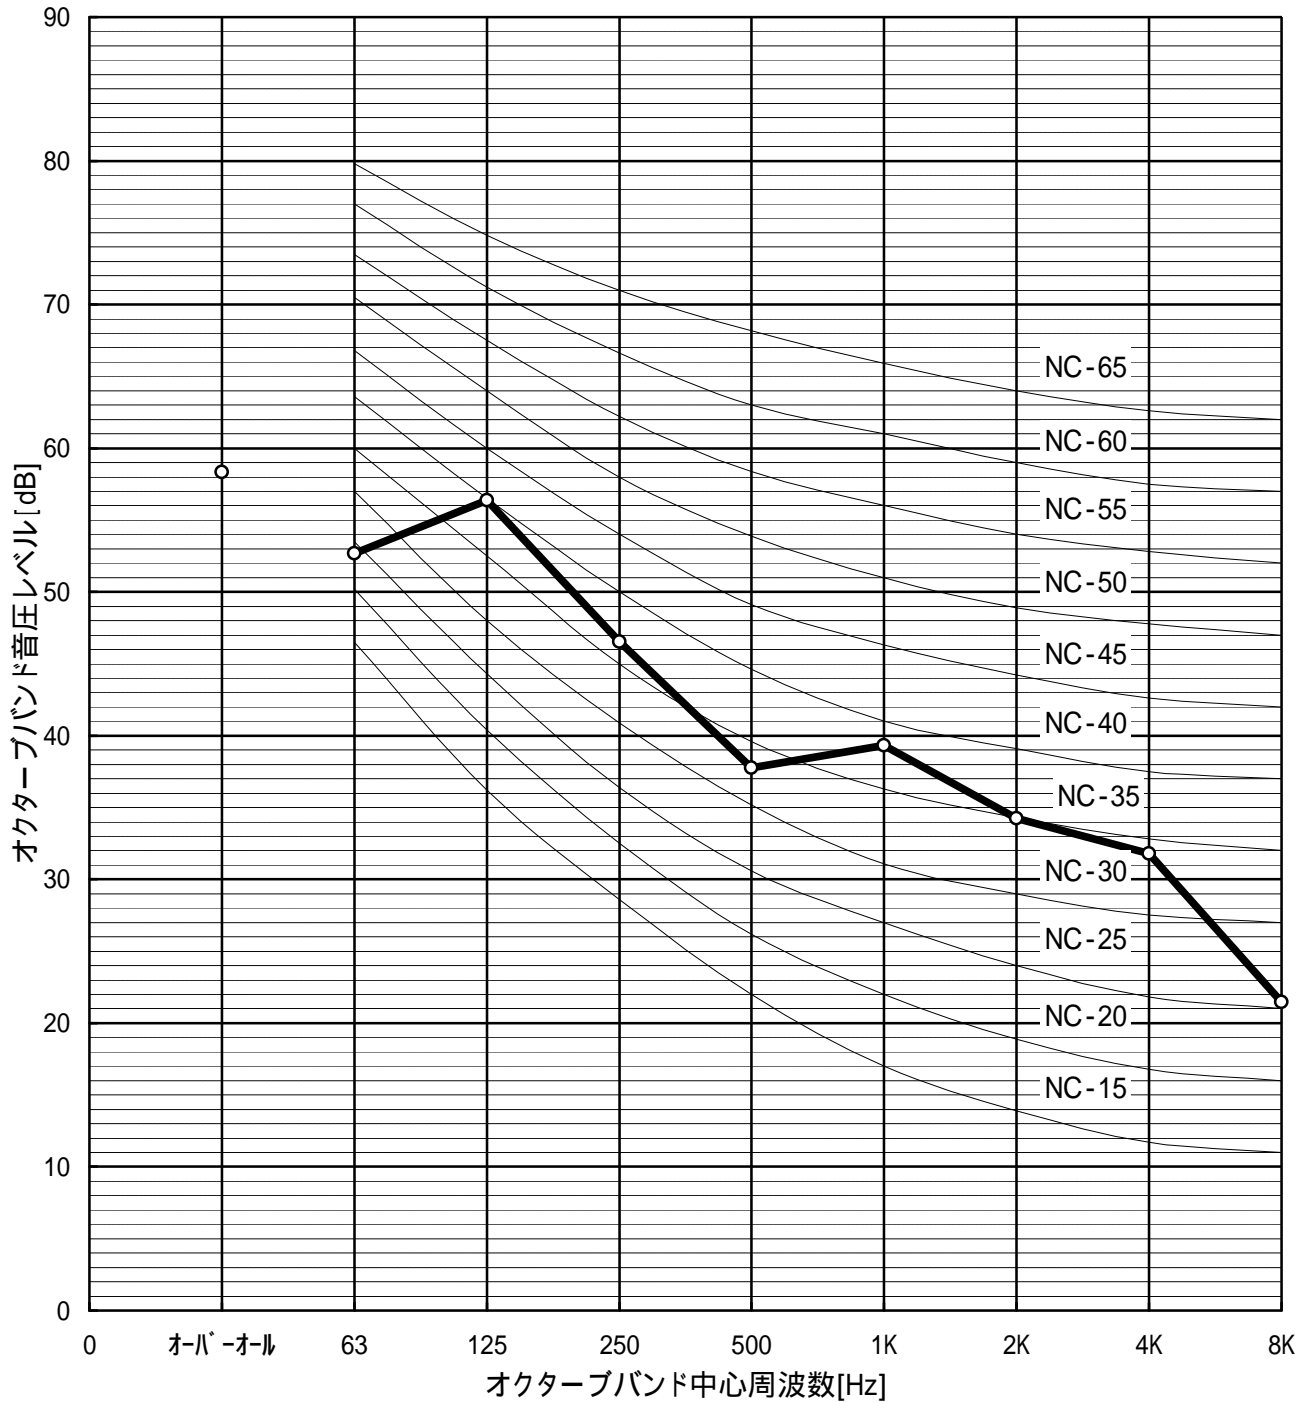

# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2009-4-15

被測定物 JFU-200S3 (60Hz)  
 備考 吸込騒音 (1.5 m)  
 定格静圧 騒音値  
 295 (Pa) 55 (dB-A)

