


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 2.5dB以下  
 測定場所 大型無響室  
 試験日 2009-4-15

被測定物 **JFU-350T3 (50Hz)**  
 備考 側面騒音 (1.5 m)  
 定格静圧 騒音値  
 220 (Pa) 48 (dB-A)

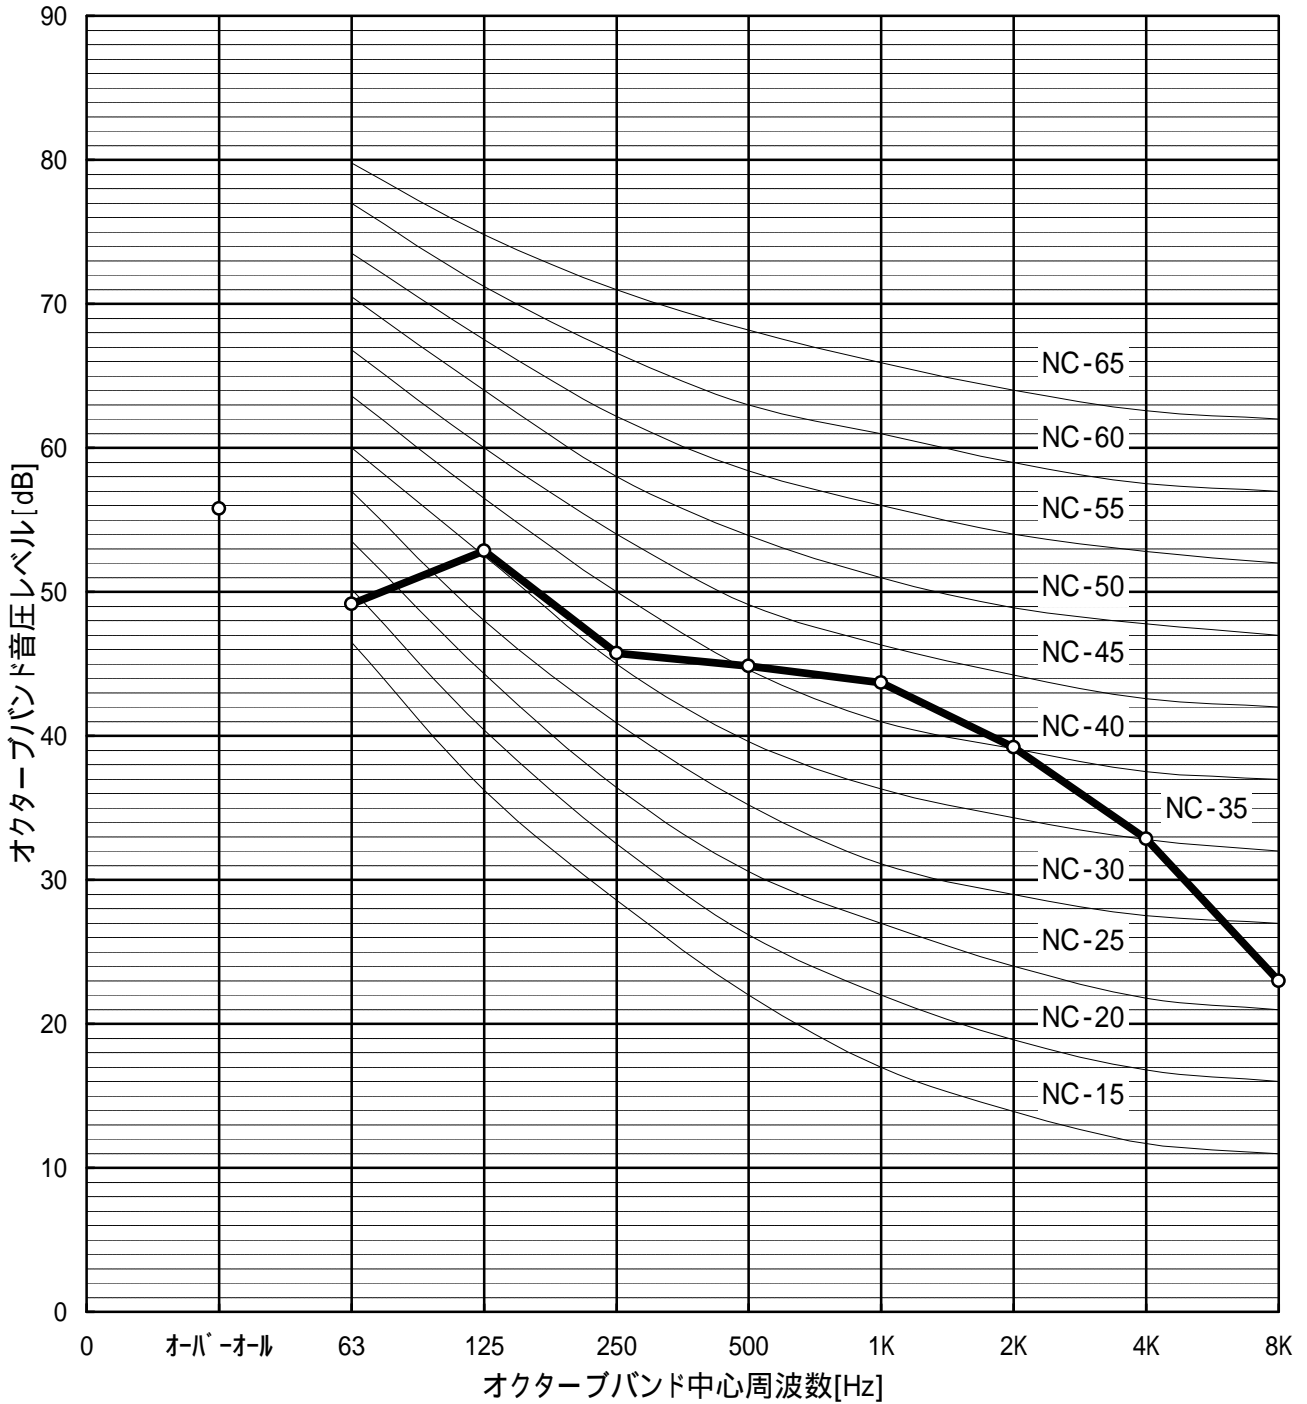

# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 2.5dB以下  
 測定場所 大型無響室  
 試験日 2009-4-15

被測定物 **JFU-350T3 (50Hz)**  
 備考 吸込騒音 (1.5 m)  
 定格静圧 騒音値  
 220 (Pa) 61 (dB-A)

