


騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 2.5dB以下
 測定場所 大型無響室
 試験日 2009-4-15

被測定物 **JFU-350T3 (60Hz)**
 備考 側面騒音 (1.5 m)
 定格静圧 騒音値
 400 (Pa) 54.5 (dB-A)

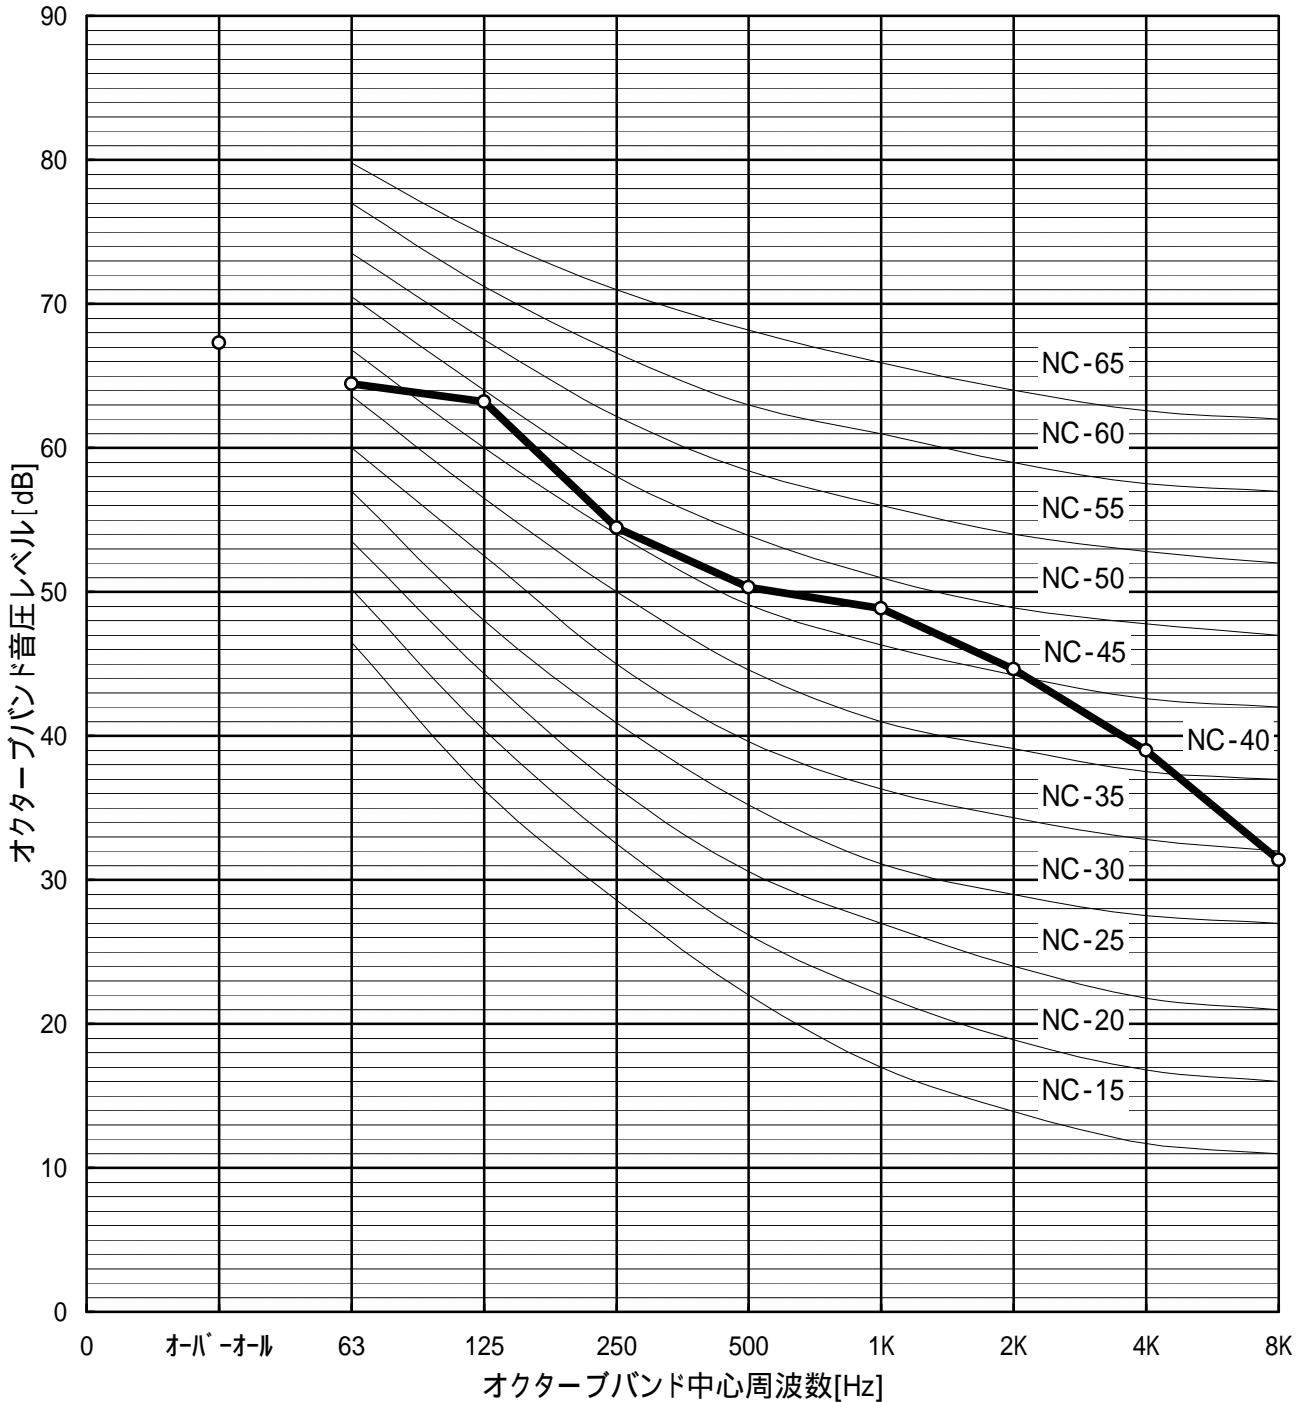

騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 2.5dB以下
 測定場所 大型無響室
 試験日 2009-4-15

被測定物 **JFU-350T3 (60Hz)**
 備考 吸込騒音 (1.5 m)
 定格静圧 騒音値
 400 (Pa) 65.5 (dB-A)

