
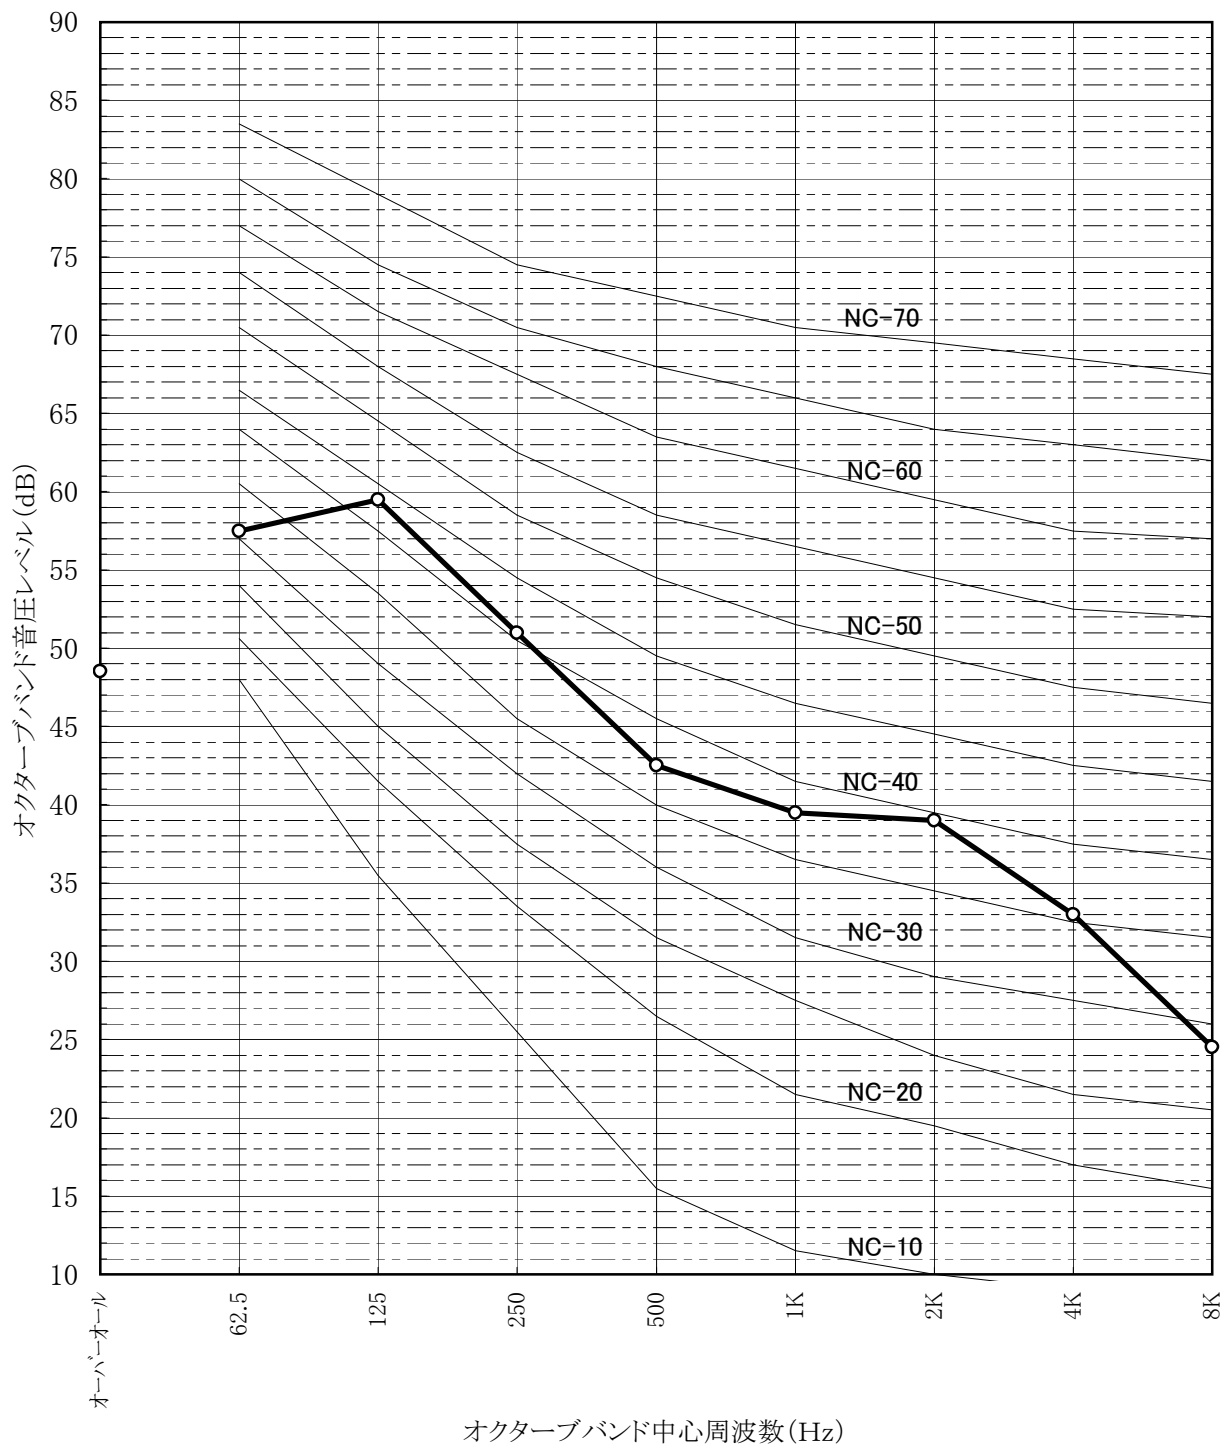




# 騒音分析成績書

機種名	LF-200X-60	
O.A	48.5	dB(A)
測定場所	無響室	
電源仕様	三相交流200V 60Hz	
換気モード	ロスナイ換気	
測定条件	本体正面 前方1m 床上1m	

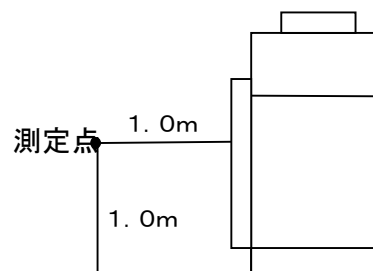

# 騒音分析成績書

機種名	LF-200X-60	
O.A	49.2	dB(A)
測定場所	無響室	
電源仕様	三相交流200V 60Hz	
換気モード	バイパス換気	
測定条件	本体正面 前方1m 床上1m	

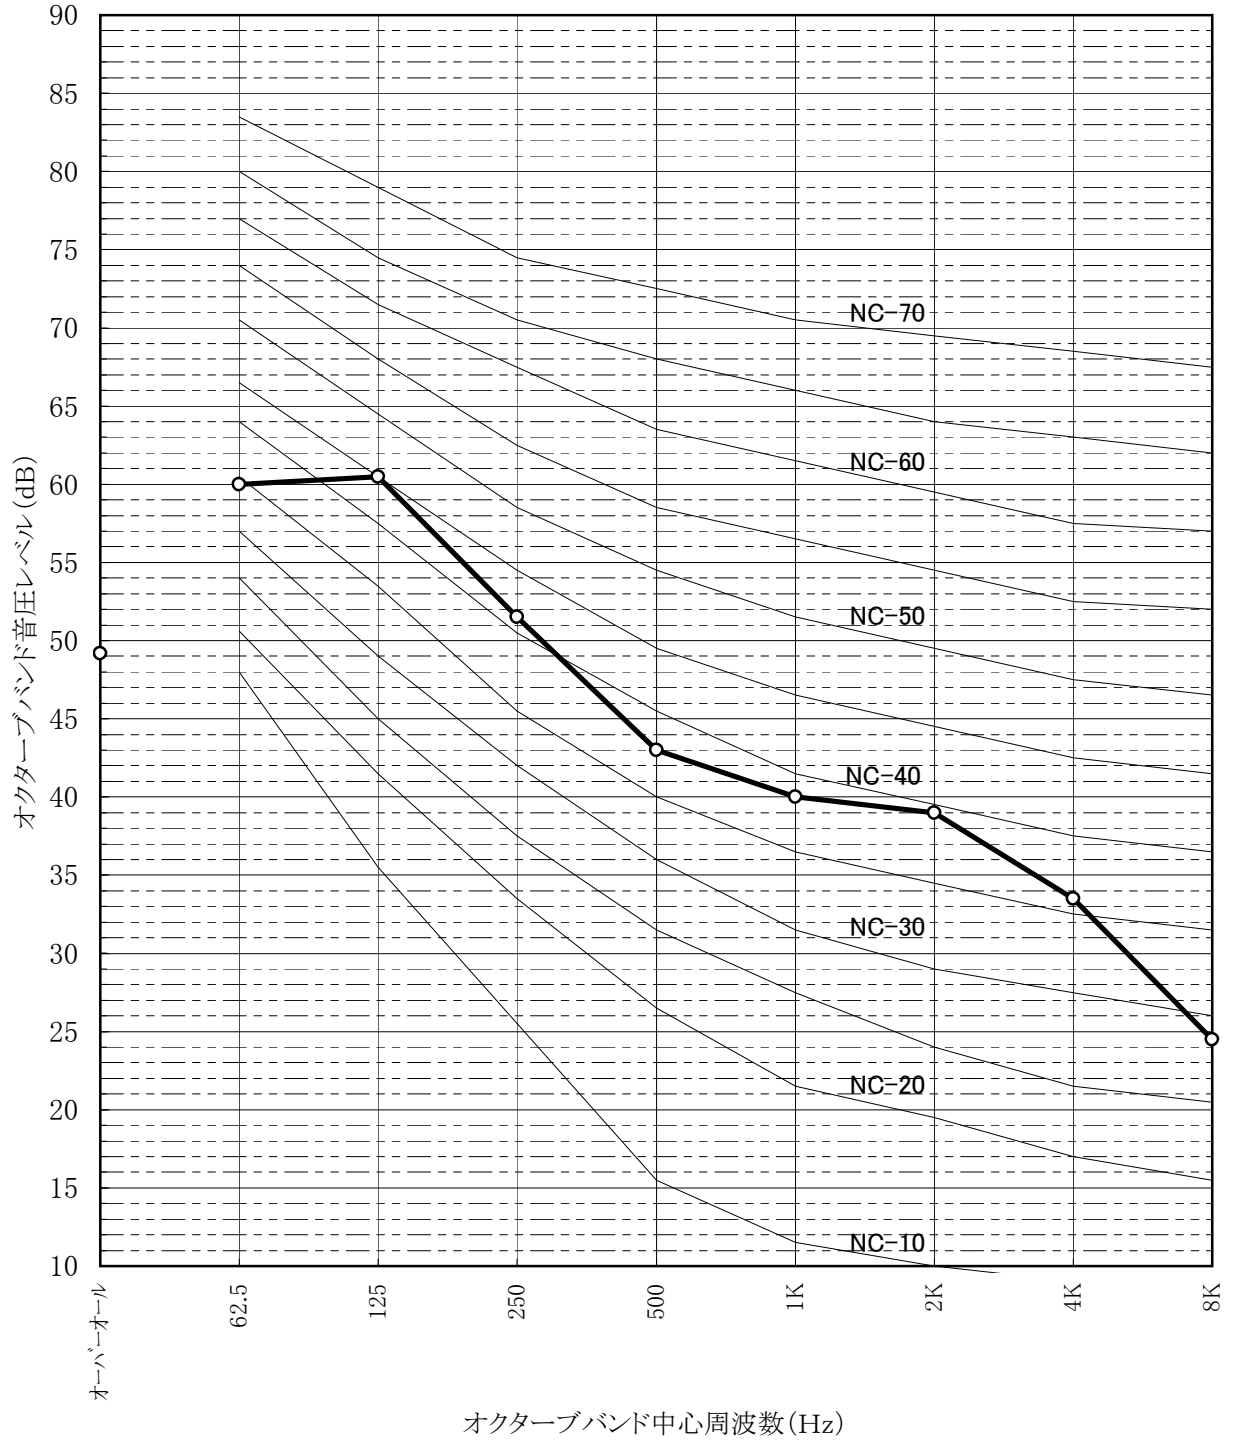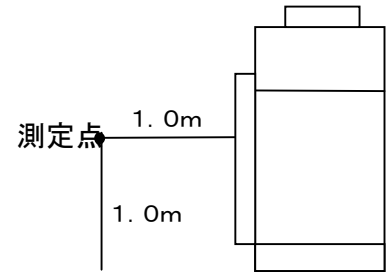

# 騒音分析成績書

機種名	LF-200X-60	
O.A	58.5	dB(A)
測定場所	無響室	
電源仕様	三相交流200V 60Hz	
換気モード	ロスナイ換気	
測定条件	給気吹出し 45° 1.5m	

