
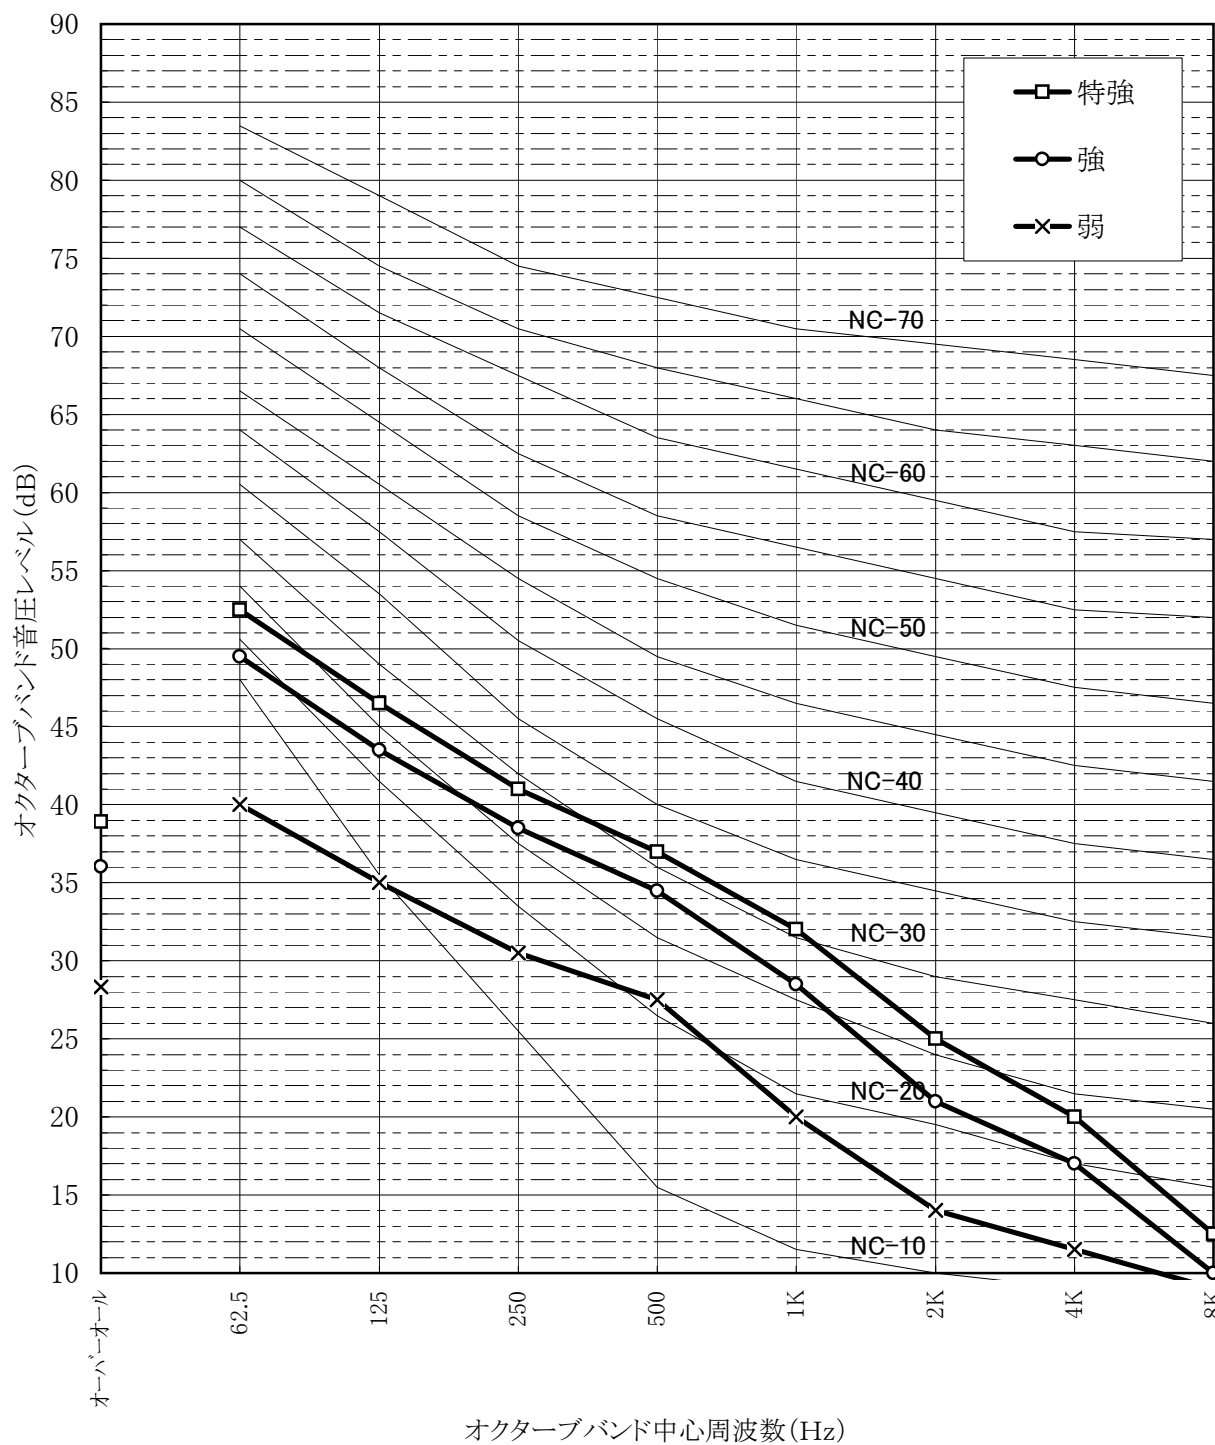




騒音分析成績書

機種名	LF-50X	
O.A(特強)	38.9	dB(A)
測定場所	無響室	
電源仕様	単相交流200V 60Hz	
換気モード	ロスナイ換気	
測定条件	本体正面 前方1m 床上1m	

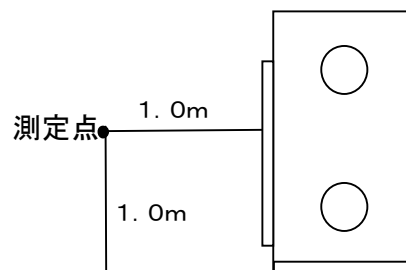

騒音分析成績書

機種名	LF-50X	
O.A(特強)	38.7	dB(A)
測定場所	無響室	
電源仕様	単相交流200V 60Hz	
換気モード	バイパス換気	
測定条件	本体正面 前方1m 床上1m	

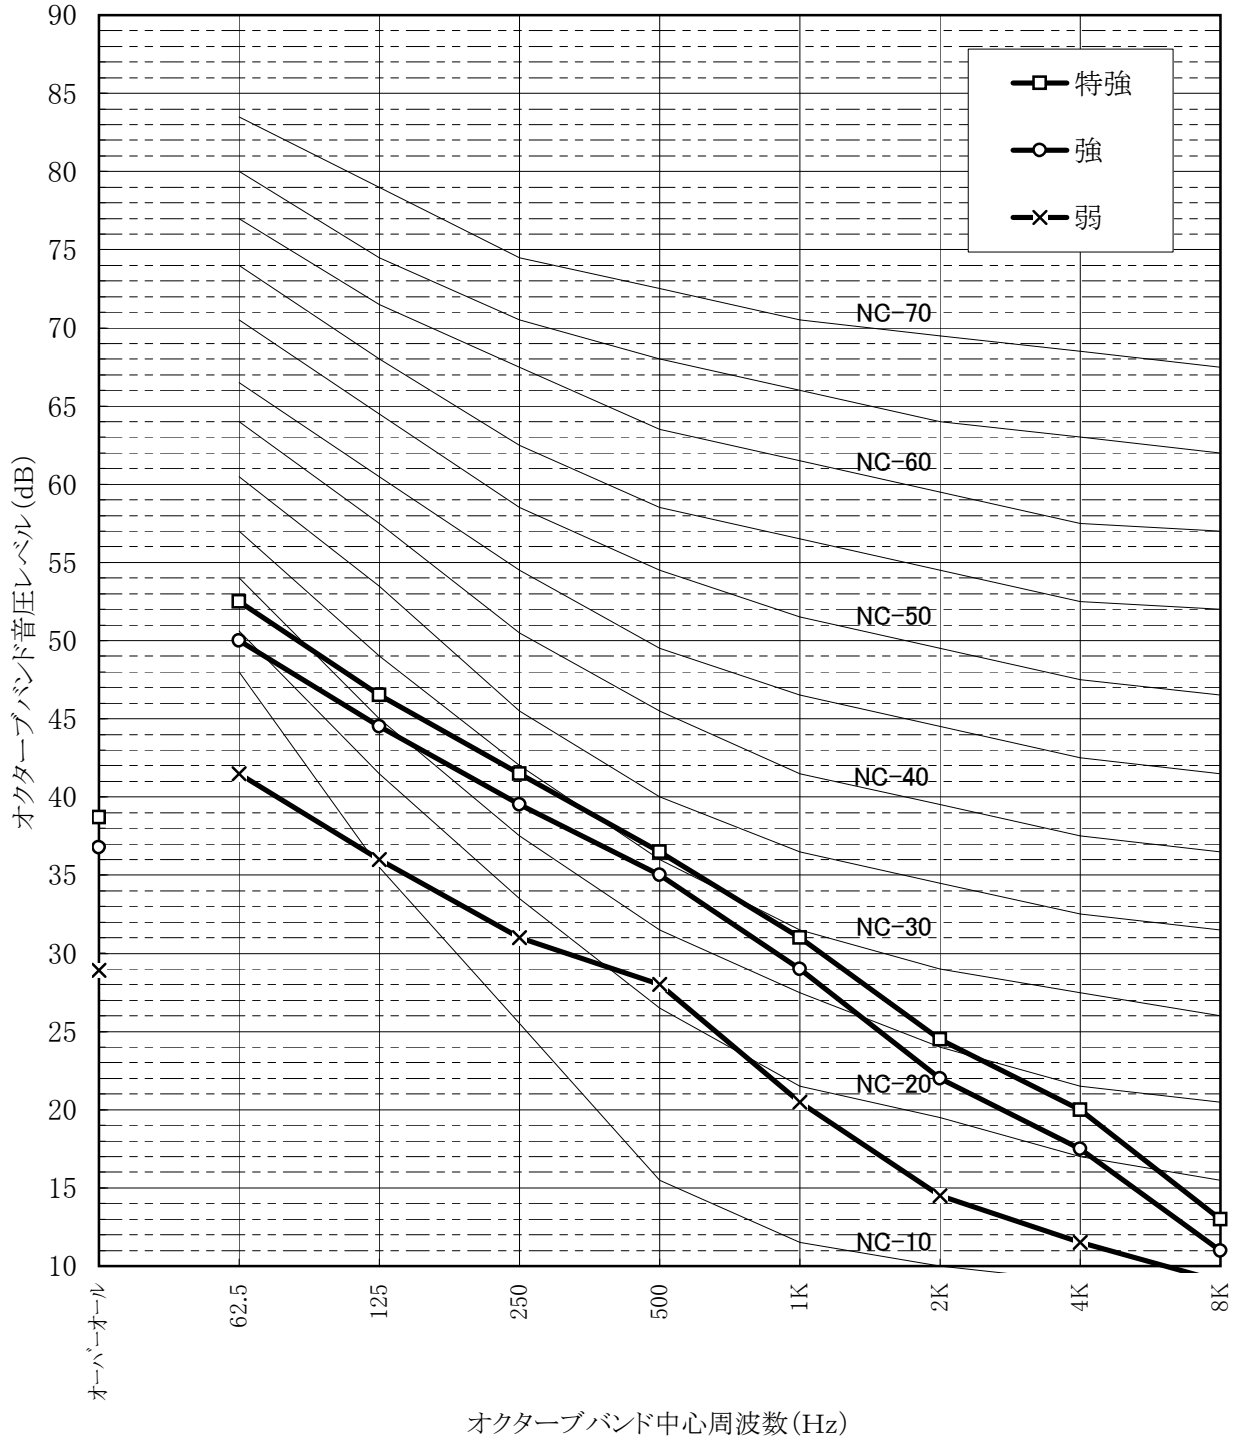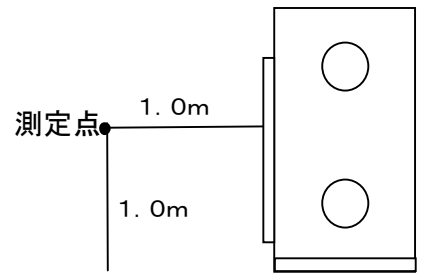

騒音分析成績書

機種名	LF-50X	
O.A(特強)	46.8	dB(A)
測定場所	無響室	
電源仕様	単相交流200V 60Hz	
換気モード	ロスナイ換気(SA吹出騒音)	
測定条件	給気吹出し 45° 1.5m	

測定点

