
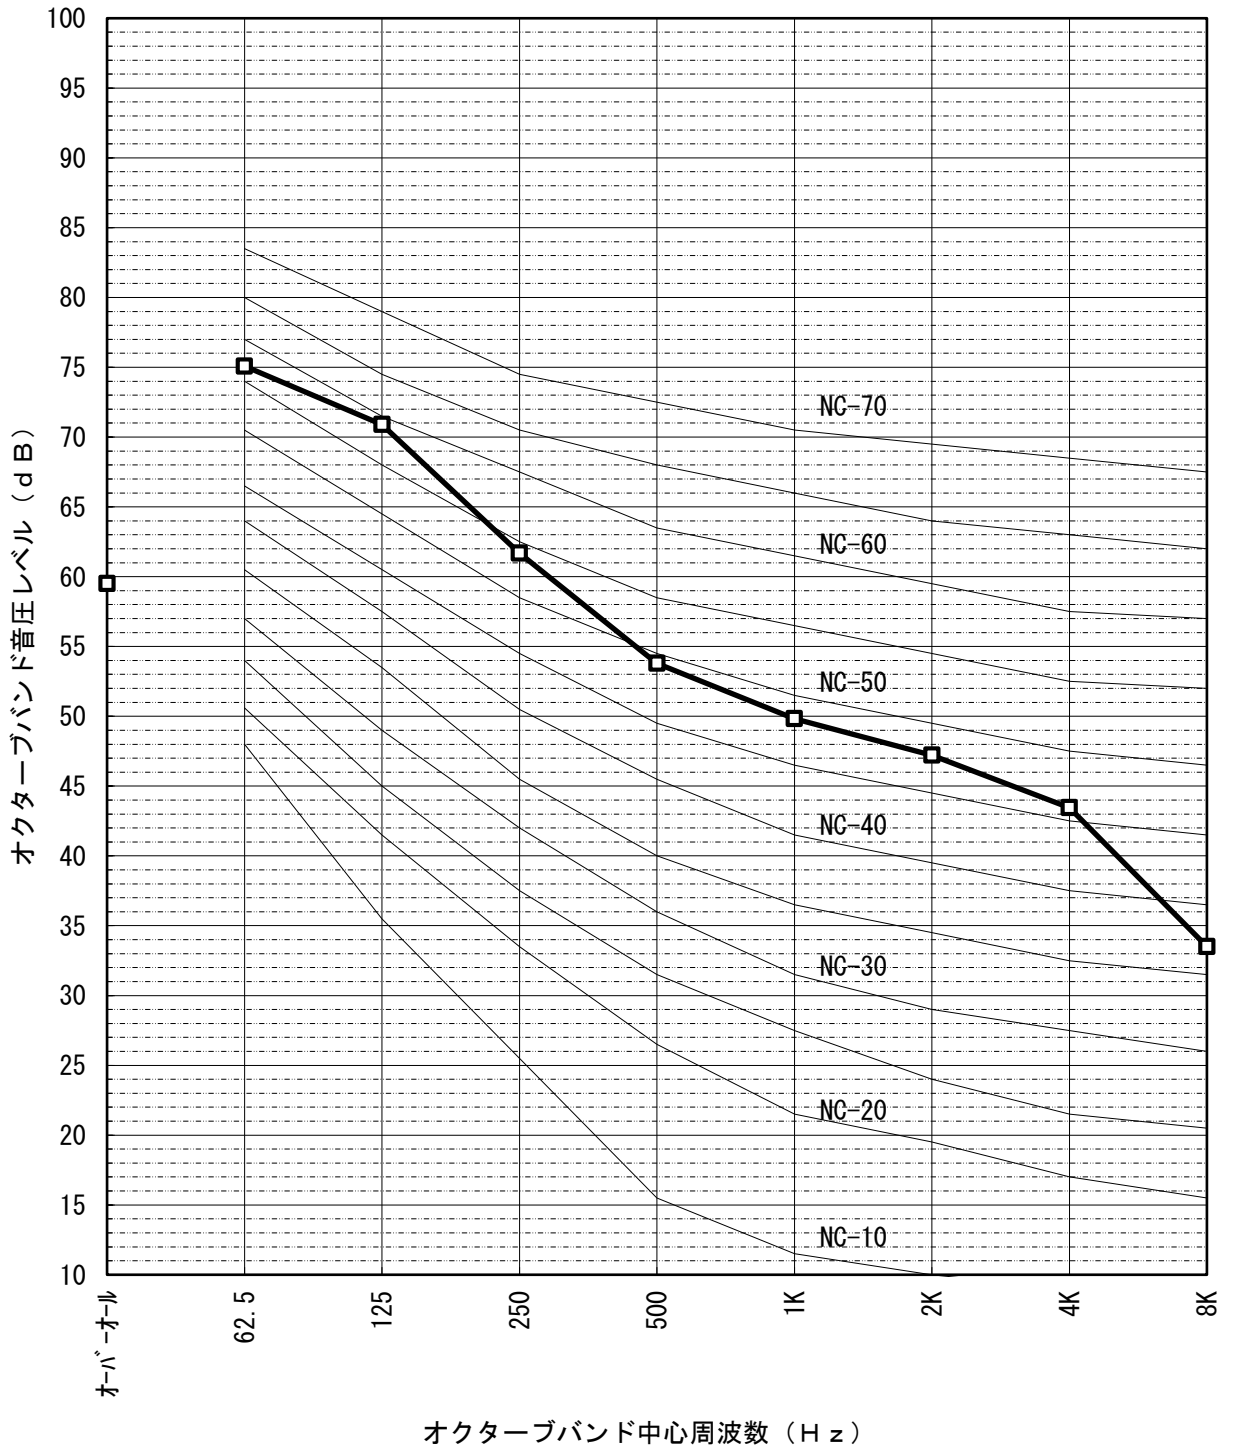




騒音分析成績書

機種名： 設備用吸排化^ル用吸排化^ハック形
 形名： LP-1000X4-50
 電源仕様： 3相 200V 50Hz
 換気モード： ロスナイ換気
 測定点： 本体正面中央前方1m、床上1m
 騒音計： リオン普通騒音計
 暗騒音 [dB]： 25dB (A) 以下
 測定場所： 無響室

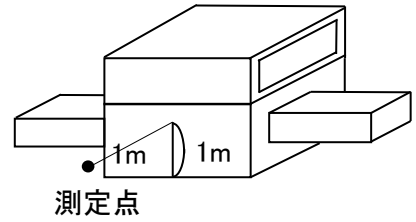

騒音分析成績書

機種名： 設備用ロナイ化[°]ル用ロナイパ[°]ック形
 形名： LP-1000X4-50
 電源仕様： 3相 200V 50Hz
 換気モード： 普通換気
 測定点： 本体正面中央前方1m、床上1m
 騒音計： リオン普通騒音計
 暗騒音[dB]： 25dB(A)以下
 測定場所： 無響室

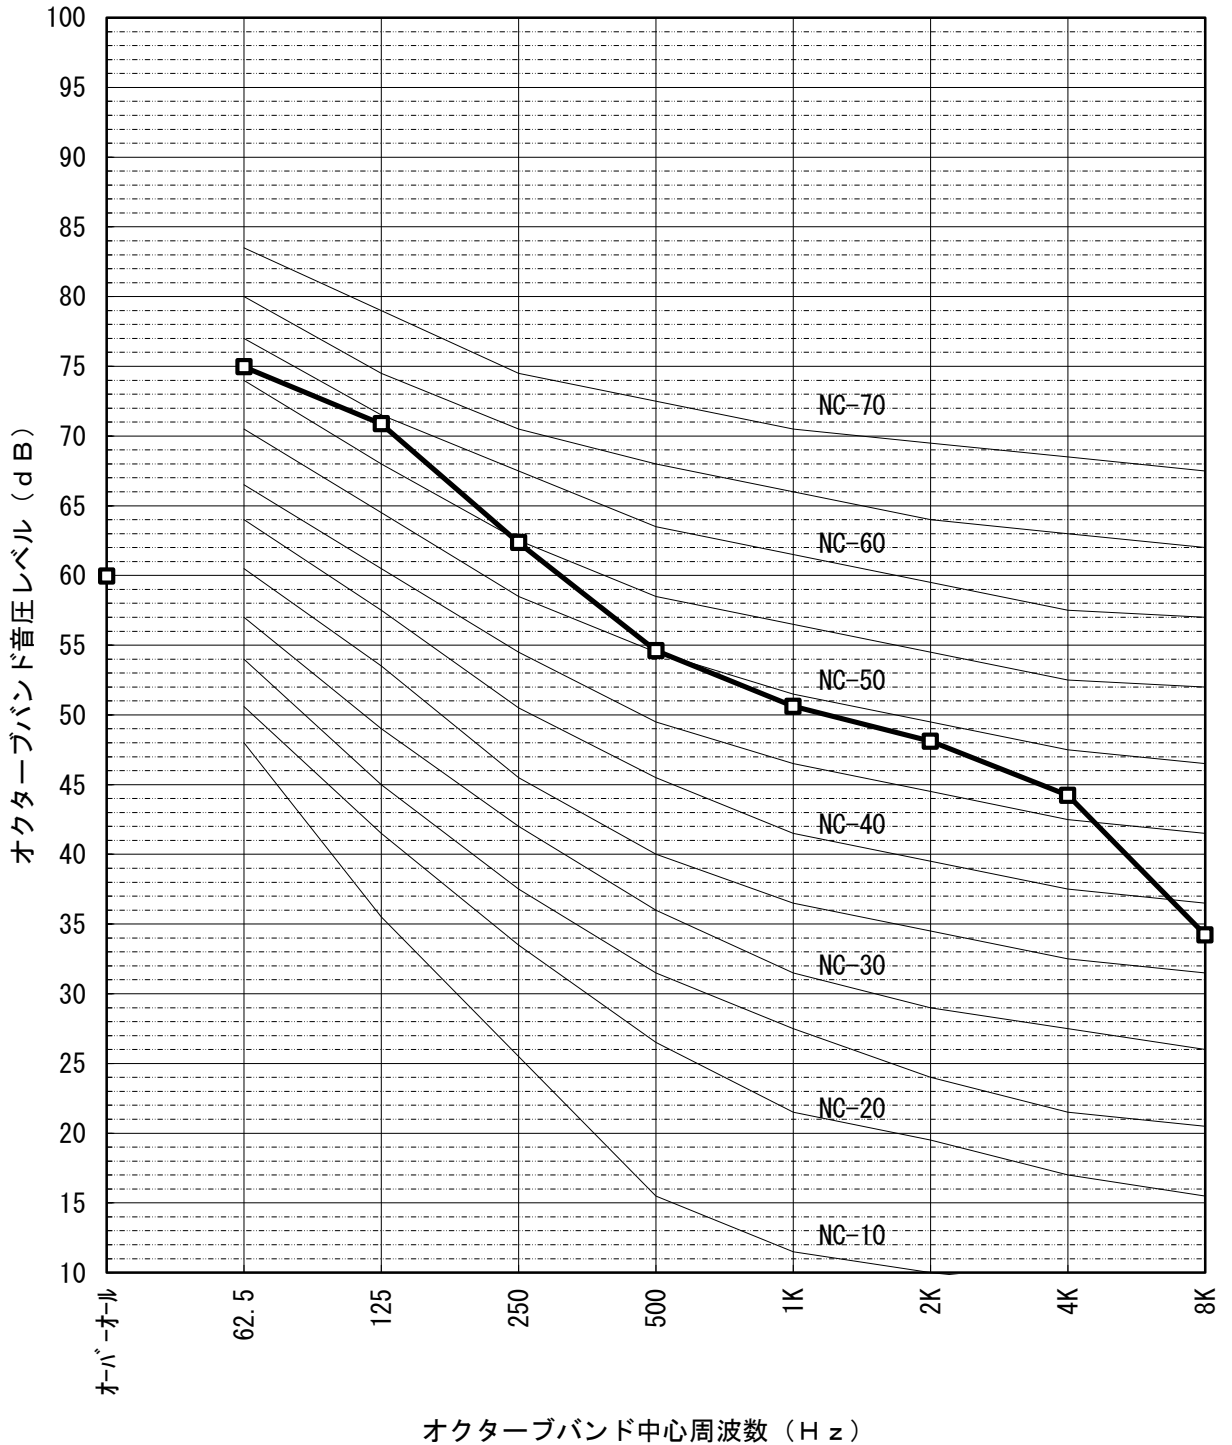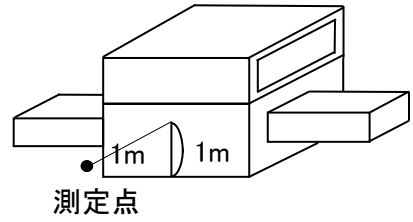

騒音分析成績書

機種名： 設備用ロスタ化^ル用ロスタイ^ハック形
 形名： LP-1000X4-50
 電源仕様： 3相 200V 50Hz
 換気モード： ロスナイ換気
 測定点： SA吹出し斜め45° 1.5m
 騒音計： リオン普通騒音計
 暗騒音 [dB]： 25dB (A) 以下
 測定場所： 無響室

