
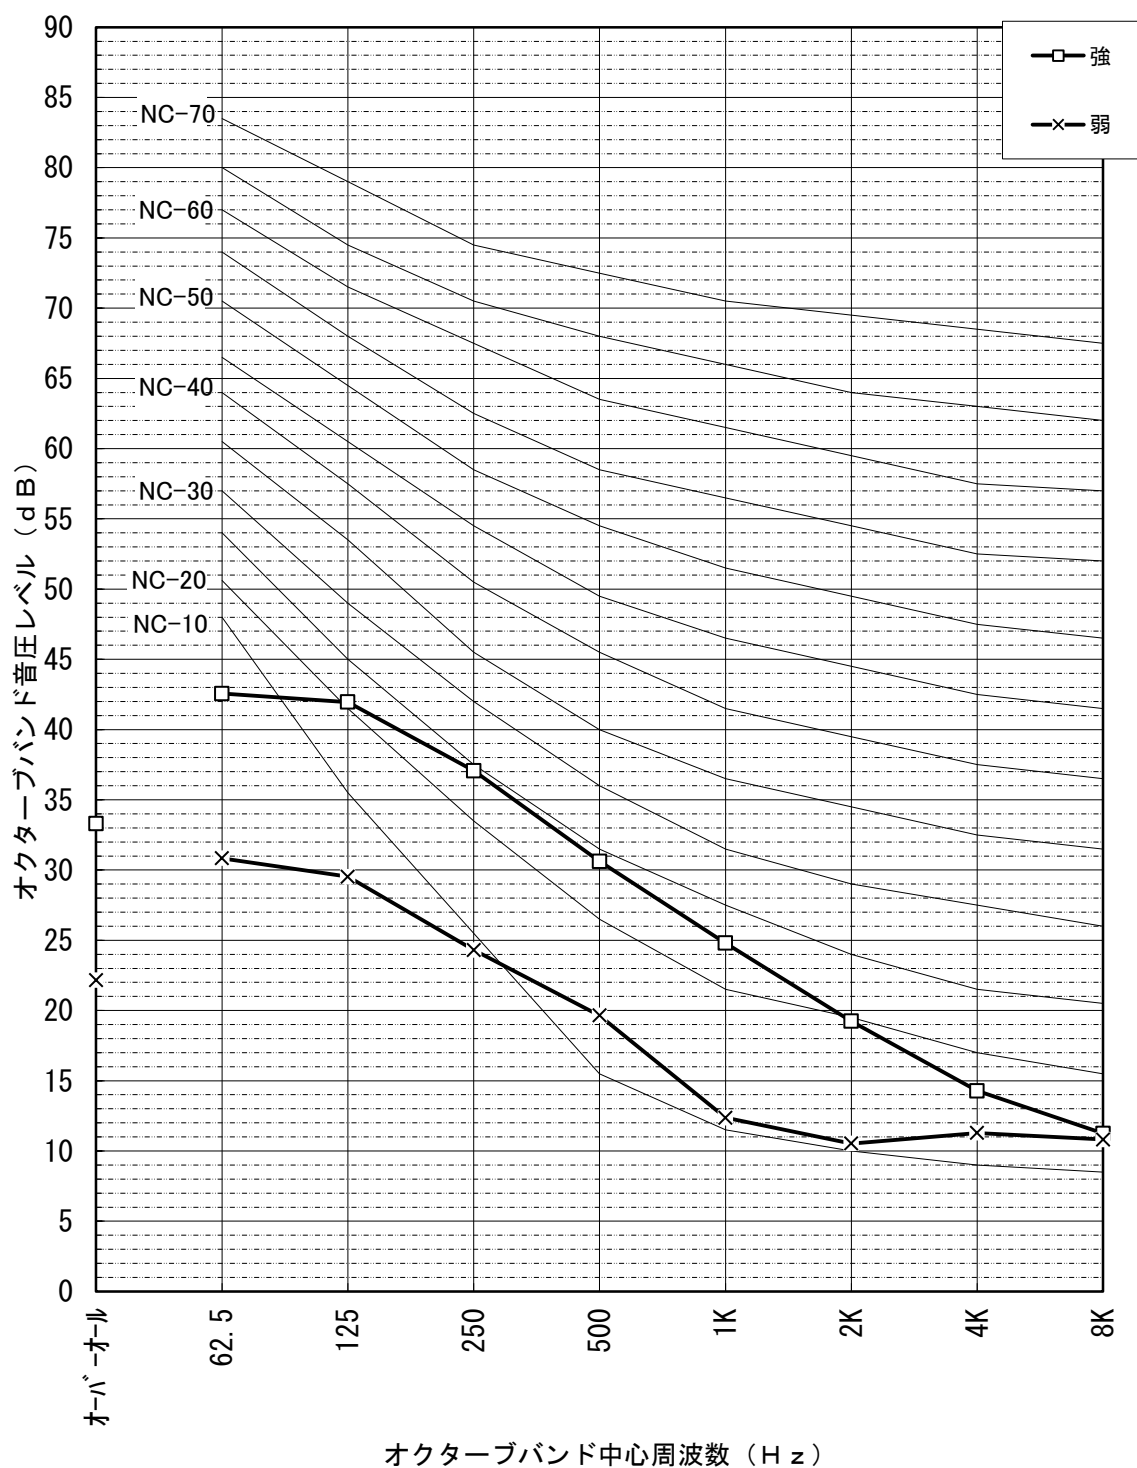




## 騒音分析成績書

機種名 業務用単独加湿ユニット  
 形名 TKA-2400R2 (-DM)  
 電源仕様 単相 交流 100V 50Hz  
 設置方式 天井埋込設置  
 測定点 本体直下1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A) 以下  
 測定場所 無響室

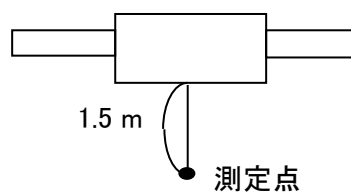



# 騒音分析成績書

機種名 業務用単独加湿ユニット  
 形名 TKA-2400R2 (-DM)  
 電源仕様 単相 交流 100V 50Hz  
 設置方式 天井埋込設置  
 測定点 吹出斜め45° 1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A) 以下  
 測定場所 無響室

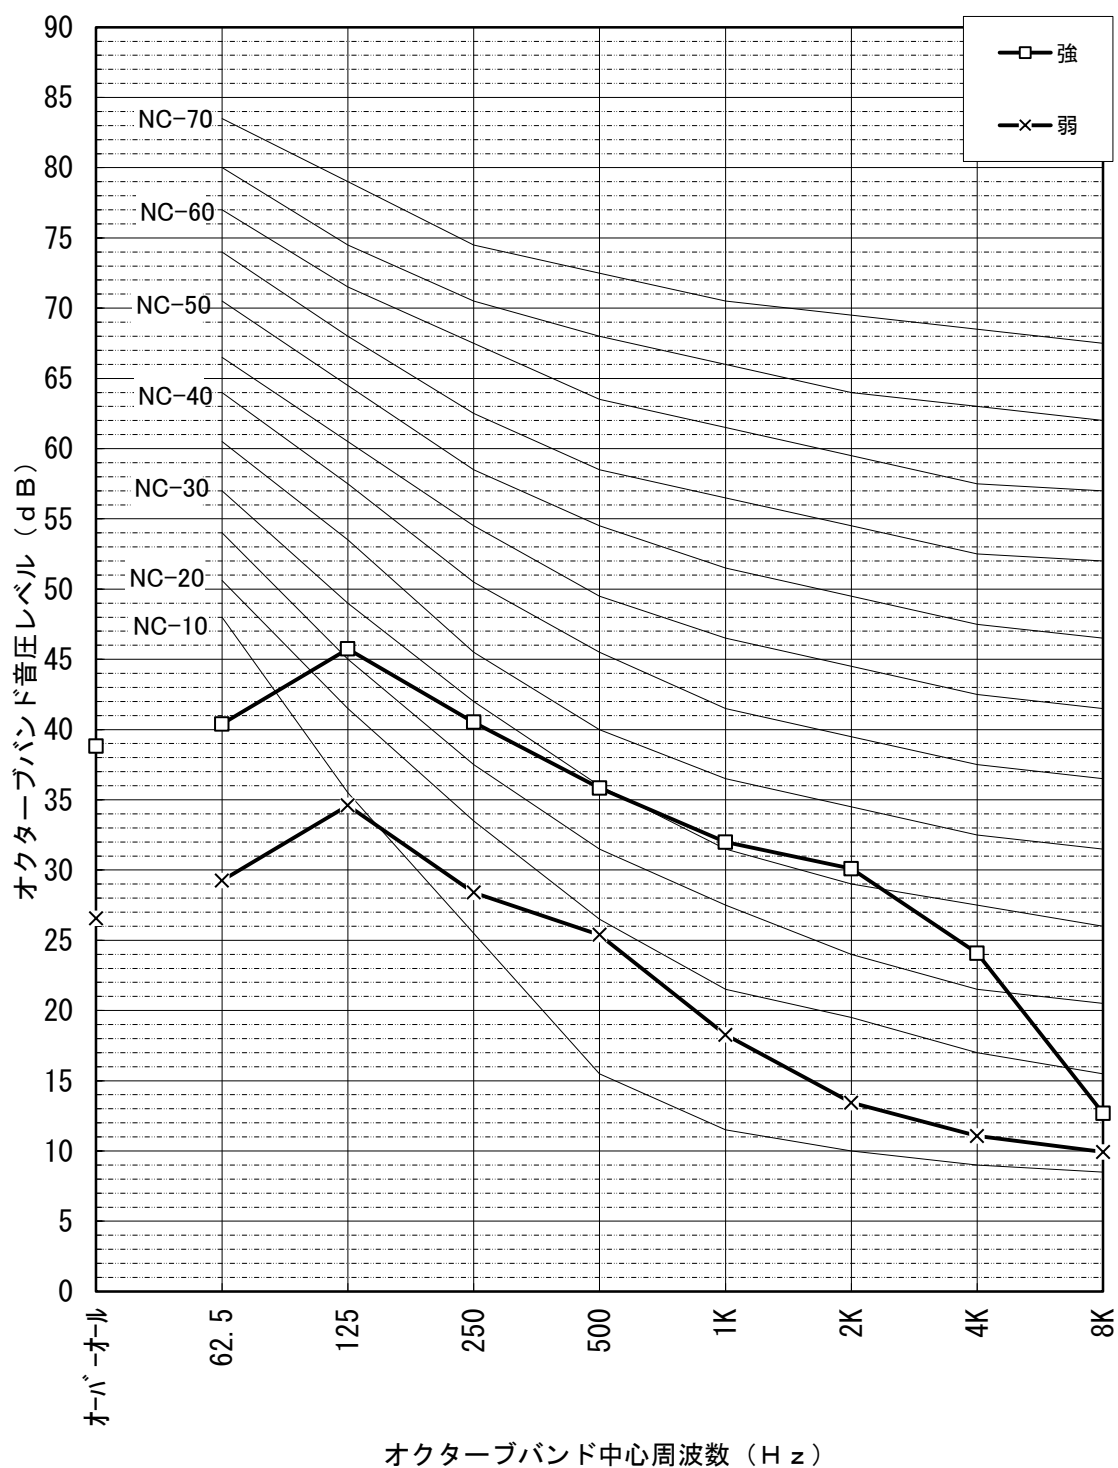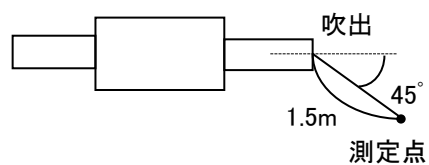

## 騒音分析成績書

機種名 業務用単独加湿ユニット  
 形名 TKA-2400R2 (-DM)  
 電源仕様 単相 交流 100V 50Hz  
 設置方式 天井ビルトイン設置 (PT-240P取付時)  
 測定点 本体直下1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB (A) 以下  
 測定場所 無響室

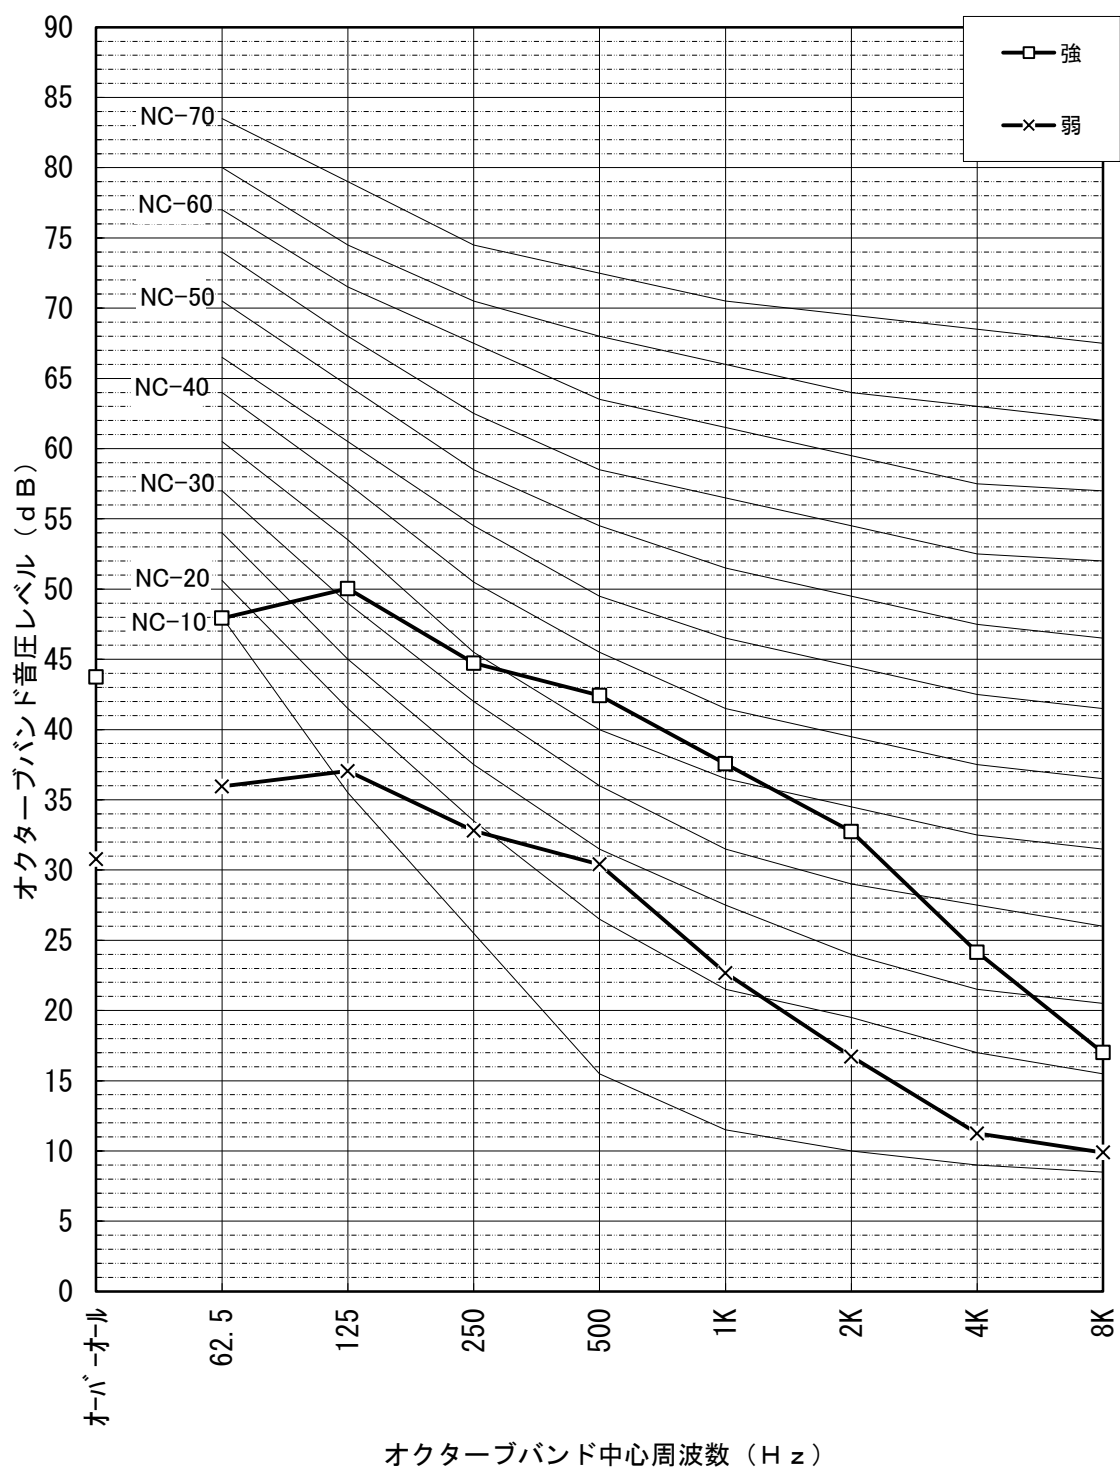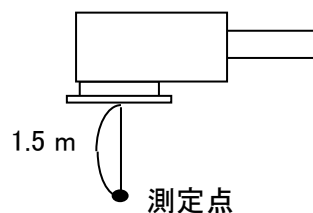

## 騒音分析成績書

機種名 業務用単独加湿ユニット  
 形名 TKA-2400R2 (-DM)  
 電源仕様 単相 交流 100V 50Hz  
 設置方式 天井ビルトイン設置 (PT-240P取付時)  
 測定点 吹出斜め45° 1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB (A) 以下  
 測定場所 無響室

