
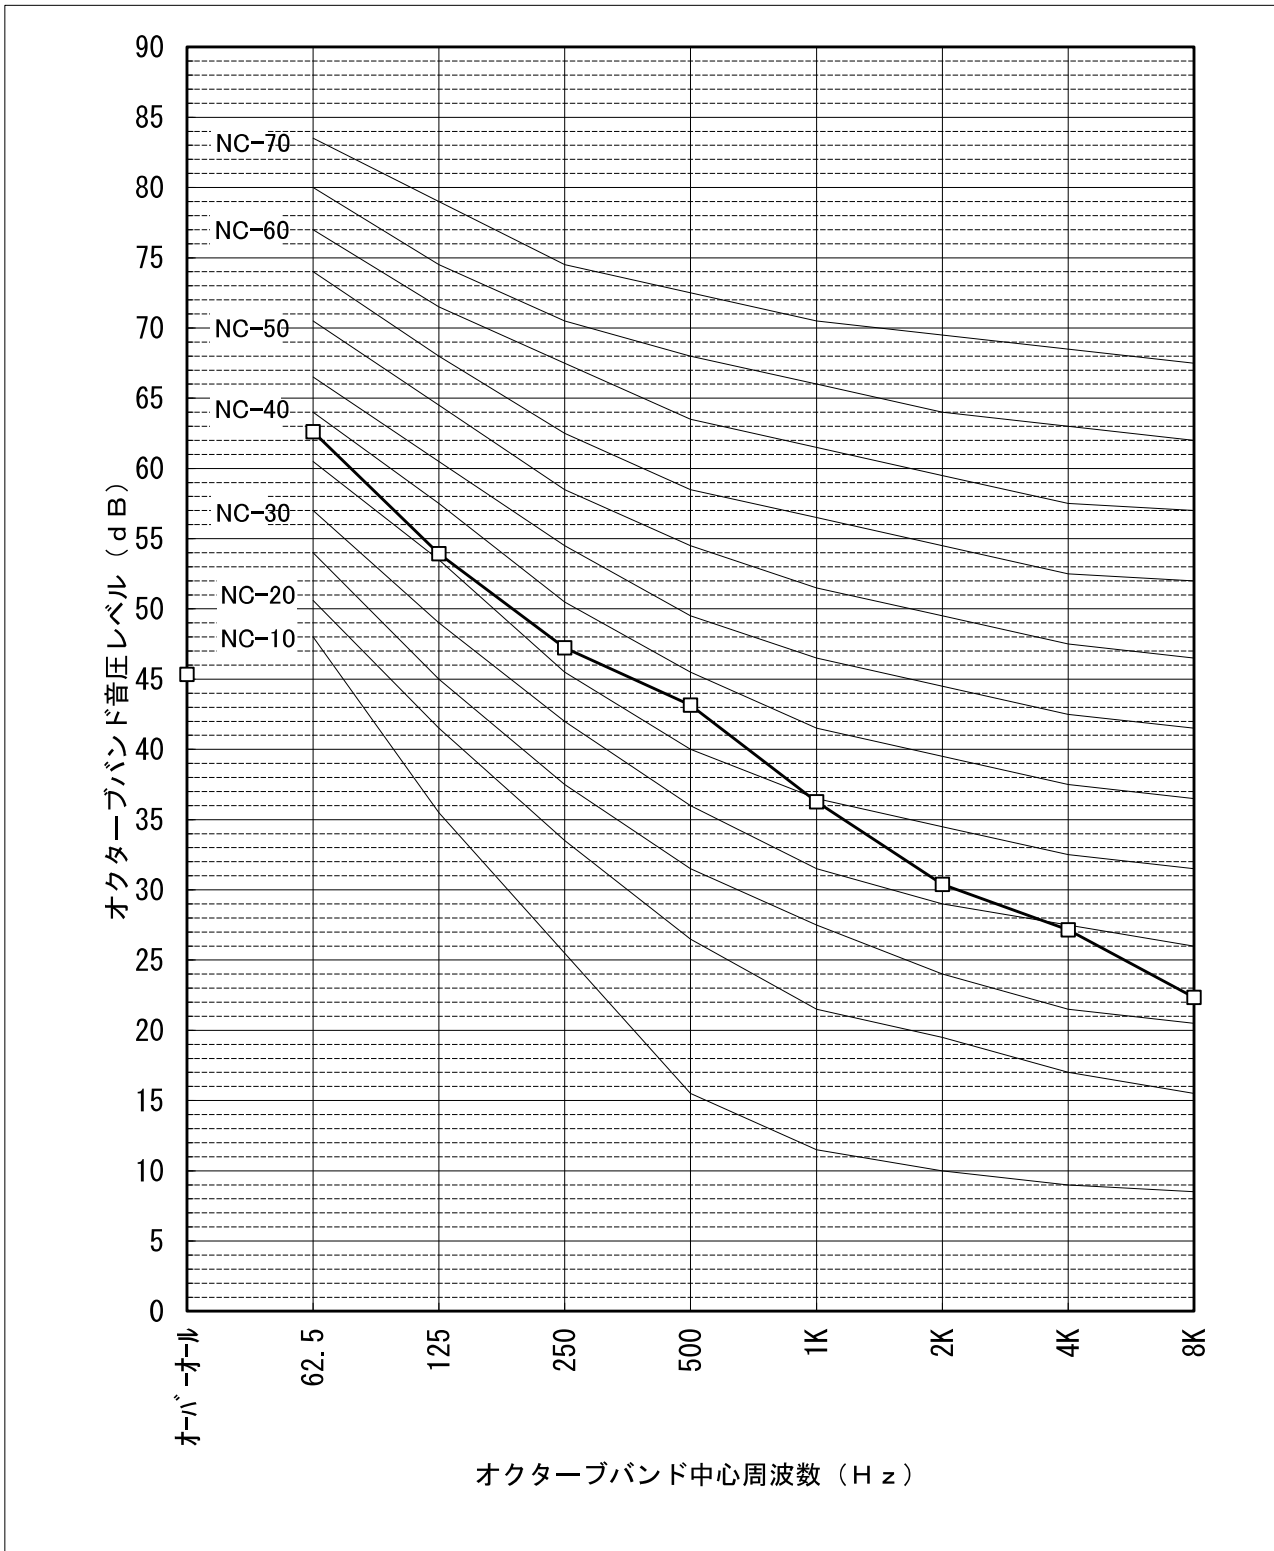




騒音分析計算書

機種名 設備用ロナイ 床置ビルトイン加湿付
 形名 LB-150KX5-50
 電源仕様 3相 200V 50Hz
 換気モード ロスナイ換気
 本体正面中央前方1m、床上1m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室

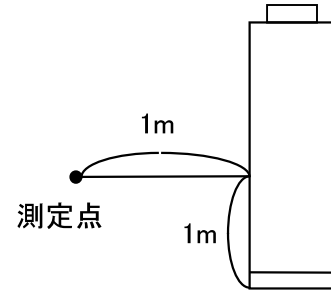



騒音分析計算書

機種名 設備用トイ 床置ビルトイン加湿付
 形名 LB-150KX5-50
 電源仕様 3相 200V 50Hz
 換気モード 普通換気
 本体正面中央前方1m、床上1m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室

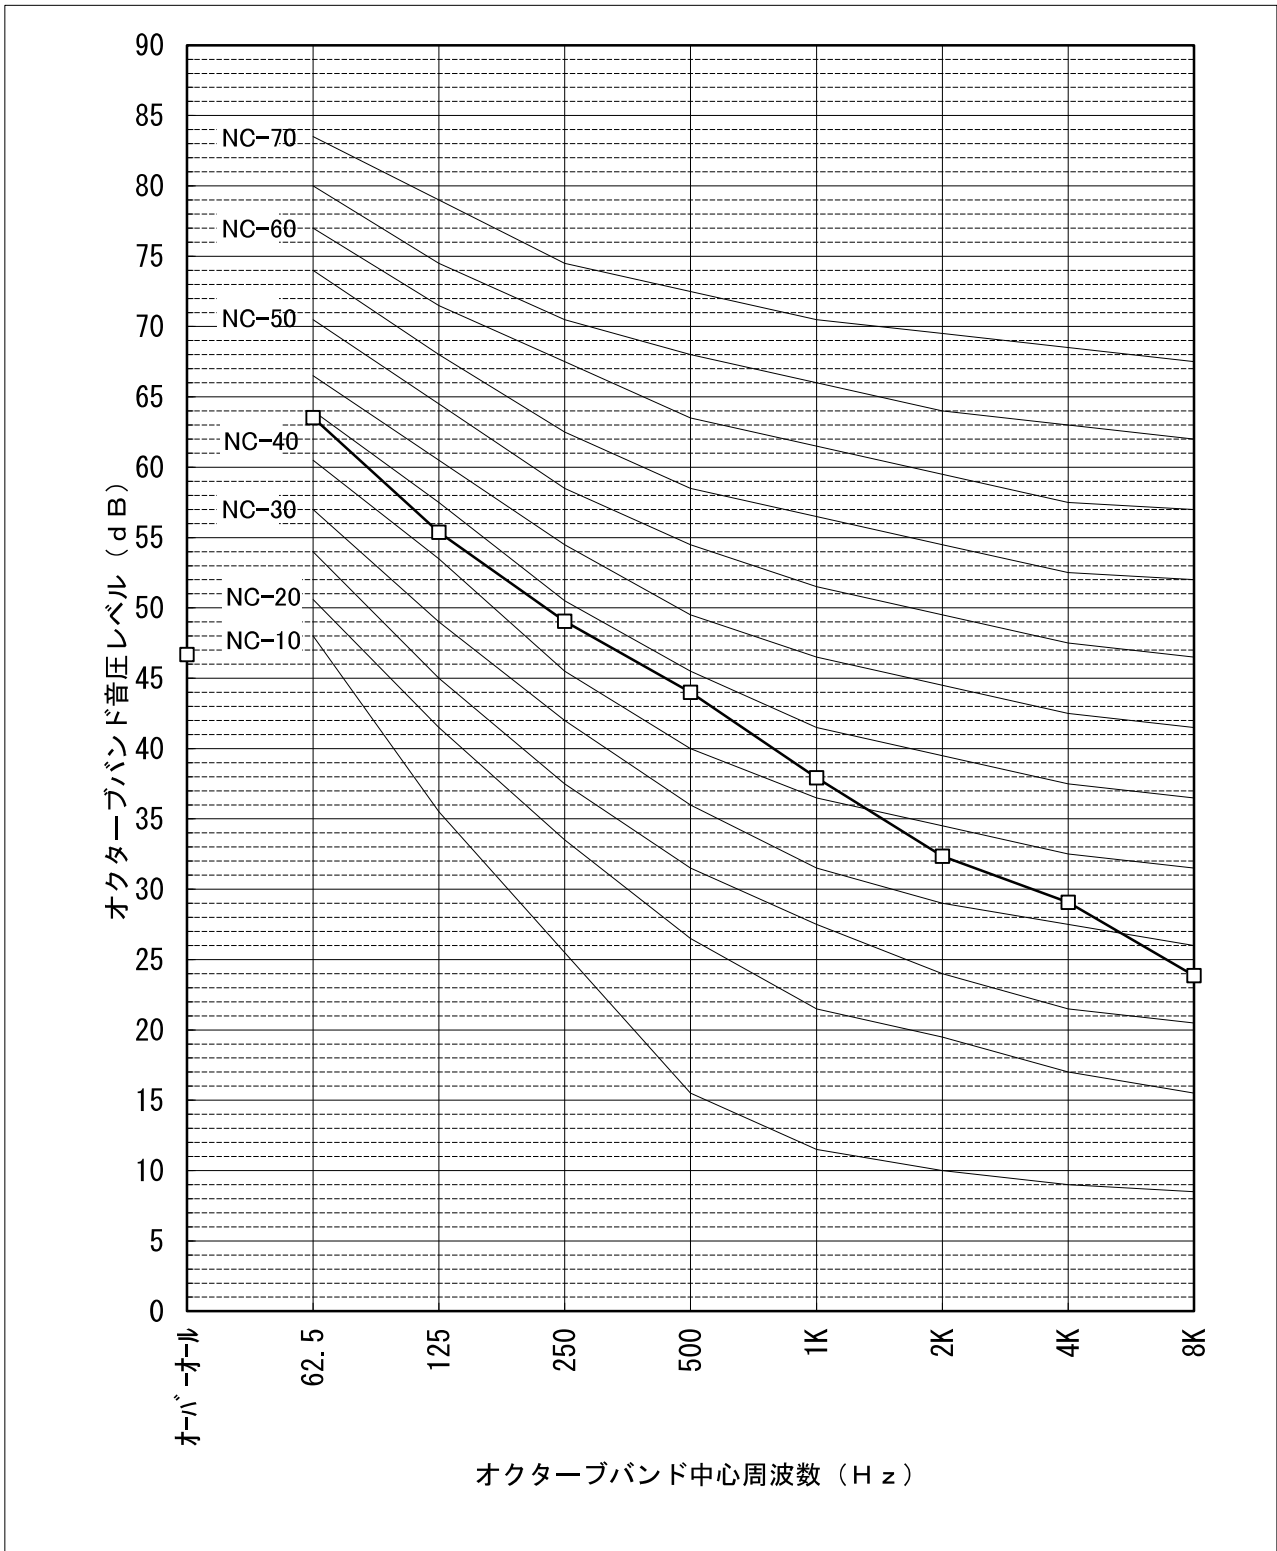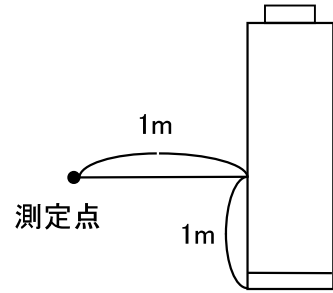

騒音分析計算書

機種名 設備用ロナイ 床置ビルトイン加湿付
 形名 LB-150KX5-50
 電源仕様 3相 200V 50Hz
 換気モード ロスナイ換気
 給気吹出し45° 1.5m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室

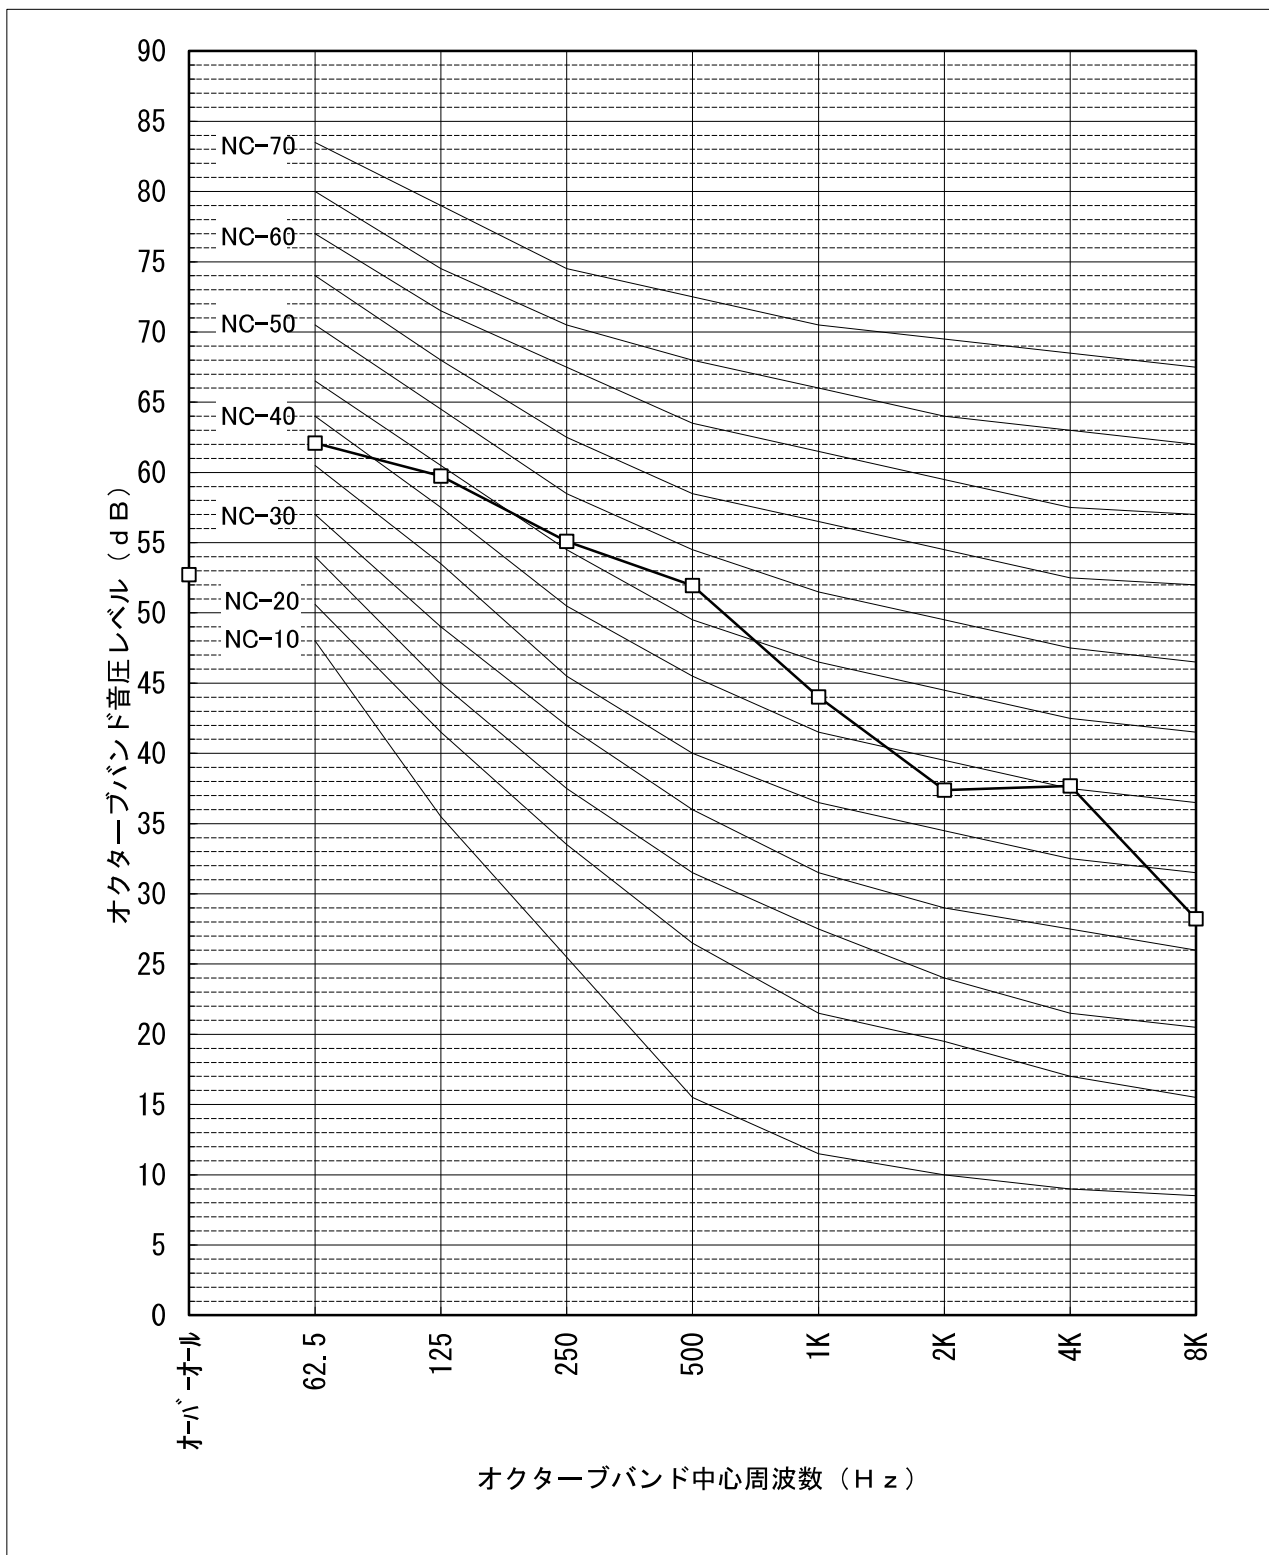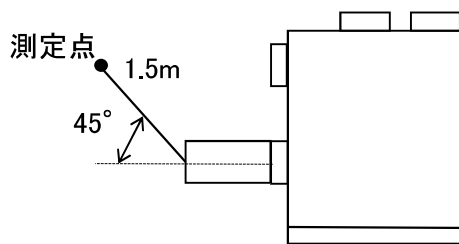

騒音分析計算書

機種名 設備用マイ 床置ビルトイン加湿付
 形名 LB-150KX5-50
 電源仕様 3相 200V 50Hz
 換気モード 普通換気
 給気吹出し45° 1.5m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室

