
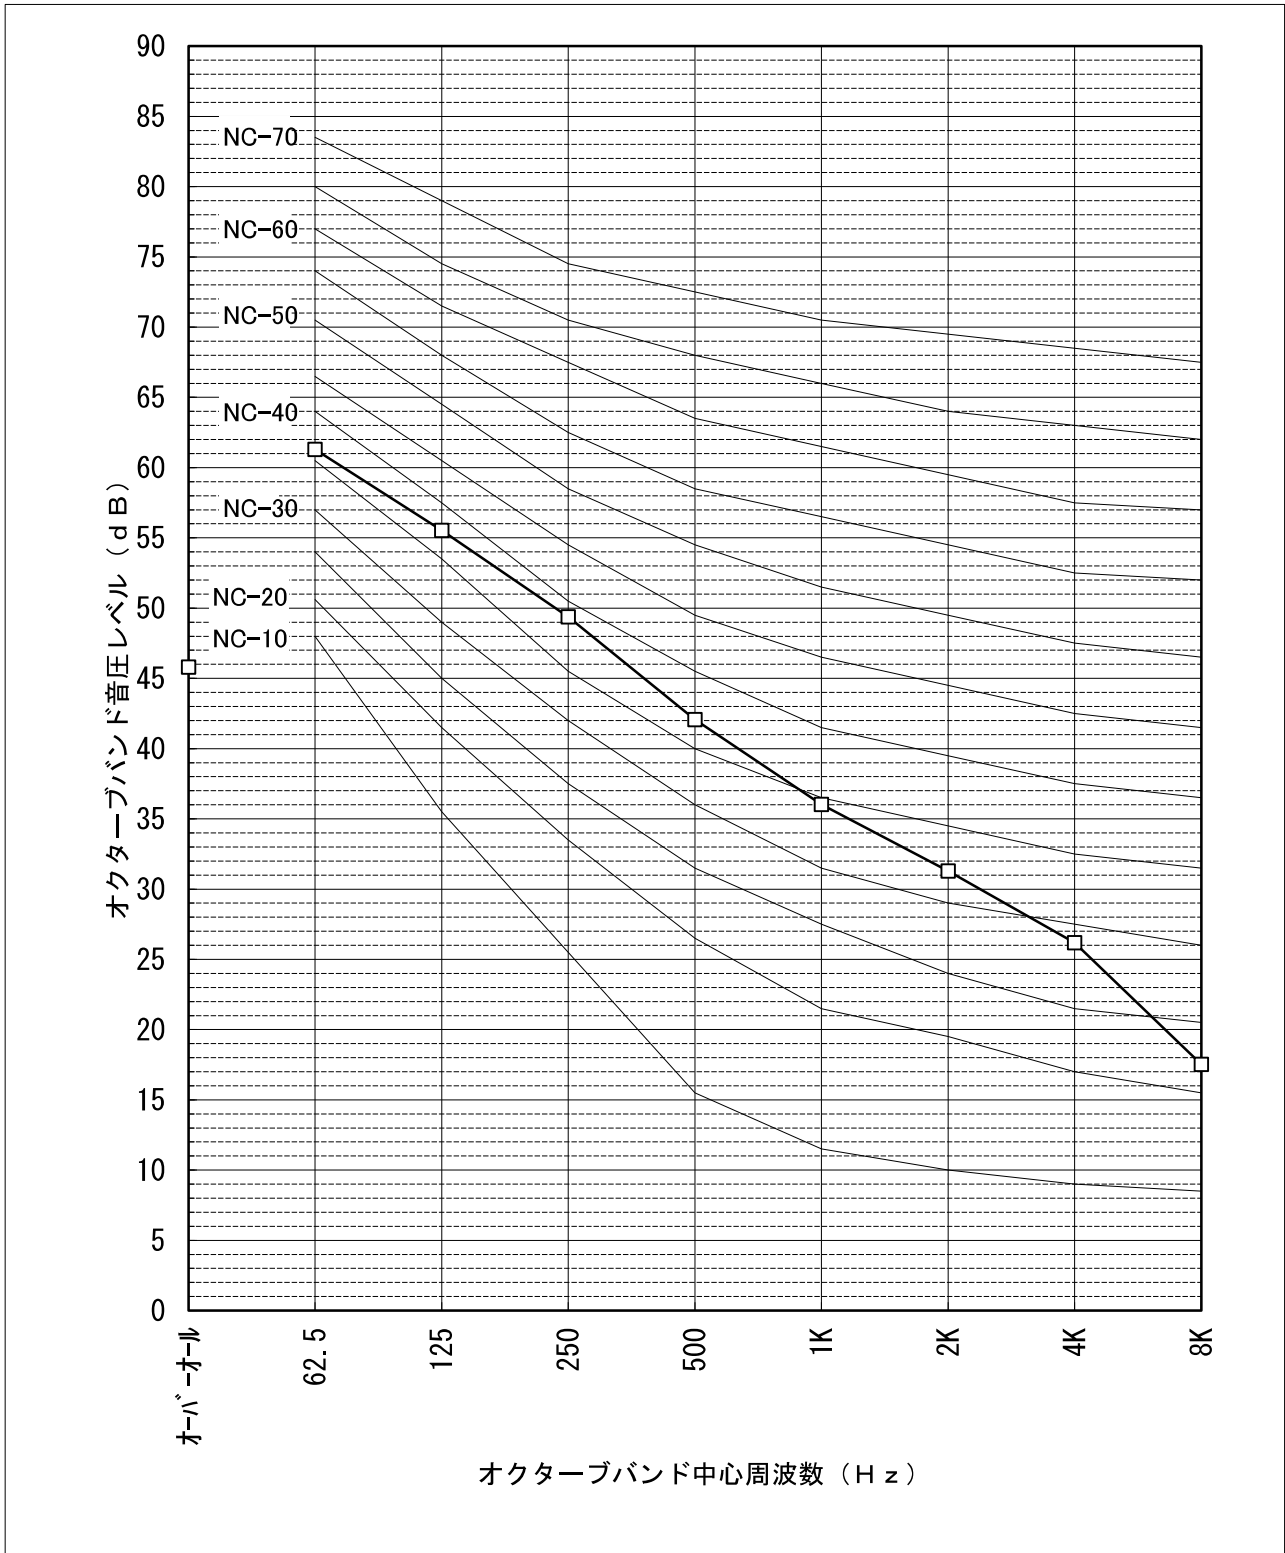




# 騒音分析計算書

機種名 設備用ロナイ 床置ビルトイン加湿付  
 形名 LB-150KX5-60  
 電源仕様 3相 200V 60Hz  
 換気モード ロスナイ換気  
 本体正面中央前方1m、床上1m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

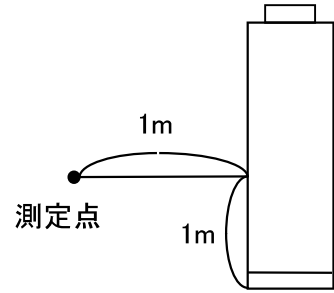



# 騒音分析計算書

機種名 設備用ロイ 床置ビルトイン加湿付  
 形名 LB-150KX5-60  
 電源仕様 3相 200V 60Hz  
 換気モード 普通換気  
 本体正面中央前方1m、床上1m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

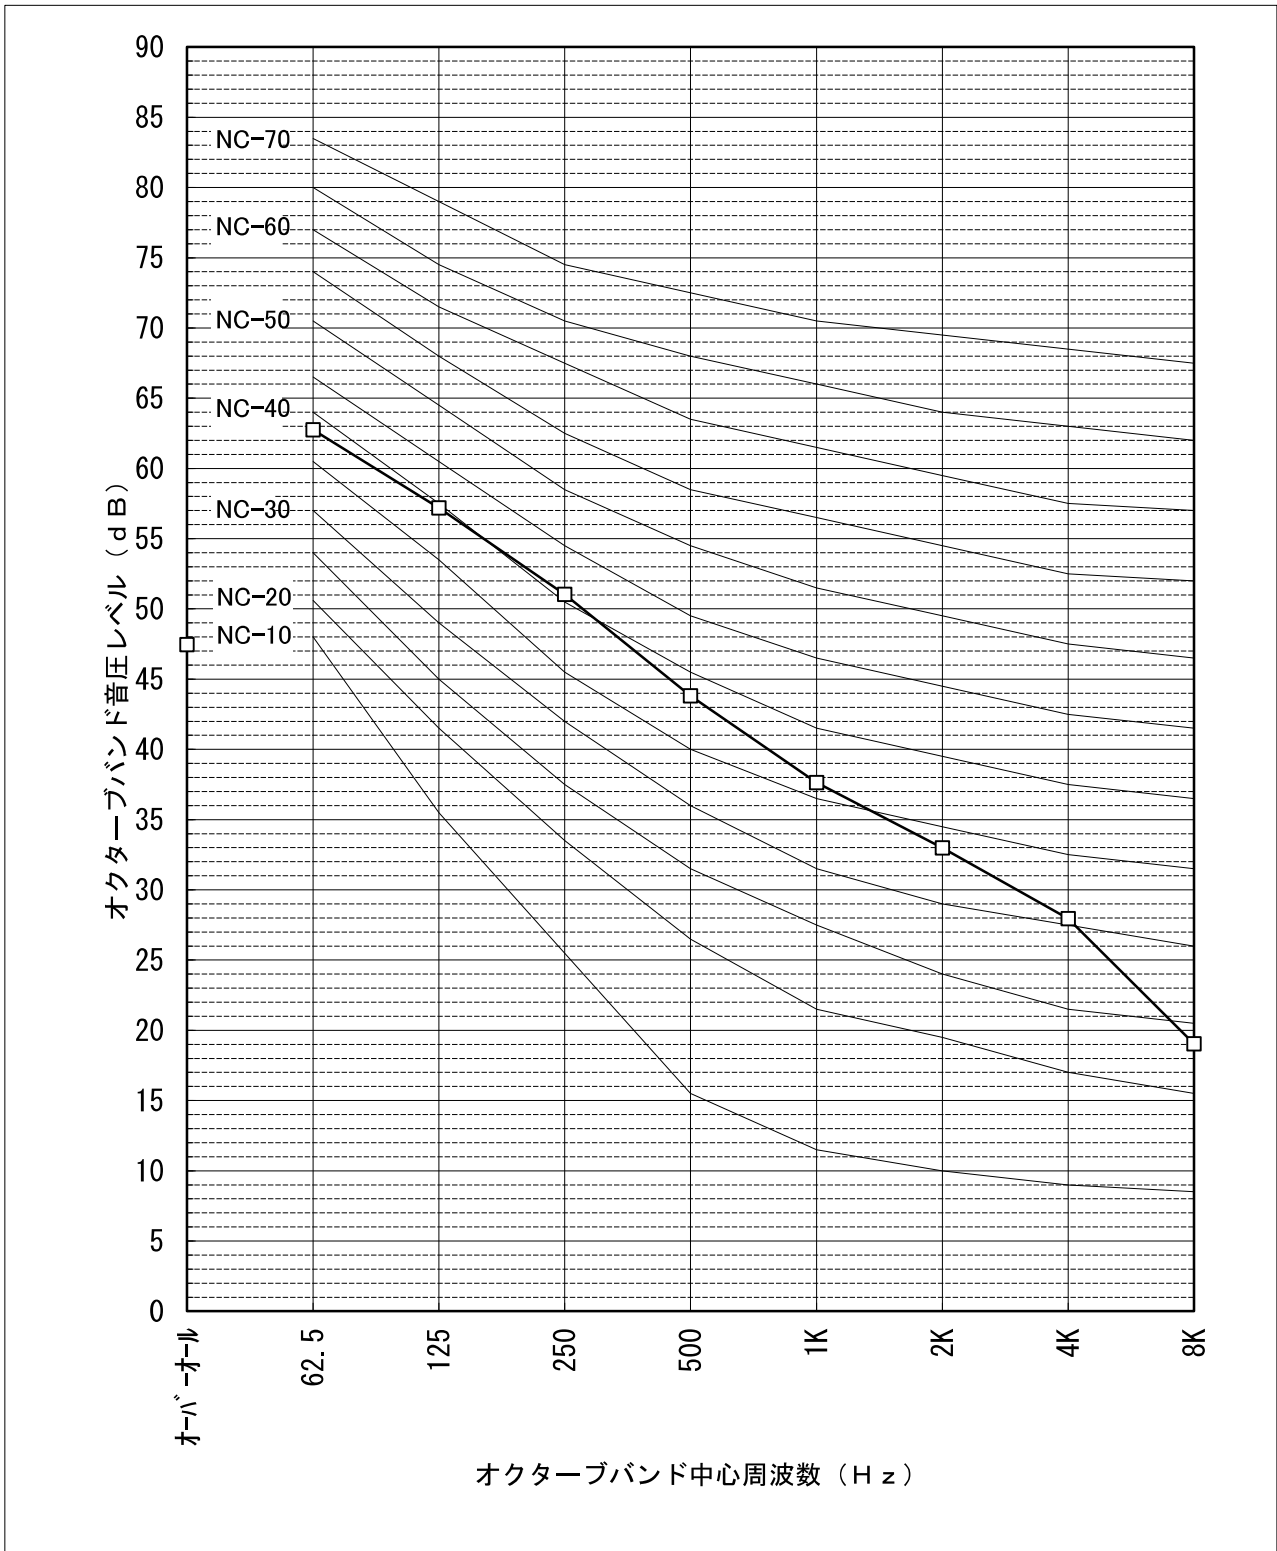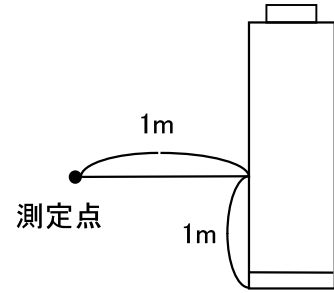

# 騒音分析計算書

機種名 設備用ロナイ 床置ビルトイン加湿付  
 形名 LB-150KX5-60  
 電源仕様 3相 200V 60Hz  
 換気モード ロスナイ換気  
 給気吹出し45° 1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

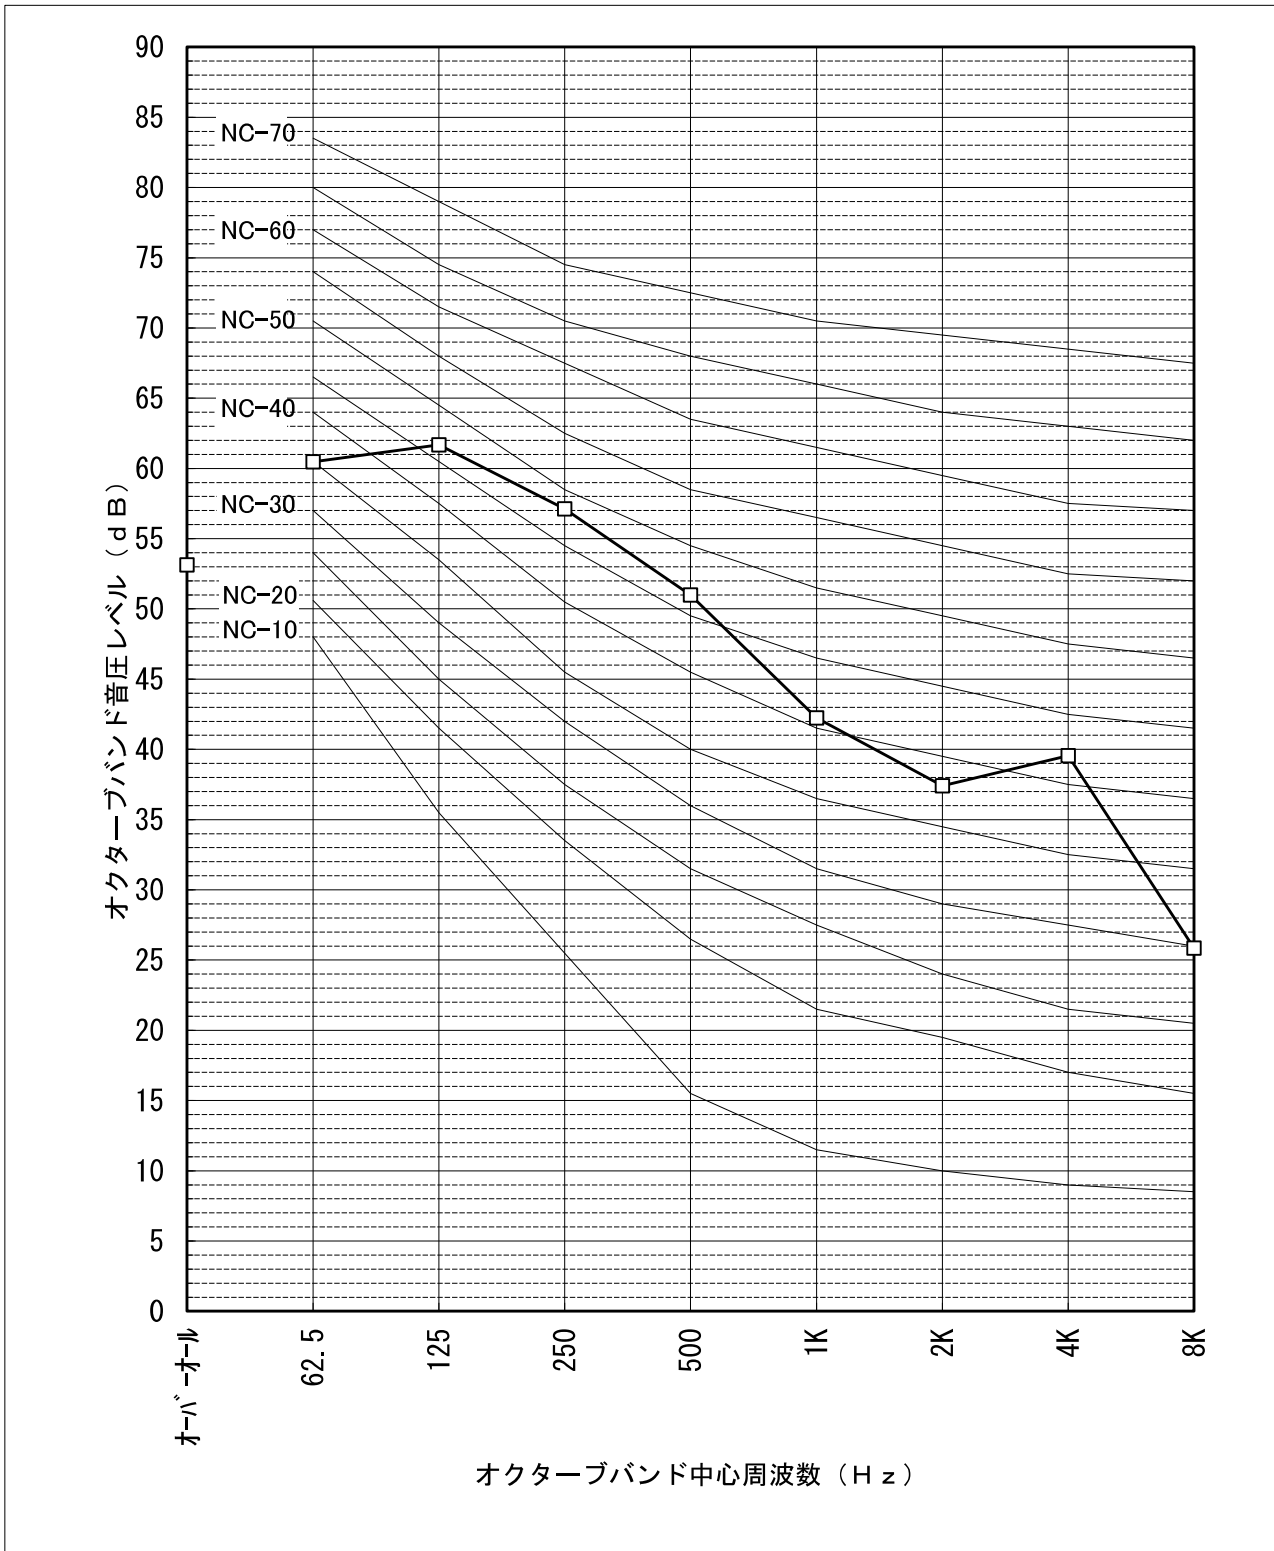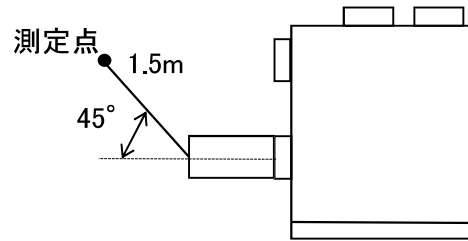

# 騒音分析計算書

機種名 設備用マイ 床置ビルトイン加湿付  
 形名 LB-150KX5-60  
 電源仕様 3相 200V 60Hz  
 換気モード 普通換気  
 給気吹出し45° 1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

