
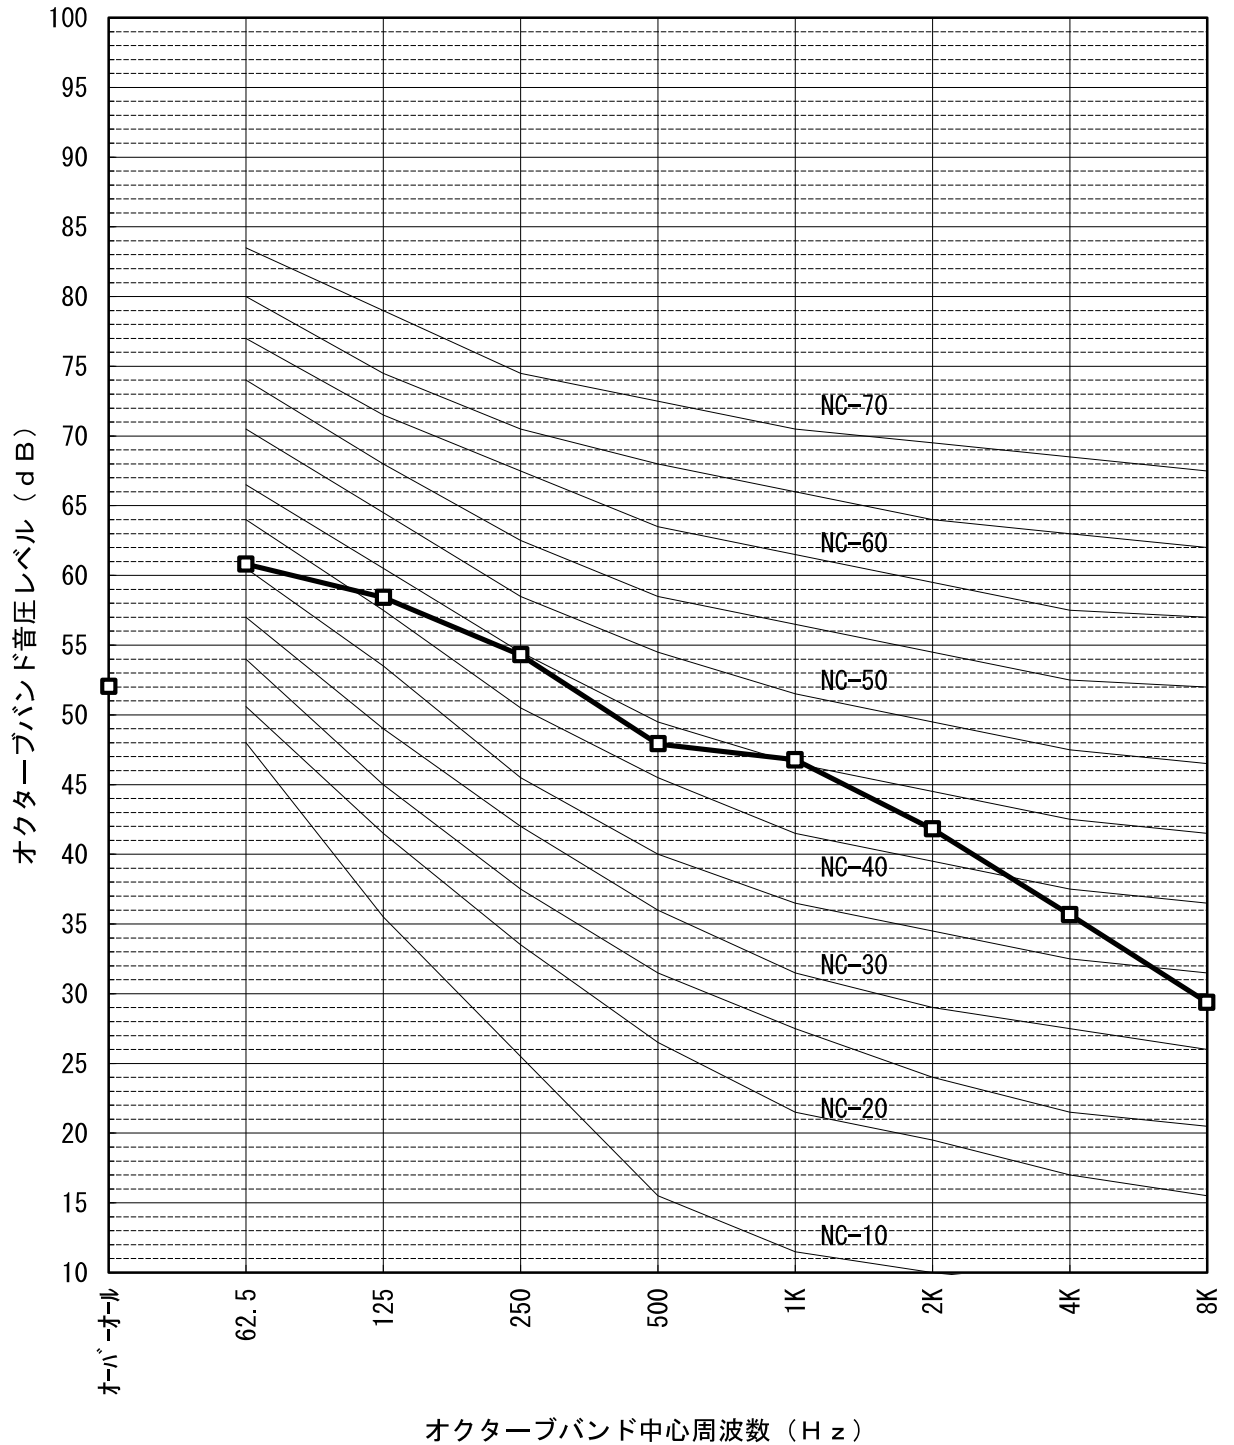




騒音分析成績書

機種名： 設備用ロスタイ床置ビルトイン形機械室設置タイプ加湿付
 形名： LPB-350KX5-K
 電源仕様： 3相 200V 60Hz
 換気モード： ロスタイ換気
 測定点： 本体正面中央前方1m、床上1m
 騒音計： リオン普通騒音計
 暗騒音 [dB]： 25dB(A) 以下
 測定場所： 無響室

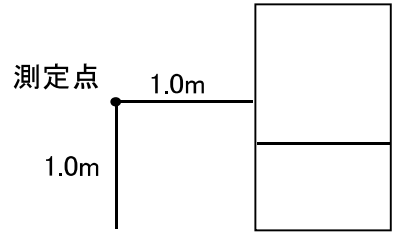

騒音分析成績書

機種名： 設備用トイ床置ビルトイン形機械室設置タイプ加湿付
 形名： LPB-350KX5-K
 電源仕様： 3相 200V 60Hz
 換気モード： 普通換気
 測定点： 本体正面中央前方1m、床上1m
 騒音計： リオン普通騒音計
 暗騒音[dB]： 25dB(A)以下
 測定場所： 無響室

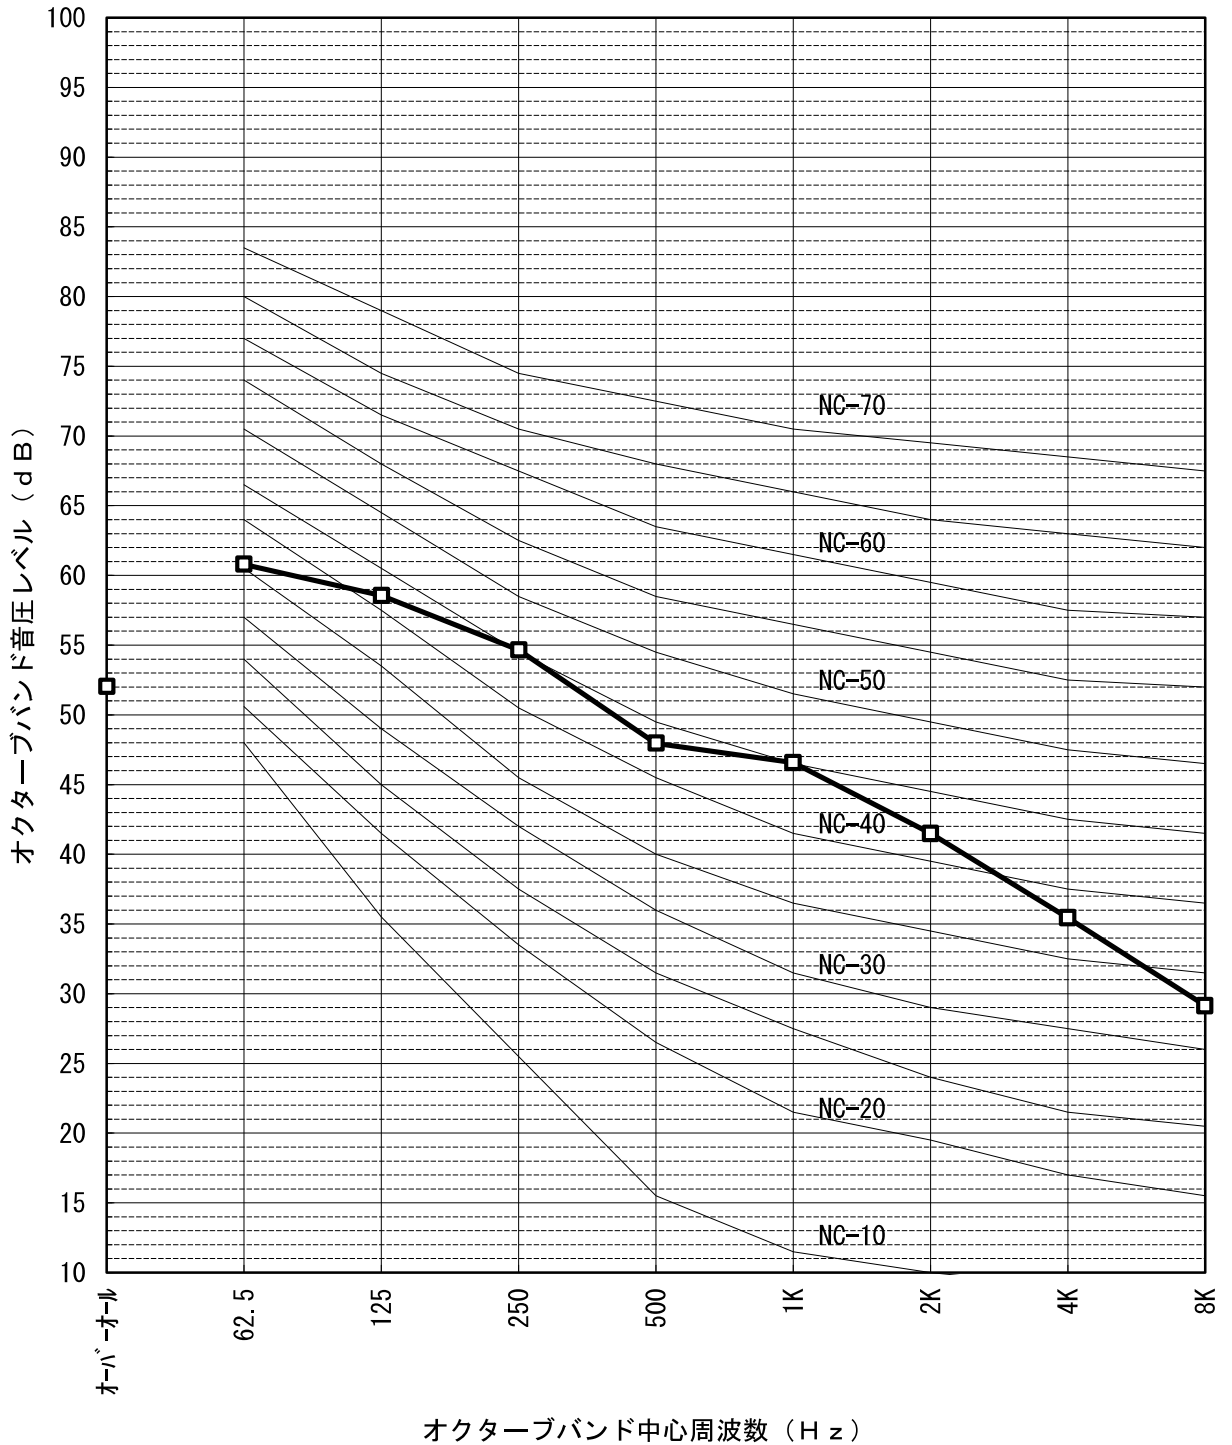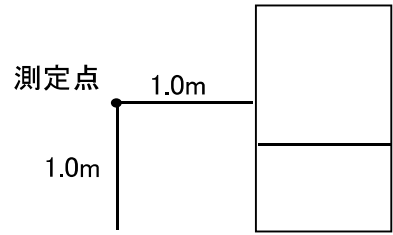

騒音分析成績書

機種名： 設備用ロスタイ床置ビルトイン形機械室設置タイプ加湿付
 形名： LPB-350KX5-K
 電源仕様： 3相 200V 60Hz
 換気モード： ロスタイ換気
 測定点： SA吹出し斜め45° 1.5m
 騒音計： リオン普通騒音計
 暗騒音 [dB]： 25dB(A) 以下
 測定場所： 無響室

