
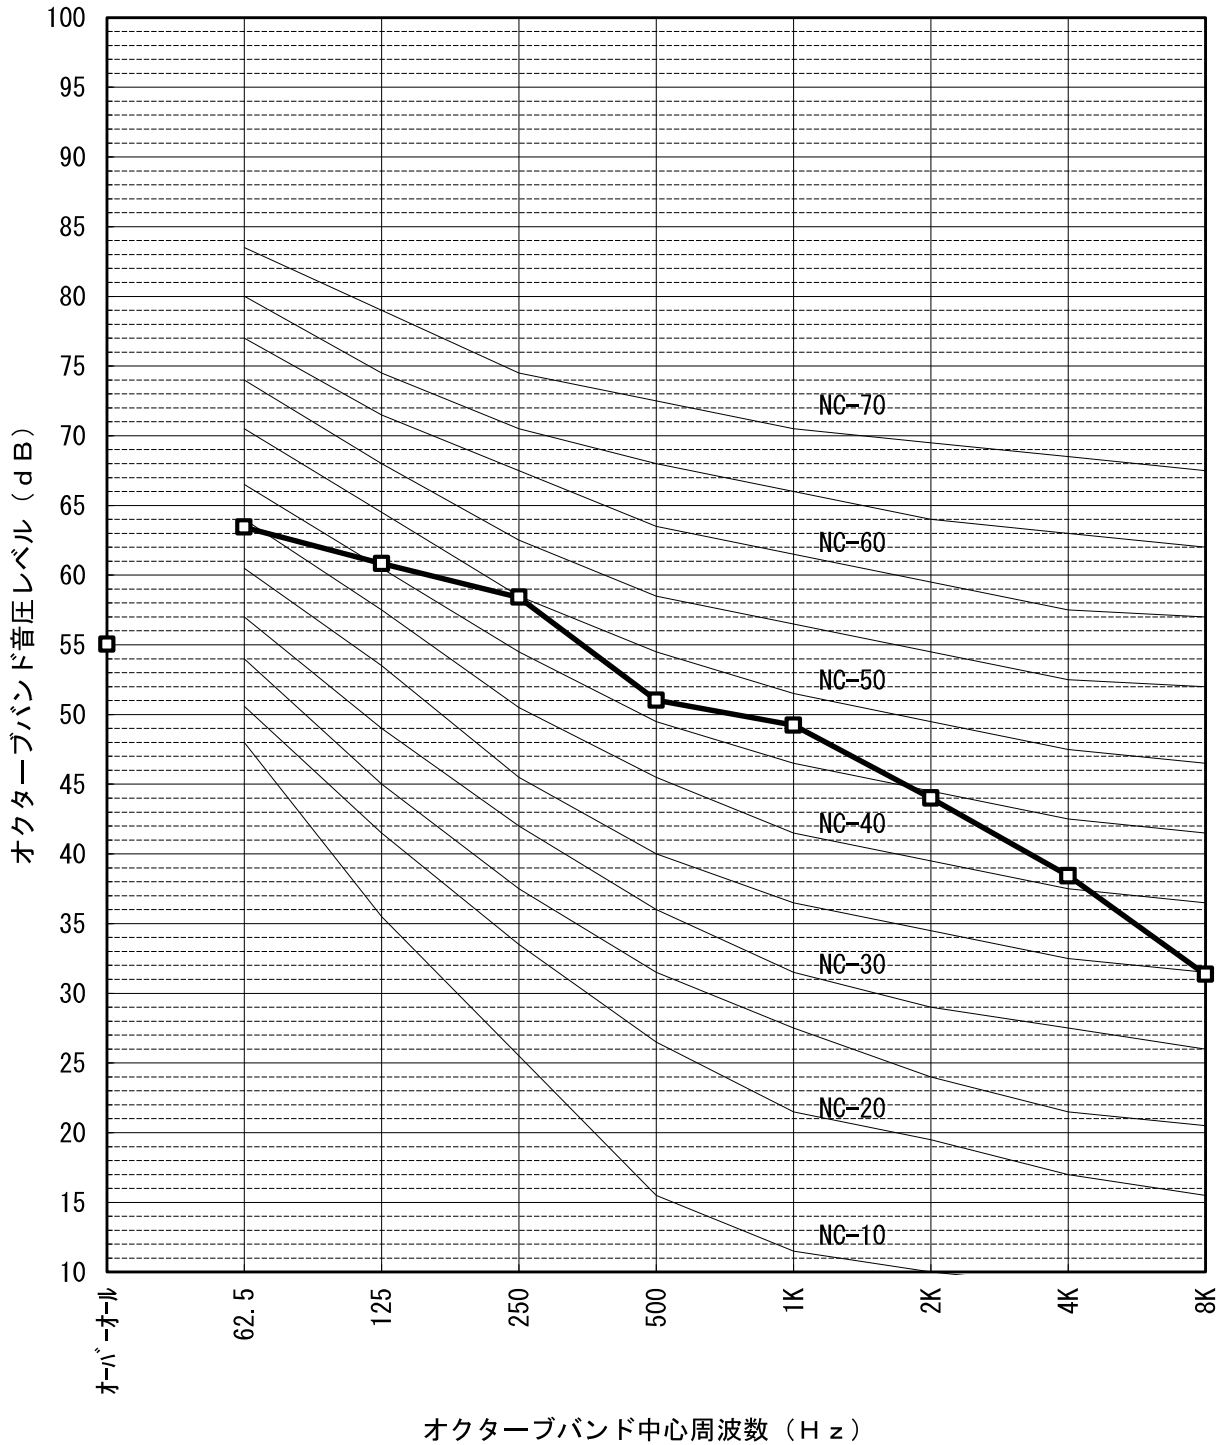




# 騒音分析成績書

機種名： 設備用ロスタイ床置ビルトイン形機械室設置タイプ加湿付  
 形名： LPB-500KX5-K  
 電源仕様： 3相 200V 50Hz  
 換気モード： ロスタイ換気  
 測定点： 本体正面中央前方1m、床上1m  
 騒音計： リオン普通騒音計  
 暗騒音 [dB]： 25dB (A) 以下  
 測定場所： 無響室

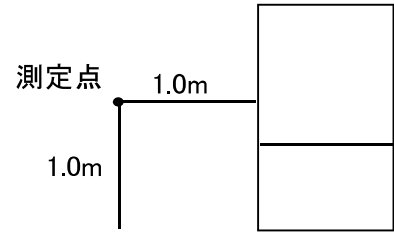

# 騒音分析成績書

機種名： 設備用ロスタイ床置ビルトイン形機械室設置タイプ 加湿付  
 形名： LPB-500KX5-K  
 電源仕様： 3相 200V 50Hz  
 換気モード： 普通換気  
 測定点： 本体正面中央前方1m、床上1m  
 騒音計： リオン普通騒音計  
 暗騒音 [dB]： 25dB(A) 以下  
 測定場所： 無響室

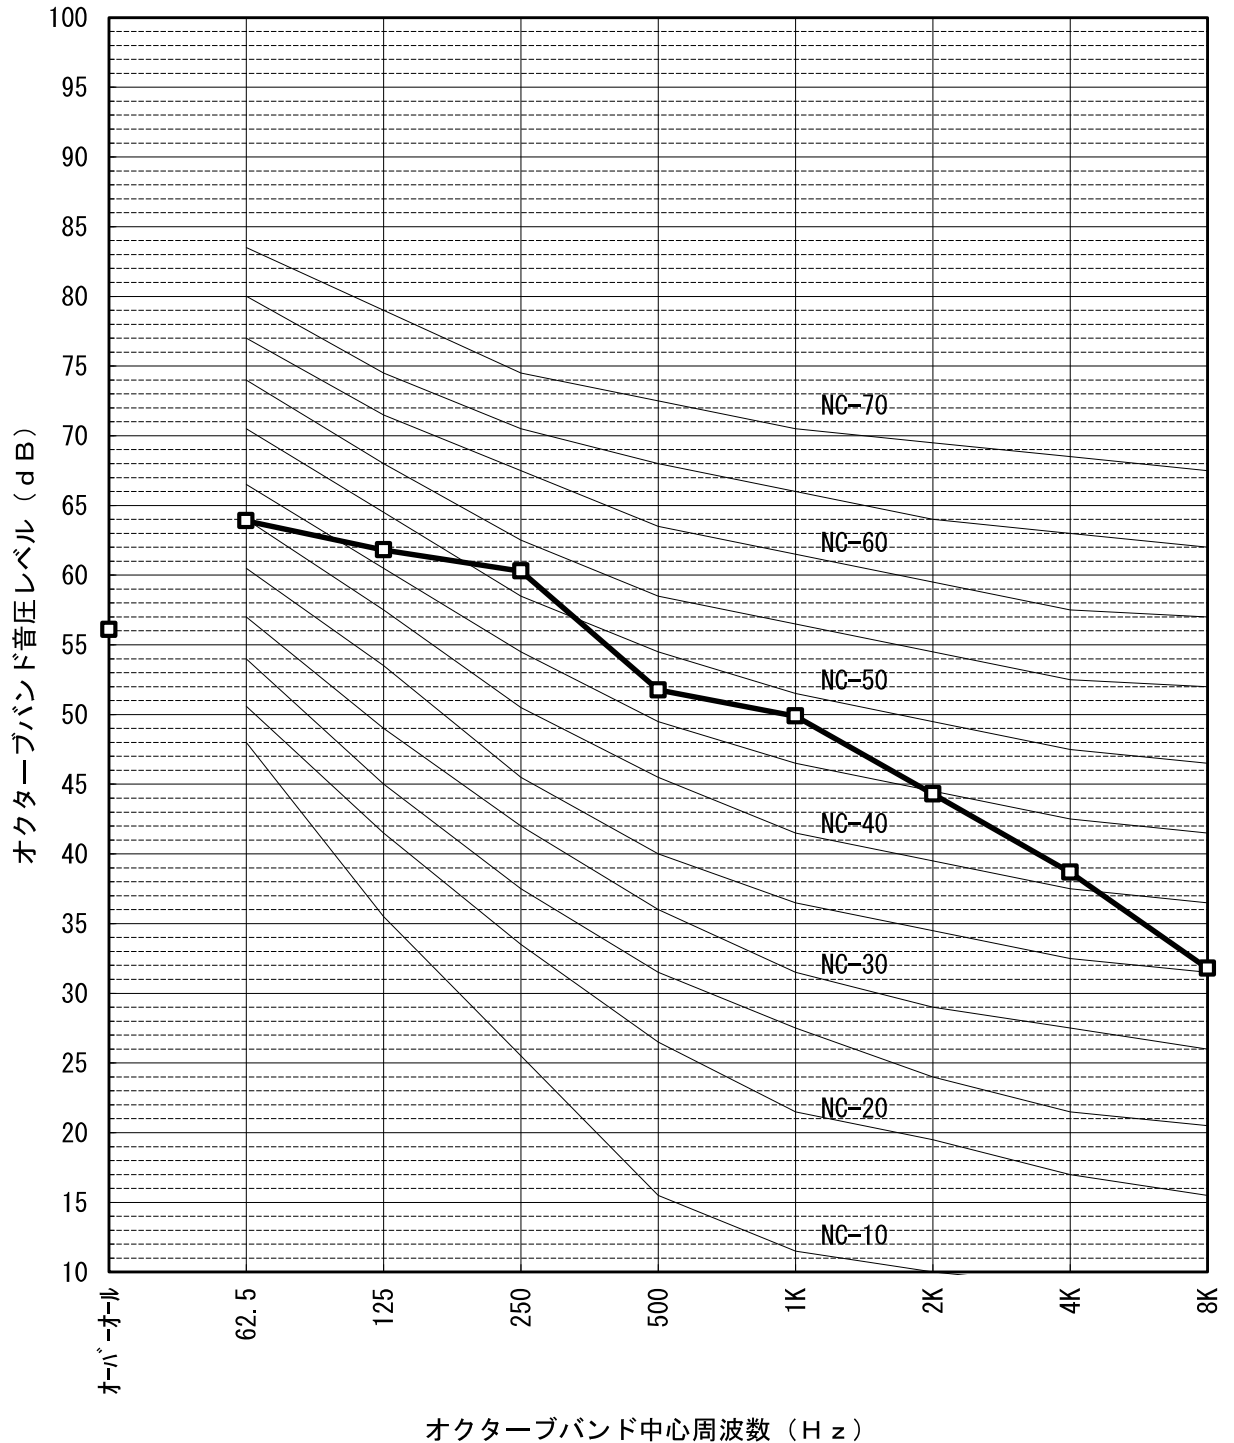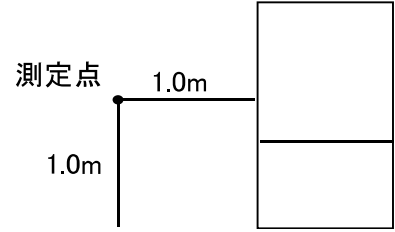

# 騒音分析成績書

機種名： 設備用ロスタイ床置ビルイン形機械室設置タイプ 加湿付  
 形名： LPB-500KX5-K  
 電源仕様： 3相 200V 50Hz  
 換気モード： ロスタイ換気  
 測定点： SA吹出し斜め45° 1.5m  
 騒音計： リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB]： 25dB(A) 以下  
 測定場所： 無響室

