
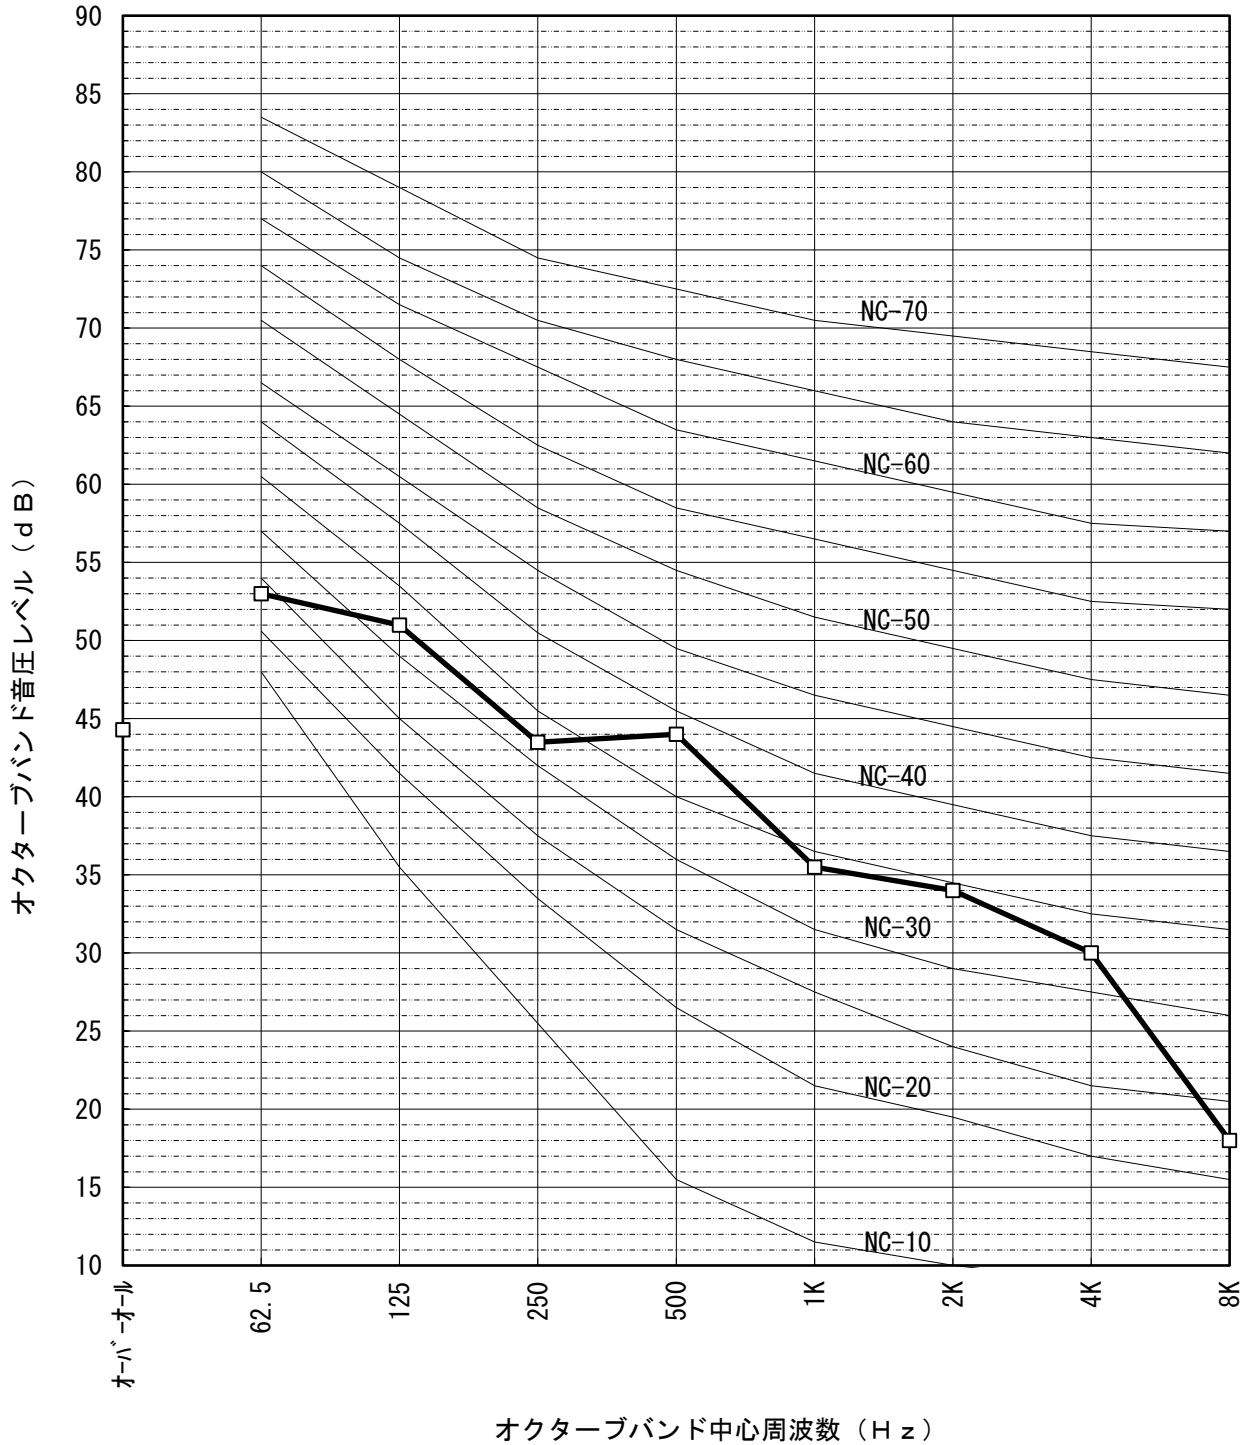




# 騒音分析成績書

機種名： 設備用ロスタイ床置形  
 形名： LF-150X2-F60  
 電源仕様： 3相 200V 50Hz/60Hz  
 換気モード： ロスタイ換気  
 測定点： 本体正面 前方1m 床上1m  
 騒音計： リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB]： 25dB(A) 以下  
 測定場所： 無響室

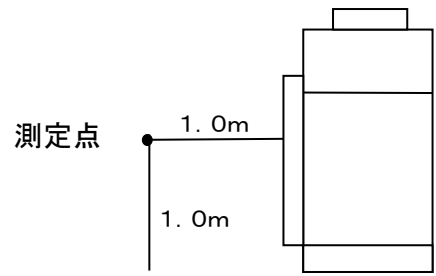

# 騒音分析成績書

機種名： 設備用吸排気床置形  
 形名： LF-150X2-F60  
 電源仕様： 3相 200V 50Hz/60Hz  
 換気モード： 普通換気  
 測定点： 本体正面 前方1m 床上1m  
 騒音計： リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB]： 25dB(A)以下  
 測定場所： 無響室

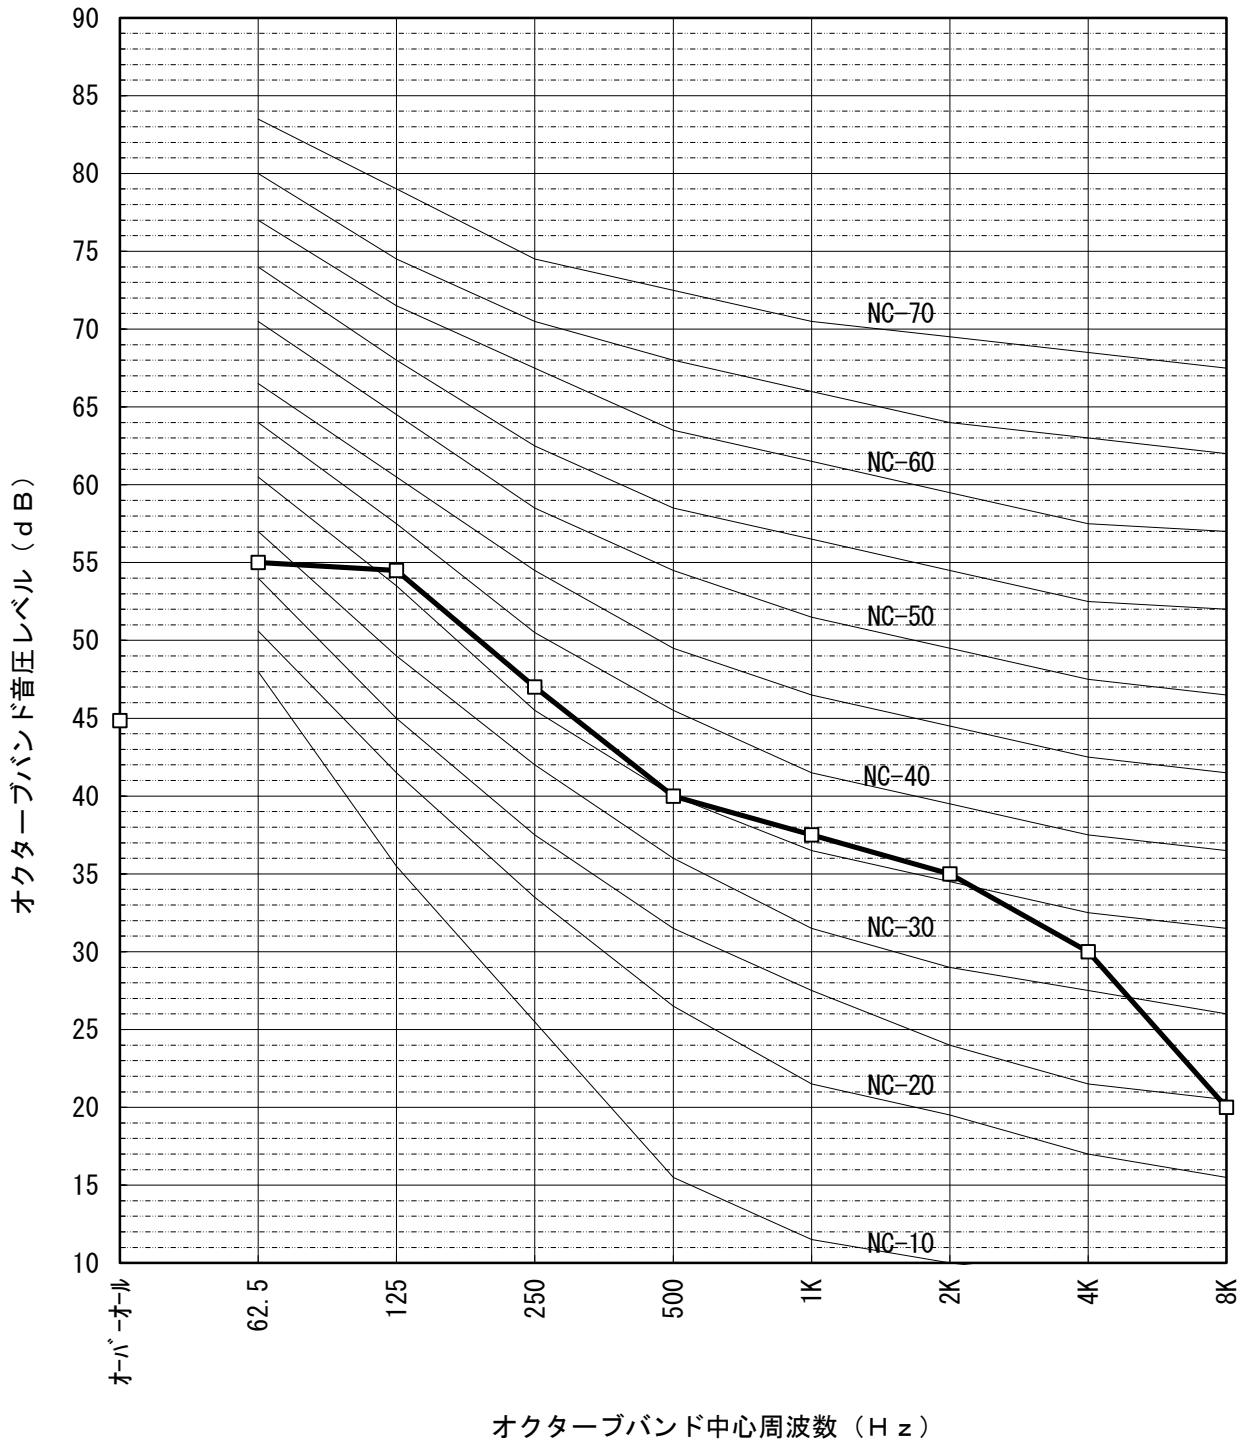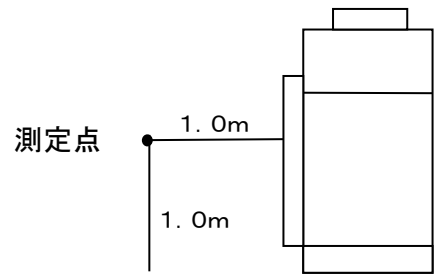

# 騒音分析成績書

機種名： 設備用ロナイ床置形  
 形名： LF-150X2-F60  
 電源仕様： 3相 200V 50Hz/60Hz  
 換気モード： ロスナイ換気  
 測定点： SA吹出し 45° 1.5m  
 騒音計： リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB]： 25dB(A)以下  
 測定場所： 無響室

