
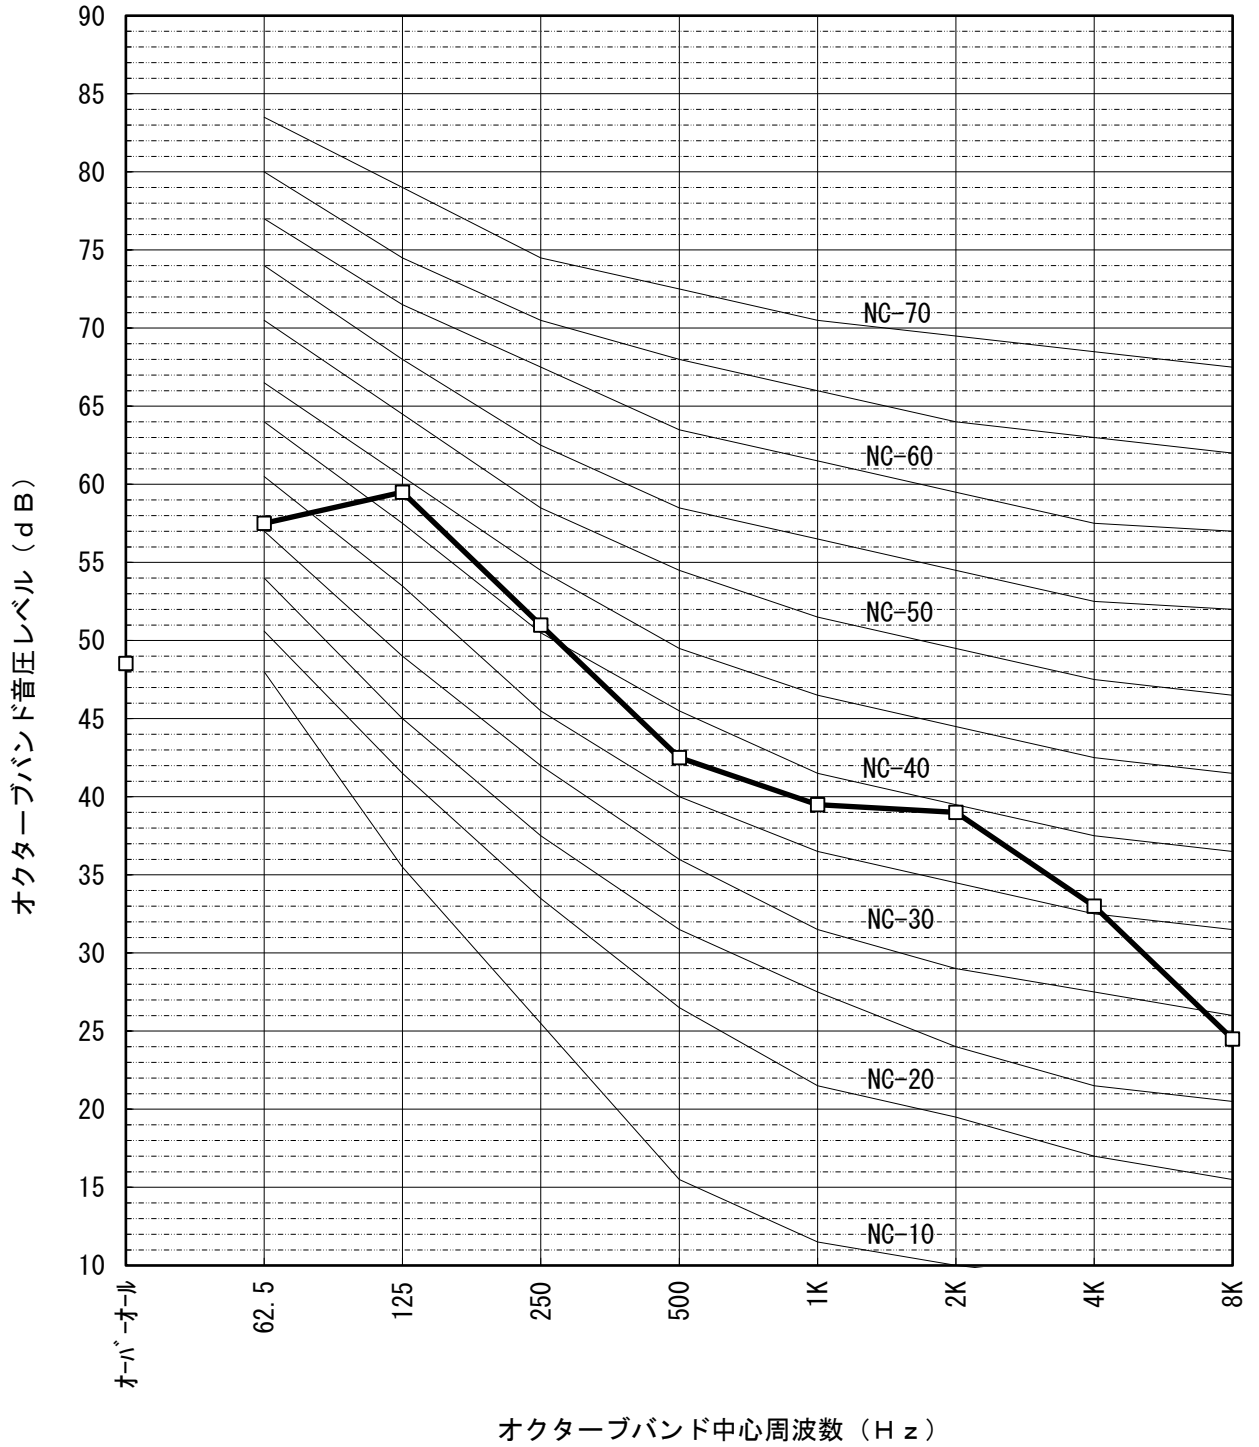




騒音分析成績書

機種名： 設備用ロスタイ床置形
 形名： LF-200X2-F60
 電源仕様： 3相 200V 50Hz/60Hz
 換気モード： ロスタイ換気
 測定点： 本体正面 前方1m 床上1m
 騒音計： リオン普通騒音計
 暗騒音 [dB]： 25dB (A) 以下
 測定場所： 無響室

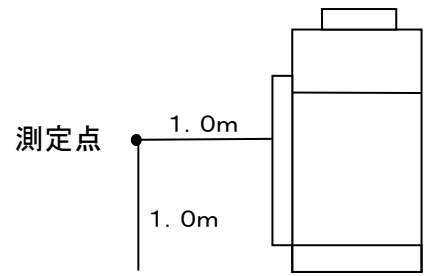

騒音分析成績書

機種名： 設備用叫叫床置形
 形名： LF-200X2-F60
 電源仕様： 3相 200V 50Hz/60Hz
 換気モード： 普通換気
 測定点： 本体正面 前方1m 床上1m
 騒音計： リオン普通騒音計
 暗騒音[dB]： 25dB(A)以下
 測定場所： 無響室

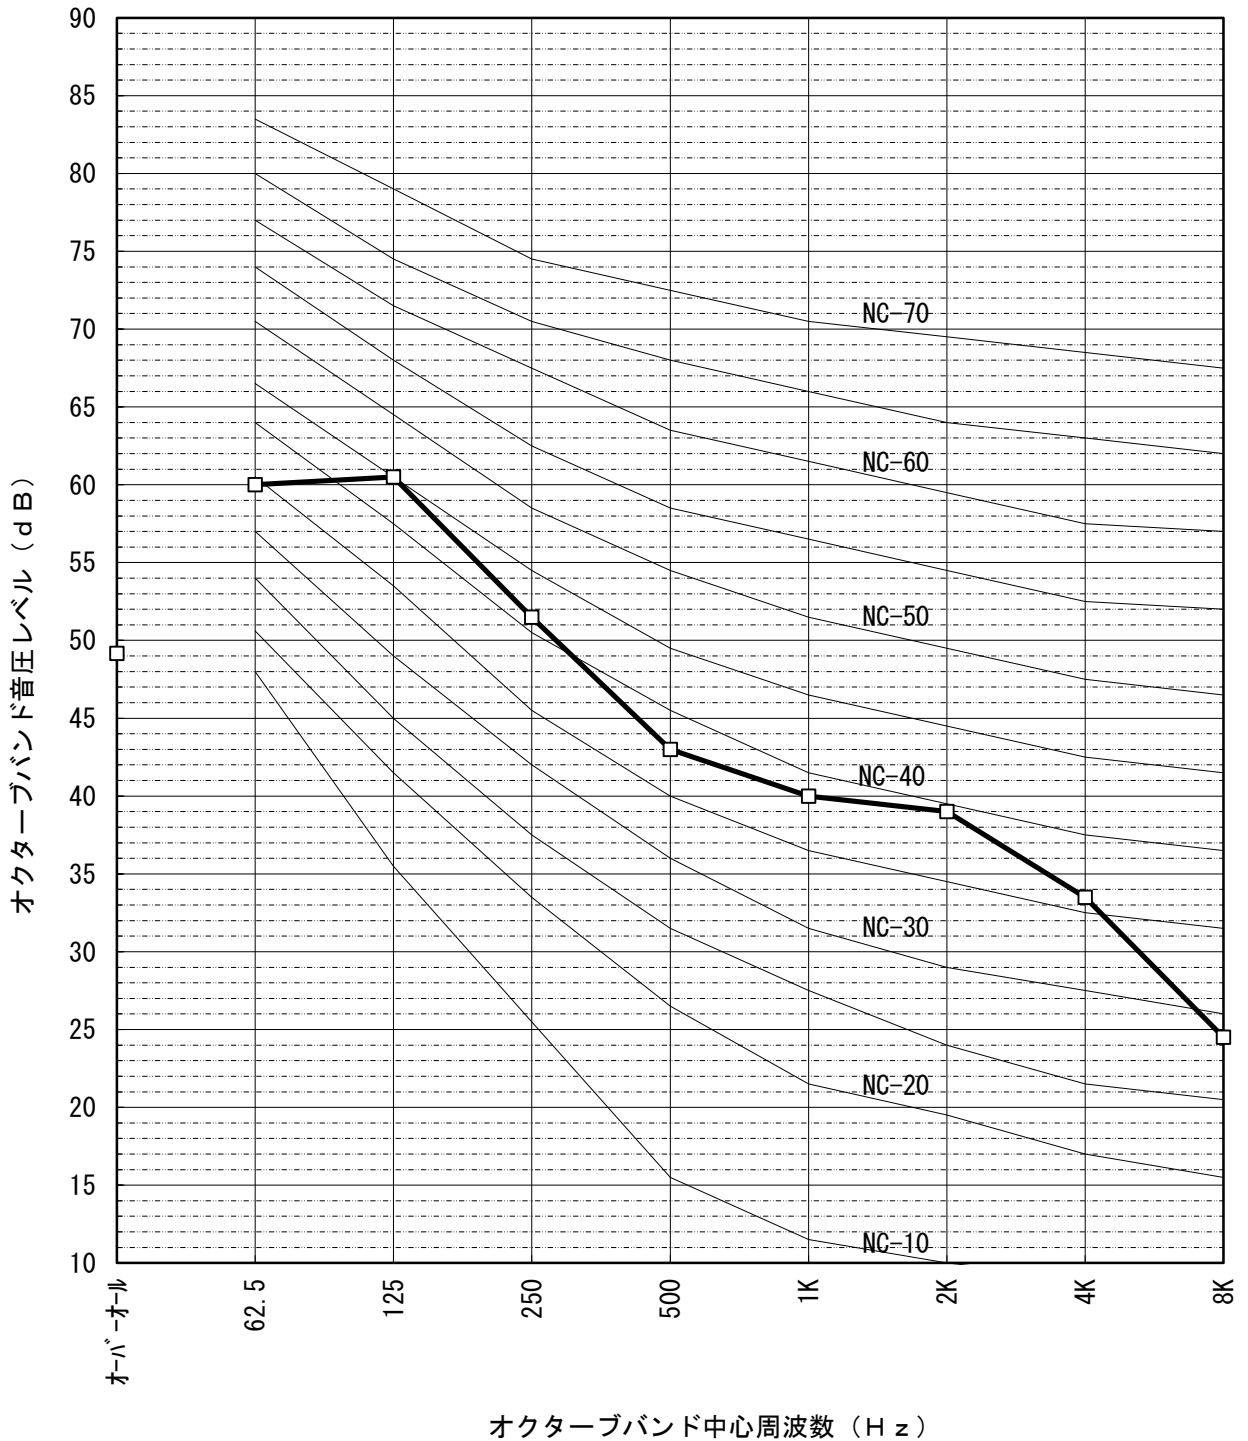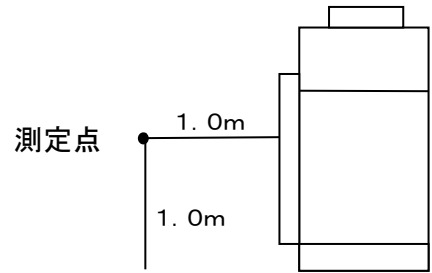

騒音分析成績書

機種名： 設備用ロナイ床置形
 形名： LF-200X2-F60
 電源仕様： 3相 200V 50Hz/60Hz
 換気モード： ロスナイ換気
 測定点： SA吹出し 45° 1.5m
 騒音計： リオン普通騒音計
 暗騒音 [dB]： 25dB (A) 以下
 測定場所： 無響室

