



# 騒音分析成績書

機種名： 設備用ロスナイ床置ビル内形機械室設置タイプ 加湿付  
 形名： LPB-500KX5-K  
 電源仕様： 3相 200V 60Hz  
 換気モード： ロスナイ換気  
 騒音計： リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB]： 25dB(A) 以下  
 測定場所： 無響室




※パワーレベル値は製品本体正面より1.0m前方の点における測定値から理論計算した値であり実測値ではありません

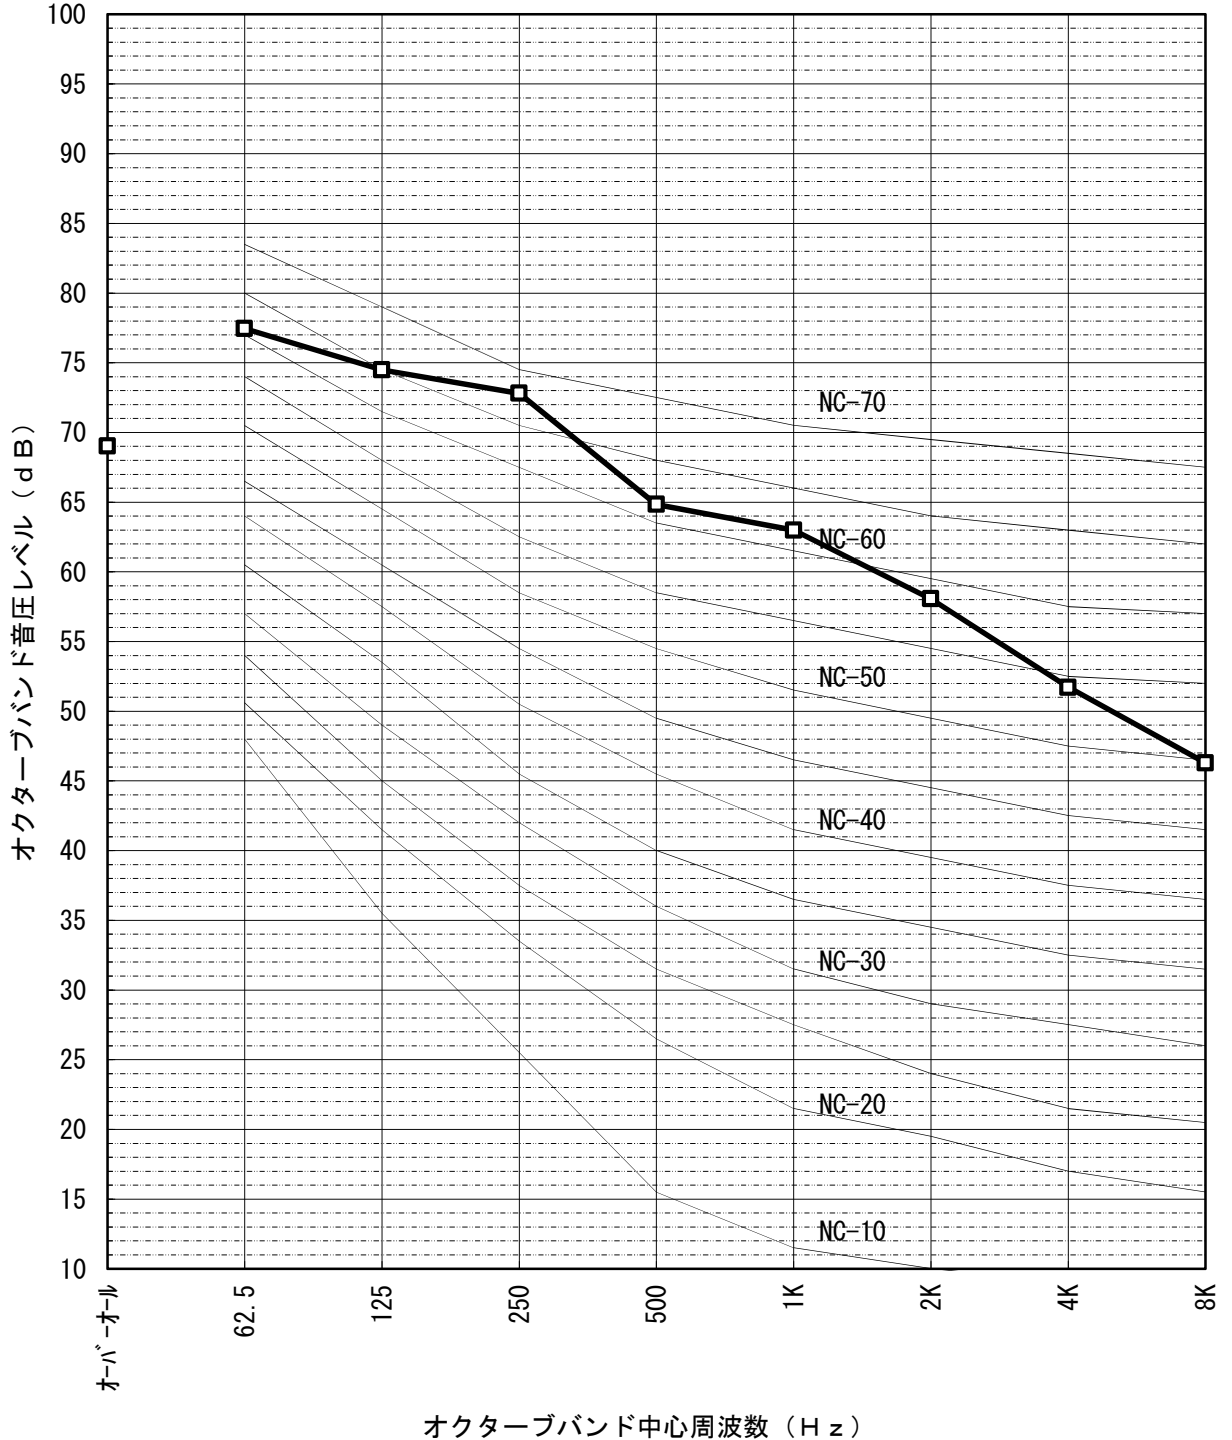

# 騒音分析成績書

機種名： 設備用ロスナイ床置ビルイン形機械室設置タイプ加湿付  
 形名： LPB-500KX5-K  
 電源仕様： 3相 200V 60Hz  
 換気モード： ロスナイ換気  
 騒音計： リオン普通騒音計  
 暗騒音 [dB]： 25dB (A) 以下  
 測定場所： 無響室



※パワーレベル値はSA吹出口中心位置より斜め45°、1.5m前方の点における測定値から理論計算した値であり実測値ではありません

