



騒音分析成績書（パワーレベル値）

機種名： 設備用ロスナイ化^ル用ロスナイ^ク形
 形名： LP-750X4-60
 電源仕様： 3相 200V 60Hz
 換気モード： ロスナイ換気
 測定点： 本体正面中央
 騒音計： リオン普通騒音計
 暗騒音 [dB]： 25dB (A) 以下
 測定場所： 無響室

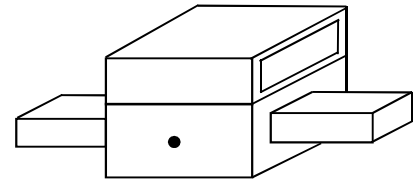


※本体正面パワーレベル値は製品正面中央より前方1m、床上1mの点における測定値から理論計算した値です。

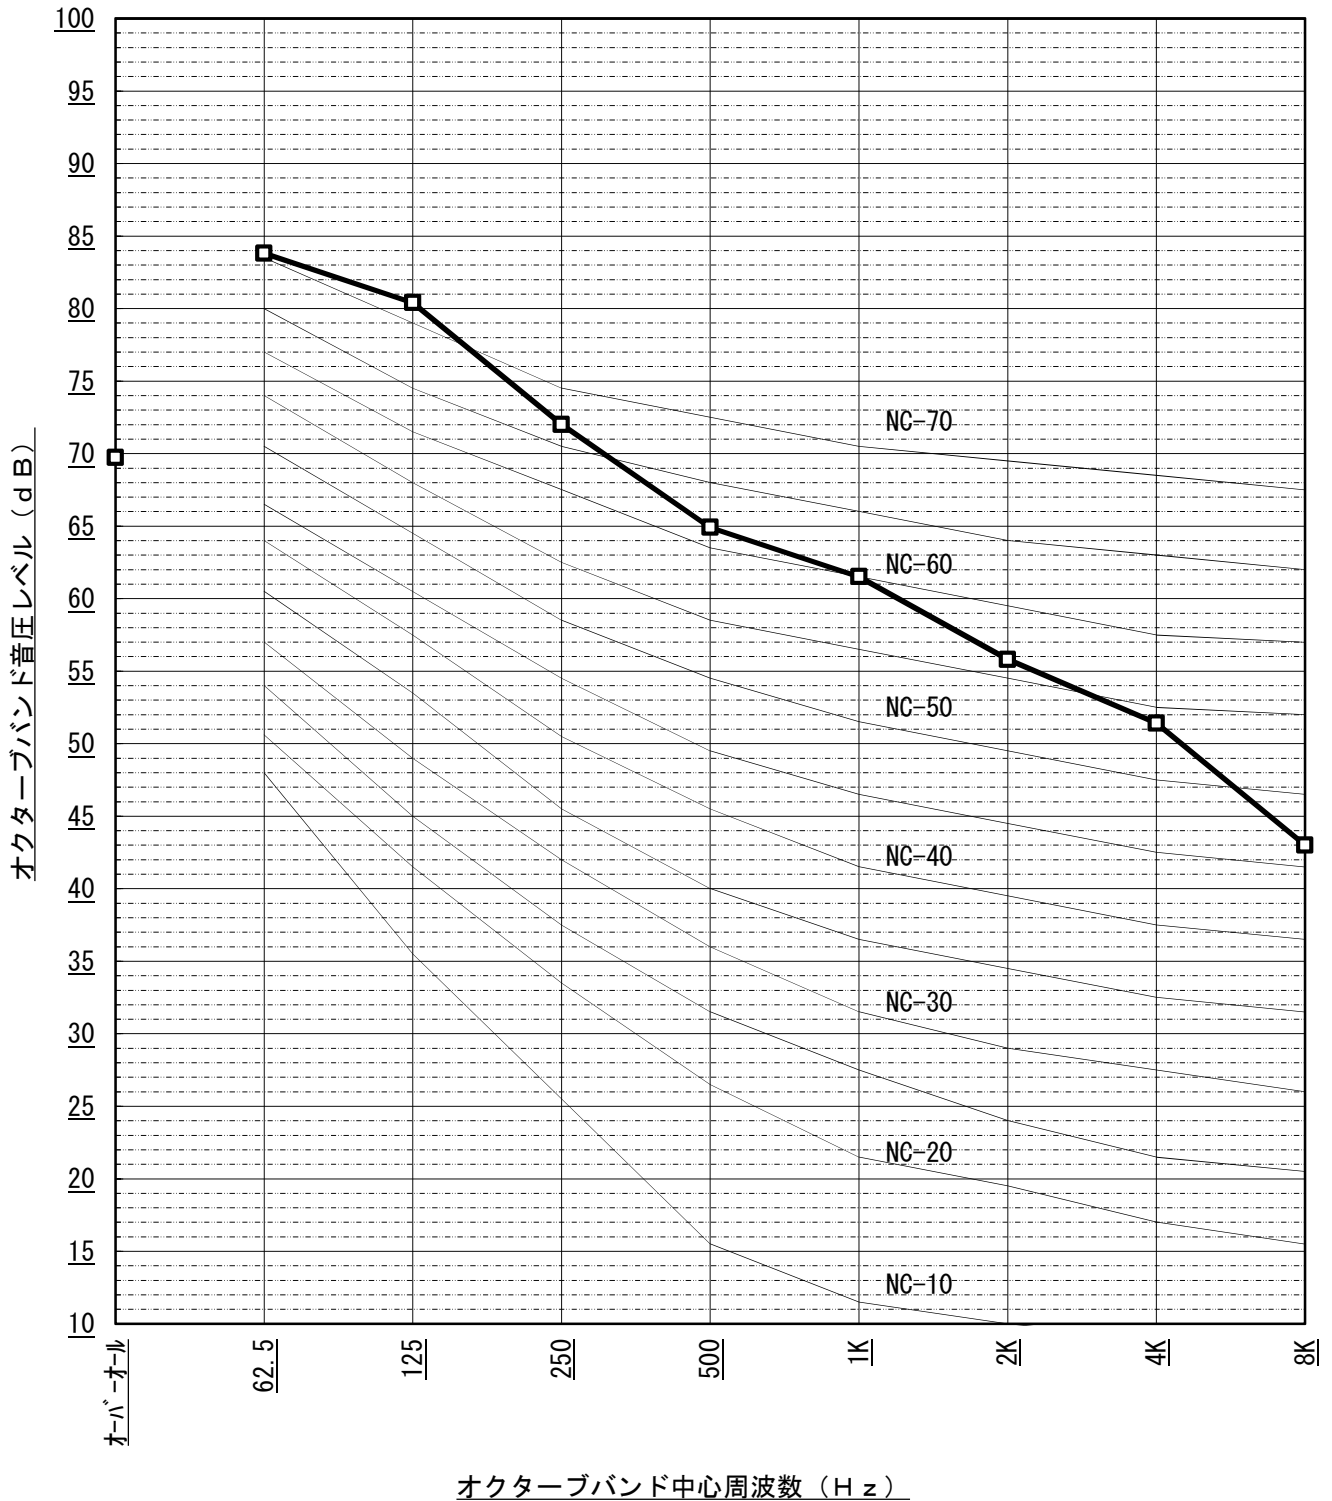


騒音分析成績書（パワーレベル値）

機種名： 設備用吸排気用ロスタイプ形
 形名： LP-750X4-60
 電源仕様： 3相 200V 60Hz
 換気モード： 普通換気
 測定点： 本体正面中央
 騒音計： リオン普通騒音計
 暗騒音[dB]： 25dB(A)以下
 測定場所： 無響室

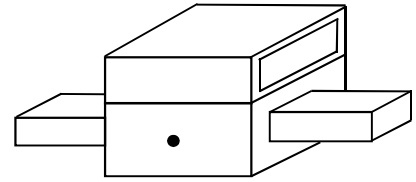


※本体正面パワーレベル値は製品正面中央より前方1m、床上1mの点における測定値から理論計算した値です。

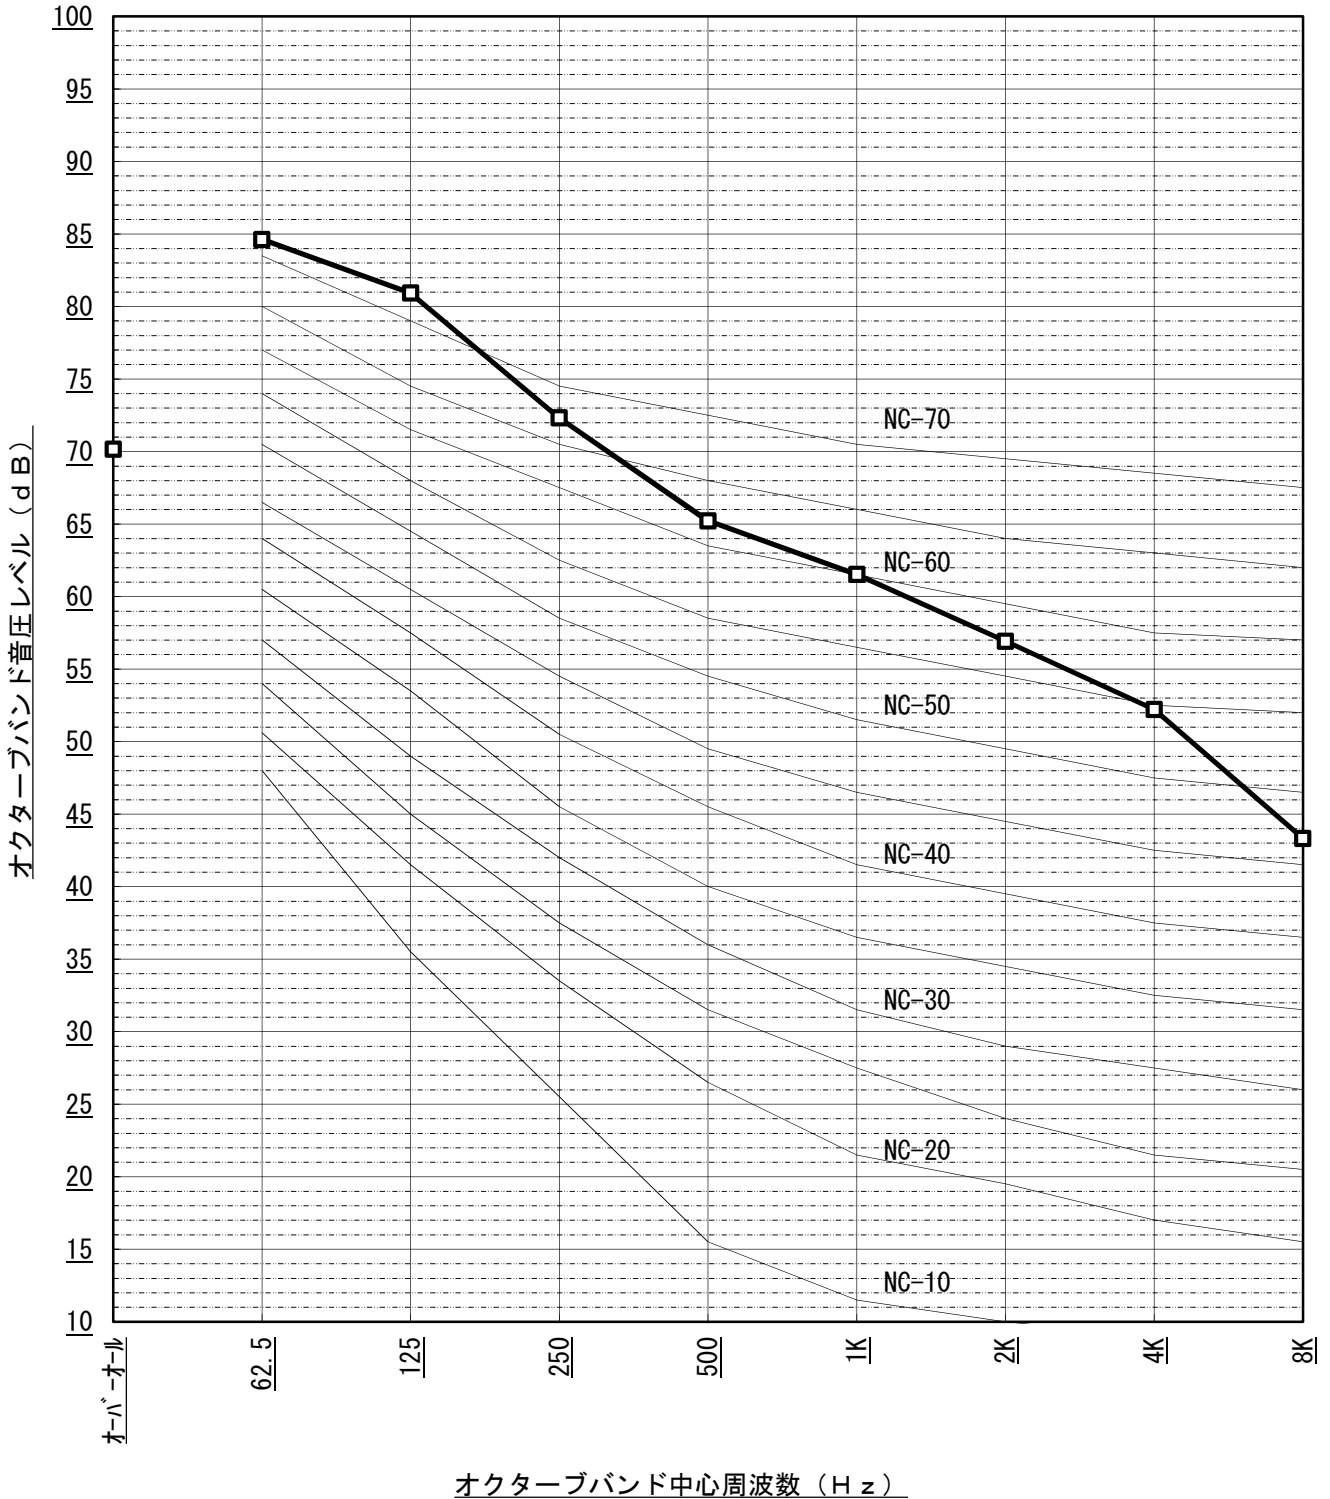

騒音分析成績書 (パワーレベル値)

機種名: 設備用ロスナイ用ロスナイパック形
 形名: LP-750X4-60
 電源仕様: 3相 200V 60Hz
 換気モード: ロスナイ換気
 測定点: SA吹出
 騒音計: リオン普通騒音計
 暗騒音 [dB]: 25dB (A) 以下
 測定場所: 無響室

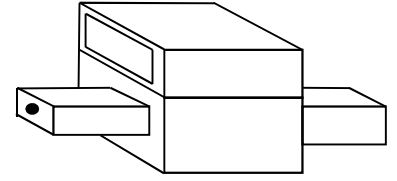

※吹出パワーレベル値は製品吹出口より斜め45°、1.5mの点における測定値から理論計算した値です。

