


# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-65SUDC  
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	24.5 (dB-A)
弱:	77 (Pa)	17.0 (dB-A)
微弱:	25 (Pa)	10.5 (dB-A)

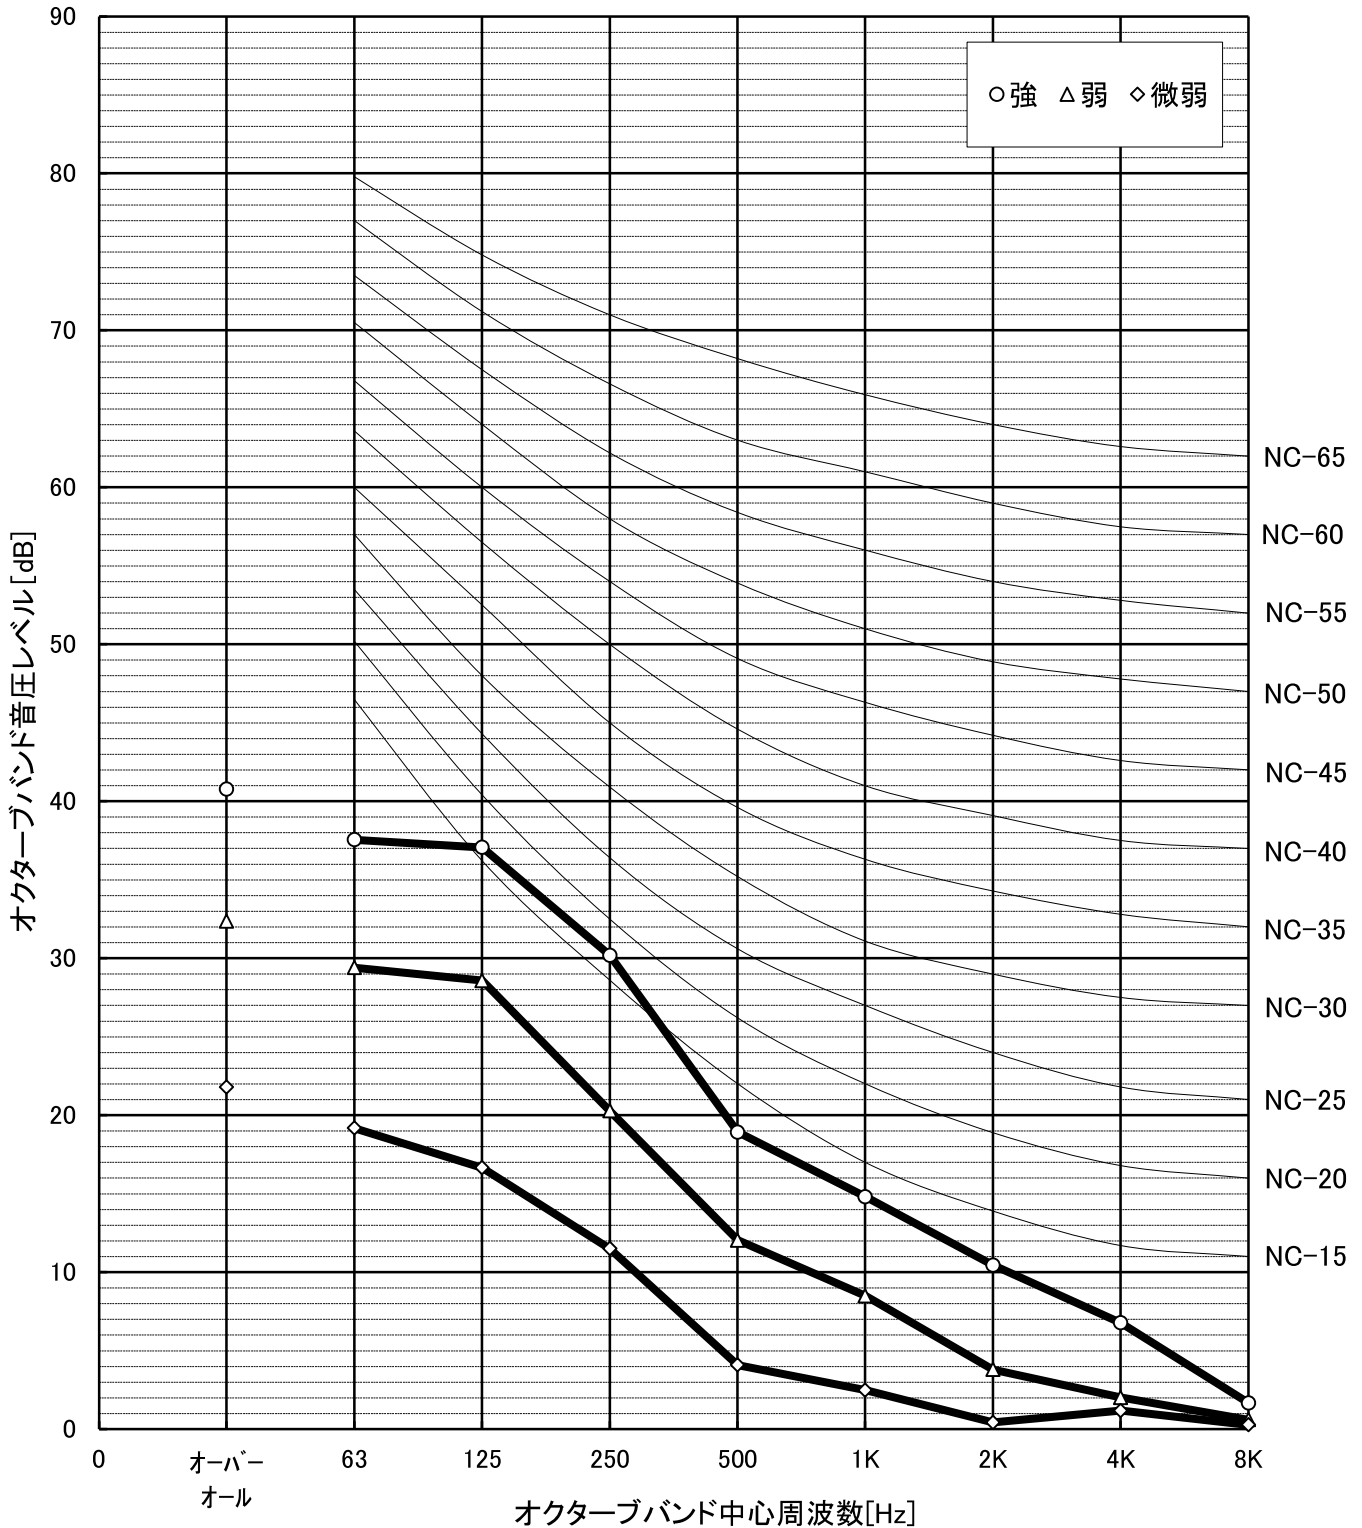


# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-65SUDC  
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	29.5 (dB-A)
弱:	77 (Pa)	22.0 (dB-A)
微弱:	25 (Pa)	13.5 (dB-A)

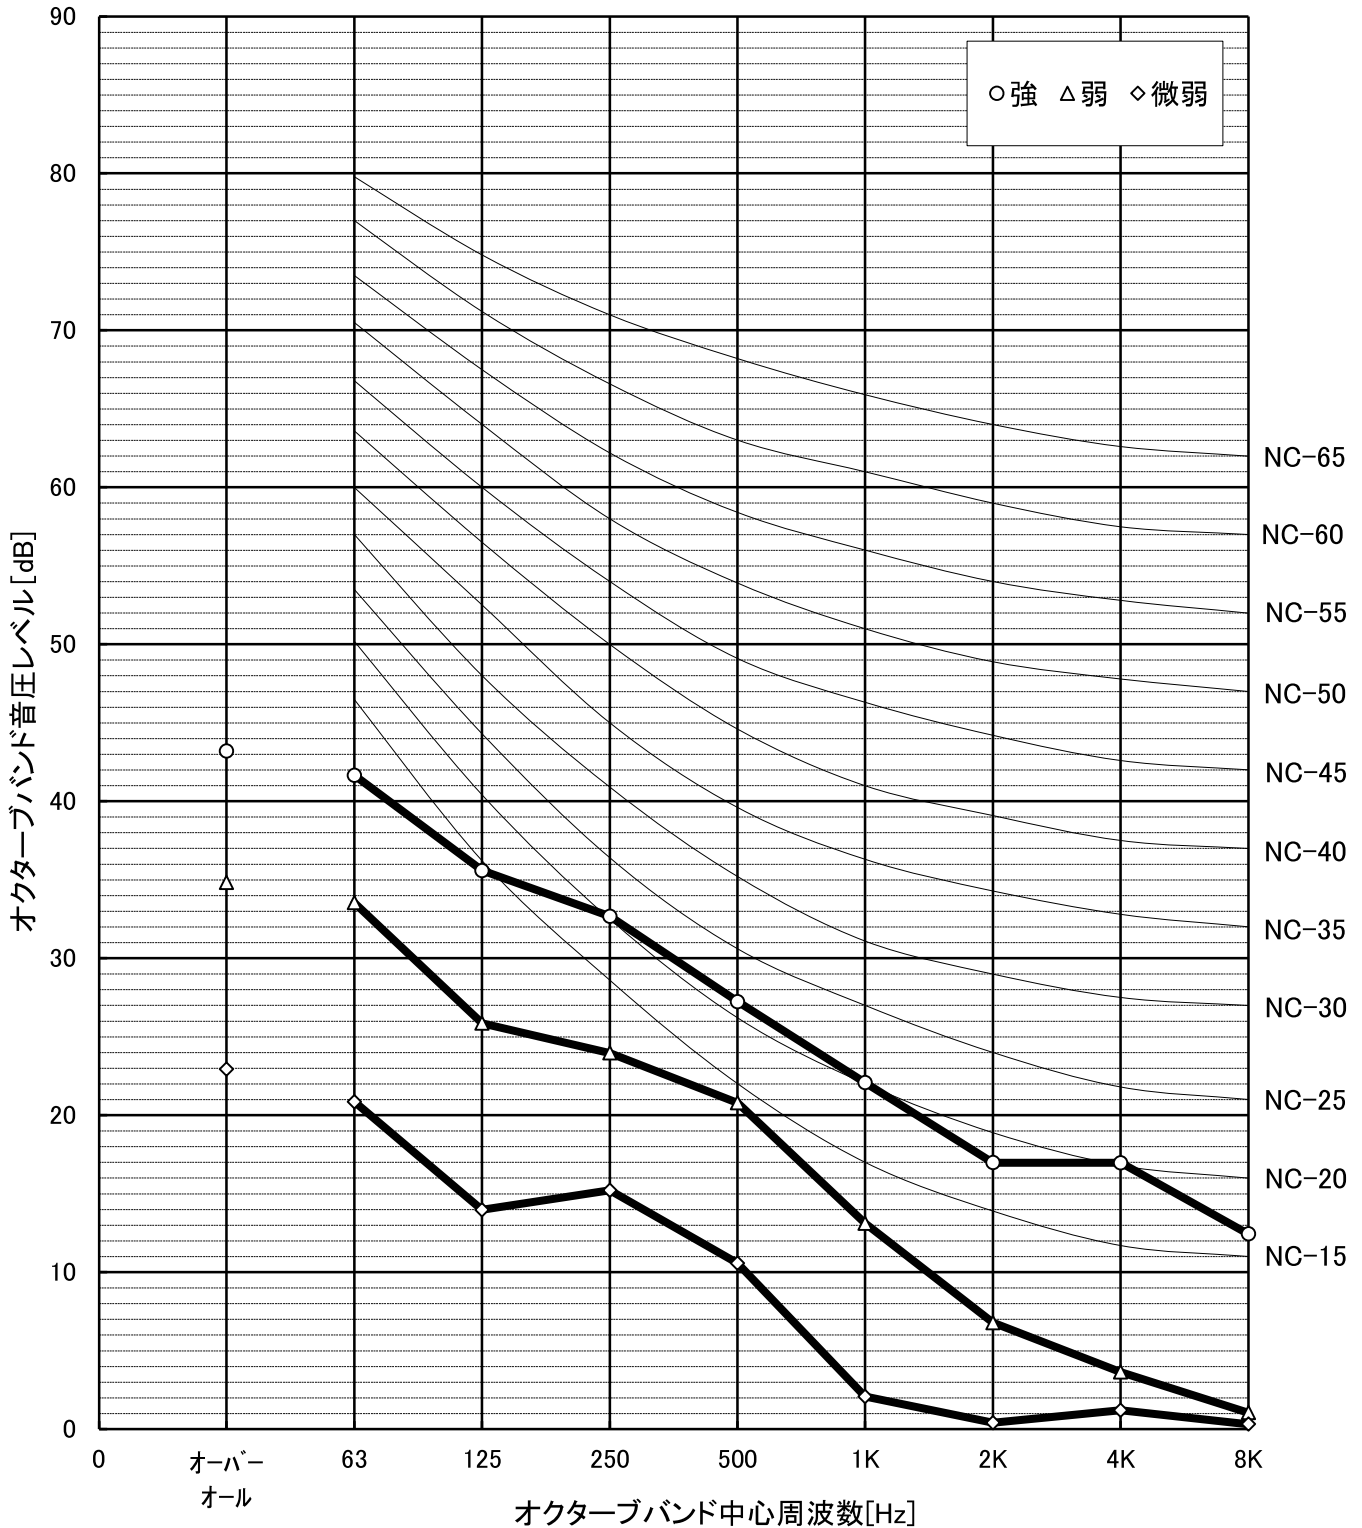

# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-65SUDC  
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	48.5 (dB-A)
弱:	77 (Pa)	40.0 (dB-A)
微弱:	25 (Pa)	26.0 (dB-A)

