

騒音分析計算書

騒音計
暗騒音測定場所

NL-52
25dB以下
無響室


被測定物

BFS-80SUDC

備考

側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	26.0 (dB-A)
弱:	77 (Pa)	19.0 (dB-A)
微弱:	25 (Pa)	11.0 (dB-A)

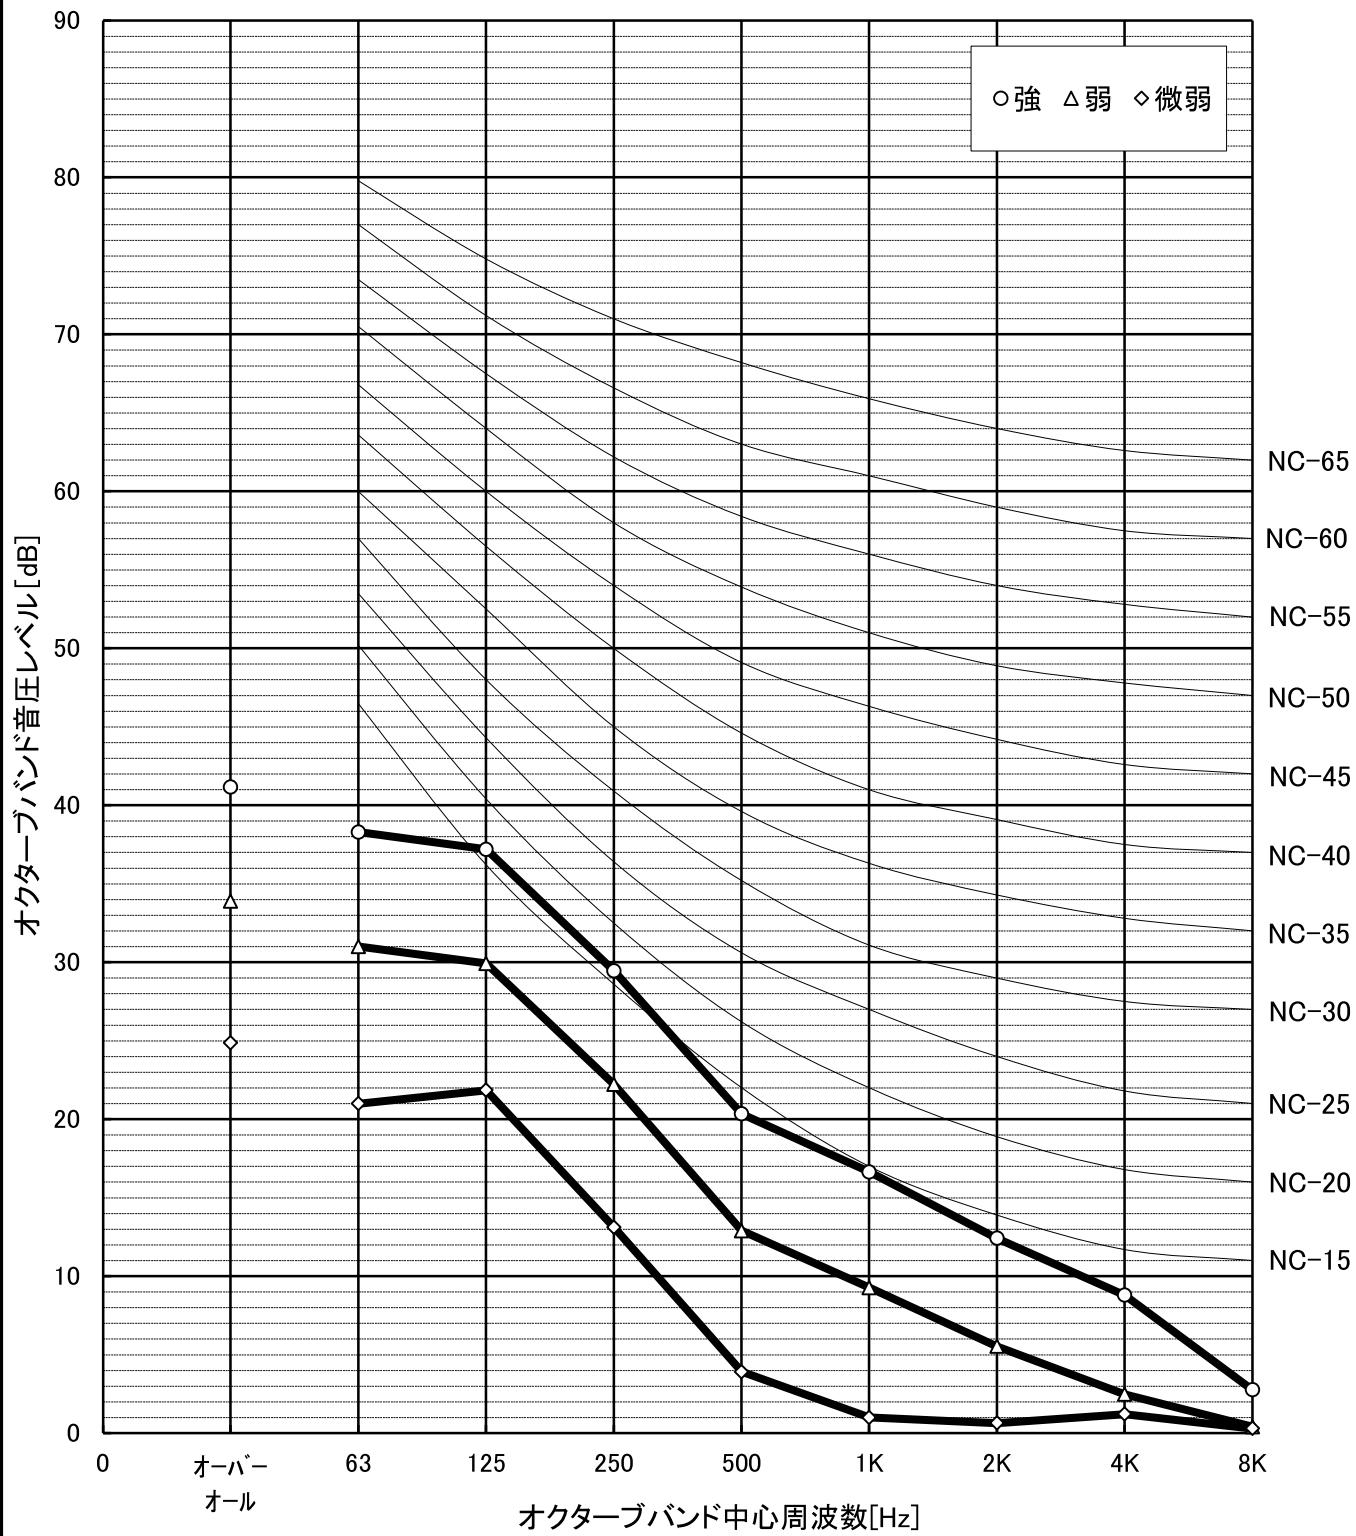

騒音分析計算書

騒音計
暗騒音測定場所

NL-52
25dB以下
無響室


被測定物

BFS-80SUDC

備考

吸込騒音 (1.5m)

定格静圧	騒音値
強: 157 (Pa)	32.0 (dB-A)
弱: 77 (Pa)	25.0 (dB-A)
微弱: 25 (Pa)	14.5 (dB-A)

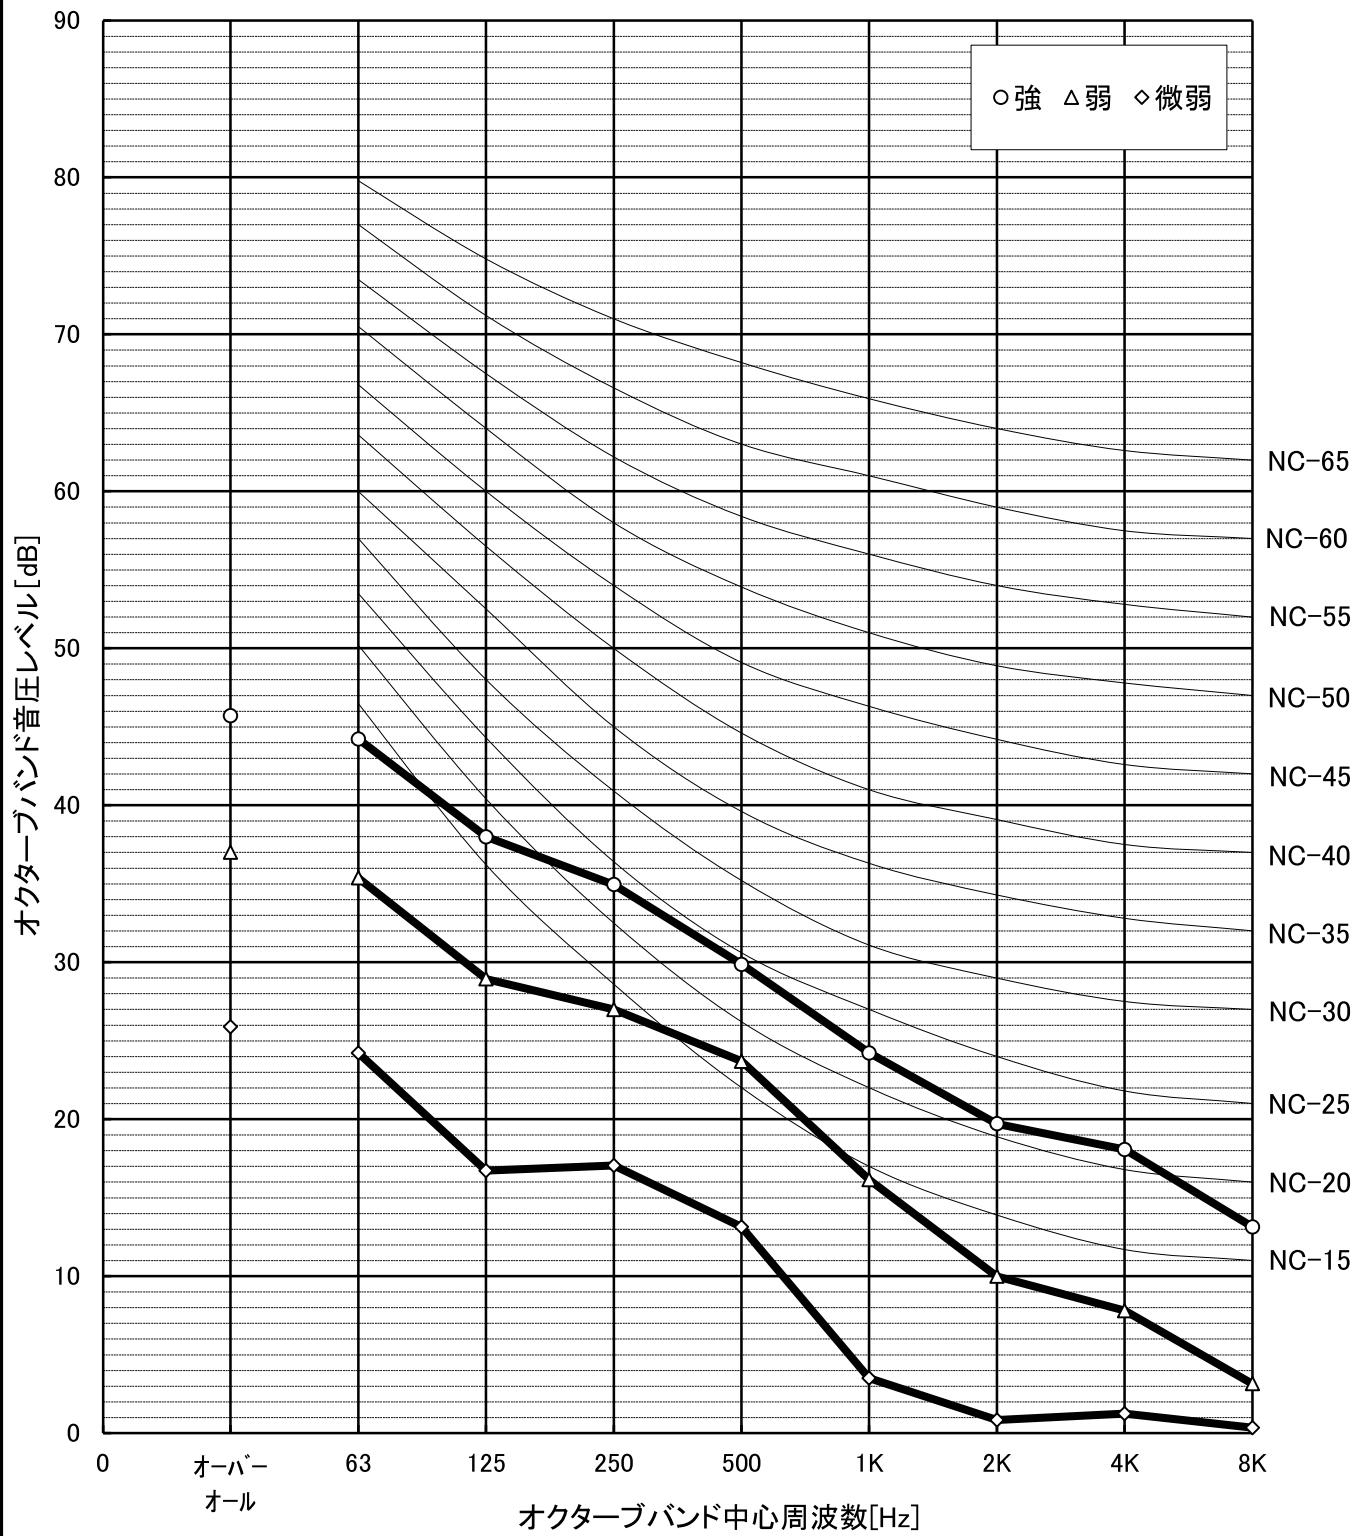

騒音分析計算書

騒音計
暗騒音測定場所

NL-52
25dB以下
無響室

被測定物

BFS-80SUDC

備考

吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	51.0 (dB-A)
弱:	77 (Pa)	43.5 (dB-A)
微弱:	25 (Pa)	28.0 (dB-A)

