

# 騒音分析計算書

騒音計  
暗騒音測定場所

NL-52  
25dB以下  
無響室


被測定物

BFS-90SUDC

備考

側面騒音 (1.5m)

定格静圧	騒音値
強: 206 (Pa)	29.0 (dB-A)
弱: 101 (Pa)	21.0 (dB-A)
微弱: 33 (Pa)	11.5 (dB-A)

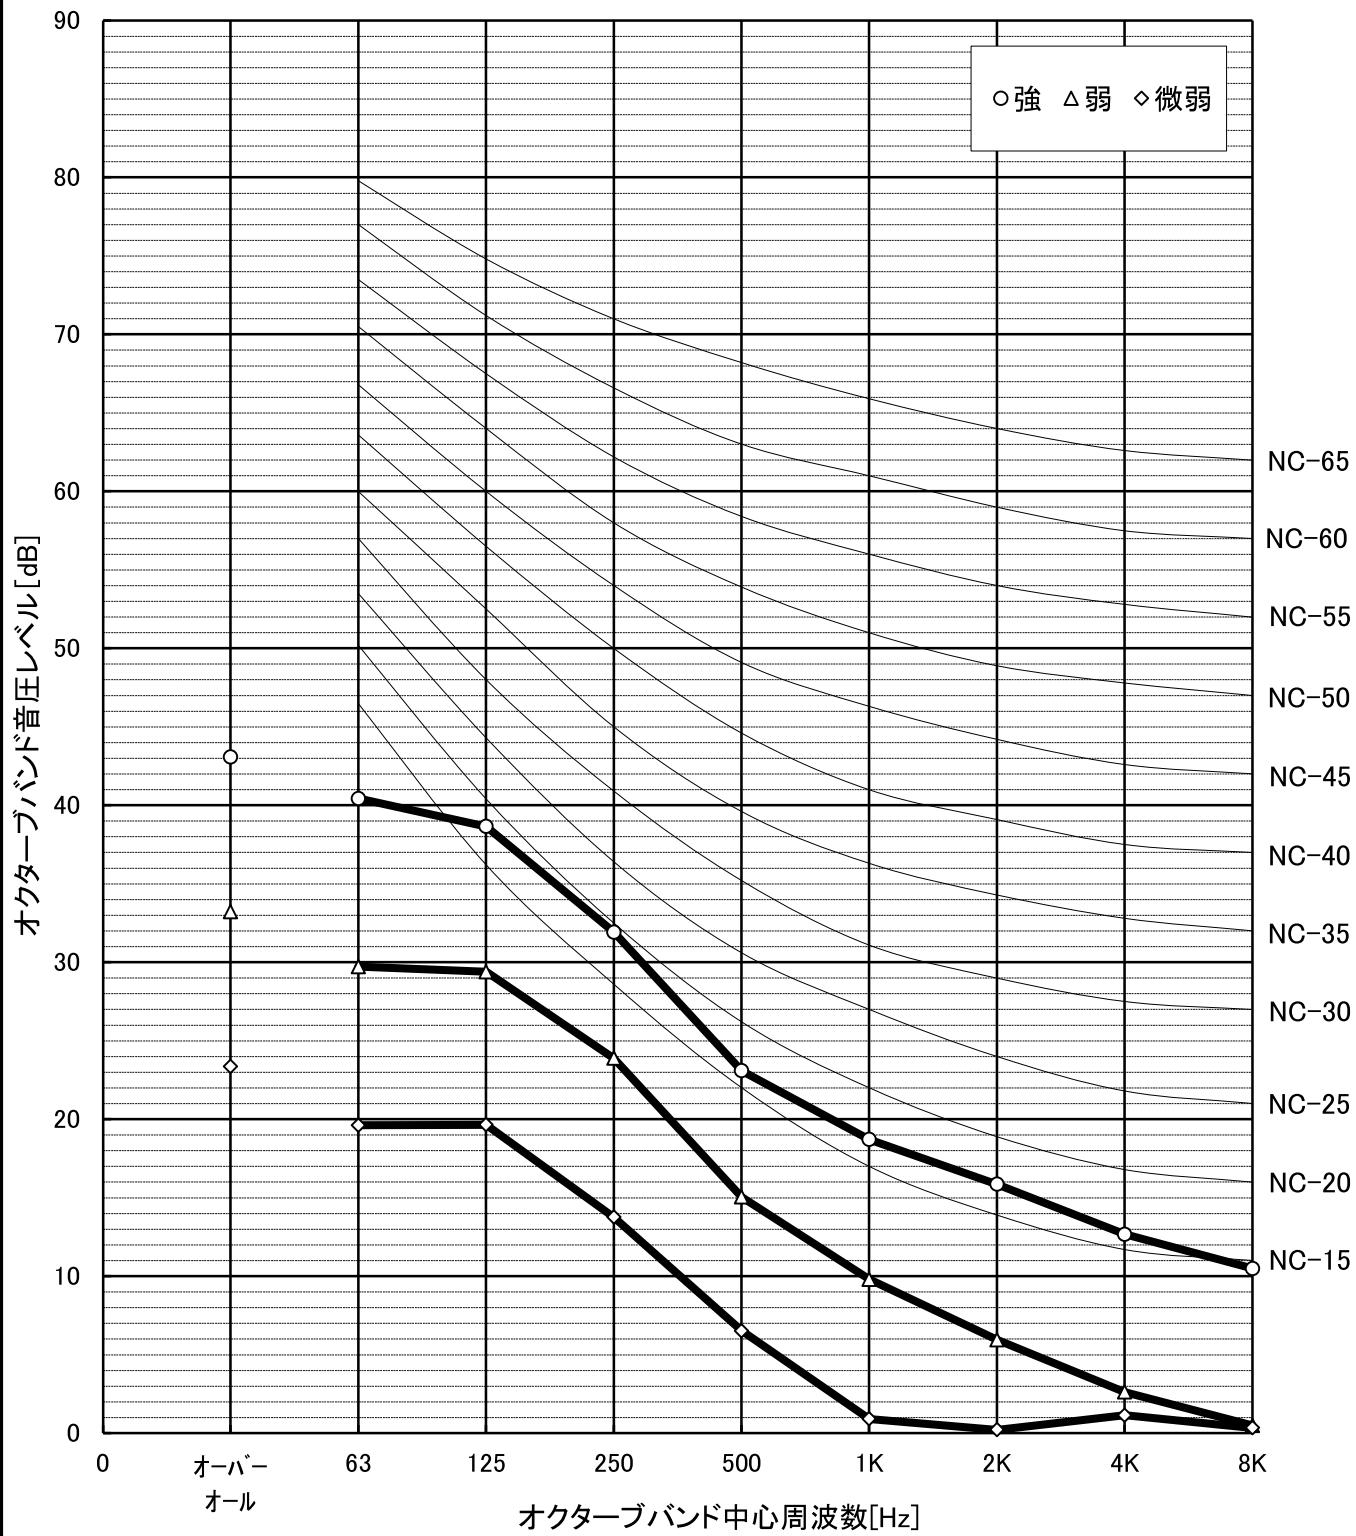

# 騒音分析計算書

騒音計  
暗騒音測定場所

NL-52  
25dB以下  
無響室


被測定物

BFS-90SUDC

備考

吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	206 (Pa)	34.5 (dB-A)
弱:	101 (Pa)	26.0 (dB-A)
微弱:	33 (Pa)	15.0 (dB-A)

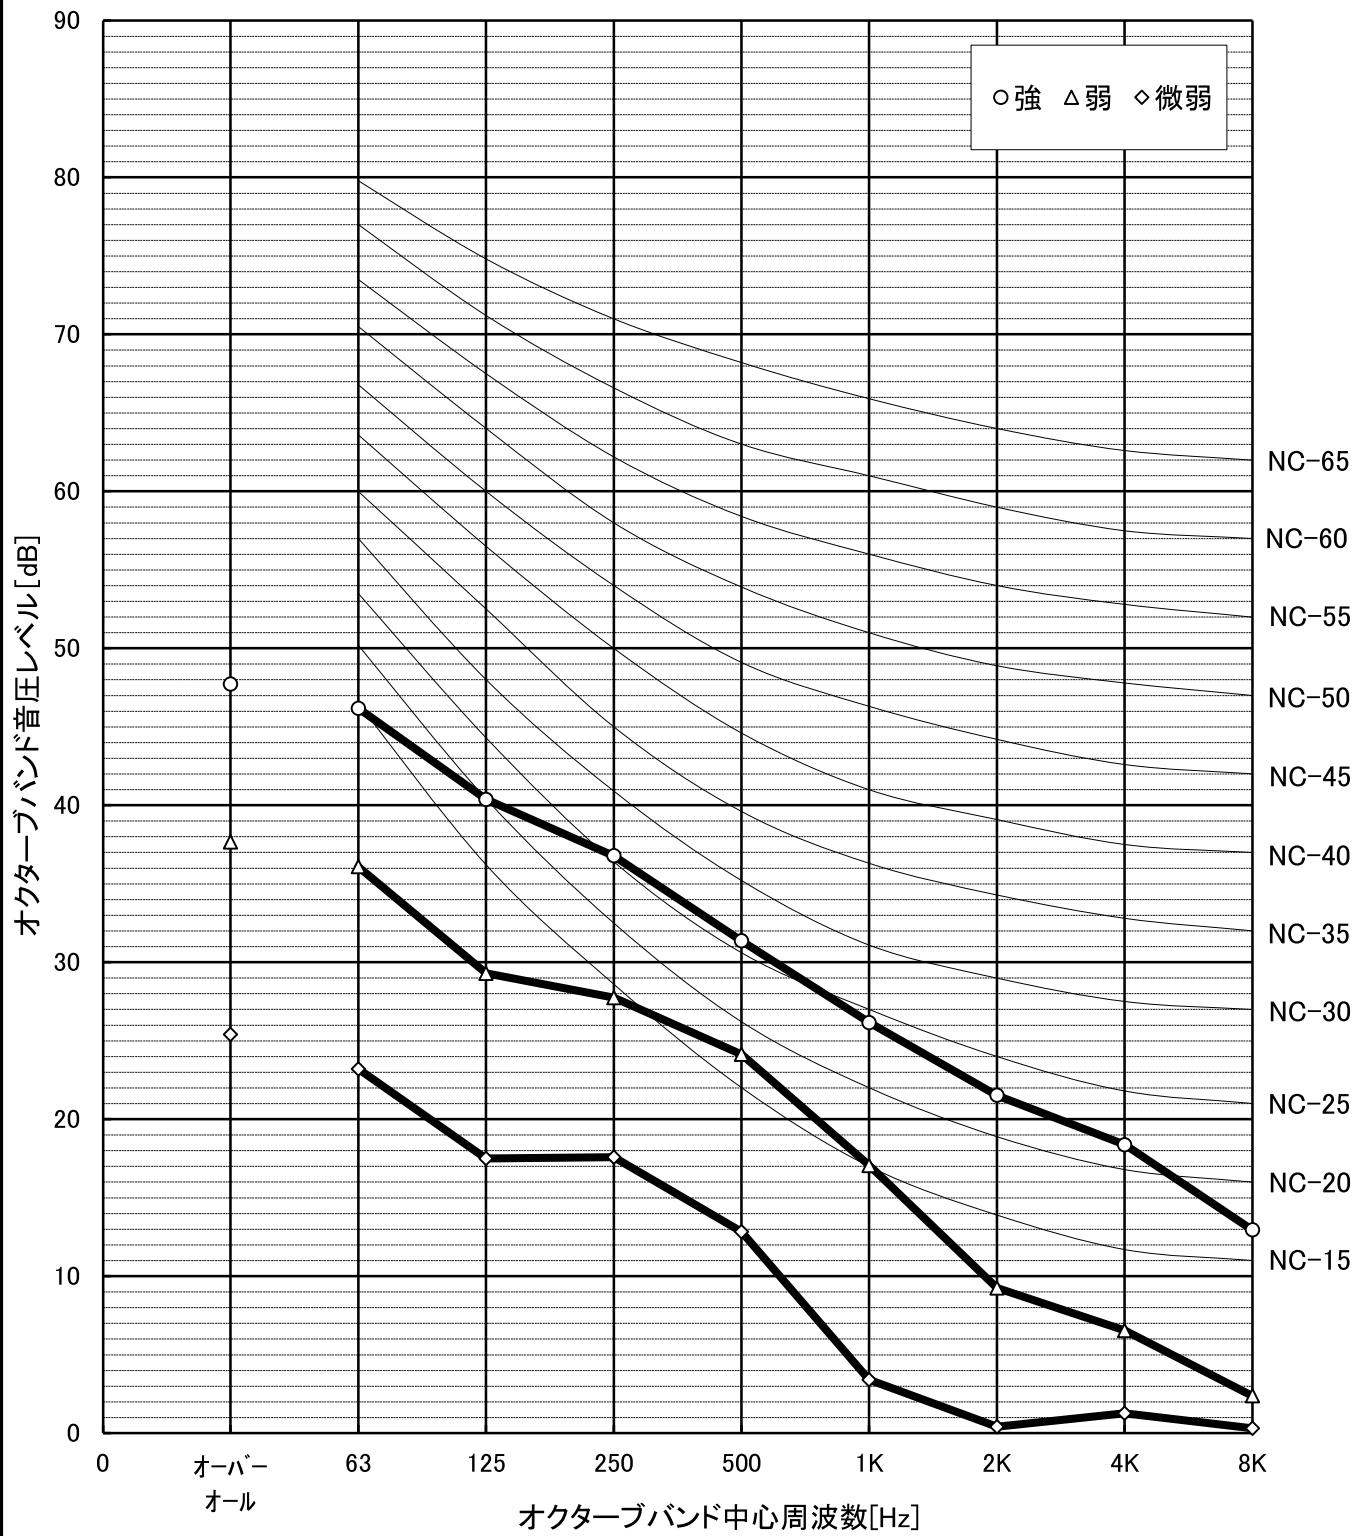

# 騒音分析計算書

騒音計  
暗騒音測定場所

NL-52  
25dB以下  
無響室

被測定物

BFS-90SUDC

備考

吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	206 (Pa)	54.5 (dB-A)
弱:	101 (Pa)	45.5 (dB-A)
微弱:	33 (Pa)	29.5 (dB-A)

