


騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-120SUDC
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	265 (Pa)	32.5 (dB-A)
弱:	130 (Pa)	25.0 (dB-A)
微弱:	42 (Pa)	14.0 (dB-A)

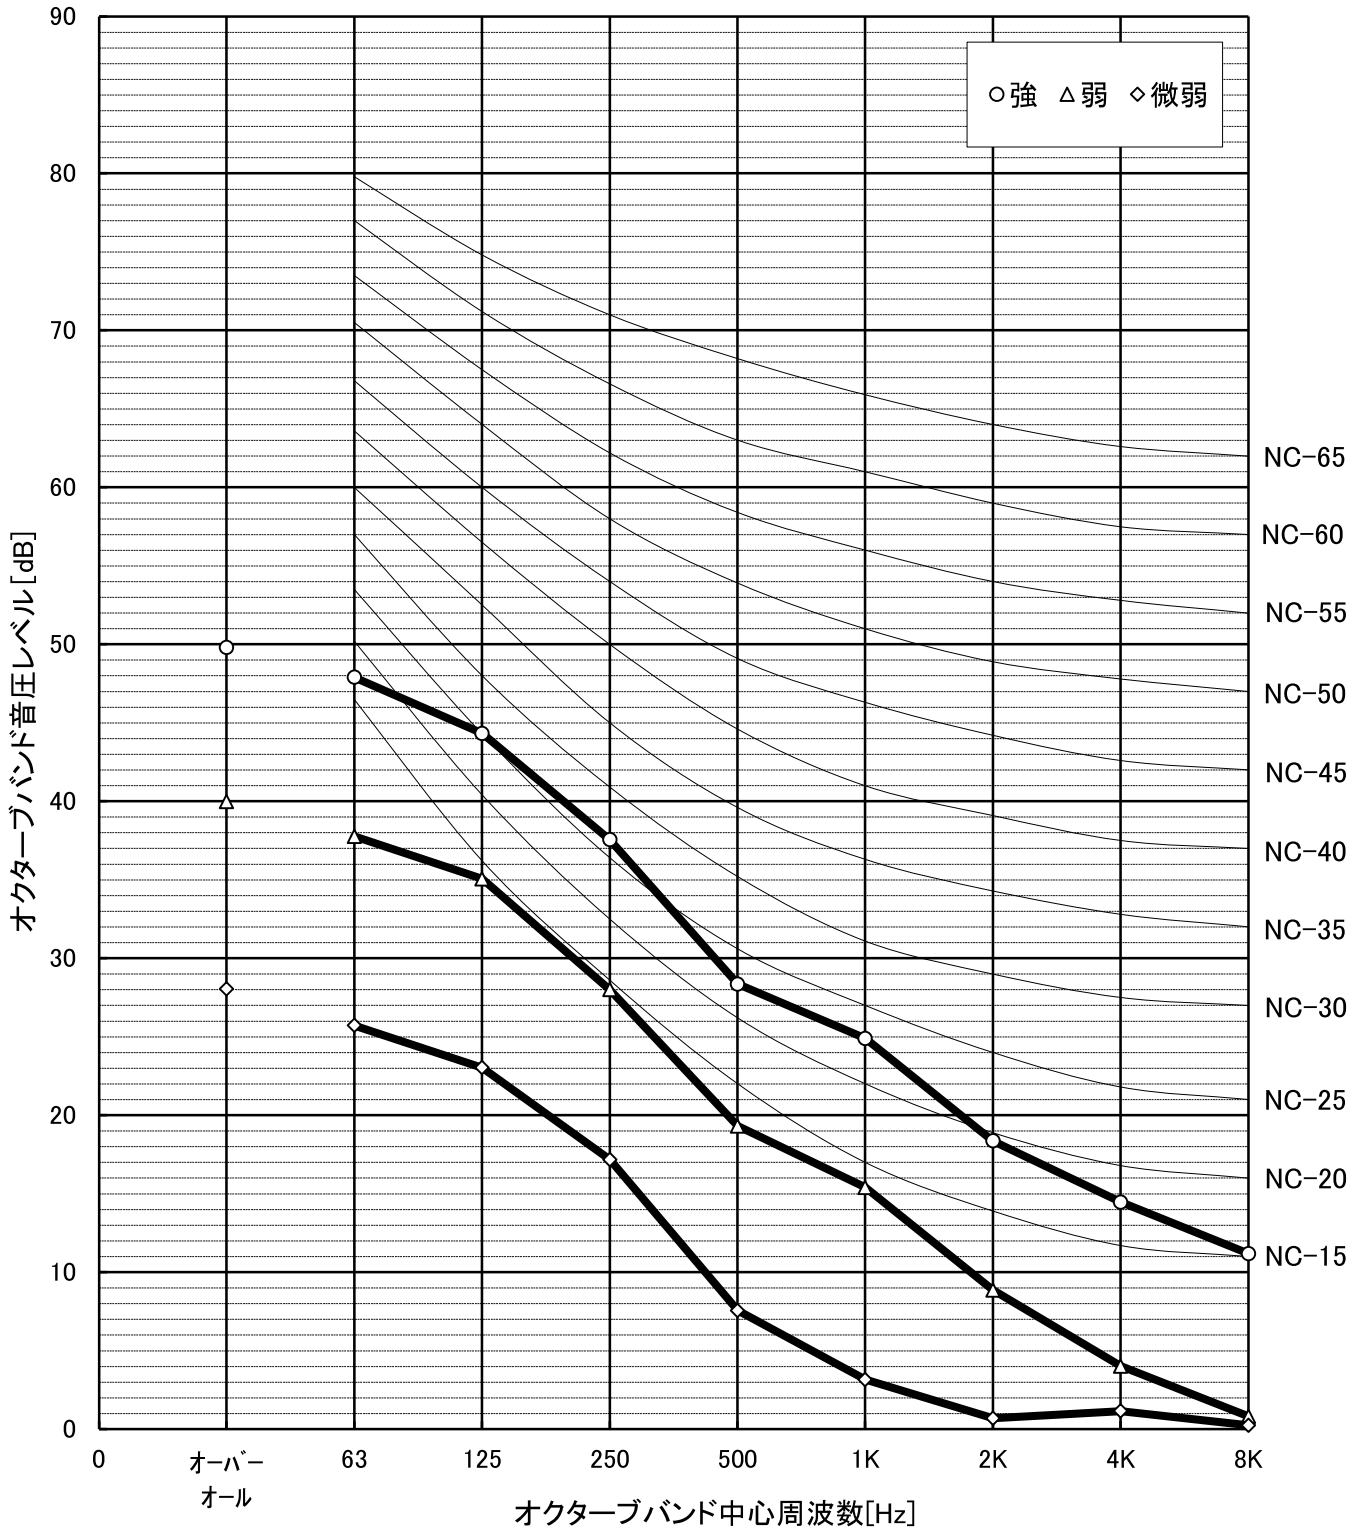


騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-120SUDC
 備考 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧		騒音値	
強:	265 (Pa)	42.0	(dB-A)
弱:	130 (Pa)	35.0	(dB-A)
微弱:	42 (Pa)	20.0	(dB-A)

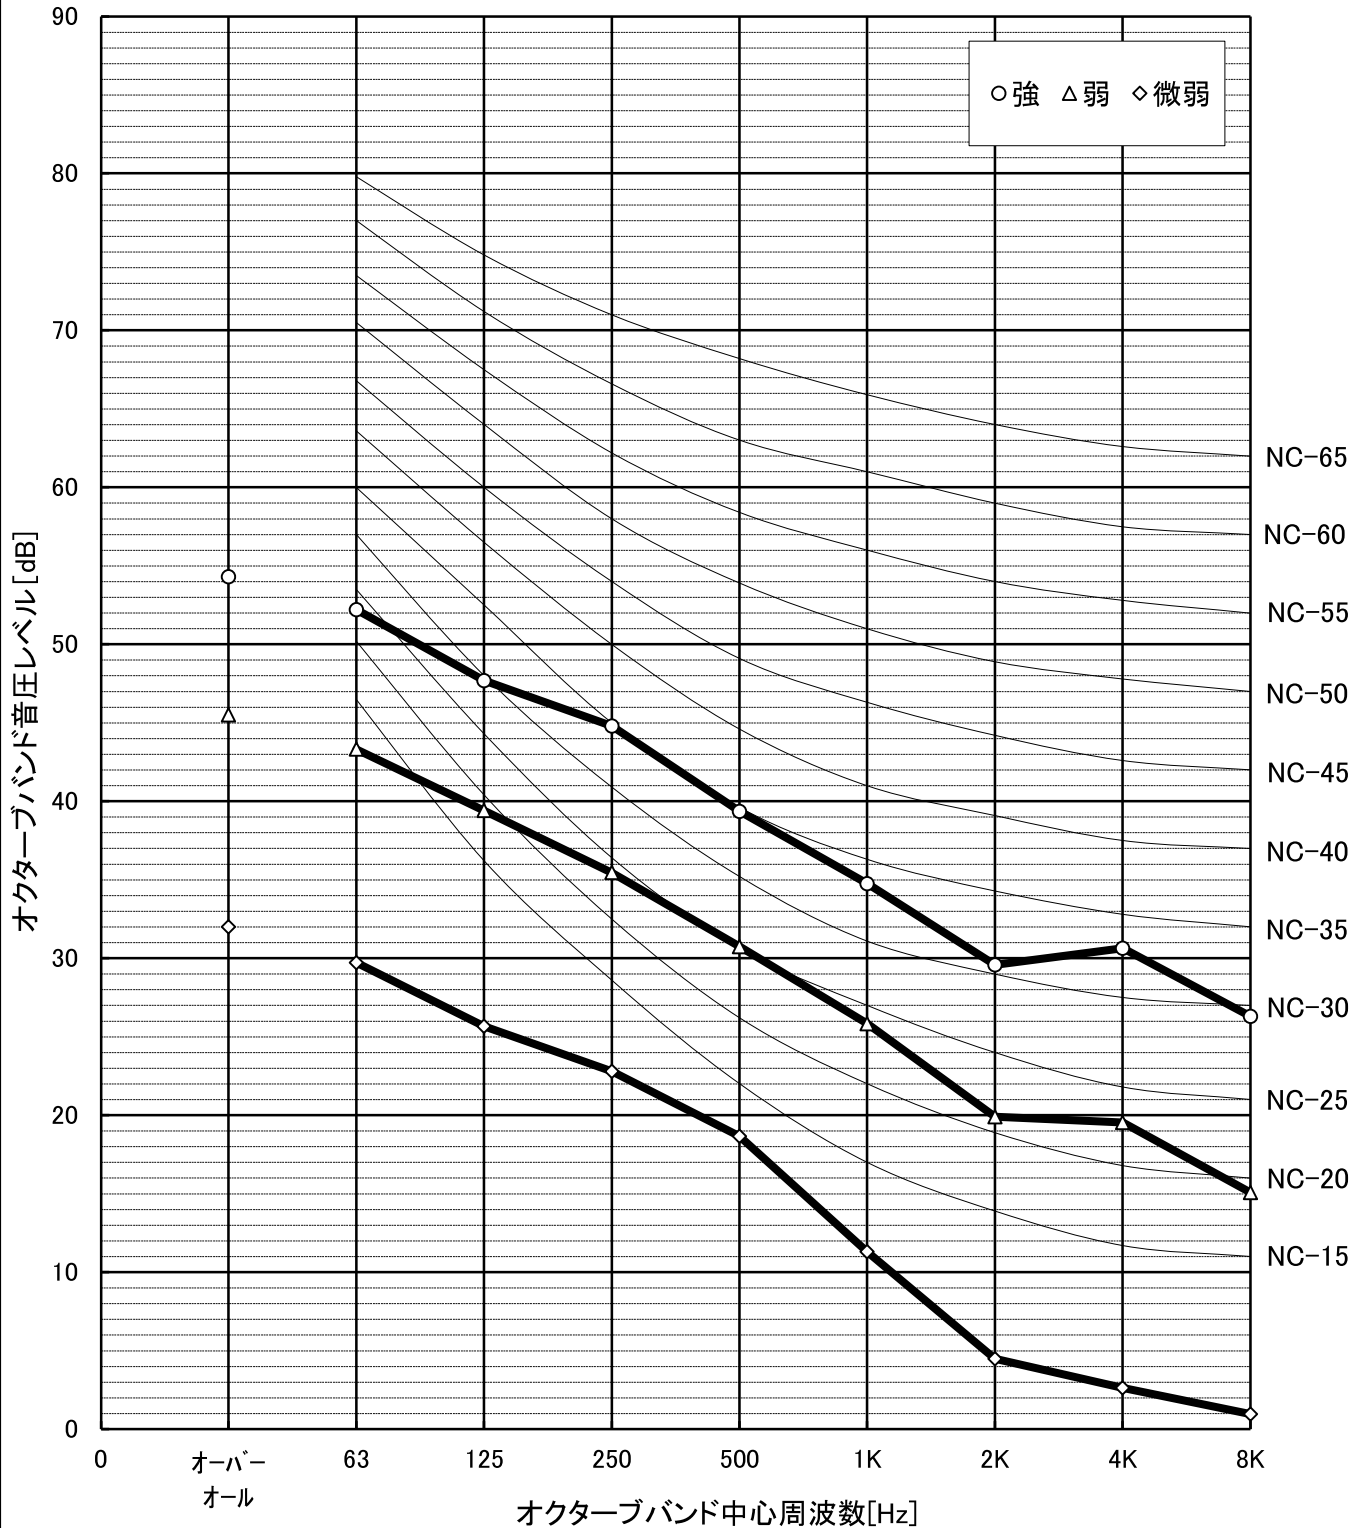

騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-120SUDC
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	265 (Pa)	59.5 (dB-A)
弱:	130 (Pa)	51.0 (dB-A)
微弱:	42 (Pa)	35.0 (dB-A)

