1／3オクターブバンド騒音分析結果データ

機種名 VD-13Z9　**測定電圧** 100 V
試験日 2010年6月29日　**静圧条件** 0.0 Pa(50Hz)
周波数の重み特性 C 特性　0.0 Pa(60Hz)
空気条件 気圧(965.8 hPa) 乾球温度(24.4 ℃) 湿球温度(21.3 ℃) 空気の比重量(1.123 kg/m3)

■ 1/3 ｵｸﾀｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾃﾞｰﾀ(50Hz)　オーバーオール値 36.7dB

周波数 (Hz)	音圧 (dB)	周波数 (Hz)	音圧 (dB)	周波数 (Hz)	音圧 (dB)
25.0	19.5	31.5	19.4	40.0	12.9
50.0	11.9	63.0	11.5	80.0	12.6
100.0	15.2	125.0	18.1	160.0	22.8
200.0	27.8	250.0	25.5	315.0	25.7
400.0	29.6	500.0	28.5	630.0	28.1
800.0	22.3	1.00k	19.2	1.25k	20.8
1.60k	19.1	2.00k	13.7	2.50k	13.0
3.15k	8.6	4.00k	6.9	5.00k	4.3
6.30k	4.4	8.00k	2.4	10.0k	-3.1

■ 1/3 ｵｸﾀｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾃﾞｰﾀ(60Hz)　オーバーオール値 37.5dB

周波数 (Hz)	音圧 (dB)	周波数 (Hz)	音圧 (dB)	周波数 (Hz)	音圧 (dB)
25.0	17.3	31.5	17.8	40.0	12.7
50.0	12.5	63.0	11.6	80.0	13.0
100.0	15.8	125.0	19.7	160.0	23.4
200.0	28.7	250.0	26.4	315.0	26.4
400.0	30.3	500.0	29.6	630.0	29.0
800.0	23.2	1.00k	20.2	1.25k	21.8
1.60k	20.4	2.00k	14.7	2.50k	14.3
3.15k	9.8	4.00k	7.9	5.00k	5.5
6.30k	4.9	8.00k	3.1	10.0k	-2.6

●騒音値はダクト吹出し音が測定室に出ないようにし，グリル正面(下方)より1m離れた地点での値です。

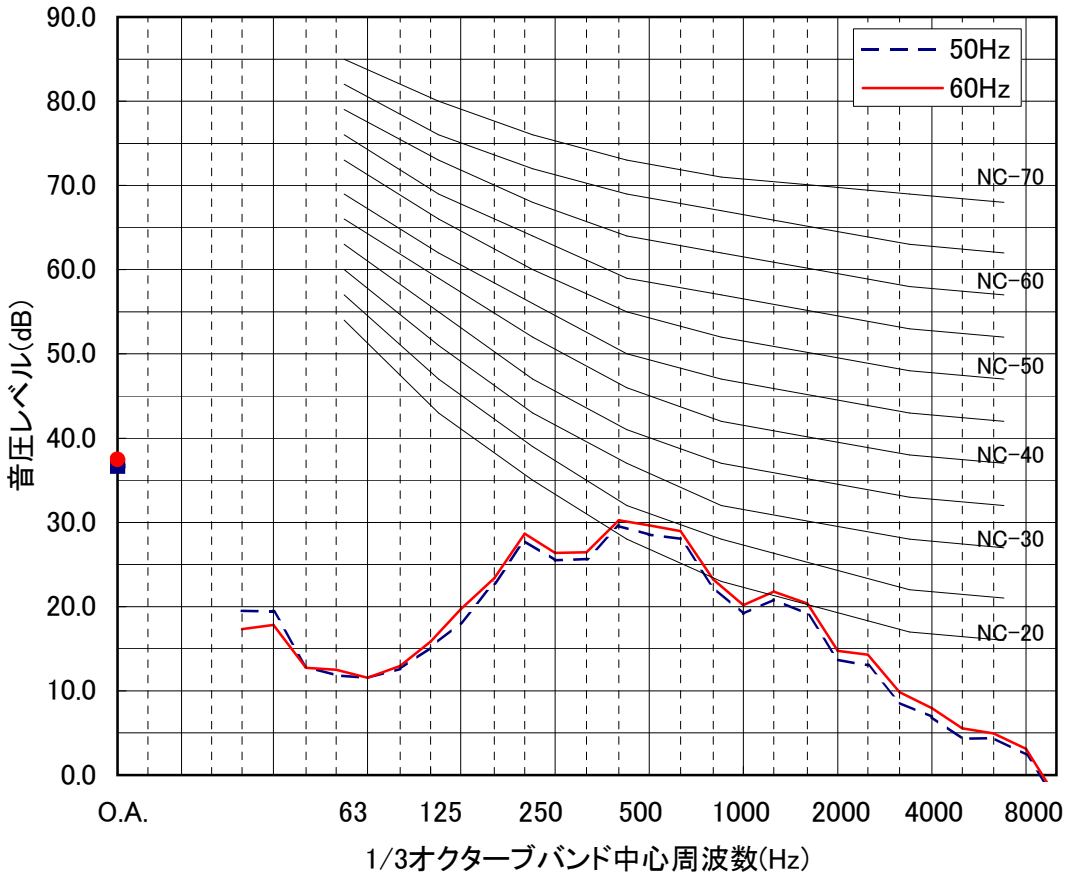

1／3オクターブバンド騒音分析結果データ［配管20m相当時］

機種名	VD-13Z9	**測定電圧**	100 V
試験日	2010年6月29日	**静圧条件**	38.0 Pa(50Hz)
周波数の重み特性	C 特性		38.0 Pa(60Hz)

空気条件　気圧(965.8 hPa)　乾球温度(24.4 ℃)　湿球温度(21.3 ℃)　空気の比重量(1.123 kg/m3)

■ 1/3 ｵｸﾀｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾃﾞｰﾀ(50Hz)　　ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ値　36.9dB

周波数 (Hz)	音圧 (dB)	周波数 (Hz)	音圧 (dB)	周波数 (Hz)	音圧 (dB)
25.0	16.1	31.5	15.9	40.0	11.3
50.0	12.0	63.0	14.0	80.0	17.4
100.0	17.9	125.0	20.4	160.0	24.5
200.0	28.5	250.0	25.0	315.0	26.3
400.0	29.2	500.0	28.7	630.0	27.6
800.0	23.6	1.00k	20.5	1.25k	21.5
1.60k	20.0	2.00k	14.5	2.50k	15.1
3.15k	10.7	4.00k	8.7	5.00k	5.5
6.30k	4.8	8.00k	3.1	10.0k	−1.5

■ 1/3 ｵｸﾀｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾃﾞｰﾀ(60Hz)　　ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ値　38.1dB

周波数 (Hz)	音圧 (dB)	周波数 (Hz)	音圧 (dB)	周波数 (Hz)	音圧 (dB)
25.0	17.5	31.5	16.2	40.0	12.3
50.0	12.6	63.0	15.5	80.0	18.2
100.0	18.5	125.0	22.3	160.0	26.0
200.0	30.1	250.0	26.2	315.0	27.0
400.0	30.3	500.0	30.2	630.0	28.7
800.0	24.5	1.00k	21.7	1.25k	22.4
1.60k	21.4	2.00k	15.4	2.50k	15.2
3.15k	10.6	4.00k	9.7	5.00k	6.4
6.30k	5.1	8.00k	3.6	10.0k	−2.6

●騒音値はダクト吹出し音が測定室に出ないようにし，グリル正面(下方)より1m離れた地点での値です。

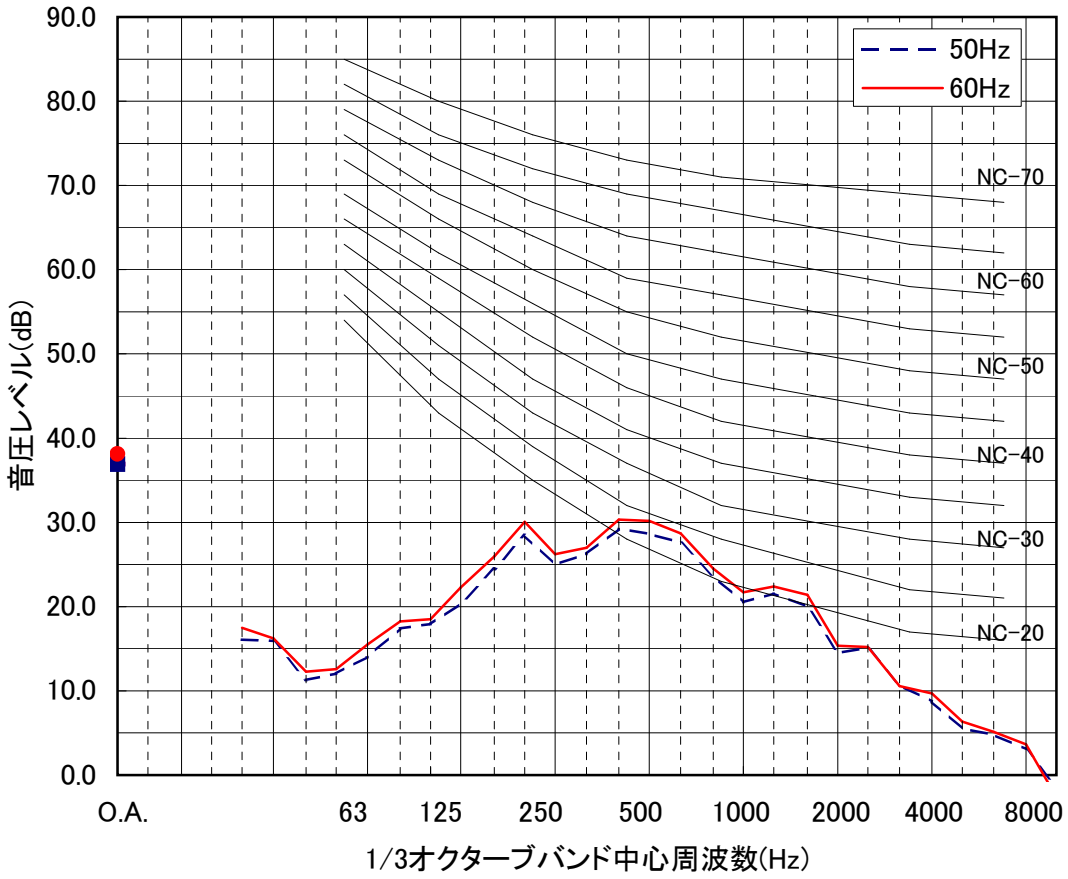

1／1オクターブバンド騒音分析結果データ

機種名 VD-13Z9 **測定電圧** 100 V
試験日 2010年6月29日 **静圧条件** 0.0 Pa(50Hz)
周波数の重み特性 C 特性 0.0 Pa(60Hz)
空気条件 気圧(965.8 hPa) 乾球温度(24.4 ℃) 湿球温度(21.3 ℃) 空気の比重量(1.123 kg/m3)

■ 1/1 OCT データ(50Hz) オーバーオール値 36.7dB

周波数 (Hz)	音圧 (dB)
31.5	22.9
63.0	16.8
125.0	24.6
250.0	31.2
500.0	33.5
1.00k	25.7
2.00k	21.0
4.00k	11.7
8.00k	7.0

■ 1/1 OCT データ(60Hz) オーバーオール値 37.5dB

周波数 (Hz)	音圧 (dB)
31.5	21.3
63.0	17.1
125.0	25.4
250.0	32.1
500.0	34.4
1.00k	26.7
2.00k	22.2
4.00k	12.9
8.00k	7.6

●騒音値はダクト吹出し音が測定室に出ないようにし，グリル正面(下方)より1m離れた地点での値です。

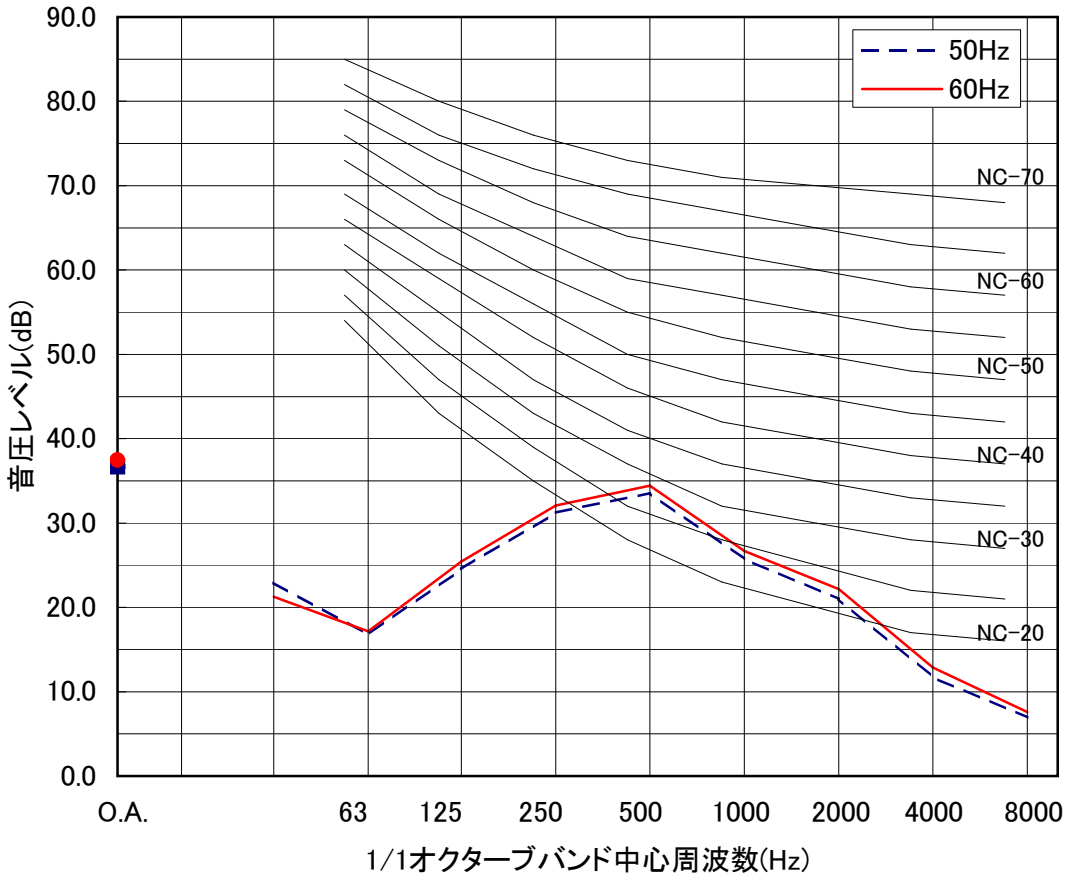

1／1オクターブバンド騒音分析結果データ［配管20m相当時］

機種名 VD-13Z9　**測定電圧** 100 V
試験日 2010年6月29日　**静圧条件** 38.0 Pa(50Hz)
周波数の重み特性 C 特性　38.0 Pa(60Hz)
空気条件 気圧(965.8 hPa) 乾球温度(24.4 ℃) 湿球温度(21.3 ℃) 空気の比重量(1.123 kg/m3)

■ 1/1 OCT データ(50Hz)　オーバーオール値 36.9dB

周波数 (Hz)	音圧 (dB)
31.5	19.7
63.0	19.8
125.0	26.5
250.0	31.6
500.0	33.3
1.00k	26.9
2.00k	22.0
4.00k	13.6
8.00k	7.6

■ 1/1 OCT データ(60Hz)　オーバーオール値 38.1dB

周波数 (Hz)	音圧 (dB)
31.5	20.6
63.0	20.8
125.0	28.0
250.0	32.9
500.0	34.6
1.00k	27.8
2.00k	23.1
4.00k	14.0
8.00k	7.9
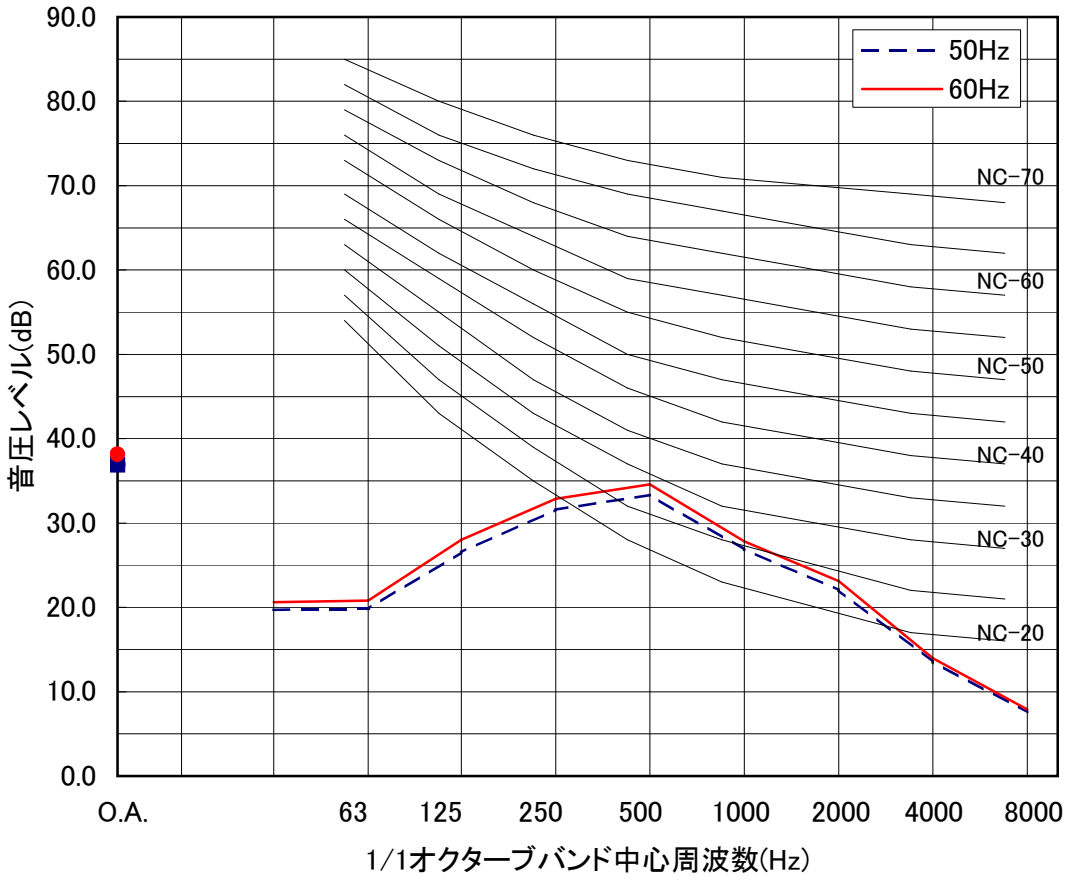
●騒音値はダクト吹出し音が測定室に出ないようにし，グリル正面(下方)より1m離れた地点での値です。