


2部屋・3部屋換気共通

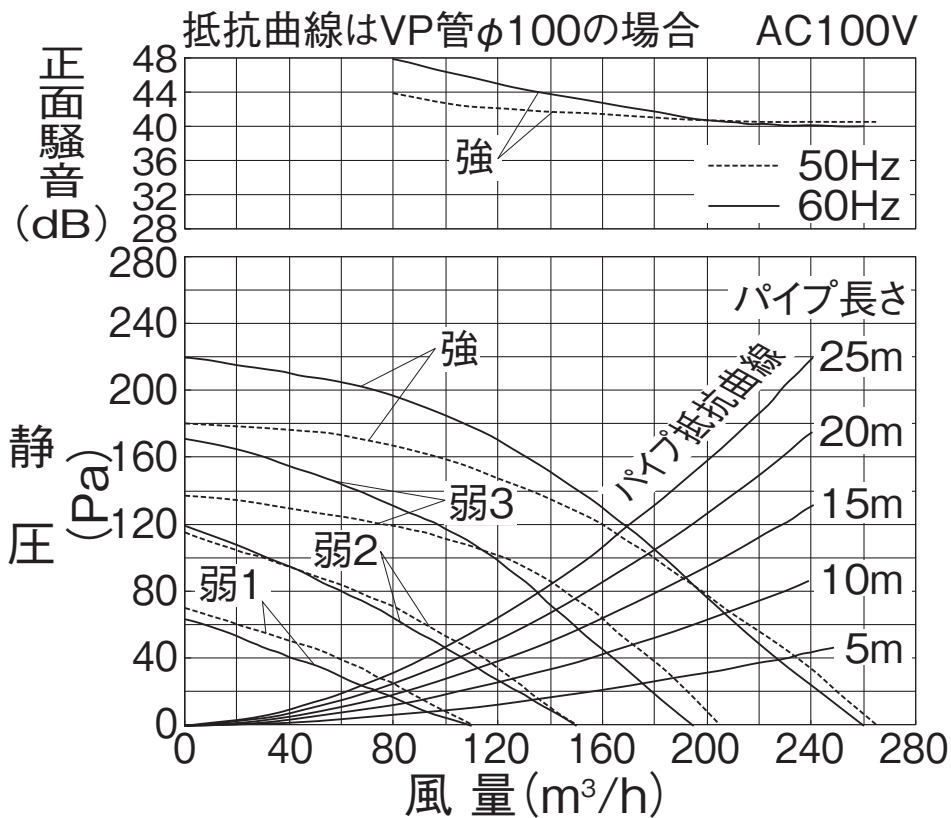

※騒音値

・正面騒音はダクト吹出し音が測定室に出ないようにしグリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。