


三菱電機株式会社

	作成	'24-4-11 水谷	改定			
	検認	百瀬、塩野入	定			

ストレートシロッコファン耐震強度検討書

機種名 **BFS-15SUDC**

＜据付条件：天吊＞

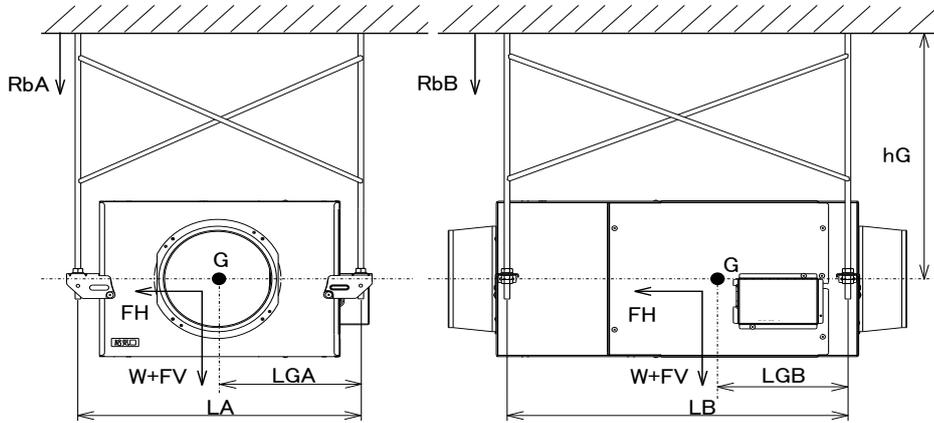

製品質量	W = 6.8kg
重心高さ	hG = 40.0cm
ボルトスパン	LA = 34.9cm LB = 32.5cm
ボルト-重心 間距離	LGA = 16.1cm LGB = 14.4cm
ボルトサイズ	M10
ボルト数	n = 4本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果				
設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH=KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH=KH×W×9.8	66.6 N	100.0 N	133.3 N
設計用鉛直地震力	FV=FH/2	33.3 N	50.0 N	66.6 N
アンカーボルト引抜き力		ボルトスパン(RbA)		
$R_b = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times nt}$ * L: LA又はLB、LG: LGAまたはLGB、nt=n/2		65.1 N	88.7 N	112.3 N
		ボルトスパン(RbB)		
		68.8 N	94.0 N	119.1 N
アンカーボルトせん断応力度				
$\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$ ボルト断面積: A = 0.55 cm ²		30.3 N/cm ²	45.4 N/cm ²	60.6 N/cm ²
各アンカーの短期許容引抜荷重に対する安全率				
あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)				
短期許容引抜荷重: 3.8 kN		55.2 倍	40.4 倍	31.9 倍
各ボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率				
ボルト(SS400)				
短期許容せん断応力度: 10.1 kN/cm ²		333.4 倍	222.3 倍	166.7 倍
ステンレスボルト(A2-50)				
短期許容せん断応力度: 9.12 kN/cm ²		301.1 倍	200.7 倍	150.5 倍
以上の計算結果において、上記のアンカーボルト M10 はいずれも十分な強度を有する				

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」を参照しています。
 ※本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。
 ※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」に遵守した施工をお願いします。

ストレートシロッコファン耐震強度検討書	N24KBGT0193-1	産業機器技術課
---------------------	---------------	---------