


三菱電機株式会社

	作成 '22-6-16 三宮	改定			
	検認 百瀬 柏原	定			

ストレートシロッコファン耐震強度検討書

機種名 **BFS-210TXA₂**

<据付条件:天吊>

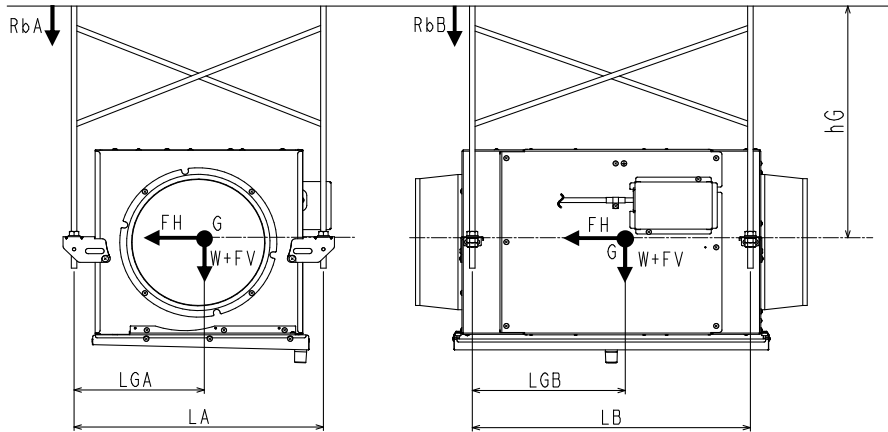

製品質量	W = 24.5kg
重心高さ	hG = 40.0cm
ボルトスパン	LA = 50.2cm
	LB = 53.4cm
ボルト-重心	LGA = 29.4cm
間距離	LGB = 28.0cm
ボルトサイズ	M10
ボルト数	n = 4本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果

設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH=KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH=KH×W×9.8	240.1 N	360.2 N	480.2 N
設計用鉛直地震力	FV=FH/2	120.1 N	180.1 N	240.1 N
アンカーボルト引抜き力		ボルトスパン(RbA)		
$R_b = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times nt}$ <p style="font-size: small;">* L: LA又はLB、LG: LGAまたはLGB、nt=n/2</p>		170.4 N	230.7 N	291.0 N
		ボルトスパン(RbB)		
		175.7 N	234.9 N	294.2 N
アンカーボルトせん断応力度				
$\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$ <p style="font-size: small;">ボルト断面積: A = 0.55 cm²</p>		109.1 N/cm ²	163.7 N/cm ²	218.3 N/cm ²
各アンカーの短期許容引抜荷重に対する安全率				
あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)				
短期許容引抜荷重: 3.8 kN		21.6 倍	16.2 倍	12.9 倍
各ボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率				
ボルト(SS400)				
短期許容せん断応力度: 10.1 kN/cm ²		92.5 倍	61.7 倍	46.3 倍
ステンレスボルト(A2-50)				
短期許容せん断応力度: 9.12 kN/cm ²		83.6 倍	55.7 倍	41.8 倍
以上の計算結果において、上記のアンカーボルト M10 はいずれも十分な強度を有する				

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」を参照しています。

※本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」に遵守した施工をお願いします。

ストレートシロッコファン耐震強度検討書	N22KBGT0443-6	産業機器技術課
---------------------	---------------	---------