三　菱　電　機　株　式　会　社

	作成	'22-6-16　三宮	改							
	検認	百瀬　柏原	定							

ストレートシロッコファン耐震強度検討書

機種名　　BFS-800TX$_2$

＜据付条件:天吊＞

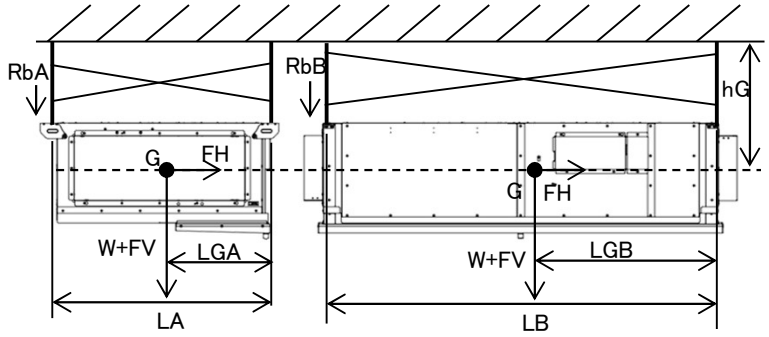

製品質量		W ＝ 121.0 kg
重心高さ		hG＝ 50.0 cm
ボルトスパン	（短辺）	LA＝ 101.8 cm
	（長辺）	LB＝ 163.0 cm
ボルトから重心までの距離		LGA＝ 42.0 cm
		LGB＝ 70.8 cm
ボルトサイズ		M12
ボルト数		n ＝ 4 本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果				
設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH＝KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH＝KH×W×9.8	1185.8 N	1778.7 N	2371.6 N
設計用鉛直地震力	FV＝FH/2	592.9 N	889.4 N	1185.8 N
アンカーボルト引抜力		ボルトスパン短辺側(RbA)		
$Rb = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times nt}$		813.6 N	1046.3 N	1279.0 N
		ボルトスパン長辺側(RbB)		
＊L:LA又はLB、LG:LGAまたはLGB、nt=n/2		684.9 N	859.7 N	1034.5 N
アンカーボルトせん断応力度 $\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$	ボルト断面積: A = 0.80 cm^2	370.6 N/cm^2	555.8 N/cm^2	741.1 N/cm^2
各アンカーの短期許容引抜荷重に対する安全率				
あと施工金属拡張アンカーボルト（おねじ形） 短期許容引抜荷重:6.7 kN		8.2 倍	6.4 倍	5.2 倍
各ボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率				
ボルト（SS400） 短期許容せん断応力度:10.1 kN/cm^2		27.3 倍	18.2 倍	13.6 倍
ステンレスボルト（A2-50） 短期許容せん断応力度:9.12 kN/cm^2		24.6 倍	16.4 倍	12.3 倍
以上の計算結果において、上記のアンカーボルト M12 はいずれも十分な強度を有する				

※「建築設備耐震設計・施工指針　2014年度版」を参照しています。
※本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、
　製品の耐震強度を保証するものではありません。
※「建築設備耐震設計・施工指針　2014年度版」に遵守した施工をお願いします。