


## 業務用ロスナイ耐震強度検討書

### 「LGH-N200RXVD」耐震強度検討書

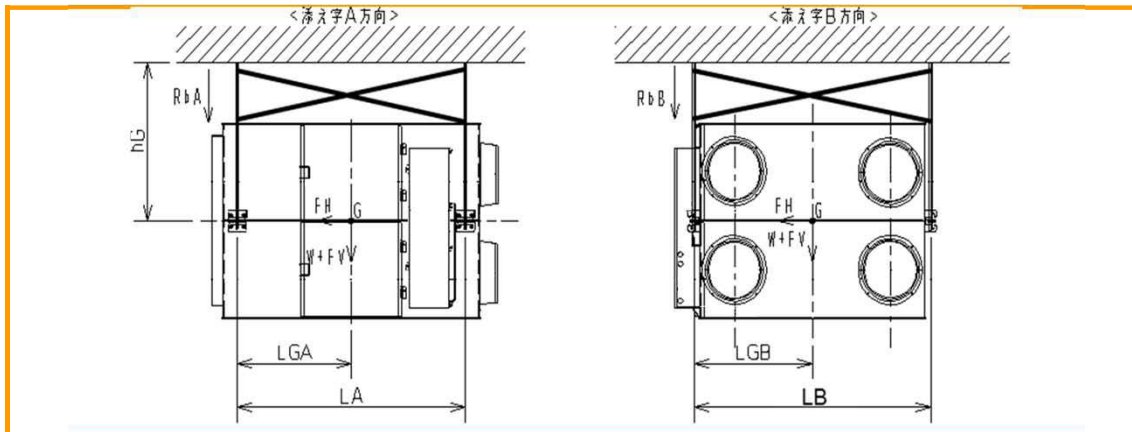

#### 計算条件

お客様ご指定条件

▶ 製品質量	W =	116.0	kg	▶ ボルトから重心 までの距離	LGA =	508.0	mm
▶ 重心高さ	hG =	500.0	mm	▶ ボルトサイズ	LGB =	642.0	mm
▶ 製品上面～天井面 ボルトスパン	LA =	1015.0	mm	▶ ボルト総本数	n =	4	本
	LB =	1284.0	mm	▶ 片側ボルト本数	ntA =	2	本
					ntB =	2	本

#### 各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果

設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH=KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH=KH×W×9.8	1.14 kN	1.71 kN	2.27 kN
設計用鉛直地震力	FV=FH/2	0.57 kN	0.85 kN	1.14 kN
アンカーボルト引抜き力	$R_b = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times nt}$ <p>* L: LA又はLB、LG: LGAまたはLGB、nt: ntA又はntB</p>	・ボルトスパンA側(RbA) 0.71 kN    0.92 kN    1.13 kN ・ボルトスパンB側(RbB) 0.65 kN    0.83 kN    1.01 kN		
アンカーボルトせん断応力度	$\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$ <p>A: ボルト断面積 M10    0.55 cm<sup>2</sup></p>	0.52 kN/cm <sup>2</sup>	0.78 kN/cm <sup>2</sup>	1.03 kN/cm <sup>2</sup>

#### 各アンカーボルトの短期許容引抜荷重に対する安全率

<b>あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)</b> 施工方法: コンクリート厚さ120mm 埋込寸法45mm、限度100mm以下 短期許容引抜荷重: 3.8 kN	5.4 倍	4.1 倍	3.4 倍
--	-------	-------	-------

#### 各アンカーボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率

<b>ボルト(SS400)</b> 短期許容せん断応力度: 10.1 kN/cm <sup>2</sup>	19.5 倍	13.0 倍	9.8 倍
<b>ステンレスボルト(A2-50)</b> 短期許容せん断応力度: 9.12 kN/cm <sup>2</sup>	17.6 倍	11.8 倍	8.8 倍

以上の計算結果において、上記アンカーボルトM10はいずれも十分な強度を有する

・「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」を参照しています。

・本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。