


業務用ロスナイ耐震強度検討書

「LGH-N25DC」耐震強度検討書

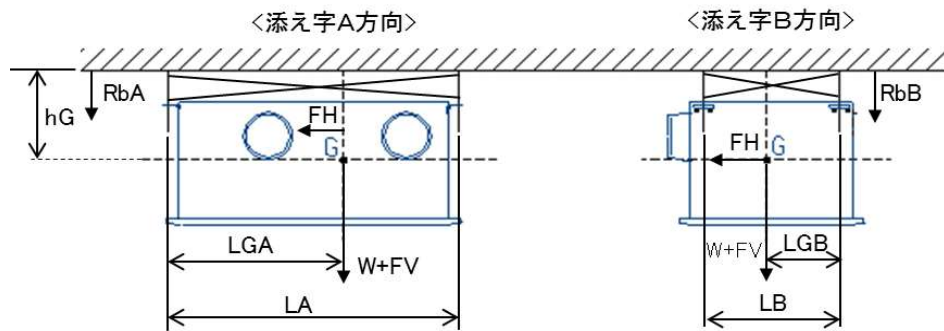

計算条件

お客様ご指定条件

▶ 製品質量	W =	34.0	kg	▶ ボルトから重心 までの距離	LGA =	563.0	mm
▶ 重心高さ	hG =	500.0	mm		LGB =	226.0	mm
▶ 製品天面～天井面 (ボルト据付面)		305.0	mm	▶ ボルトサイズ		M10	
ボルトスパン	LA =	926.0	mm	▶ ボルト総本数	n =	4	本
	LB =	420.0	mm	▶ 片側ボルト本数	ntA =	2	本
					ntB =	2	本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果

設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH=KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH=KH×W×9.8	0.33 kN	0.50 kN	0.67 kN
設計用鉛直地震力	FV=FH/2	0.17 kN	0.25 kN	0.33 kN
アンカーボルト引抜力	$R_b = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times nt}$ * L: LA又はLB, LG: LGAまたはLGB, nt: ntA又はntB	・ボルトスパンA側(RbA) 0.19 kN 0.25 kN 0.31 kN ・ボルトスパンB側(RbB) 0.31 kN 0.43 kN 0.55 kN		
アンカーボルトせん断応力度	$\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$ A: ボルト断面積 M10 0.55 cm ²	0.15 kN/cm ²	0.23 kN/cm ²	0.30 kN/cm ²

各アンカーボルトの短期許容引抜荷重に対する安全率

あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形) 施工方法: コンクリート厚さ120mm 埋込寸法45mm、限度100mm以下 短期許容引抜荷重: 3.8 kN	12.1 倍	8.8 倍	6.9 倍
--	--------	-------	-------

各アンカーボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率

ボルト(SS400) 短期許容せん断応力度: 10.1 kN/cm ²	66.7 倍	44.5 倍	33.3 倍
ステンレスボルト(A2-50) 短期許容せん断応力度: 9.12 kN/cm ²	60.2 倍	40.1 倍	30.1 倍

以上の計算結果において、上記アンカーボルトM10はいずれも十分な強度を有する

・「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」を参照しています。

・本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。