三　菱　電　機　株　式　会　社

	作成	'15-6-1　山本	改						
	検認	田中(弘)、杉山	定						

ストレートシロッコファン耐震強度検討書

機種名　　BFS-800TU

＜据付条件:天吊＞

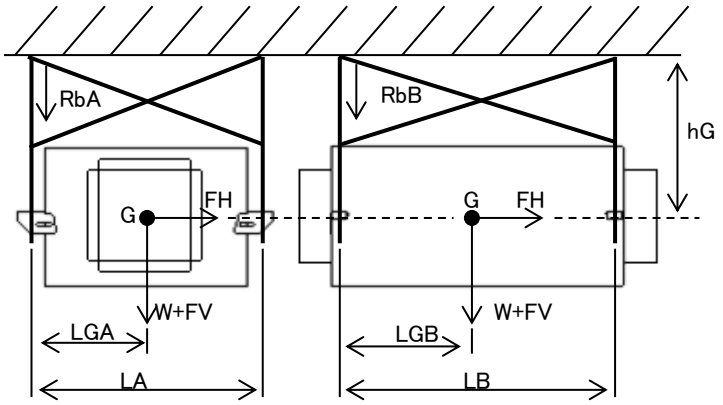

製品質量		W ＝ 120.0 Kg
重心高さ		hG＝ 40.0 cm
ボルトスパン	(短辺)	LA＝ 106.1 cm
	(長辺)	LB＝ 163.0 cm
ボルトから		LGA＝ 53.1 cm
重心までの距離		LGB＝ 81.5 cm
ボルトサイズ		M12
ボルト数		n ＝ 4 本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果				
設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH＝KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH＝KH×W×9.8	1176.0 N	1764.0 N	2352.0 N
設計用鉛直地震力	FV＝FH/2	588.0 N	882.0 N	1176.0 N
アンカーボルト引抜力 $Rb = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times nt}$ ＊L:LA又はLB、LG:LGAまたはLGB、nt=n/2		ボルトスパン短辺側(RbA)		
		662.7 N	847.0 N	1031.4 N
		ボルトスパン長辺側(RbB)		
		585.3 N	730.9 N	876.6 N
アンカーボルトせん断応力度 $\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$	ボルト断面積: A = 0.80 cm^2	367.5 N/cm^2	551.3 N/cm^2	735.0 N/cm^2
各アンカーの短期許容引抜荷重に対する安全率				
あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)	短期許容引抜荷重:6.7 kN	10.1 倍	7.9 倍	6.5 倍
各ボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率				
ボルト(SS400)	短期許容せん断応力度:10.1 kN/cm^2	27.5 倍	18.3 倍	13.7 倍
ステンレスボルト(A2-50)	短期許容せん断応力度:9.12 kN/cm^2	24.8 倍	16.5 倍	12.4 倍
以上の計算結果において、上記のアンカーボルト M12 はいずれも十分な強度を有する				

※「建築設備耐震設計・施工指針　2014年度版」を参照しています。

※本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、
　製品の耐震強度を保証するものではありません。

※「建築設備耐震設計・施工指針　2014年度版」に遵守した施工をお願いします。