


## 本体振動測定結果

機種名	LPB-350KX5-K
モード	ロスナイ換気(50Hz/60Hz共通)

**測定方法**  
 ・フランジ:ダクト接続なし(フリー)  
 ・電源:定格電源にて運転  
 ・測定場所:下図ポイントの振幅量を測定

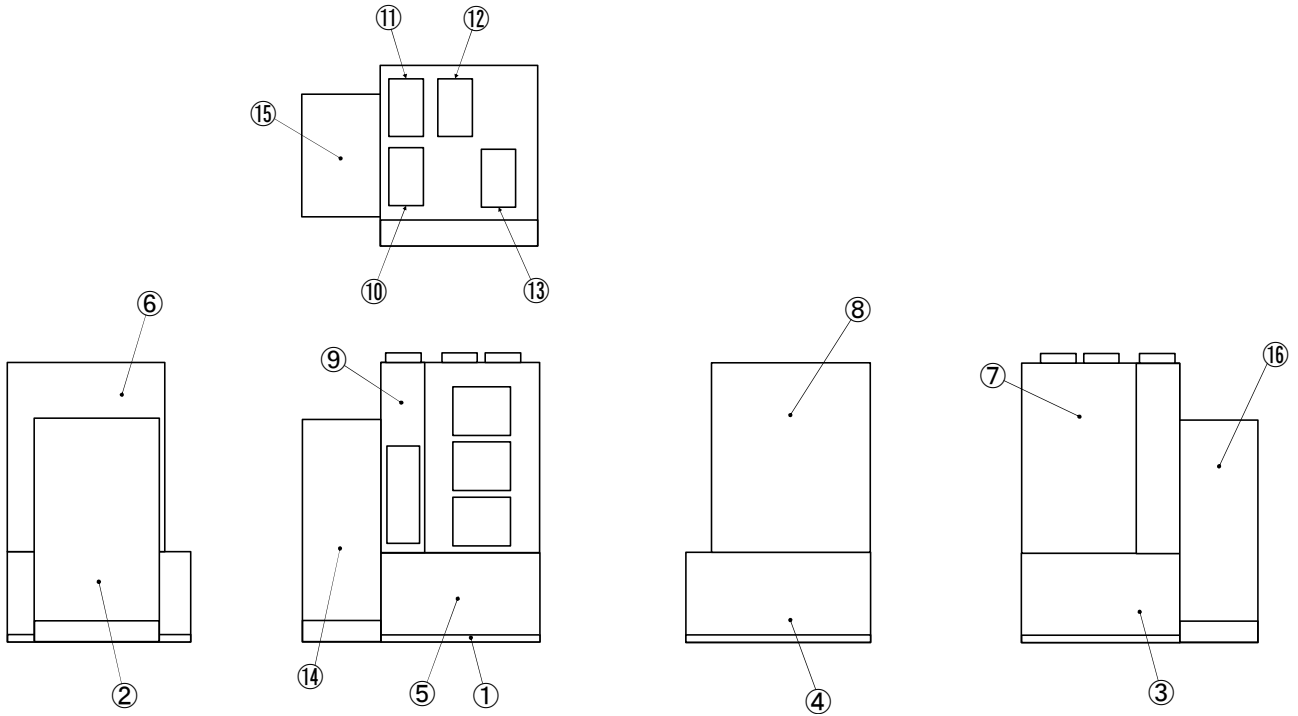

**【測定結果】**

片振幅 単位(μm)

測定位置	① 本体 ベース	② 加湿部 左側面	③ 送風機部 背面	④ 送風機部 右側面	⑤ 送風機部 正面	⑥ エレメント部 左側面	⑦ エレメント部 背面
実測値	1	77	80	29	53	53	65
測定位置	⑧ エレメント部 右側面	⑨ エレメント部 正面	⑩ フランジ SA	⑪ フランジ EA	⑫ フランジ OA	⑬ フランジ RA	⑭ 加湿部 正面パネル
実測値	36	16	10	7	9	10	43
測定位置	⑮ 加湿部 天面	⑯ 加湿部 背面					
実測値	33	24					