

## 三菱電機パッケージエアコン

室内ユニット 冷媒R32/R410A対応

形名


PL-ZRP·EA5 PM-(H)RP·FA13

PL-ERP·EA5 PC-RP·HA13

PL-RP·JA13

## 取扱説明書


Mir.SLIM

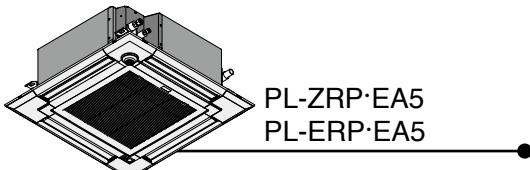


PL-ZRP·EA5  
PL-ERP·EA5



PL-RP·JA13

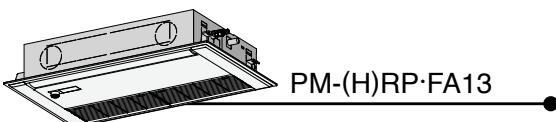

PM-(H)RP·FA13

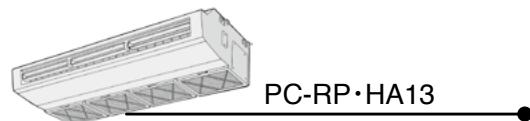

PC-RP·HA13

### ●お使いになる前に

ムーブアイで快適・省エネ ..... 2

安全のために必ずお守りください ..... 4

各部のなまえ ..... 6

### ●運転のしかた

運転モードの切換、室温・風速・風向調節のしかた ..... 9

応急運転のしかた ..... 15

自動運転、換気運転のしかた ..... 16

その他の表示・点滅について ..... 16

タイマー・スケジュール・静音・省エネ運転のしかた ..... 17

タイマー運転のしかた ..... 18

CO<sub>2</sub>排出量表示のしかた ..... 19

人感ムーブアイ設定のしかた ..... 21

もっと知りたいとき ..... 23

上手な使い方 ..... 24

### ●お手入れのしかた・困ったときに

「故障かな?」と思ったら ..... 25

お手入れのしかた ..... 26

長期間ご使用にならないとき ..... 28

移設・工事について ..... 28

保証とアフターサービス ..... 29

ご相談窓口 ..... 30

仕様 ..... 31

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

●「取扱説明書」と「保証書」は「据付工事説明書」とともに大切に保管してください。

●保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

●お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書および保証書をお渡しください。

●お客様ご自身では据付・移設をしないでください（安全や機能の確保ができません）。

●この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

# ○お使いになる前に ムーブアイで快適・省エネ

三菱電機スリムエアコン独自のムーブアイセンサーで、より快適・省エネ性を向上させます。

対象機種

4方向天井カセット形(ファンパワーカセット)  
PL-ZRP・EA5形



1方向天井カセット形  
PM-(H)RP・FA13形



※ムーブアイセンサーパネルに適用されます。

## 人感ムーブアイ **スリムZR**

人を中心と考えて空調する「省エネ自動モード」と「快適自動モード」、従来の「エリアムーブアイ」が選べます。

ムーブアイで快適・省エネ

| × モ  
下記各種設定は、ワイヤードリモコンから設定できます。  
(ワイヤレスリモコンからは設定できません。)

設定方法 → 21 ページ

「人感ムーブアイの設定」  
を参照ください。

### ■省エネ自動モード

「人感ムーブアイ」が人の位置を検知すると、人のいるエリアを中心に体感温度制御を行い、人に快適でムダのない冷暖房を実現します。

#### 暖房の場合

従来の「ムーブアイ」による暖房に比べ消費電力をさらに10%低減


期間消費電力 約40%節約

#### 冷房の場合

従来の「ムーブアイ」による冷房に比べ消費電力をさらに10%低減

期間消費電力 約25%節約

<冷房の場合> 涼しい場所に人がいる場合、人のいるエリアを中心に省エネ運転します。

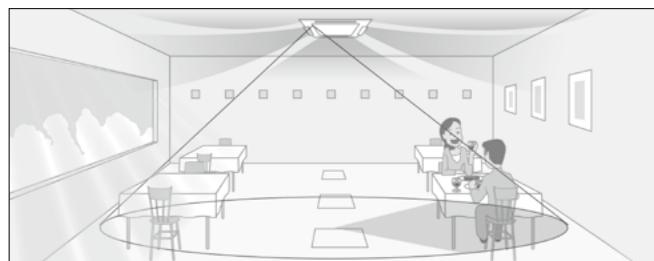

#### | × モ

風速自動モードに設定することで、  
より快適・省エネの連動制御を行います。  
ワイヤレスリモコンで風速自動にする場合は、リモコンの設定が必要になります。

\*1 ムーブアイなしの機種との比較。実際には、使用条件および設置環境等で異なります。

### ■快適自動モード

「人感ムーブアイ」が人の位置を検知すると、人のいるエリアのベーン角度を設定に応じて自動的に調整します。ベーンそれぞれに「風よけ※」「風あて※」が選択でき、ひとりひとりに快適な風を届けます。


\*場所によっては「風よけ」でも風があたる場合や、「風あて」でも風があたらない場合があります。

	冷房・ドライ・送風		暖房	
	風よけ	風あて	風よけ	風あて
人がいないとき	水平	水平	下吹き	下吹き
人がいるとき	水平	スイング*	水平	下吹き

\*送風運転時は下吹きになります。

<冷房の場合>

\*図はイメージです。

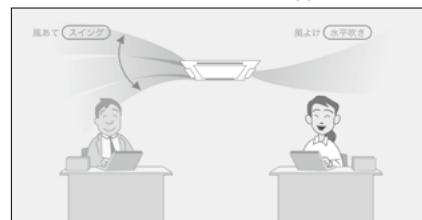

\*暖房は下吹きになります。

#### | お知らせ

風向自動モードに設定する必要があります。  
ワイヤレスリモコンでは風向自動設定はできません。

設定方法 → 11 ページ

「上下風向を変えたいとき」  
を参照ください。

### ■在室率省エネモード

「人感ムーブアイ」が検知した室内にいる現在の人数と過去の最大人数から在室率を算出。在室率に応じて、最大1℃分の能力をセーブした省エネ運転をします。

### ■不在省エネモード

60分以上室内に人がいない場合、空調運転を自動的に2℃分の能力をセーブした省エネ運転をします。人が戻れば通常の運転に戻ります。

### ■不在停止モード


あらかじめ設定した時間以上室内に人がいない場合、自動的に運転を停止します。

## お知らせ

## ●人感ムーブアイの検知範囲について

## 検知範囲

	4方向天井カセット形	1方向天井カセット形
床の温度 (天井高さ2.7mの場合)	直径12m	8m
人の検知 (床面からの高さ1.1mの場合)	直径 7m	5m

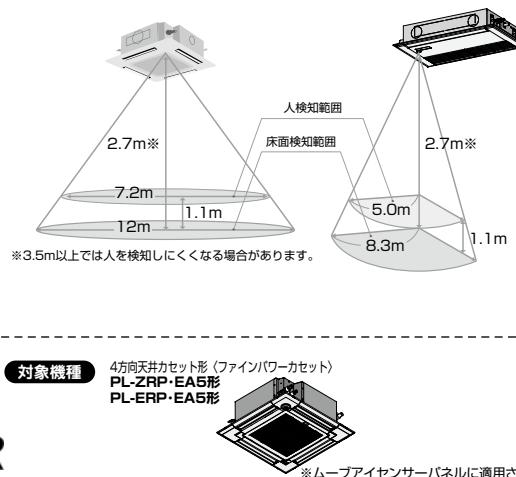

## ●次のようなときには人を検知しにくくなる場合があります。

- ・真夏など、室内の床、壁温度が高く、人体との温度差が少ないとき
- ・厚着をして肌が表れていないとき
- ・間に棚などの障害物があるとき
- ・検知範囲内にいないとき
- ・温度変化が大きい発熱体があるとき

エリアムーブアイ **スリムER** **スリムZR**

対象機種  
4方向天井カセット形（ファインパワーカセット）  
PL-ZRP-EA5形  
PL-ERP-EA5形



※ムーブアイセンサーパネルに適用されます。

## エリアごとにムダなく、くまなく冷暖房。すみまで効率的に空調します。

床面の暑いエリア、寒いエリアを見つけだし、風向を自動調節。  
窓側や壁側など、エリアごとの温度ムラを解消します。

## 暖房の場合


従来の「ムーブアイ360」による  
暖房に比べ消費電力をさらに10%低減

期間消費電力 約40%  
節約  
※1

## 冷房の場合

従来の「ムーブアイ360」による  
冷房に比べ消費電力をさらに10%低減

期間消費電力 約25%  
節約  
※1

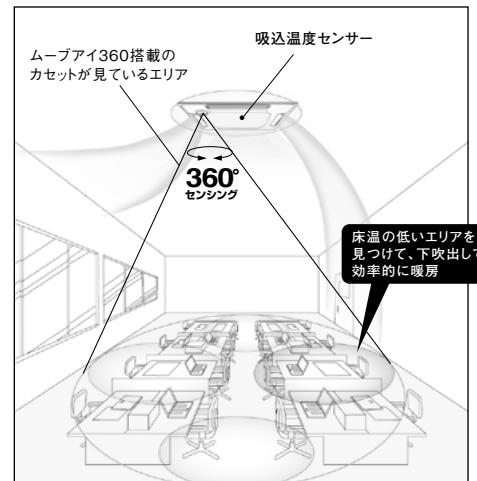

## お知らせ

風向自動モードに設定する必要があります。 設定方法 → 11ページ  
ワイヤレスリモコンでは風向自動設定はできません。  
「上下風向を変えたいとき」を参照ください。

※1 ムーブアイなしの機種との比較。実際には使用条件および設置環境等で異なります。

## メモ

この機能の他にもワイヤードリモコンの各種省エネ運転が設定できます。  
詳細はワイヤードリモコンの取扱説明書をご確認ください。

対象機種  
1方向天井カセット形  
PM-(H)RP-FA13形



※ムーブアイセンサーパネルに適用されます。

## ムーブアイ

**スリムER**

## センサーを使って温度ムラを解消、足もとまでしっかり快適です。

室温はもちろん床温までセンサーで測ることで、体感温度を測定。  
ムダな暖め過ぎや冷やし過ぎを抑え、常に程よい体感温度をキープします。

## 暖房の場合

従来品より設定温度が3°C低くても  
体感温度が同じだから

期間消費電力 約30%  
節約  
※1

## 冷房の場合


従来品より設定温度が1~2°C高くても  
体感温度が同じだから

期間消費電力 約15%  
節約  
※1

## メモ

風速自動モードに設定することで、  
より快適・省エネの運動制御を行います。  
ワイヤレスリモコンで風速自動にする場合は、リモコンの  
設定が必要になります。




設定方法 → 9ページ

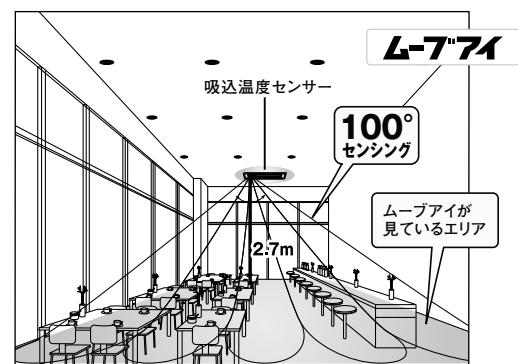「風速を変えたいとき」  
を参照ください。

# ○ お使いになる前に 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。 ■“図記号”的意味は次のとおりです。

 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。
 <b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

 禁止	 アース線接続
 指示を守る	 水漏れ禁止
 濡れ手禁止	

## !**警告**

安全のために必ずお守りください

長時間直接お肌に風をあてない

健康を損う原因になります。



禁止

お客様自分で分解・改造・据付け・修理・移設・廃棄はしない

不備があると、火災・感電・ユニットの落下によるケガ・水漏れの原因になります。また、冷媒を大気に放出すると地球を汚染することになります。お買上げの販売店にご相談ください。



分解・据付け・修理  
・移設・廃棄禁止

エアコンおよびリモコンを水洗いしない

ユニットおよびリモコン内部に水が浸入して絶縁不良になり、感電や発火の原因になります。



水漏れ禁止

万一冷媒が漏れても限界濃度を超えないよう換気対策を行う

冷媒が漏れると、酸欠事故の原因になります。  
お買上げの販売店にご相談ください。



換気

濡れた手で電源スイッチを操作しない

感電の原因になります。



濡れ手禁止

吸入口・吹出口に指や棒などを入れない

特にお子様にご注意を!

内部でファンが高速で回転しており、ケガの原因になります。



禁止

異常時（異臭・異音・振動大など）は運転を停止して、電源スイッチを切る


異常のまま運転を続けると感電・火災や故障の原因になります。また、リモコンにエラーコードが出たり、漏電遮断器がたびたび作動する場合もお買上げの販売店にご連絡ください。



電源を切る

清掃およびメンテナンス作業時には運転を止め、電源スイッチを切る

ファンおよびファンモーターへの接触によるケガや感電の原因になります。



電源を切る

## !**注意**

粉が浮遊する作業場等では使用しない

粉じんなどにより機器の故障や発煙に至ることがあります。または健康を損う原因にもなります。



禁止

室内ユニットの金属部にさわらない

フィルターを外したときにケガの原因になります。



禁止

特殊用途に使用しない

精密機器・食品・動植物・美術品の保存などに使用しない。  
品質低下の原因になります。



使用禁止

殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹付けない


火災・変形の原因になります。



使用禁止

フィルターなどの着脱、手動での風向調節のときは不安定な台に乗らない

落下・転倒によるケガの原因になります。



禁止

フィルターなどの着脱には、保護具（メガネなど）を着用する

目にゴミ・ホコリが入ることがあります。  
フィルター清掃は専門の業者に依頼してください。



保護具着用

直接風のあたる所に燃焼器具を置かない

不完全燃焼や熱によるエアコン変形の原因になります。



設置禁止

室内・室外ユニットの下に濡れて困るものを置かない

冷房時、多湿（湿度80%以上）時の長時間運転およびホコリなどによるドレン詰まりにより水が滴下し、家財などを濡らし汚損の原因になります。



設置禁止

直接風があたる所に動植物を置かない

動植物に悪影響を及ぼす原因になります。



設置禁止

エアコンの近くで火気（調理器具など）を使用しない

熱により、エアコンが変形したり、発火する原因になります。



使用禁止

燃焼器具と一緒に使うときは、こまめに換気する

酸素不足の原因になります。



換気

# ⚠ 注意

室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない

落下・転倒によるケガの原因になります。



禁 止

運転中に冷媒配管に触れない

素手で触ると凍傷や、やけどになるおそれがあります。



禁 止

清掃のときは運転を止め、電源スイッチを切る

運転中はファンが高速で回転しており、ケガの原因になります。



電源を切る

室内を薬品消毒したあとには必ず換気をし、薬品および薬品から発生したガスを十分排気してから、エアコンを運転する

薬品や薬品から発生するガスが付着したり、吸い込んだりするとエアコンの腐食、変形の原因になります。



禁 止

エアコンの下方に食品や食器を置かない


ホコリ・鏽などが食品に落ちると病気などの原因になります。食品加工場など食品を扱う場所での天井設置時は十分ご注意ください。



禁 止

据付台などがいたんだ状態で放置しない

ユニットが落下・転倒し、ケガなどの原因になります。



放 置 禁 止

室内を薬品消毒するときにはエアコンに薬品が付着しないよう、シートなどで覆い、エアコンを停止する

薬品や薬品から発生するガスが付着すると腐食、変形の原因になります。また、薬品が飛散し危険です。



エアコン停止

## 据付時 次の項目をご確認ください。

# ⚠ 警告

据付や移設などの場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒以外のものを混入させない

- 空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂などの原因になります。
- 指定冷媒以外を封入すると、機械的不具合・誤作動・故障の原因となり、場合によっては安全性確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。



禁 止

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない

- 法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。
- 封入冷媒の種類は、室外ユニットの据付工事説明書あるいは銘板に記載されています。
- それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。



禁 止

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれのある場所へは据付けない



設置禁止

据付けは、お買上げの販売店または専門業者にて依頼ください（安全や機能の確保ができません）



据付け

万一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

電源は専用回路とし、かつ定格の電圧、遮断器を使用する

異電圧や容量の大きい遮断器を使用したり、正しい容量のヒューズの代わりに針金や銅線を使用すると、火災・故障の原因になります。



専用回路

漏電遮断器を取付ける

取付けていないと、感電の原因になります。



設置場所

使用される別売部品は当社指定品であること

別売部品は、必ず当社指定のものであること。お客様ご自身で取付け不備があると、感電・火災・水漏れなどの原因になります。お買上げの販売店にて依頼ください。



別売部品

室内・室外ユニットは、堅固な場所に水平に、かつしっかりと固定されていること

ユニットの落下・転倒などによりケガの原因になります。



設置場所

ドレン配管は確実に行う

配管工事に不備があると水漏れし、家財などを濡らす原因になります。



排 水

### ●冷媒（フロンガス）についてのご注意

このエアコンに使用されている冷媒は、通常漏れることはございませんが、万一冷媒が漏れて火気に触れる有毒ガスが発生することがあります。また、空気より比重が重いため、部屋の中では床面に溜まりやすく酸欠事故の原因になります。

(冷媒が漏れたときの処置)

万一冷媒が漏れたときには、ストーブなどの火を消し、戸を開けるなどして十分換気を行ってください。

その後、お買上げの販売店にご連絡ください。

(このページの詳しい説明は、室内ユニットの据付工事説明書をご覧ください。)

アース工事を行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続されていないこと。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。



アース工事

### ●次の場所への据付けは避けてください

- 可燃性ガスの漏れるおそれがあるところ
- 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリなど、機器に影響する物質の発生するところ
- 機械油を使用するところ
- 車輪・船舶など移動するものの設置
- 高周波を発生する機械を使用するところ
- 化粧品・特殊なスプレーを頻繁に使用するところ
- 海浜地区など塩分の多いところ
- 積雪の多いところ

安全のために必ずお守りください

# ● お使いになる前に 各部のなまえ

## 室内ユニット

■ユニットの形態により、装備している機能が異なります。

	PL-ZRP・EA5形 PL-ERP・EA5形	PL-RP・JA13形	PM-(H)RP・FA13形	PC-RP・HA13形
風速	4速(自動可)	4速	*2 4速(自動可)	2速
上下風向調節	*1 自動(スイング可)	自動(スイング可)	*3 自動(スイング可)	手動
左右風向調節	—	—	—	手動
ロングライフケルター	○	○	○	オイルフィルター
フィルタクリーニングサイクル時間	2500時間	2500時間	2500時間	100時間
ワイヤレスリモコン 機種設定機種No.*4	冷暖切換タイプ 001	001	001	019
冷房専用タイプ	033	033	033	051

\*1 暖房時はウェーブ気流になります。ワイヤードリモコンからベーンの固定設定ができます。

\*2 別売前吹出しグリルを使用し、二方向吹出し設定とした場合、風速は1速となります。


\*3 別売前吹出しグリルを使用し、前吹出し設定とした場合、パネルの上下風向ベーンは閉じた状態で固定となります。

\*4 ワイヤレスリモコンをご使用する場合には、ワイヤレスリモコン側へ上表「機種No.」の設定を行ってください。

- ・室外ユニットタイプ(冷暖切換タイプ/冷房専用タイプ)により設定する「機種No.」が異なります。
- ・ワイヤレスリモコンの機種設定方法は、ワイヤレスリモコンの据付工事説明書をご確認ください。


## PL-ZRP・EA5形/PL-ERP・EA5形

### ■4方向天井カセット形

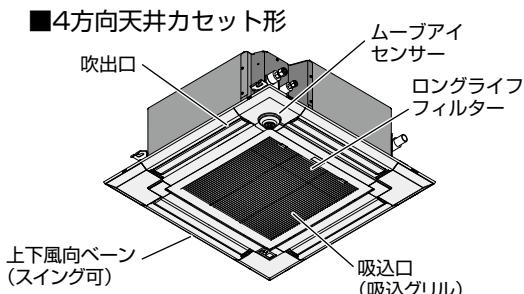


## PL-RP・JA13形

### ■4方向天井カセット形

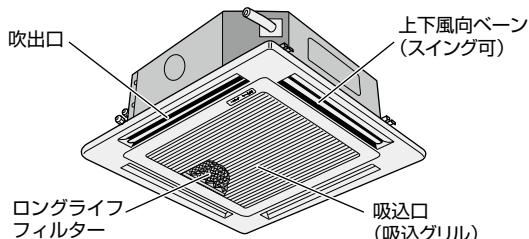


## PM-(H)RP・FA13形

### ■1方向天井カセット形

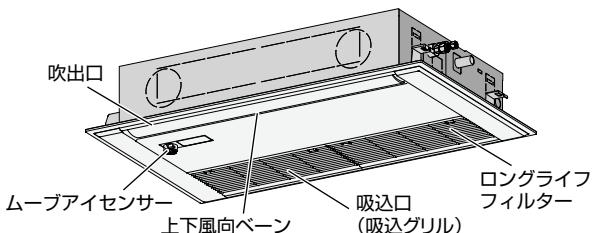


## PC-RP・HA13形


### ■厨房用天吊形

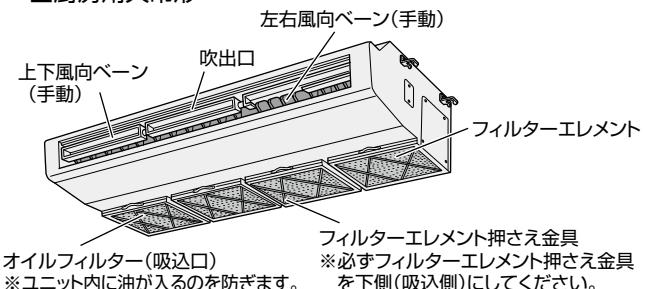

## 室外ユニット

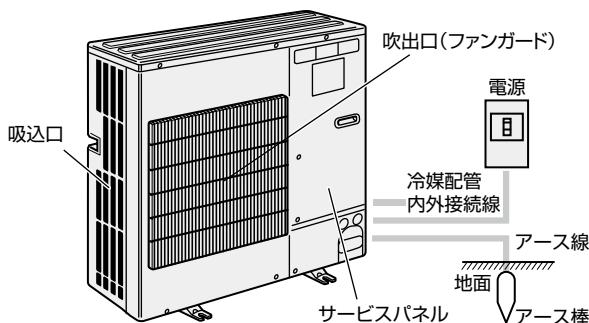

## リモコン

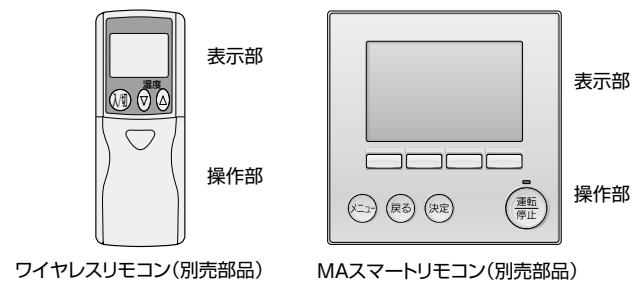


## MAスマートリモコン（別売部品）


### 表示部

- 説明のためすべての表示内容を示しています。
- 表示部は「詳細」と「簡易」の2種類があります。初期設定は詳細画面表示となっています。

#### 詳細画面

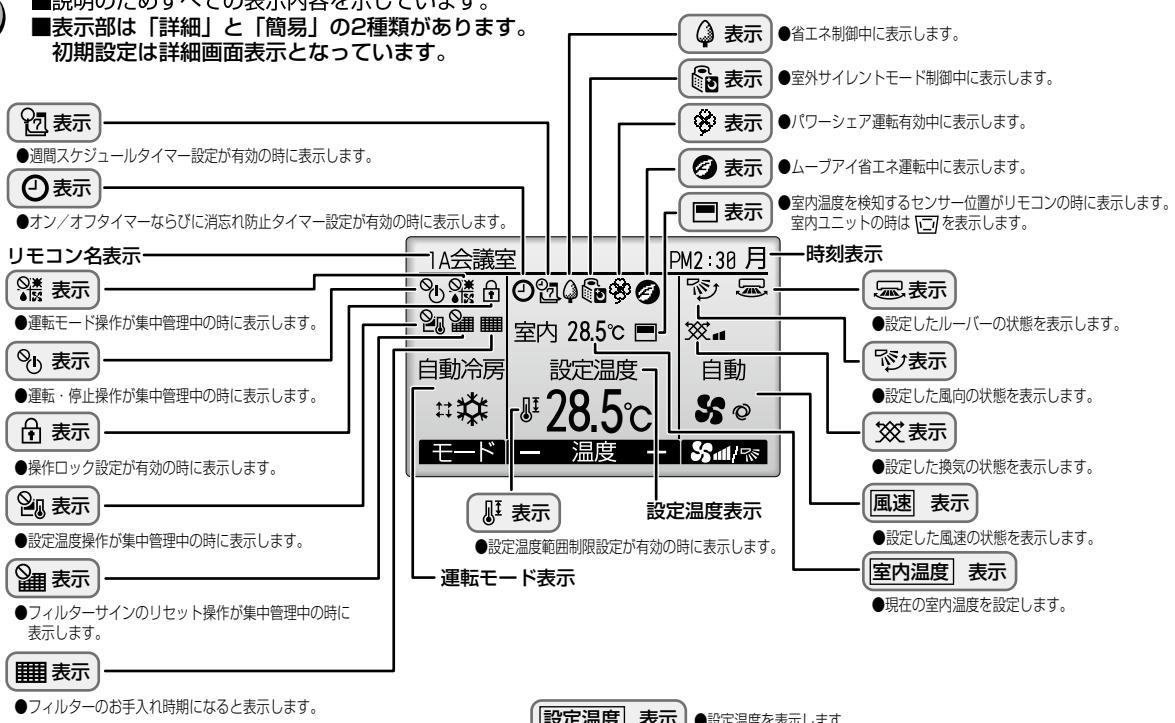

#### 簡易画面

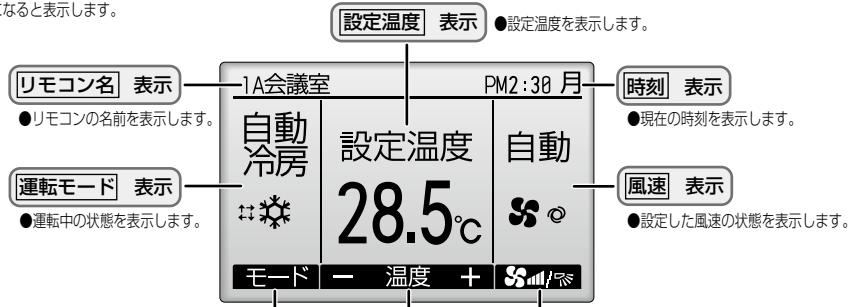

### 操作部

#### ファンクションボタン

ファンクションボタンは操作する画面によって動作が変わります。  
液晶表示下部の操作ガイドにしたがって操作してください。

##### メイン画面



##### F1ボタン

- メイン画面：運転モードを切替えます。
- メインメニュー画面：カーソルが下に移動します。

##### F2ボタン

- メイン画面：設定温度を下げます。
- メインメニュー画面：カーソルが上に移動します。


##### F3ボタン

- メイン画面：設定温度を上げます。
- メインメニュー画面：前のページを表示します。

##### F4ボタン

- メイン画面：風量を切換えます。
- メインメニュー画面：次のページを表示します。
- 1秒以上長押しすると風向操作画面が表示されます。

##### メインメニュー画面




##### F1 F2 F3 F4

##### メニュー ボタン

- メインメニューを表示します。

##### 戻る ボタン

- 前の画面に戻ります。

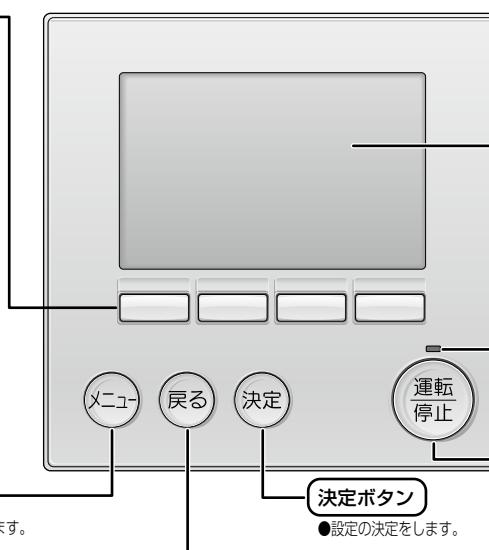

#### 液晶表示部 (バックライト付)

- 運転内容を表示します。
- いずれかのボタンを押すとバックライトが30秒間点灯します。
- 点灯中にボタンを操作すると点灯時間が延長されます。

#### 運転ランプ

- 運転中、緑色に点灯します。
- 立上げ時、異常時は点滅します。

#### 運転／停止ボタン

- 一度押すと運転し、もう一度押すと停止します。

■バックライトが消えている状態での最初のボタン操作は効きません。バックライトのみ点灯します。（運転／停止ボタンは除く）


■基本運転（運転／停止、運転モード切換、風量調節、温度設定）以外はメニュー画面からの設定となります。

### お願い

■付近の温度が40°C以上、0°C以下になる場所、または直射日光があたる場所、湯・油・蒸気が飛散する場所にはリモコンを取付けないでください。

# ● お使いになる前に 各部のなまえ

## ワイヤレスリモコン（別売部品）

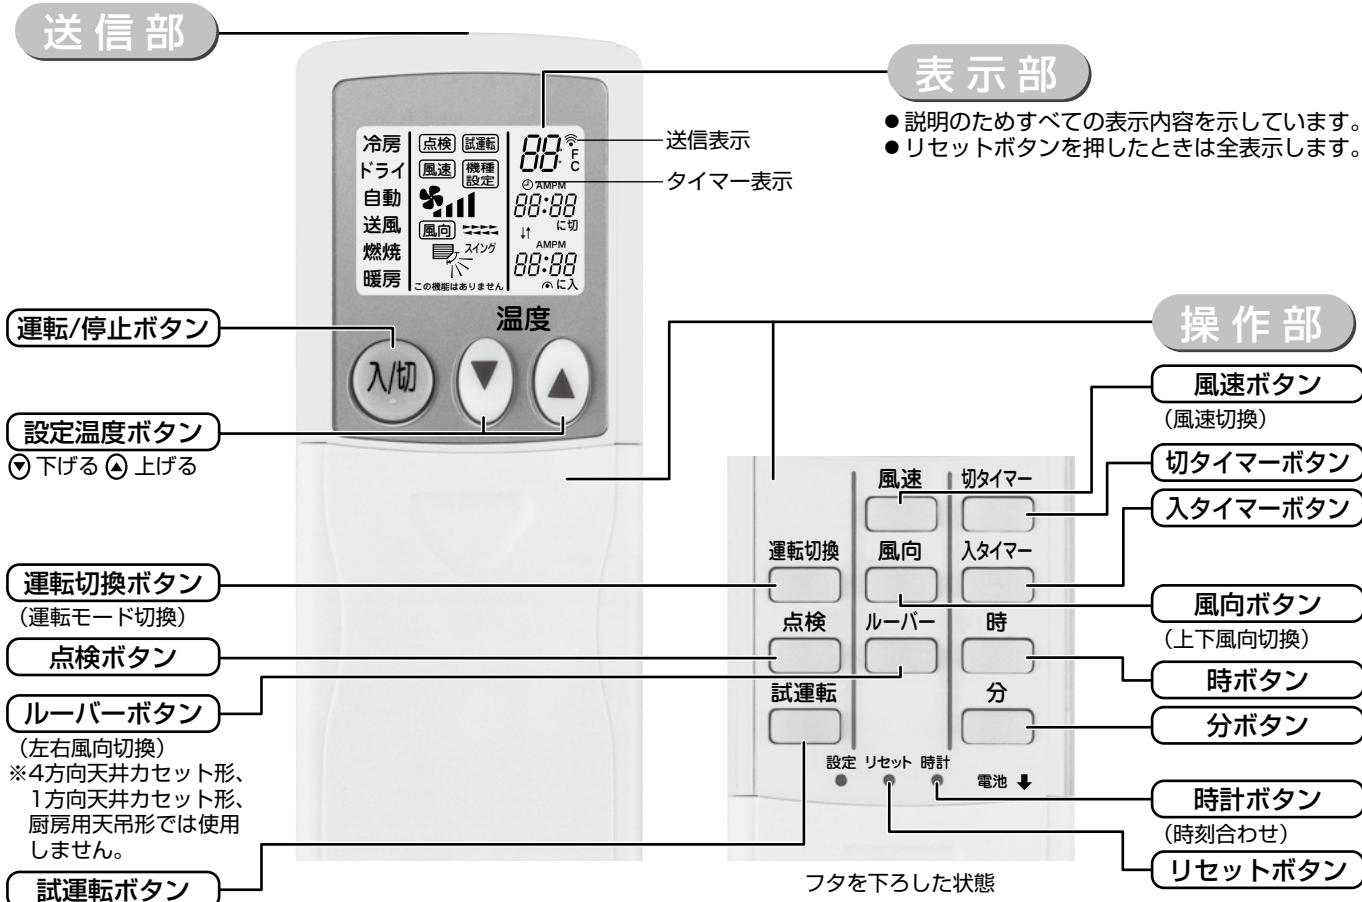


- リモコンは、室内ユニットの受光部に向かって送信してください。
- 電源を入れてすぐにリモコン操作をした場合、室内ユニットから“ピッピッ”と発信音がすることがあります。初期自動点検中ですので約2分間お待ちください。
- リモコン送信部の信号が受光部へ届き、室内ユニットから“ピッ”と音を出してお知らせします。この信号の届く範囲は直線方向で約7m左右方向約45°程度です。また、蛍光灯などの照明や強い光の影響を受けて、信号が届きにくくなることがあります。
- 受光部付近の運転ランプが点滅しているときは点検が必要です。  
お買上げの販売店へご連絡ください。


- リモコンの取扱いは大切に！ 落としたり、衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり湿度の高いところに置かないでください。
- 紛失防止のためにリモコンホルダー（リモコンに付属）を壁に固定し、使用後は必ず元に戻すようにしてください。

## 電池を入れる／交換の方法

- 1 上部タを引き抜き、単4乾電池2個を入れて上部タを取付ける。

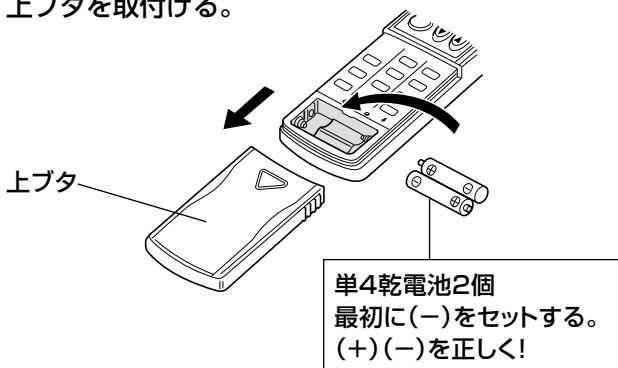


- 2 リセットボタンを押す。

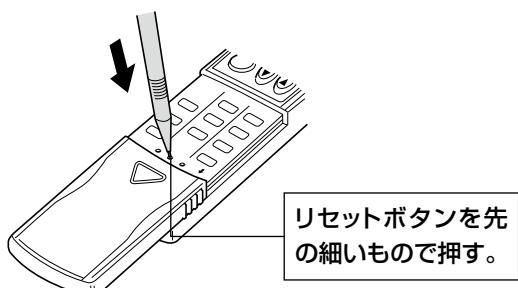

# ● 運転のしかた 運転モードの切換、室温・風速・風向調節のしかた

**運転開始の前に…** 電源が入っているか確認してください。停電や電気工事、また、外気温度が10°C以下で1日以上電源を切って放置した場合は、電源を入れてから12時間以上運転をお待ちください。エアコンを使用期間中は電源を切らないでください。

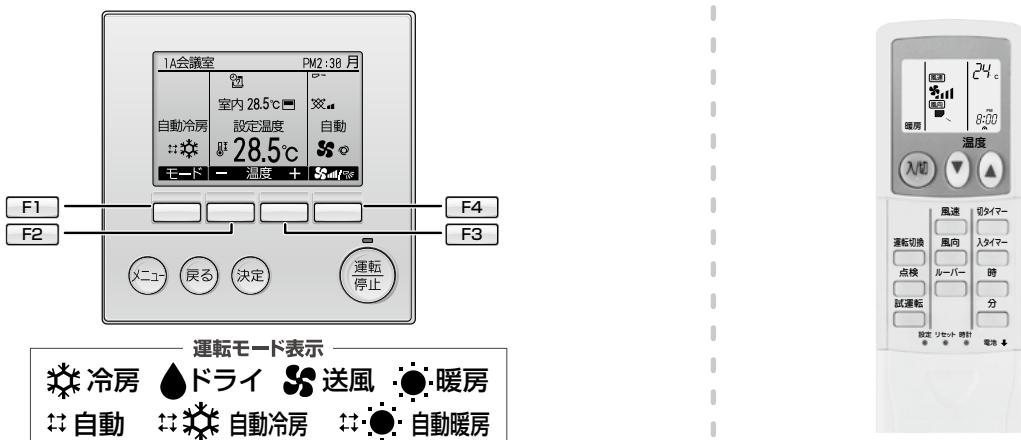

## 運転の開始、運転モードを選ぶとき

運転開始したいとき

**(運転 停止)** ボタンを押す。

▼ 運転ランプと表示が点灯します。

運転モードを変えたいとき

**F1** ボタンを押す。

●1回押すごとに設定が切換わります。

→ 冷房 → ドライ → 送風 → 自動 → 暖房

※2

※1

※1

MAスマートリモコンの場合

ワイヤレスリモコンの場合

**(入切)** ボタンを押す。

▼ 表示が点灯します。

**運転切換** ボタンを押す。

●1回押すごとに設定が切換わります。

→ 冷房 → ドライ → 自動 → 送風 → 暖房

※2

※1

※1

※1 冷房専用機種の場合は、自動と暖房の表示はされません。設定もできません。

※2 室温18°C以下では、ドライ運転はできません。

## お願い

■リモコンを先のとがった物で押さないでください。故障の原因になります。

## 設定温度を変えたいとき

室温を下げたいとき

**F2** ボタンを押す。

室温を上げたいとき

**F3** ボタンを押す。

●1回押すごとに設定温度をMAスマートリモコンの場合は0.5°C、ワイヤレスリモコンの場合は1°C単位で変えられます。

MAスマートリモコンでは設定温度単位を変更することが可能です。くわしくはMAスマートリモコンの取扱説明書をご覧ください。

●設定温度範囲は右の通りです。※1

冷房ドライ運転	暖房運転	自動運転	送風
19~30°C	17~28°C	19~28°C	設定できません

※1 設定温度範囲制限が設定されている場合、可変できる温度範囲が狭くなります。(設定温度範囲制限中は<sup>※1</sup>が表示されます。)範囲を超えて設定しようとした場合、「設定温度制限中」が点滅表示され、制限中であることが表示されます。詳細は、リモコンの取扱説明書をご覧ください。

## 風速を変えたいとき

MAスマートリモコンの場合

ワイヤレスリモコンの場合

**F4** ボタンを押す。

●1回押すごとに設定が切換わります。

	風速	MAスマートリモコンの場合	ワイヤレスリモコンの場合
PL-ZRP・EA5形 PL-ERP・EA5形 PM-(H)RP・FA13形	4段階 + 自動	(静粛) → (弱) → (中) → (強) → (自動) ※2	(静粛) → (弱) → (中) → (強) → (※1) ※1
PL-RP・JA13形	4段階	(静粛) → (弱) → (中) → (強)	(静粛) → (弱) → (中) → (強)
PC-RP・HA13形	2段階	(弱) → (強)	(弱) → (強)

※2 PM-(H)RP・FA13形にて、別売前吹出しグリルを使用し、2方向吹出し設定とした場合、風速は1段階となります。

風速表示は<sup>※1</sup>のみとなり操作できません。

**風速** ボタンを押す。

※1 ワイヤレスリモコンで風速自動にする場合は、リモコンの設定が必要になります。  
設定方法は風速自動設定方法(10ページ)を参照願います。

## お知らせ

■このようなときは、液晶表示とユニットの風速が異なります。

- “暖房準備中”・“暖房霜取中”表示のとき
- 暖房運転直後（モード切換待機中）
- 暖房モードで設定温度より室温が高いとき
- ドライモードのとき

# ● 運転のしかた 運転モードの切換、室温・風速・風向調節のしかた


## 風速自動設定方法

●PL-ZRP-EA5形、PL-ERP-EA5形、PM-(H)RP-FA13形には風速自動機能があります。ワイヤレスリモコンをご使用の場合は、本設定を行うことにより風速自動が選択可能になります。(ワイヤードリモコンをご使用の場合には設定不要です。)

### 操作手順

- 1 設定ボタンを押します。(ボールペンなど先の細いもので押してください。) リモコン表示が停止の状態から操作してください。  
機種設定が点滅、機種ナンバー(3桁の数字)が点灯表示します。
- 2 切タイマーボタンを押します。  
風速が点滅表示し、風速自動設定番号が点灯表示します。(設定番号01:風速自動なし)
- 3 ▽、△温度ボタンを押して設定番号を02に合わせます。(設定番号02:風速自動あり)  
※操作を間違えた場合は、入切ボタンを押し、2の操作からやり直してください。
- 4 設定ボタンを押します。(ボールペンなど先の細いもので押してください。)

### ワイヤレスリモコンの場合

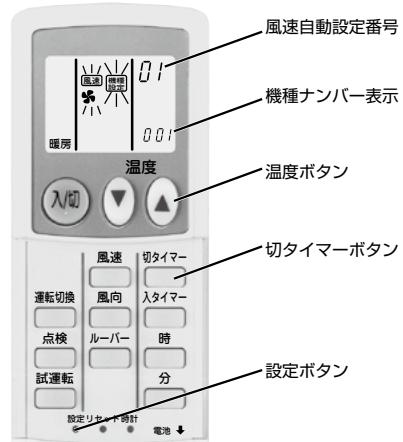

## 静音自動モード


### MAスマートリモコンの場合

### ワイヤレスリモコンの場合


● 風速自動設定時、静音性を優先した運転をします。静音自動モード中は低騒音優先のため、能力がセーブされます。能力不足を感じた場合は静音自動モードを通常にしてください。

ワイヤレスリモコンからの設定はできません。


- 1 メニューボタンを押す。




- 2 F1 F2 ボタンで「メンテナンス」を選択し  
決定ボタンを押す。



- 3 F1 F2 ボタンで「風速自動静音設定」を選択し  
決定ボタンを押す。



- 4 F3 F4 ボタンで「静音」を選択し  
決定ボタンを押す。



※室外ユニットタイプにより、設定できない場合があります。

**運転開始の前に…** 電源が入っているか確認してください。停電や電気工事、また、外気温度が10°C以下で1日以上電源を切って放置した場合は、電源を入れてから12時間以上運転をお待ちください。エアコンを使用期間中は電源を切らないでください。

## 上下風向を変えたいとき

MAスマートリモコンの場合

ワイヤレスリモコンの場合

F4 ボタンの長押し（1秒以上）操作または本操作により風向操作画面を表示させ、上下風向を設定します。


1 メニュー ボタンを押す。 2 「風向／ルーバー・換気操作」を選択し

3 F1 F2 ボタンを押す。

決定

ボタンを押す。

風 向 ボタンを押す。



- PL-ZRP・EA5形
- PL-ERP・EA5形
- PL-RP・JA13形
- PM-(H)RP・FA13形  
※3

● 1回押すごとに設定が切換わります。

	MAスマートリモコンの場合	ワイヤレスリモコンの場合
PL-ZRP・EA5形 PL-ERP・EA5形	自動※2 → 設定1 → 設定2 → 設定3 → 設定4 → 設定5 → スイング※1	スイング※1 → 設定1 → 設定2 → 設定3 → 設定4
PL-RP・JA13形	設定1 → 設定2 → 設定3 → 設定4 → スイング	スイング → 設定1 → 設定2 → 設定3 → 設定4
PM-(H)RP・FA13形 ※3	自動 → 設定1 → 設定2 → 設定3 → 設定4 → 設定5 → スイング	スイング → 設定1 → 設定2 → 設定3 → 設定4

※1 暖房時はウェーブ気流になります。

※2 自動時の上下風向はパネルによって異なります。（下記参照）

※3 別売前吹出しグリルを使用し、前吹出し設定とした場合、パネルの上下風向ベーンは閉じた状態で固定となります。風向は表示されません。

標準パネル	冷房・送風・ドライは設定1、暖房は設定5になります。
ムーブアイセンサーパネル(ERPの場合)	<p>〈4方向天井カセット形〉 エリアムーブアイになります。エリアムーブアイは各吹出口のエリア毎に体感温度を演算し、風向を次のように制御します。</p> <p>■暖房時 エリアの温度差があるときは下図のようになります。 温度差が小さくなると全て下吹き（設定5）になります。 水平</p> <p>（1方向天井カセット形） 天井付近の温度と床温から、体感温度を演算し、省エネ運転をします。</p> <p>■冷房時 エリアの温度差があるときは下図のようになります。 温度差が小さくなると全て水平（設定1）になります。 水平</p>
ムーブアイセンサーパネル(ZRPの場合)	<p>人感風向設定に従って、自動時の風向が次のようになります。設定方法は21、22ページを参照ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・省エネ自動モード設定の場合：冷房・送風・ドライは設定1、暖房は設定5になります。</li> <li>・快適自動モード風よけ設定の場合：人を検知すると、暖房は設定5→設定1に変化します。冷房・ドライ・送風時は設定1のままで。</li> <li>・快適自動モード風あけて設定の場合：人を検知すると、冷房・ドライは設定1→スイング、送風は設定5に変化します。暖房は設定5のままで。</li> </ul> <p>※場所によっては「風よけ」でも風があたる場合や、「風あて」でも風があたらない場合があります。</p> <p>・エリアムーブアイ設定（「ムラ無」設定）の場合：エリアムーブアイになります。（同上）※1方向天井カセット形はエリアムーブアイ設定ができません。</p>

## お 知 ら せ

■ムーブアイの設定はワイヤレスリモコンでは行えません。

### ● 上下風向ベーンの運転・設定内容

運転モード	風速	設 定				
暖房・送風	強・中・弱・静肅	スイング	設定1	設定2	設定3	設定4 (設定5)
	強・中					
	弱・静肅					
冷 房	設定不可	スイング	設定1	設定2	設定3	設定4 (設定5)
ド ラ イ	設定不可	スイング	設定1	設定2	設定3	設定4 (設定5)
運転モードを変更した時上下風向設定	—	冷房・ドライ・送風運転	—	—	暖房運転	

※PL-RP・JA13形、PM-(H)RP・FA13形の場合、1時間経過すると自動的に水平吹出し（設定1）にもどります。

運転モード変更時のマイコン自動設定

（スイング設定のときは継続します。）

● 冷房・送風・ドライモードにしたとき…設定1

● 暖房モードにしたとき……………設定4（設定5が存在するユニットは設定5になります。）

## お 知 ら せ

■このようどきは、液晶表示とユニットの上下風向が異なります。

● “暖房準備中”、“暖房霜取中”表示のとき

● 暖房運転直後（モード切換待機中）

● 暖房モードで設定温度より室温が高いとき

■PL-ZRP・EA5形、PL-ERP・EA5形の場合は、各吹出口毎に上下風向を固定することができます。12、13ページを参照して、操作してください。

なお、固定した上下風向はリモコンによる操作、およびすべての自動コントロールが無効になります。また、リモコンの液晶表示と異なる場合があります。

■PM-(H)RP・FA13形にて、別売前吹出しグリルを使用し、2方向吹出し設定とし、冷房時の上下風向ベーンを設定2～設定5にした場合は、風速設定によらず1時間経過すると自動的に水平吹出し（設定1）にもどります。

# ● 運転のしかた 運転モードの切換、室温・風速・風向調節のしかた

【手動】上下風向を変えたいとき ※(上下風向) 風向 ボタンは使用できません。

## PC-RP-HA13形

上下風向ベーンを、お好みの向きに調節してください。  
(ベーンは上向10°~下向45°まで変えられます。)  
※冷房、ドライ運転時に下向きにしますと、吹出口周辺に  
結露し、滴下することがあります。その時は、風向を調  
節してください。  
※冷温風が、火気や調理台・食材に直接あたり、調理に影  
響をおよぼす場合は、風向を調節してください。



## お願い

上下方向の風向調節は、据付時に調節したあと  
はなるべく操作しないでください。

## 注意

フィルターなどの着脱、手動  
での風向調節のときは不安定  
な台に乗らない  
落下・転倒によるケガの原因に  
なります。フィルター清掃は専  
門の業者に依頼してください。

## 上下風向の固定設定方法 (MAスマートリモコンからのみ固定設定できます。)



- PL-ZRP-EA5形、PL-ERP-EA5形の場合、下記の設定で、特定の吹出口のみ、特定の風向角度に固定することができます。一度下記の設定を行えば、以後エアコンを運転した際、設定された吹出口のみ風向固定角度となります。(その他の風向は、リモコンの風向設定角度にしたがいます。)

## 設定の手順

リモコンから室内ユニットの上下風向ベーンの固定設定が行えます。


【手順1】エアコンを『停止』にして、リモコンを『風向固定操作』画面にします。

- メインメニュー画面で「メンテナンス」を選択し **決定** ボタンを押します。
- メンテナンスメニュー画面から **F1** ボタン、**F2** ボタンにより  
「風向固定操作」を選択し **決定** ボタンを押します。



【手順2】設定したい室内ユニットを選択します。

- F1** ボタンで「冷媒アドレス」、「号機」を選択します。  
**F2** ボタン、**F3** ボタンにより設定する「冷媒アドレス」「号機」を選択し **決定** ボタンを押します。
  - 冷媒アドレス : 0~15
  - 号機 : 1/2/3/4※接続されている冷媒アドレス、号機のみ選択できます。




## メモ

- 設定する室内ユニットを確認したい場合、上記1の手順で「冷媒アドレス」と「号機」を選択し **F4** ボタンを操作することで、  
対象室内ユニットのベーンのみ下吹きになります。詳細は **対象ユニット確認の手順** (14ページ) をご覧ください。

【手順3】現在の設定内容が表示されます。

- 現在の設定内容が表示されます。  
**F1** ボタン、**F2** ボタンで「吹出口」を選択します。  
選択した「吹出口」の現在の固定設定状態が下図のように表示されます。



**運転開始の前に…** 電源が入っているか確認してください。停電や電気工事、また、外気温度が10°C以下で1日以上電源を切って放置した場合は、電源を入れてから12時間以上運転をお待ちください。エアコンを使用期間中は電源を切らないでください。

#### 【手順4】風向を設定します。

- 1 設定したい「吹出口」、「風向」を設定します。

F1 ボタン、F2 ボタンで固定したい「吹出口」を選択します。


・吹出口:1, 2, 3, 4, 全て(1~4全て反転表示)

F3 ボタン、F4 ボタンで設定したい「風向」を選択します。

選択し終わったら **(決定)** ボタンを押します。設定中画面が表示されます。

#### お知らせ

- 「吹出口」は各吹出口の両端にある四角溝形状(吹出口識別マーク)の数に対応しています。
- 選択している「吹出口」に対して設定を行います。  
各吹出口を別々の風向で設定したい場合は、吹出口ごとに設定を行ってください。
- ドラフトセーブでは上下風向ベーンを設定よりも水平な角度にします。詳細は24ページをご覧ください。
- ドラフトセーブをした場合、吹出した空気により天井が汚れる場合があります。



#### 【手順5】各「吹出口」の「風向」を設定します。

- 1 【手順4】を参考に、各吹出口の設定を行います。

- 2 他の室内ユニットの設定を行いたい場合は、【手順3】の画面で **(戻る)** ボタンを押して【手順2】の画面に戻し、【手順2】～【手順4】を参考に各室内ユニットの風向固定設定を実施してください。

#### 【手順6】風向固定操作の終了

- 1 【手順2】にて **(戻る)** ボタンを押してメンテナンスメニュー画面に戻ります。

- 2 **(メニュー)** ボタンを押すとメンテナンス終了処理を実施(約30秒)後、メインメニューに戻ります。

#### 【固定内容のクリア方法】

- 上記【手順4】の操作にてクリアしたい「吹出口」を選択して、風向設定で「設定無し」 を設定してください。

#### 冷風防止ベーン設定方法 <MAスマートリモコンからのみ設定ができます。>

●PL-ZRP・EA5形、PL-ERP・EA5形の場合、下記の設定でベーン設定角度を標準位置よりも高めに設定し、水平吹き出しによる冷房時のドラフト感を抑えることができます。

#### お知らせ

- 冷風防止ベーン設定をした場合、吹出した空気により天井が汚れる場合があります。

#### 設定の手順

##### 【手順1】エアコンを「停止」にして、リモコンを「冷風防止ベーン設定」画面にします。

- 1 メインメニュー画面で「メンテナンス」を選択し **(決定)** ボタンを押します。

主	メインメニュー	3/3
C02排出量表示	有/ <input checked="" type="checkbox"/>	
▶メンテナンス	<input checked="" type="checkbox"/>	無
初期設定	<input checked="" type="checkbox"/>	有
サービス	<input checked="" type="checkbox"/>	無
Q&A	<input checked="" type="checkbox"/>	無
メイン画面へ:戻るボタン		
◀カーソル▲   ▶ページ▶		

メンテナンスメニュー
自動昇降パネル操作 有/ <input checked="" type="checkbox"/>
自動清掃操作 <input checked="" type="checkbox"/> 無
風向固定操作 <input checked="" type="checkbox"/> 無
▶冷風防止ベーン設定 <input checked="" type="checkbox"/> 無
人感ムーブアイ設定 <input checked="" type="checkbox"/> 無
メニュー画面へ:メニューボタン
◀カーソル▲

##### 【手順2】設定したい「冷媒アドレス」、「号機」を選択します。

- 1 F1 ボタンで「冷媒アドレス」、「号機」を選択します。

F2 ボタン、F3 ボタンにより設定する「冷媒アドレス」「号機」を選択し **(決定)** ボタンを押します。

・冷媒アドレス:0～15

・号機:1/2/3/4

※接続されている冷媒アドレス、号機のみ選択できます。

冷風防止ベーン設定	
冷媒アドレス	<input checked="" type="checkbox"/> 0
号機	
設定モード:決定ボタン	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2/3/4
▼カーソル   -アドレス+   確認	


- 設定する室内ユニットを確認したい場合、上記1の手順で「冷媒アドレス」と「号機」を選択し F4 ボタンを操作することで、対象室内ユニットのベーンのみ下吹きになります。詳細は **対象ユニット確認の手順** (14ページ) をご覧ください。

# ○運転のしかた 運転モードの切換、室温・風速・風向調節のしかた

【手順3】現在の設定内容が表示されます。


- 1 【手順2】で指定した室内ユニットの現在の設定内容が表示されます。

・冷風防止設定：OFF（標準設定）／ON（冷風防止設定）



【手順4】冷風防止を設定します。

- 1 [F2] ボタン、[F3] ボタンにより「冷風防止設定」を設定し [決定] ボタンを押します。



【手順5】他の室内ユニットへの設定

- 1 【手順4】を参考に、各室内ユニットの設定を行います。

- 2 他の室内ユニットの設定を行いたい場合は、【手順4】の画面で「冷媒アドレス」、「号機」を変更して【手順2】の画面に戻し、  
【手順2】～【手順4】を参考に各室内ユニットの風向固定設定を実施してください。


【手順6】冷風防止ベーン設定の終了

- 1 【手順2】にて戻るボタンを押してメンテナンスマニュー画面に戻ります。  
2 (メニュー) ボタンを押すとメンテナンス終了処理を実施（約30秒）後、メインメニューに戻ります。


## 対象ユニット確認の手順

【手順1】最初に「冷媒アドレス」=0、「号機」=1から確認します。

- 1 [F1] ボタンで「冷媒アドレス」、「号機」を選択します。  
[F2] ボタン、[F3] ボタンにより確認する「冷媒アドレス」「号機」を設定し [F4] ボタンを押します。  
・冷媒アドレス：0～15  
・号機：1/2/3/4  
※接続されている冷媒アドレス、号機のみ選択できます。




- 2 [F4] ボタン操作後、約15秒お待ちください。  
・吹出口が下吹きになる。→「冷媒アドレス」=0、「号機」=1のエアコンです。  
・全ての吹出口が塞がる。→【手順2】へ



- 3 戻るボタンを押して、1 の画面に戻します。

【手順2】「号機」を順次変更して確認します。

- 1 [F1] ボタンで「号機」を選択します。  
[F2] ボタン、[F3] ボタンにより確認する「号機」を変更し [F4] ボタンを押します。  
2 [F4] ボタン操作後、約15秒お待ちください。  
・吹出口が下吹きになる。→リモコンに表示されているエアコンです。  
・全ての吹出口が塞がる。→戻るボタンを押して、1からの操作を続けます。  
・右記、メッセージ画面が表示される。→この冷媒アドレスの中に、対象号機が存在しません。  
【手順3】へ



- 3 戻るボタンを押して、【手順1】1 の画面に戻します。

【手順3】「冷媒アドレス」を次の番号に変更して確認します。

- 1 【手順1】の操作を参考に冷媒アドレスを変更して確認を続けます。

**運転開始の前に…** 電源が入っているか確認してください。停電や電気工事、また、外気温度が10°C以下で1日以上電源を切って放置した場合は、電源を入れてから12時間以上運転をお待ちください。エアコンを使用期間中は電源を切らないでください。

### 【手動】左右風向を変えたいとき

PL-ZRP・EA5形 PL-ERP・EA5形 PL-RP・JA13形

左右風向ペーンを搭載していないので風向調節できません。

PM-(H)RP・FA13形


左右風向ペーンは別売部品となります。

PC-RP・HA13形

●運転を停止し、上下風向ペーンを水平にして作業してください。但し、吹出口左右両端のペーンは固定されており動きませんので注意してください。

●左右風向ペーンを、お好みの向きに調節してください。(ペーンは左右、各々約45°まで変えられます。)

※冷温風が火気や調理台・食材に直接あたり、調理に影響をおよぼす場合は、風向を調節してください。



### !**注意**

フィルターなどの着脱、手動での風向調節のときは不安定な台に乗らない落下・転倒によるケガの原因になります。フィルター清掃は専門の業者に依頼してください。

### ハイパワー運転を行うとき

MAスマートリモコンの場合

- 1 メニューボタンを押す。
- 2 F1 ボタンを押す。
- 3 F4 ボタンを押す。
- 決定ボタンを押す。
- 決定ボタンを押す。



- 運転能力を上げて、すばやく快適な室温に近づけます。
- ハイパワー運転は最大30分間運転し、自動で通常運転に戻ります。
- 運転モード切換、風速切換を行ったときも、通常運転に戻ります。
- 室外ユニットおよび室内ユニットの騒音が大きくなることがあります。

### お知らせ

- ハイパワー運転は、ワイヤレスリモコンでは行えません。
- 室外ユニットタイプによりハイパワー運転できない場合があります。

### 運転を停止するとき

MAスマートリモコンの場合

ワイヤレスリモコンの場合

- 運転停止ボタンを押す。

- 入切ボタンを押す。

### お願い

- 運転停止後、すぐに電源を切らないで必ず5分以上待ってください。水漏れや故障の原因となることがあります。

### 再運転時の動作内容

- MAスマートリモコンで再運転した場合は、右表の内容で動作します。(ワイヤレスリモコンでの再運転は、リモコンの設定されている内容にしたがいます。)

#### ワイヤレスリモコンの電池を入れた時

- 電池を入れた時や交換したときには、必ずリセットボタンを押してください。(8ページ参照)

その際のワイヤレスリモコンの初期状態は右表となります。

	MAスマートリモコンで再運転した場合の動作内容	ワイヤレスリモコンの電池組込み時の初期状態
運転モード	前回の運転モード	送風モード
設定温度	前回の設定温度	—
風速	前回の設定風速	強
上下風向	前回の設定風向	水平吹き出し

## ○運転のしかた 応急運転のしかた ワイヤレスリモコンが使えないとき


ワイヤレスリモコンの乾電池が切れたり、ワイヤレスリモコンが故障したときには、室内ユニットの受光部付近の応急運転ボタンを使って応急運転ができます。

#### 運転を開始したいとき

- 冷房運転…… 冷房ボタンを押す。
- 暖房運転…… 暖房ボタンを押す。

※PL-ZRP・EA5形、PL-ERP・EA5形、PM-(H)RP・FA13形の場合には2秒以上ボタンを押し続けてください。

※運転表示ランプの点灯で運転開始をお知らせします。

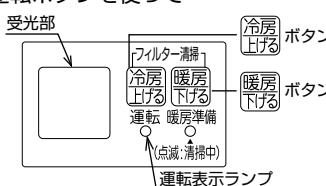

(図示例：PL-ZRP・EA5形、PL-ERP・EA5形の場合)

※応急運転時の運転内容は下記になります。

運転モード	冷 房	暖 房
設 定 温 度	24°C	24°C
風 速	強	強
風 向	設定1	設定4※1

※1 設定5が存在するユニットは設定5になります。

#### 運転を停止したいとき

- 冷房ボタンまたは暖房ボタンどちらかを押す。

運転モードの切換、室温・風速・風向調節のしかた

# ○ 運転のしかた 自動運転、換気運転のしかた

自動運転、表示・換気点滅について

**自動運転を行うとき**

MAスマートリモコンの場合

- 1 [運転停止] ボタンを押す。
- 2 F1 ボタンを押し、表示を自動にする。

設定温度より室温が高いときは冷房運転を、室温が低いときは暖房運転を開始します。  
(23ページ参照)

※運転モードが確定した後に、現在の運転モード【自動冷房】・【自動暖房】が表示されます。  
なお、リモコンの初期設定で、「自動冷暖表示：しない」に設定変更されている場合には、「冷房」・「暖房」は表示されません。(【自動】の表示のみ)  
(リモコンの初期設定については、リモコンの据付工事説明書(設定編)を参照してください。)

ワイヤレスリモコンの場合

- 1 [入/切] ボタンを押す。
- 2 [運転切換] ボタンを押し、表示を【自動】にする。

**換気運転を行うとき**

MAスマートリモコンの場合

- 室内ユニットと連動して換気装置を運転するとき [運転停止] ボタンを押す。  
●室内ユニットを運転したとき、自動的に換気装置も運転します。
- 換気装置を単独で運転するとき

- 1 [メニュー] ボタンを押す。
- 2 [決定] ボタンを押す。  
(「風向・ルーバー・換気操作」を選択している状態で)
- 3 F3 ボタンを押す。

ワイヤレスリモコンの場合




- 換気装置が連動接続している場合はエアコンが運転を開始すると自動的に換気も運転します。
- リモコンには表示されません。
- 換気装置の単独運転はできません。

**お知らせ**

■室内ユニットと換気装置の機種により、換気装置のみを運転した場合でも室内ユニットのファンが動作する場合があります。

# ○ 運転のしかた その他の表示・点滅について

- 「運転ランプ」が点滅し液晶画面に異常情報が表示されている場合は空調機に障害が発生しているため、運転を継続できずに停止しています。  
異常内容をご確認の上、空調機の電源を切り、お買い上げの販売店、または工事店にサービスをお申しつけください。

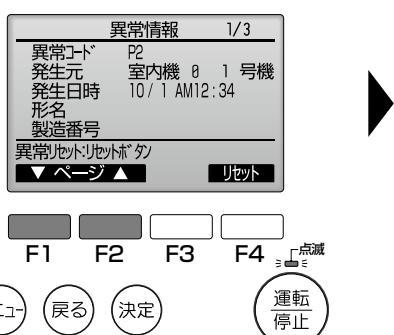

連絡先情報はあらかじめ入力されている場合に表示されます。

携帯電話点検コード検索サービスサイトの2次元コードとURLが表示されます。


異常コード・冷媒アドレス・形名・製造番号が表示されます。

形名、製造番号はあらかじめ入力されている場合に表示されます。

F1 F2 ボタンで次のページを表示します。

# ○運転のしかた タイマー・スケジュール・静音・省エネ運転のしかた(MAスマートリモコンの場合)

MAスマートリモコンから、タイマー運転・週間スケジュール運転・室外サイレントモード運転（静音運転）・省エネ運転の設定ができます。MAスマートリモコンのメニューボタンを押してメインメニュー画面を表示し、**F1** **F2** ボタンで設定したい項目を選択します。詳細設定方法は、リモコンの取扱説明書をご確認ください。

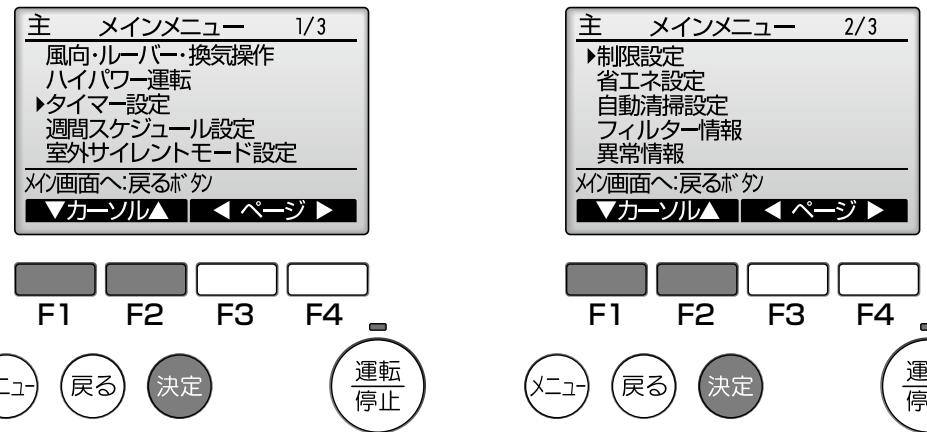

## ■タイマー運転

### ■オン／オフタイマー

運転開始時刻と停止時刻が5分単位で設定できます。

### ■消忘れ防止タイマー

運転を開始してから停止するまでの時間を10分単位で設定できます。設定時間は30分から240分の範囲で設定できます。

## ■週間スケジュール運転

1週間の運転開始時刻と停止時刻および設定温度を1日最大8パターン設定できます。

また、週間スケジュールを2種設定できます。（例：夏用、冬用スケジュール等）

## ■室外サイレントモード運転\*

室外ユニットの静音性を優先した運転を行います。

1週間の室外サイレントモード運転開始時刻と停止時刻が設定できます。

室外ユニットの静音レベルは「標準」「中」「静」から選択できます。

サイレントモード中は低騒音優先のため、能力がセーブされます。能力不足を感じた場合はサイレントモードを無効にしてください。

\*室外ユニットタイプにより設定できない場合があります。

標準    中    静

## ■省エネ運転

### ■設定温度自動復帰

設定時間後に、設定した温度に戻します。

設定時間は10分単位で30分から120分の範囲で設定できます。

### ■省エネ運転スケジュール

1週間の省エネ運転開始時刻と停止時刻、能力セーブ値が設定できます。

1日最大4パターンの設定ができます。

設定時刻は5分単位で設定できます。

能力セーブ値は10%単位で90%から50%の範囲と0%で設定できます。

### ■パワーシェア運転

1グループ内で必要な空調能力を各冷媒が分け合うことで効率良く運転を行います。2～4冷媒系統が1グループの場合のみ設定できます。

## お知らせ

■タイマー運転はワイヤレスリモコンでも設定できます。「タイマー運転のしかた（ワイヤレスリモコンの場合）」の項をご確認ください。週間スケジュール運転、室外サイレントモード運転、省エネ運転は、ワイヤレスリモコンでは設定できません。

# ● 運転のしかた タイマー運転のしかた(ワイヤレスリモコンの場合)


タイマー運転の設定は、ワイヤレスリモコンの送信部を室内ユニットの受光部に向けて操作ボタンを押した時、室内ユニットから“ピッ”と音のすることを確認しながら行ってください。

■タイマー運転には次の3つの方法があります。

- **[入タイマー運転]** 運転の開始のみをタイマーで行う。
- **[切タイマー運転]** 運転の停止のみをタイマーで行う。
- **[入・切タイマー運転]** 運転・停止の両方をタイマーで行う。

■タイマー運転の設定は、24時間以内に入・切各1回以内です。

■タイマー時刻設定は、10分単位です。

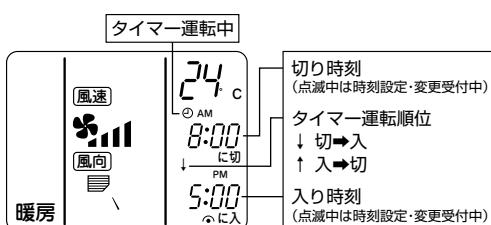

## ■ 現在時刻の設定を行うとき

- 1 **[入切]** ボタンを押す。 リモコンに表示がでます。
- 2 時計ボタンを押す。 現在時刻が点滅します。
- 3 **[時]** ボタン・**[分]** ボタンを押し、現在時刻を合わせる。(電池を入れて最初に現在時刻を合わせる時はここから操作してください。)
- 4 時計ボタンをもう1回押す。 現在時刻が点灯します。(現在時刻合わせの設定完了です。)  
■設定中に現在時刻が点滅から点灯に変わった時には手順②からやり直してください。

## ■ 入タイマー運転を行うとき

- 1 **[入切]** ボタンを押す。 リモコンに表示がでます。
- 2 **[入タイマー]** ボタンを押す。 現在時刻が消灯し、入り時刻と **①** が点灯します。“に入”表示が点滅します。
- 3 **[時]** ボタン・**[分]** ボタンを押し、入り時刻を合わせる。
  - 入タイマー時刻設定後“に入”表示は10秒間点滅して点灯に変わり、入タイマー設定が完了します。
  - エアコンの運転は自動的に停止し、**[入り時刻]**まで待ちます。  
■設定中に“に入”表示が点滅から点灯に変わった時には**[入タイマー]**ボタンを押した後、手順②からやり直してください。

## ■ 切タイマー運転を行うとき

- 1 **[入切]** ボタンを押す。 リモコンに表示がでます。
- 2 **[切タイマー]** ボタンを押す。 現在時刻が消灯し、切り時刻と **①** が点灯します。“に切”表示が点滅します。
- 3 **[時]** ボタン・**[分]** ボタンを押し、切り時刻を合わせる。
  - 切タイマー時刻設定後“に切”表示は10秒間点滅して点灯に変わり、切タイマー設定が完了します。
  - 設定中に“に切”表示が点滅から点灯に変わった時には**[切タイマー]**ボタンを押した後、手順②からやり直してください。

## ■ 入・切タイマー運転を行うとき

- 1 入タイマー・切タイマー両方の設定をする。

- ↑ ↓ 表示は ↑ または ↓ どちらかが表示され、  
↑ は、停止 → 運転(入り時刻) → 停止(切り時刻)  
↓ は、運転 → 停止(切り時刻) → 運転(入り時刻)を表します。

## ■ タイマー運転を解除するとき

入タイマー運転を解除するとき **[入タイマー]** ボタンを押す。 ● 入り時刻が消灯し、入タイマーは解除されます。

切タイマー運転を解除するとき **[切タイマー]** ボタンを押す。 ● 切り時刻が消灯し、切タイマーは解除されます。

入・切タイマー運転を解除するとき **[入タイマー]** ボタンと **[切タイマー]** ボタンを押す。 ● 入り時刻と切り時刻が消灯し、タイマーは解除されます。

タイマー運転を解除し、エアコンを停止するとき **[入切]** ボタンを押す。 ● エアコンは停止します。同時に、設定されていたタイマー運転も解除されます。

### お知らせ

- タイマー運転が終了してエアコンが運転または停止すると、次の運転は自動的に連続運転となります。

# ● 運転のしかた CO<sub>2</sub>排出量表示のしかた

エアコンが運転中に排出したCO<sub>2</sub>排出量を表示します。  
また、CO<sub>2</sub>排出量の目標値を設定することにより省エネ度を表示することができます。

## CO<sub>2</sub>排出量表示 初期設定方法

CO<sub>2</sub>排出量表示に関する設定を行います。※従リモコンでは設定ができません。

### 設定の手順

1 メインメニュー画面で「初期設定」を選択し、(決定)ボタンを押します。

2 初期設定メニュー画面(2/2)で、「CO<sub>2</sub>表示設定」を選択し、(決定)ボタンを押します。

3 F1、F2ボタンで設定する項目を選択してF3、F4ボタンで変更します。

#### ■前回排出量表示

停止操作を行った際に「前回排出量表示」を表示するかを設定します。(出荷時設定:表示する)  
表示しないようにするには、「しない」を選択します。

#### ■CO<sub>2</sub>換算係数設定

CO<sub>2</sub>排出量は運転状態から推定される消費電力量を元に算出しています。

1kWhあたりのCO<sub>2</sub>換算係数(kg)を設定します。

設定範囲: 0.000~0.999 (出荷時設定: 0.400\*)

\*CO<sub>2</sub>換算係数 0.4kg/kWh

#### ■収集時刻設定


1日のCO<sub>2</sub>排出量を収集する時刻を設定します。

設定範囲: 1:00~24:00 (出荷時設定: 24:00)


※夜間などエアコンの電源を切る場合は収集時刻を変更してください。(停電している場合、データを収集することができません。)

4 設定完了後、(決定)ボタンを押します。

### 1. 初期設定メニュー



### 2. CO<sub>2</sub>表示設定



F1 F2 F3 F4

## CO<sub>2</sub>排出量表示(前回排出量表示)

MAスマートリモコンにて停止操作を行った際に本日のCO<sub>2</sub>排出量を表示します。

■CO<sub>2</sub>排出量は停止後3分間表示されます。ただし、他のメニュー画面に切り換えた時点で表示は消えます。  
再表示するためには、(決定)ボタンを3秒以上長押ししてください。

■CO<sub>2</sub>排出量表示画面にてF4ボタンを押すと、本日から8日の省エネ度をグラフ表示します。  
(戻る)ボタンを押すと、メイン画面に戻ります。)

■目標CO<sub>2</sub>排出量設定は20ページを参照してください。

■10分以上運転した場合にのみ表示します。

■CO<sub>2</sub>排出量は小数点第2位を繰上げして表示します。


■空調負荷が小さいとき、運転時間が短いときなど、CO<sub>2</sub>排出量が0.01未満の場合は、0.0表示となります。

■従リモコンでは表示されません。

■MAスマートリモコン以外からの停止操作では表示されません。

■表示させないようにするには、設定の手順④に従って設定を変更してください。出荷時は「表示する」設定です。

### CO<sub>2</sub>排出量表示例

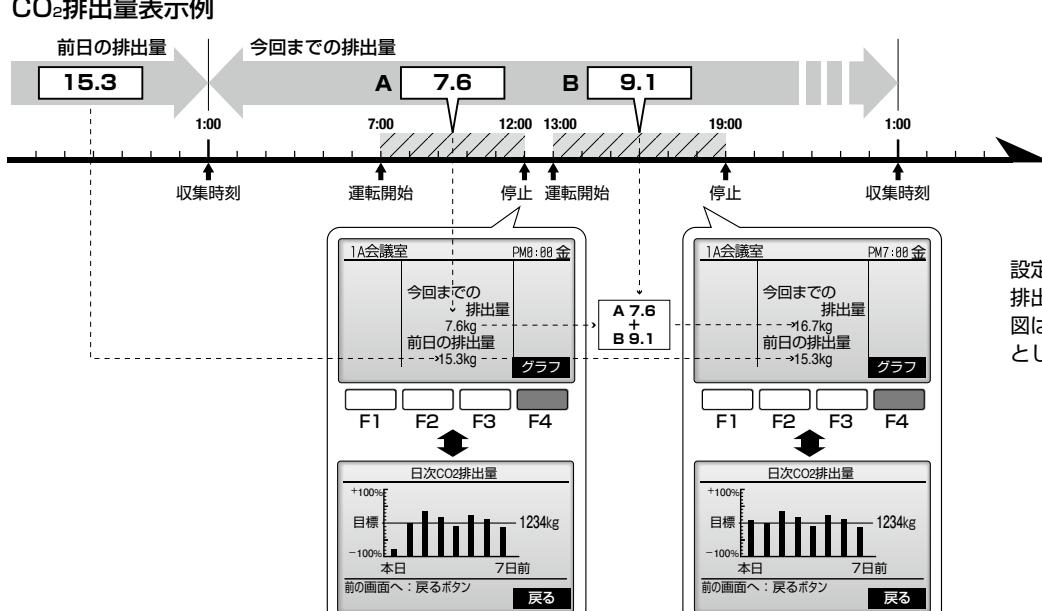

設定しました範囲内のCO<sub>2</sub>排出量を積算し表示します。  
図は収集時刻設定を1:00としています。


# ● 運転のしかた CO<sub>2</sub>排出量表示のしかた

## ■ 日次／月次データ表示方法 過去の日次／月次データを表示することができます。

### 表示手順


- 1 メインメニュー画面（3/3）で「CO<sub>2</sub>排出量表示」を選択し、

（決定）ボタンを押します。



- 2 [F1]、[F2] ボタンで「日次データ」「月次データ」を選択し、

（決定）ボタンを押します。



#### ■ 日次データ

##### ・一覧表示

本日から8日分のCO<sub>2</sub>排出量と省エネ度（目標CO<sub>2</sub>排出量に対する達成度）を表示できます。

ページを切り換える場合は [F4] ボタンを押してください。

※正常に収集できなかった場合“----.kg”が表示されます。

※収集時刻に電源を切っていた場合など、該当日のデータが表示されません。このような場合、次回収集の際に今までの排出量が加算されます。

##### ・グラフ表示

一覧表示画面にて [F1] ボタンを押すと、本日から8日分の省エネ度をグラフ表示します。


#### 日次データ（一覧表示）

日次CO <sub>2</sub> 排出量 1/2		
年/月/日	CO <sub>2</sub> 排出量	省エネ度
本日	9999.9kg	100%
10/12/03	9999.9kg	100%
10/12/02	9999.9kg	100%
10/12/01	9999.9kg	100%

[ページ] 切換: [ページ] ボタン

F1 F2 F3 F4

#### (グラフ表示)



[グラフ] [ページ]

F1 F2 F3 F4

#### ■ 月次データ

##### ・一覧表示

当月から14ヶ月分のCO<sub>2</sub>排出量と省エネ度（目標CO<sub>2</sub>排出量に対する達成度）を表示できます。

ページを切り換える場合は [F3]、[F4] ボタンを押してください。

※当月データは前日までの積算値を表示します。

※1ヶ月間電源を切っていた場合などは、該当月のデータが表示されません。

##### ・グラフ表示

一覧表示画面にて [F1] ボタンを押すと、当月から14ヶ月分の省エネ度をグラフ表示できます。

#### 月次データ（一覧表示）


月次CO <sub>2</sub> 排出量 1/4		
年/月	CO <sub>2</sub> 排出量	省エネ度
10/12	99999.9kg	100%
10/11	99999.9kg	100%
10/10	99999.9kg	100%
10/09	99999.9kg	100%

[ページ] 切換: [ページ] ボタン

[グラフ] [ページ]

F1 F2 F3 F4

#### (グラフ表示)



[グラフ] [ページ]

F1 F2 F3 F4

## ■ 目標CO<sub>2</sub>排出量設定方法

省エネ度を表示するための目標CO<sub>2</sub>排出量の設定を行います。

### 設定の手順

- 1 月次CO<sub>2</sub>排出量の一覧表示画面にて、[F1] ボタンを押します。

※月次CO<sub>2</sub>排出量の一覧表示画面への操作方法は上記参照

### お知らせ

- CO<sub>2</sub>排出量は運転状態から推定される消費電力量を元に算出した目安であり、実際の消費電力量から算出される値とは異なる場合があります。
- 別売部品のCO<sub>2</sub>排出量は含まれません。
- 室外ユニットタイプにより表示できない場合があります。
- 1つのリモコンで複数のエアコン（複数冷媒系統）を制御している場合、リモコンに接続されている全冷媒系統のCO<sub>2</sub>排出量の合計が表示されます。室内ユニット毎、冷媒系統毎のCO<sub>2</sub>排出量は、表示できません。
- 「初回」または「目標CO<sub>2</sub>排出量0kg設定」の場合には、電源投入時に目標CO<sub>2</sub>排出量の仮の値が自動的に設定されます。  
※仮の目標CO<sub>2</sub>排出量は、使用環境や使用状況により実際の目標CO<sub>2</sub>排出量とは一致しない場合があります。
- 当日分のCO<sub>2</sub>排出量は停止操作時に算出されます。  
運転中のCO<sub>2</sub>排出量はリアルタイムに表示できません。

# ● 運転のしかた 人感ムーブアイ設定のしかた(スリムZRの場合)

対象機種  
PL-ZRP-EA5形  
PM-(H)RP-FA13形

ムーブアイセンサーパネル機種の場合の各種設定方法を表示します。

## 人感ムーブアイ設定画面への移動方法

- 1 メインメニュー画面で「メンテナンス」を選択し、**(決定)**ボタンを押します。
- 2 **F1**、**F2**ボタンで、「人感ムーブアイ設定」を選択し、**(決定)**ボタンを押します。

※「無」と表示されているときは、この機能に対応している室内ユニットが接続されていないため設定できません。

### お知らせ

- 接続室外機がZRシリーズ、ズバ暖シリーズ以外の場合は、ムーブアイセンサーパネルを取り付けていても「無」と表示します。接続室外機がERシリーズで4方向天井カセット形の場合は、エリアムーブアイ機能、1方向天井カセット形の場合は、ムーブアイ機能(3ページ)に固定となります。
- PL-ZRP形の場合は、ムーブアイセンサーパネルを取り付けると、「有」と表示し、各種設定が可能です。PL-ZRP形でも「無」と表示されている場合は、正常に据付けられていない可能性があります。その場合は、お買上げの販売店、または工事店にサービスをお申しつけください。

### メンテナンスマニュー

メンテナンスマニュー	
自動昇降パネル操作	有/無
自動清掃操作	有/無
風向固定操作	有/無
冷風防止バーン設定	有/無
▶人感ムーブアイ設定	有/無
メニュー画面へ:メニュー	ボタン
▼カーソル▲	

- 3 **F1**、**F2**ボタンで設定する項目を選択し、**(決定)**ボタンを押します。

- 人感風向設定  
風向制御方法を選択します。(出荷時設定:省エネ自動モード)  
省エネ自動モード/快適自動モード/エリアムーブアイ(PM-(H)RP・FA13は選択できません)
- 人感不在制御設定  
人感ムーブアイが検知した人数に応じて、省エネ運転をします。  
不在省エネモード/在室省エネモード/不在停止モード(出荷時設定:共にOFF)
- 人感ハイブリッド運転  
人感ハイブリッド運転の設定をします。(出荷時設定:無)

### 人感ムーブアイ設定

人感ムーブアイ設定	
▶人感風向設定	
人感不在制御設定	
人感ハイブリッド設定	
設定画面へ:決定ボタン	
▼カーソル▲	

## 人感風向設定のしかた

- 1 **F1**ボタンで「冷媒アドレス」「号機」を選択します。
- 2 **F2**、**F3**ボタンで人感風向制御を設定するユニットの冷媒アドレスと号機を設定し、**(決定)**ボタンを押します。

### メモ

- 設定ユニットを確認したい場合、上記の手順で「冷媒アドレス」「号機」を選択し、**F4**ボタンを操作することで、対象室内ユニットのバーンのみ下吹きになります。

詳細は14ページの**対象ユニット確認の手順**を参照願います。

### 人感風向設定

人感風向設定	
▶冷媒アドレス	0 1/2/3/4
号機	1/2/3/4
対象ユニットの確認は確認ボタン操作	
設定・モタへ:決定ボタン	
▼カーソル ▶アドレス+ 確認	

- 3 **F1**ボタンで「冷媒アドレス」「号機」「風向自動制御」を選択します。
- 4 **F2**、**F3**ボタンで人感自動制御を設定する冷媒アドレスと号機、風向自動制御を設定し**(決定)**ボタンを押します。

各設定は下記モードに対応します。詳細は2、3ページを参照してください。

省エネ:省エネ自動モード

ムラ無:エリアムーブアイ

快適:快適自動モード

### お知らせ

- エリアムーブアイ、快適自動モードは風向自動モードに設定する必要があります。(11ページ)
- 次のようなときには、人感ムーブアイが人を検知しにくい場合があり、その際は、人がいてもバーンが反応しないことがあります。
  - ・真夏など、室内の床・壁温度が高く、人体との温度差が少ないとき
  - ・厚着をして肌が表れていないとき
  - ・間に棚などの障害物があるとき
  - ・検知範囲内にいないとき
  - ・温度変化が大きい発熱体があるとき

### 人感風向設定画面

人感風向設定	
冷媒アドレス	0 1/2/3/4/全て
号機	1/2/3/4
風向自動制御	省エネ/ムラ無/快適
▶快適風向設定	4方向/2方向/その他
設定更新:決定ボタン	
▼カーソル ▶カーソルレ ▶ 風向	

- 5 快適自動モードを設定する場合は、快適風向設定機種を選択し、**F4**ボタンで快適風向設定画面に切り替えます。

- ・4方向……4方向天井カセット形
- ・その他……1方向天井カセット形

人感風向設定	
冷媒アドレス	0 1/2/3/4/全て
号機	1/2/3/4
風向自動制御	省エネ/ムラ無/快適
▶快適風向設定	4方向/2方向/その他
設定更新:決定ボタン	
▼カーソル ▶ カーソルレ ▶ 風向	

# ● 運転のしかた 人感ムーブアイ設定のしかた(スリムZRの場合)

対象機種  
PL-ZRP-EA5形  
PM-(H)RP-FA13形

- 6** [F1]、[F2] ボタンで吹き出し口を選択してから、[F4] ボタンで

風向を設定し、**(決定)** ボタンを押します。

**(決定)** ボタンを押すと、画面に「設定中」と表示されます。


設定終了後、元の画面に戻り、**(決定)** ボタンを押します。

\*場所によっては「風よけ」でも風がある場合や、「風あて」でも風がない場合があります。


快適風向設定 選択画面("4方向")の場合



快適風向設定 選択画面("その他")の場合

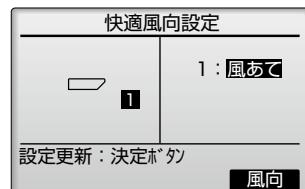

快適風向設定 設定中画面



## メモ

●リモコン表示画面のページ1が、対応する室内機でスイングしているページです。ページ1を基準にページ2~4を設定してください。

## 人感不在制御設定のしかた

人感ムーブアイが検知した人数に応じて、省エネ運転をします。

不在制御(不在省エネモード)：室内に人がいない状態が連続で60分以上続いた場合、冷房・暖房とも2℃分の

空調パワーをセーブ。ムダな冷暖房を抑えます。(2℃分能力セーブ)

在室率制御(在室率省エネモード)：在室率が30%程度の場合、冷房・暖房とも1℃分の空調パワーをセーブ。

人数に応じた適切な温度制御を行います。(1℃分能力セーブ)

不在停止：設定時間連続で人を検知しなかった場合、自動的に運転を停止します。

## 人感ムーブアイ設定

### 人感ムーブアイ設定

- ▶人感風向設定
- ▶人感不在制御設定
- 人感ハイブリッド運転設定

設定画面へ：決定ボタン

▼カーソル▲

## 人感不在制御設定

### 人感不在制御設定

- ▶不在制御 無/冷房/暖房/冷暖
- 在室率制御 無/冷房/暖房/冷暖
- 不在停止 □分

設定更新：決定ボタン

▼カーソル▲ ▶カーソル▶

## 人感不在制御設定

### 人感不在制御設定

- 不在制御 無/冷房/暖房/冷暖
- 在室率制御 無/冷房/暖房/冷暖
- ▶不在停止 □分

設定更新：決定ボタン

▼カーソル▲ □ 時間 +

## お知らせ

●上記制御において能力セーブ中の間も、リモコンの設定温度は変更されません。

## 不在停止

[F3]、[F4] ボタンで人を検知しなくなってから停止するまでの時間を設定します。

停止時間は60分～180分まで10分単位で設定可能です。

「--」を選択した場合は不在停止しません。

本機能により停止した場合は、リモコンに「不在により停止しました」と表示されます。

※下記の場合は不在停止しません。

・送風モードで運転中の場合

・運転・停止操作が集中管理中の場合(MAスマートリモコンに④が表示されている場合)

※下記の場合は本機能は無効となります。

・グループ制御時

・不在停止機能がない室内機とフリーコンボマルチ接続されている場合

※MAスマートリモコンの操作ロックが有効に設定されている場合にも不在停止は有効です。

## お願ひ

●人感ムーブアイは人を検知できない場合もありますので、対物・対動植物など誤検知により停止して困る場所では使用しないでください。

## お知らせ

●次のようなときは、人感ムーブアイが不在を検知しにくい場合があり、不在停止しないことがあります。

・真夏など、室内の床・壁温度が高く、人体との温度差が小さいとき

・温度変化の大きい発熱体があるとき

●次のようなときは、人感ムーブアイが人を検知しにくい場合があり、人がいても不在停止することがあります。

・真夏など、室内の床・壁温度が高く、人体との温度差が小さいとき

・厚着をして肌が表れていないとき

・検知範囲内にいないとき

・間に棚などの障害物があるとき

・温度変化の大きい発熱体があるとき

・人移動がなく一定の場所にとどまっているとき

1A会議室 PM2:38 金

不在により  
停止しました  
12/31 PM12:59

グラフ

# ○ 運転のしかた 人感ムーブアイ設定のしかた(スリムZRの場合)

対象機種  
PL-ZRP・EA5形  
PM-(H)RP・FA13形

## 人感ハイブリッド運転設定のしかた

人感ハイブリッド運転が有効の場合、以下の運転をします。

- ・冷房モードで室温が設定温度より低いとき  
送風運転を行なながら、上下ベーンをスイングします。風速は設定された風速です。
- ・暖房モードで室温が設定温度より高いとき  
送風運転を行なながら、上下ベーンを水平吹きにします。風速は弱です。

※加湿器ありの設定の場合、暖房のハイブリッド運転を行いません。

※暖房時には、空気の流れを天井に這わせるようにするため、天井が汚れる可能性があります。

人感ムーブアイ設定

人感ムーブアイ設定

人感風向設定  
人感不在制御設定  
▶人感ハイブリッド運転設定

設定画面へ：決定ボタン

▼カーソル▲

人感ハイブリッド運転設定

人感ハイブリッド運転設定  
▶ハイブリッド 無/冷房/暖房/冷暖

設定更新：決定ボタン

◀カーソル▶

**1** [F1]、[F2] ボタンで人感ハイブリッド運転設定を選択し、[決定] ボタンを押します。

**2** [F3]、[F4] ボタンで無／冷房／暖房／冷暖を設定し、[決定] ボタンを押します。

各設定は下記モードに対応します。

無：人感ハイブリッド運転無効

冷房：冷房時のみ人感ハイブリッド運転有効

暖房：暖房時のみ人感ハイブリッド運転有効

冷暖：冷房／暖房時に人感ハイブリッド運転有効

### お知らせ

- 人感ハイブリッド運転は、風向自動モードに設定する必要があります。(11ページ)
- 次のようなときは、人感ムーブアイが人を検知しにくい場合があります。その際は人がいても人感ハイブリッド運転にならないことがあります。
  - ・真夏など、室内の床・壁温度が高く、人体との温度差が小さいとき
  - ・温度変化の大きい発熱体があるとき
  - ・間に棚などの障害物があるとき
  - ・厚着をして肌が表れていないとき
  - ・検知範囲内にいないとき
- 人感ハイブリッド運転が有効の場合、4つのベーンは同じ動作をします。(4方向天井カセット形の場合)
  - 冷房で風当たりが気になる場合は、各吹出口ごとに以下のいずれかの設定をしてください。
  - ・人感風向設定 快適自動モード(風よけ設定)
  - ・上下風向角度の固定設定
- ※ムーブアイ位置設定が正しく行われていないと上記は異なるベーンに設定されます。
- 正しく動作しない場合は、パネルの据付工事説明書(付属書)を参照し、機能選択モード 12 を確認してください。

人感ムーブアイ設定のしかた（スリムZRの場合）  
もっと知りたいとき

## ○ 運転のしかた もっと知りたいとき

### 暖房運転について

- 暖房開始時に風が弱い：吹出し空気が一定の温度に達するまでは、吹出し空気の温度上昇に合わせて、徐々に設定風速へ切換わります。その間ワイヤードリモコンには“暖房準備中”と表示されます。（ワイヤレスリモコンの場合は受光部付近にある表示灯が点灯します。）
- 風速が設定どおりにならない：室温が設定温度となり、風速は微風となります。
- 風が出ない：ワイヤードリモコンに“暖房霜取中”表示中は風を出しません。（ワイヤレスリモコンの場合は受光部付近にある表示灯〈橙〉が点灯します。）
- 運転を停止しても風が出る：運転停止後最大約1分間室内ユニット内の余熱を排熱するために室内ファンがまわる事があります。

### ウェーブ気流(暖房時)とは

- 各風向ベーンが時間差で順次、水平から下吹きまたは下吹きから水平へ動き、室内の空気を攪拌し、室温のムラを抑えます。

※PL-ZRP・EA5形、PL-ERP・EA5形の場合

### ミスタースリムの使用温度範囲

	室 内	天井内 <sup>※1</sup>	室 外 <sup>※2</sup>
冷房・ドライ	乾球 温度	19°C~32°C	~30°C -5°C~43°C
	湿球 温度	15°C~23°C	~RH80%
暖 房	乾球 温度	17°C~28°C	-11°C~21°C
	湿球 温度	—	-12°C~15°C

※1 天吊形などの露出タイプは除く。

※2 室外ユニットにより表と異なることがあります。各室外ユニットの使用温度範囲はカタログ・仕様書等でご確認ください。

### 暖房霜取運転とは

- 外気温度が低く、湿度が高いときに室外ユニットに霜が付きます。この霜を溶かす運転を行います。霜取運転中には、リモコンに「霜取中」を表示します。霜取運転は約10分程度（最大15分）で終わります。
- 霜取運転を行っているときは、室内ユニットの熱交換器が冷たくなりますので、送風機を停止しています。  
またこの間は上下風向ベーンを水平吹きに自動設定します。霜取運転を終了しますと暖房準備中へと移行します。

### 運転停止後の霜取について

- 暖房運転停止後、霜取運転を行います。運転停止後に霜を溶かすことで、次回起動時の立ち上り時間が早くなります。  
※リモコンに霜取中の表示はされません。

### 自動運転とは

- 設定温度より室温が高い時は冷房運転を開始し、室温が低い時は暖房運転を開始します。
- 自動運転中に室温が変化し設定温度より2°C以上高くなり、その状態が15分続くと冷房運転に切換わります。また、2°C以上低くなり、その状態が15分続くと暖房運転に切換わります。



# ○運転のしかた もっと知りたいとき

## パワーシェア運転とは

- この機能有効時は各冷媒系統が協調して運転することで全体の電力が最少になるように圧縮機を制御します。2~4冷媒系統が1グループの場合に設定できます。5冷媒系統以上が接続される場合は設定できません。設定方法はMAスマートリモコン取扱説明書をご覧ください。

## スマートデフロスト運転とは

- 各冷媒系統が同時に霜取運転にならないように協調します。ただし、条件によっては同時に霜取運転する場合があります。2~4冷媒系統が1グループの場合に働きます。5冷媒系統以上が接続される場合は働きません。

## ドラフトセーブとは

- リモコンで設定した風向ペーンを上下風向設定1よりも水平な角度にして、その方向への風が人にあたらないようにします。この機能が設定できるのは1つの風向ペーンについてのみです。また、2・3方向吹出し設定がされている場合は、本機能は使用できません。

## 暖房プレヒートとは

- 霜取運転中の室内温度低下を抑えるため、霜取運転を行う直前に強めの暖房を行い、室温を上げる運転を行います。
- 外気温度、霜の付き具合、霜取直前の運転状態によっては効果を得られない場合があります。

## センシングドライとは

※PL-ZRP・EA5とスリムZR室外機の組み合せにて有効

- 吸込み空気の温度と湿度により圧縮機のON/OFF周期と室内ファンを自動で制御します。
- 圧縮機は、高温高湿時は連続運転、低温高湿/高温低湿時は断続運転、低温低湿時は停止します。
- 室内ファンは、高温/高湿時に風量が大きく、低温/低湿時に風量が小さくなるように自動で制御します。

上  
手  
も  
つ  
と  
知  
り  
方  
い  
と  
き

# ○運転のしかた 上手な使い方

上手な使い方ー“ミスタースリム”を上手に正しくお使いいただき、快適な室内環境をお作りください。

## 室内温度(室温)は最適に

- 冷房運転では室内と室外の温度差を5℃以内にするのが最適です。
- 冷やしすぎは健康によくありません。電力のムダ使いにもなります。
- たとえば冷房のとき設定温度を1℃上げると約10%の電力が節約できます。

## 冷房時は熱の侵入を少なく

- 冷房時直射日光の当たる窓にはブラインド・カーテンをひくなどして熱の侵入を少なくしましょう。
- 出入口は必要なとき以外は開けないようにしましょう。

## 長時間直接お肌に風をあてない

- 長時間エアコンの風が直接身体に当たると体調を悪くしたり、健康障害の原因となることがあります。
- 特に赤ちゃんや子供は大人に比べて敏感です。エアコンの風を直接肌にあてないでください。

## フィルターの清掃を

- フィルターの目詰まりは風の流れを悪くし、冷房・暖房能力を低下させるため、電力のムダ使いとなります。また、露付・露たれの原因にもなります。
- MAスマートリモコンはフィルターサイン付きです。(27ページ)

## 中間期にはドライ運転を

- ムシムシすると感じるとときは、空気中に含まれる水蒸気が多い状態です。湿度は温度や風との関係があり、快適と感じる湿度条件は夏で60~70%、冬では55~70%程度といわれています。
- ムシムシするとき、冷房運転では冷えすぎと感じることがあります。ドライ運転をご利用ください。

## 室内の温度ムラ解消に風向調節を

- 冷房時、肩などに直接風が当たり体調を悪くすることがあります。冷たい空気は重いので水平吹出しなどにして、上方から冷やすよう風向を調節してください。
- 暖房時、足元が寒いのは、冷たい空気は重いので、床の近くに溜まるからです。下吹出しなどにして風向を調節してください。

## ときどき換気を

- 長時間、閉め切った部屋では空気が汚れますので、ときどき換気が必要です。
- 送風運転は、お部屋の空気を循環させる働きをします。
- 冷房・ドライ・暖房運転をしない中間期に換気扇との連動運転をしますと、より効果的な換気ができます。当社“ロスナイ換気扇”を利用しますとムダのない換気ができます。

## ● お手入れのしかた・困ったときに

# 「故障かな?」と思ったら

Q 故障かな?

A お答えします。(故障ではありません。)

Q よく冷えない。よく暖まらない。

- A • フィルターの清掃をしてください。(フィルターが汚れ、目詰まりして風量が低下しているためです。)  
• 温度調節を確認して、設定温度を調節してください。  
• 室外ユニットの周囲空間を広くあけてください。  
  室外ユニットの吹出し口・吸込み口が塞がれていませんか?  
• 窓やドアが開いていませんか?  
• 圧縮機の予熱中です。外気温度が-20℃より低い条件で電源を入れた場合、最大で12時間運転できない場合があります。  
(※PUZ-HRP80~160形の場合)

Q 暖房運転にしたとき、すぐに風がない。暖房準備中表示ができる。

- A • 十分に暖かな風をおとどけするため準備中です。

Q 暖房運転中、設定温度になっていないが運転が止まる。

- A • 外気温度が低く、湿度が高いときに室外ユニットに霜が付きます。この霜を溶かしています。そのまま約10分ほどお待ちください。

Q 風向が途中で変わる、風向が設定どおりにならない。

- A • 冷房運転中、下吹出し(水平吹出し)で使用しますとペーンが自動的に1時間後に水平吹出し(下吹出し)になります。これは水滴が滴下するのを防ぐためです。  
• 暖房運転中、吹出し温度が低いとき、または霜取運転中は自動的に水平吹出しになります。

Q 風向を変化させたときペーンが1往復以上しないと指定位置に停止しない。

- A • 風向変化時は、基準位置検知動作をしてから所定の角度にペーンが動きます。

Q 水の流れるような音や時々“ブシュ”と音がする。

- A • エアコン内部の冷媒が流れている音や、冷媒の流れが切換わるときの音です。

Q “ピシッ、ピシッ”という音がする。

- A • 温度変化で部品などが膨張・収縮して、こする音です。

Q 部屋かにおう。

- A • エアコンが壁やじゅうたん・家具から発生するガス、または衣類などにしみ込んだにおいを吸込んで、風を吹出すためです。

Q 室内ユニットより白い霧ができる。

- A • 室内の温湿度が高い場合、運転の始めにこのような現象が起こる場合があります。  
• 霜取運転時、冷気が下りてきて霧状に見えることがあります。

Q 室外ユニットより水が出る

- A • 冷房時に冷えた配管や配管接続部に水滴がつき滴下するためです。  
• 暖房時に熱交換器についた水が滴下するためです。  
• 霜取時に熱交換器についた水が蒸発し、水蒸気が出ることがあります。

Q リモコン表示部に<sup>①</sup>の表示が出ている。

- A • <sup>①</sup>の表示が点灯中はリモコンでの運転・停止の操作が禁止となっています。

Q リモコン表示部に<sup>②</sup>の表示が出ている。

- A • <sup>②</sup>の表示が点灯中はリモコンでの運転モードの操作が禁止となっています。

Q リモコン表示部に<sup>③</sup>の表示が出ている。

- A • <sup>③</sup>の表示が点灯中はリモコンでの設定温度の操作が禁止となっています。

Q 再運転のために停止後すぐに運転・停止ボタンを押したが動かない。

- A • 約3分間お待ちください。  
(エアコンを保護するため、止まっています。)

Q 運転・停止ボタンを押さないのに動き出した。

- A • 入タイマー運転をしていませんか?  
  運転・停止ボタンを押して停止してください。  
• 遠方コントロールが接続されていませんか?  
  運転を指示したところへ連絡・確認してください。  
• <sup>④</sup>の表示が点灯していませんか?  
  運転を指示したところへ連絡・確認してください。  
• 停電自動復帰を設定していませんか?  
  運転・停止ボタンを押して停止してください。

Q 運転・停止ボタンを押さないのに停止した。

- A • 切タイマー運転をしていませんか?  
  運転・停止ボタンを押して運転を再開してください。  
• 遠方コントロールが接続されていませんか?  
  停止を指示したところへ連絡・確認してください。  
• <sup>④</sup>の表示が点灯していませんか?  
  停止を指示したところへ連絡・確認してください。

Q 停止ボタンを押したのに室外機が動いている。

- A • 運転停止後の霜取を行っているためです。  
  霜取運転は約10分程度(最大15分)で終わります。

Q リモコンのタイマー運転がセットできない。

- A • タイマー設定が無効となっていませんか?  
  タイマー設定がセット可能なときは、①・②のいずれかが表示されています。

Q リモコンに“Please Wait”的表示が出る。

- A • 初期設定(約3分)を行っているためです。

Q リモコンにエラーコードが表示される。

- A • 空調機に障害が発生し、運転を継続できずに停止しています。  
  ※自分では絶対に修理しないでください。  
  エアコンの電源を切り、お買い上げ販売店に製品名・リモコン表示内容を連絡してください。

Q 排水音やモーターの回転音がする。

- A • 冷房運転停止時に、停止後3~5分間ドレンアップメカを運転してから停止するためです。3~5分間お待ちください。

Q 騒音が仕様値よりも高い。

- A • 室内の運転音は反響などにより、無響室で測定した仕様値よりも一般的につぎに示します値程高くなります(SPL値)。

	吸音効果の高い部屋	普通の部屋	吸音効果の低い部屋
一般例	放送スタジオ・音楽室等	応接室・ホテルロビー等	オフィス・ビジネスホテル
騒音アップ値	3~7dB	6~10dB	9~13dB

Q ワイヤレスリモコンの表示がでない、薄い、受光部に近付けないと受信しない。

- A • 乾電池が消耗しています。  
  乾電池を交換し、リセットボタンを押してください。  
  ※新しい乾電池でも表示の出ない場合は、  
  乾電池の入れ方(+,-)を再度確認してください。


Q ワイヤレスリモコン受光部の運転表示灯(緑)が点滅する。

- A • 空調機に障害が発生し、運転を継続できずに停止しています。  
  ※自分では、絶対に修理しないでください。エアコンの電源を切り、  
  お買い上げ販売店に製品名を連絡してください。

「故障かな?」と思ったら


# ○お手入れのしかた・困ったときに お手入れのしかた

お手入れのまえに ■必ず、電源を「切」にしてください。



## 室内ユニット、リモコンの清掃

- やわらかい布でから拭きをしてください。
- 上下風向ベーンは手で強く引っ張ったり押したりしないでください。故障の原因になります。
- リモコン線をひっぱったり、ねじったりしないでください。  
また、リモコンケースは取外さないでください。
- 手あか、油類の場合は、家庭用の中性洗剤（食器用または洗濯用）を使用し、中性洗剤が残らないようふき取ってください。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・酸性／アルカリ性洗剤などは製品を傷めますので、絶対使用しないでください。

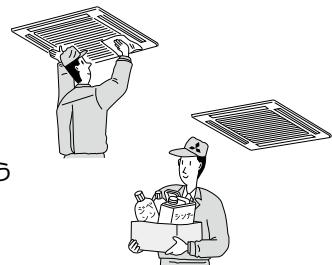

## フィルターの清掃

### ！注意

清掃のときは運転を止め、電源スイッチを切る  
運転中はファンが高速で回転しており、ケガの原因になります。

### ！注意

フィルターなどの着脱、手動での風向調節のときは不安定な台に乗らない  
落下・転倒によるケガの原因になります。フィルター清掃は専門の業者に依頼してください。

### ！注意


フィルターなどの着脱には、保護具（メガネなど）を着用する  
目にゴミ・ホコリが入ることがあります。

- フィルターを取り外した状態で運転をしないでください。内部にゴミなどが詰まり、故障の原因になります。
- 長く運転していますと、フィルターから油が垂れるおそれがありますので、必ずその前にフィルターエレメントの交換および枠の洗浄をしてください。（PC-RP・HA13形）

### 1 フィルターを取り外す。


PL-ZRP・EA5形 PL-ERP・EA5形  
PL-RP・JA13形

- ① 吸込グリルのつまみを矢印の方向へ引くと、吸込グリルが開きます。

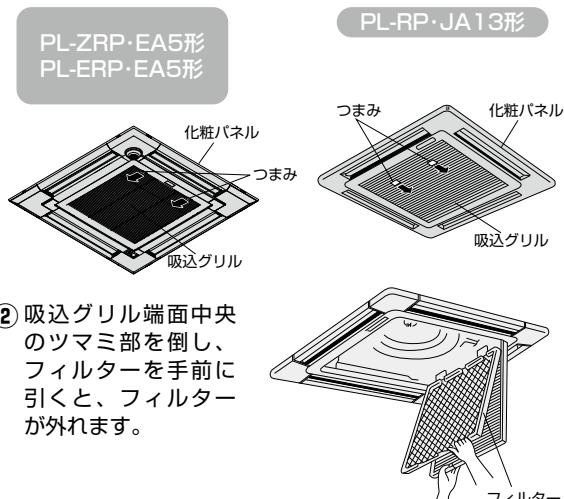


PM-(H)RP・FA13形

- ① 吸込グリルのつまみを矢印の方向にスライドさせ、吸込グリルを開いてください。




- ② フィルターのつまみを指でつまんで矢印方向に引き上げて外してください。また、フィルター清掃後、フィルターを取付ける時は、グリルのストッパーにフィルターを確実に押込んでください。



### 2 フィルターのホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いする。

- 汚れがひどいときは、中性洗剤を溶かした、ぬるま湯ですすいでください。
- 熱い湯（約50°C以上）で洗わないでください。変形することがあります。



### 3 水洗いをしたあと、日陰でよく乾かす。

- フィルターは直射日光や直接火にあてて乾かさないでください。

### 4 フィルターを元の状態に取付ける。 (取外しの逆の手順)

○お手入れのしかた・困ったときに


# お手入れのしかた

## オイルフィルターの清掃

PC-RP-HA13形


### 1 オイルフィルターの取外し方

- ① オイルフィルターを矢印の方向にスライドさせて取外してください。



### 2 フィルターエレメントの交換のしかた

- ① オイルフィルターを矢印の方向にスライドさせて取外してください。
- ② フィルターエレメント押さえ金具（2本）を次の要領で取外してください。  
Ⓐ側（内側）にたわませてから、Ⓑの方向にスライドさせて、取外してください。
- ③ フィルターエレメント（使い捨て）を交換してください。  
別売品名：PAC-SG38KF（12枚入）  
※フィルターエレメントは枠の内側に確実に収めてください。
- ④ フィルターエレメント押さえ金具を元通りに取付けてください。
- ⑤ 本体への取付けは、フィルターエレメント押さえ金具側を必ず下にしてください。



### 3 オイルフィルター枠の清掃のしかた

#### 〈用意していただきもの〉

- ゴム手袋などの保護具
- たわしまたはブラシ

※金属系のたわし・ブラシはアルミ部材を傷付けたり破損させるおそれがありますので避けてください。

- 家庭用中性または弱アルカリ性洗剤（食器または洗濯用）  
※アルカリ性洗剤で洗浄するとアルミ部分が変色するおそれがあります。

#### 〈オイルフィルター枠の洗浄〉

※フィルターエレメントを取り外した状態で洗浄してください。

- ①汚れが少ない場合

■上記洗剤を使用し、たわし、ブラシ等で水洗いしてください。（ぬるま湯で洗うと更に効果的です。）

- ②汚れがひどい場合

■50°C以下の湯に上記洗剤を入れ（10倍程度に薄める）、フィルターを1時間以上浸け置きしてから洗ってください。

※やけどしないようにお湯が冷めてから洗ってください。



## フィルター清掃時期

- ワイヤードリモコンの場合は 表示を点灯させて清掃時期をお知らせします。（ワイヤレスリモコンの場合は表示されません。）
- フィルター清掃時期は室内ユニットにより異なります。

室内ユニット	運転時間
PL-ZRP-EA5形 PL-ERP-EA5形	2500時間（※1）
PL-RP-JA13形	2500時間
PM-(H)RP-FA13形	2500時間
PC-RP-HA13形	100時間（※2）

※1 PL-ZRP-EA5形、PL-ERP-EA5形にフィルター自動清掃ユニットを取付けている場合のフィルター清掃時期はフィルター自動清掃ユニットの取扱説明書をご覧ください。

※2 PC-RP-HA13形はフィルター点検の目安です。フィルターエレメントの交換時期は環境により異なります。1週間（100時間）ごとに点検し、油滴が滴下する前に、あるいは目詰まりを起こす前に早めに交換してください。（フィルターエレメントは使い捨てです。）オイルフィルター枠が汚れている場合は清掃してください。



## 表示をリセットする


- 1 「フィルター情報」を表示します。



- 2 F4 ボタンを押す。



- 3 F4 ボタンを押す。



- 4 完了画面が表示されます。



■必ずフィルター清掃を行ってから表示を消してください。表示を消すとユニットの運転時間もリセットされます。

■2台以上で形の異なる室内ユニットを操作する場合、接続された室内ユニットのうち1台でもフィルター清掃時期がくれば「フィルター清掃」が表示されます（ロングライフフィルター：2500時間、一般フィルター：100時間）。

表示を消すと全てのユニットの運転時間がリセットされます。


■運転時間で表示される「フィルター清掃」表示は、一般的な室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を、目安時間で表示しているものです。環境の空気条件によって、汚れの程度が異なりますので、汚れ具合に応じて清掃してください。

## ○お手入れのしかた・困ったときに

# 長期間ご使用にならないとき

### 長期間ご使用にならないとき

- 4~5時間、送風運転してエアコン内部を乾燥させる。  
■不衛生な「カビ」などが発生して室内に飛散し体調悪化や健康を損う原因となることがあります。
  - エアコンの電源を切る。  
■電源が入っていると数ワット~数十ワットの電力が消費されます。
- ### 再度使い始めるとき
- 下記作業①~④の点検を行い、異常の無いことを確認後、電源を入れてください。
- フィルターを清掃して、取付ける。
  - 室内・室外ユニットの吹出口  
・吸入口が塞がれていないことを確認する。



## ○お手入れのしかた・困ったときに

- アース線が外れていないことを確認する。室内ユニットにも取付けてある場合があります。



- ドレンホースの折れ曲がり、先端の持ち上がり、詰まりなどのないことを確認する。



- 運転開始の12時間以上前から必ずエアコンの電源を「入」にする。  
(電源を入れる場合は、必ず外気温度が-20°Cより高い条件で実施ください。)

### お願い

■アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続されていないことを確認してください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

# 移設・工事について

### 移設・廃棄について

#### 警告

据付や移設などの場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒以外のものを混入させない

- 空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になります、破裂などの原因になります。
- 指定冷媒以外を封入すると、機械的不具合・誤作動・故障の原因となり、場合によっては安全性確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。

#### 警告

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない

- 法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。
- 封入冷媒の種類は、室外ユニットの据付工事説明書あるいは銘板に記載されています。
- それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

■増改築・引越しのためエアコンを取り外したり再据付けをする場合は、移設のための専門の技術や工事の費用が必要になりますので、あらかじめ販売店にご相談ください。

■据付け・移設・間取り変更などの場合は、据付け工事説明書に記載されている「据付け場所の選定」を確認してください。

この製品はフロン排出抑制法・第一種特定製品です。

■フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。  
■この製品を廃棄する場合には、フロン類の回収が必要ですので、必ず専門の回収業者に依頼してください。

### 据付場所について

#### 警告

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれのある場所へは据付けない  
万が一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

■車両・船舶など移動するものへの設置  
次の環境でご使用の際は、使用を避けるか販売店へご相談ください。  
(室内ユニット)

■食用油を使用するところ〈厨房など〉  
プラスチック部品の破損、フィルター目詰まりで機能低下が生じます。厨房用エアコンまたはダクト空調を選定してください。

■湿気の多いところ  
冷房時に結露しやすくなります。  
■高周波を発生する機械（高周波ウェルダー・医療機器・通信機器など）を使用するところ  
通信異常やマイコン誤動作のおそれがあります。ノイズ発生源を遮断した上で施工してください。

■化粧品・特殊なスプレーを頻繁に使用するところ〈美容室など〉  
臭いが熱交換器に付着し、室内ユニットから吹出しがあります。

### 海浜地区・積雪地区における設置に関するご注意(室外ユニット)

■海浜地区等塩分の多いところ  
使用を避けるか、耐塩害／耐重塩害仕様室外ユニット（受注品）をお求めください。

■積雪の多いところ  
室外ユニットへの雪の侵入を防ぐため、防雪ダクト・防雪フードを取付けてください。(別売として用意しています。)  
室内ユニットは必ず水平に据付けてください。水たれの原因になります。

### 電気工事について

#### 警告

漏電遮断器を取付ける  
取付けてないと、感電の原因になります。

#### 注意

アース工事を行う  
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアースに接続されていないこと。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

■電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および据付工事説明書に従って施工してください。

■電源は必ずエアコン専用回路にしてください。  
他の電気製品と回路を共用しますと、ブレーカーやヒューズが切れることができます。

■ブレーカー・ヒューズなどは正しい容量のものをご使用ください。

### 運転音にも配慮を

■据付けにあたっては、エアコンの質量に十分に耐え、振動が増大しない場所を選んでください。

■室外ユニットの吹出口からの冷温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。

■室外ユニットの吹出口の近くには物を置かないでください。  
性能低下や運転音増大の原因になります。

## ○お手入れのしかた・困ったときに

# 保証とアフターサービス

- 「修理・取扱い・お手入れ」などのご相談は、お買上げの販売店・施工者・設備業者へお申しつけください。
- お買上げ先へご依頼できない場合は「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(30ページ参照)へお問い合わせください。
- エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一冷媒が室内に漏れ、ファンヒータ・ストーブ・コンロ等の火気につれると、有毒ガスが発生する原因になります。冷媒漏れの修理の場合は、漏れ箇所の修理が確実に行われたことをサービスマンに確認してください。
- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
- ユニット本体の故障もしくは、不具合により発生した付随的損害の保証はいたしません。

### 保証書

- 室内ユニットに保証書を添付しております。  
セットでお買い上げになった室内ユニット・室外ユニット・リモコンを保証します。
  - 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
  - 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
  - 保証期間中でも有償になる場合がありますので保証書をよくお読みください。
- 保証期間…お買上げ日または据付日または試運転完了日から起算して1年間です。

### 補修用性能部品の保有期間

- パッケージエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後9年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるときは

- “「故障かな?」と思ったら”(25ページ参照)に  
従ってお調べください。なお、不具合のあるときは、必ず電源を切ってからお買上げの販売店にご連絡ください。
- 保証期間中は  
修理に際して、保証書をご提示ください。  
保証書の規定にしたがって修理させていただきます。
  - 保証期間が過ぎているときは  
修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理させていただきます。  
修理料金は、技術料+部品代+(出張料)などで構成されています。
  - ご連絡いただきたい内容

1. 品名	パッケージエアコン
2. 形名・製品番号	室内ユニットは、保証書に記入しております。 室外ユニットは、室外製品銘板に記入しております。
3. お買上げ日	○○年○月○日
4. 故障の状況	できるだけ詳しく (リモコンのエラー表示記号なども)
5. ご住所	付近の目印なども
6. お名前・電話番号	

### 保守点検契約のおすすめ

- エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れて性能が低下します。臭いが発生したり、ゴミやホコリなどによりドレンポンプやドレンホースが詰り、室内ユニットから水漏れまたは、異常停止することがあります。通常のお手入れとは別に保守点検契約をおすすめします。
- 点検と保全周期の目安【保全周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。】

●表1.「点検周期」および「保全周期」の一覧

主要部品名	点検周期	保全周期 [交換または修理]
圧縮機	1年	20,000時間
モーター (ファン・ルーバー・ドレンポンプ用など)		20,000時間
ベアリング		15,000時間
電子基板類		25,000時間
熱交換器		5年
膨張弁		20,000時間
バルブ (電磁弁・四方弁など)		20,000時間
センサー (サーミスタ・圧力センサーなど)		5年
ドレンパン		8年

注1.本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいて確認してください。

注2.この保全周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全行為が生じるまでの目安期間を示していますので、適切な保全設計(保守点検費用の予算化など)のために役立つています。また保守点検契約の契約内容によっては本表よりも、点検・保全周期が短い場合があります。

注3.ご使用環境、ご使用条件によりドレンパンの清掃や抗菌剤投入が必要になる場合があります。

上表は次の使用条件が前提となります。

- ①頻繁な発停のない、通常のご使用状態であること。  
(機種によりことなりますが、通常のご使用における発停の回数は、6回/時間以下を目安としています。)
- ②製品の運転時間は、10時間/日、2500時間/年と仮定しています。  
(氷蓄熱など夜間に運転するものはこれより長くなる場合があります。)
- ③また、下記の項目に適合する時には、「保全周期」と「交換周期」の短縮を考慮する必要があります。
  - ①温度・湿度の高い場所、あるいはその変化の激しい場所でご使用される場合
  - ②電源変動(電圧・周波数・波形歪みなど)が大きい場所でご使用される場合(許容範囲外での使用はできません。)
  - ③振動・衝撃が多い場所に設置され、ご使用される場合
  - ④塵埃・塩分・亜硫酸ガスおよび硫化水素などの有害ガス・オイルミスト等、良くない雰囲気でご使用される場合
  - ⑤頻繁な発停のある場所、運転時間の長い場所(24時間空調など)

■消耗部品の交換周期目安【交換周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。】

●表2.「交換周期」の一覧

主要部品名	点検周期	交換周期
ロングライフフィルター	1年	5年
高性能フィルター		1年
平滑コンデンサー		10年
ヒューズ		10年
加湿エレメント		3年(3750時間)
オイルフィルターエレメント	随時	油が垂れる前に交換
ドレンパン抗菌剤(標準搭載機種の場合)	1年	3年

注1.本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいて確認してください。

注2.この交換周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、交換行為が生じるまでの目安期間を示していますので、適切な保全設計(部品交換費用の予算化など)のために役立つています。

注3.加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水質が市水・上水で硬度70以下の場合、交換の目安は表2の期間です。【交換期間は保証期間を示しているものではありませんので、ご注意ください。】

供給水中の硬度・イオン状シリカ・酸消費量が多い場合、加湿エレメントの劣化が早まり、加湿能力の低下・変色・白粉発生などがあらわれることがあります。

注4.ご使用環境、ご使用条件により抗菌剤の交換周期の短縮を考慮する必要があります。(対象機種:PL-EA形)

# 修理窓口・ご相談窓口のご案内（冷熱品）

修理・取扱いのご相談は  
まずお買上げの販売店・施工者・設備業者へ

お買上げ先へご依頼できない場合は

修理のお問合わせは



修理窓口へ

その他のお問合わせは



ご相談窓口へ

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて  
三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、  
お取り扱いします。

- 1.お問合せ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関する  
お客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス  
品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合せ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社  
以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。  
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。  
②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

## 修理窓口 電話受付：365日 24時間（三菱電機ビルテクノサービス株式会社）

### ●冷熱サービスコールセンター



なやみ いくよ  
**0570-783-194** (有料)

沖縄 (098) 866-1175



三菱 ビルテクノ 業務用エアコン

検索



<https://www.meltec.co.jp/callcenter/callcenter.html>



2次元コードでも簡単に  
アクセスできます。



〈IP電話の場合〉

東日本 (03)3803-1194

西日本 (06)6391-8531

※IP電話回線経由の場合に、ナビダイヤルに接続できないことがあります。  
その際は、〈IP電話の場合〉の電話番号におかけください。

### FAX

東日本

[ 北海道・東北・関東甲信越・  
静岡県東部(富士川以東) ]

**(03) 3803-5290**

西日本

[ 中部・静岡県西部(富士川以西)・  
北陸・関西・中国・四国・九州 ]

**(06) 6391-8545**

## 修理窓口 電話受付：365日 24時間（三菱電機システムサービス株式会社）

### ●三菱電機修理受付センター



**0120-56-8634** (無料)



<http://www.melsc.co.jp>



空メールの送り先：[fc8634@melsc.jp](mailto:fc8634@melsc.jp)  
または2次元コードからアクセス。  
URLをメール返信します。

携帯電話・PHSの場合



**TEL 0570-01-8634**

(有料)



**FAX 0570-03-8634**

(有料)

## ご相談窓口（三菱電機株式会社）

### 三菱電機空調ワンコールシステム

家庭用ルームエアコンおよび、店舗・事務所・ビルなどに  
設置する業務用エアコンに関するお問い合わせは



**0120-9-24365** (無料)

空調 24時間365日

■技術相談 平 日 9:00~19:00

土・日・祝 9:00~17:00

■修理依頼 365日・24時間受付

■サービス部品の相談 365日・24時間受付

### 三菱電機冷熱相談センター

三菱電機冷熱製品に関する技術内容全般についてのご相談は

**0037-80-2224** (無料)

＜携帯電話・PHS・IP電話の場合＞ 073-427-2224 (有料)

■電話 平 日 9:00~19:00

土・日・祝 9:00~17:00

■ファックス 365日・24時間受付 **0037-80-2224** (無料)

＜IP電話の場合＞ 073-428-2229 (有料)

※IP電話回線経由の場合に、フリーボイスに接続できないことがあります。

その際は、「IP電話の場合」の電話番号におかけください。

# 仕様

## 室内ユニット仕様表 ヒートポンプ冷暖房兼用セパレート形・空冷式・直接吹出形

### ●PL-ZRP・EA5形

形名	40形	45形	50形	56形	63形	71形	80形
騒音(PWL):強一中一弱一静肃 dB		48-46-45-44		49-48-46-45	51-49-47-46	52-50-48-46	
風量:強一中一弱一静肃 m³/min		17-16-14-12		19-17-15-13	21-19-17-14	24-21-19-16	
外形寸法 (高さx巾x奥行) mm			258x840x840				298x840x840
質量 (本体+パネル) kg		21+5			20+5	25+5	

形名	112形	140形	160形
騒音(PWL):強一中一弱一静肃 dB	59-56-53-50	60-57-55-53	60-58-56-55
風量:強一中一弱一静肃 m³/min	32-28-24-20	34-30-26-22	34-31-28-25
外形寸法 (高さx巾x奥行) mm		298x840x840	
質量 (本体+パネル) kg		27+5	

### ●PL-ERP・EA5形

形名	40形	45形	50形	56形	63形	71形	80形
騒音(PWL):強一中一弱一静肃 dB	45-44-43-42		48-47-45-44	49-48-47-46	51-49-48-47	52-51-49-48	
風量:強一中一弱一静肃 m³/min	15-13-12-10		17-16-14-12	19-17-15-13	21-19-17-14	23-20-18-15	
外形寸法 (高さx巾x奥行) mm			258x840x840				
質量 (本体+パネル) kg		20+5		21+5	20+5		

形名	112形	140形	160形
騒音(PWL):強一中一弱一静肃 dB	59-56-53-51	60-57-55-53	60-58-57-56
風量:強一中一弱一静肃 m³/min	34-30-25-20	34-30-26-22	34-31-28-25
外形寸法 (高さx巾x奥行) mm		298x840x840	
質量 (本体+パネル) kg		25+5	

### ●PL-RP・JA13形

形名	40形	45形	50形	56形	63形	71形	80形
騒音(PWL):強一中一弱一静肃 dB	54-52-51-49		56-54-53-51		58-57-56-55		
風量:強一中一弱一静肃 m³/min	11.5-9.5-8.5-8		12.5-10.5-9.5-8.5		13.5-12.5-12-11		
外形寸法 (高さx巾x奥行) mm			307x660x660				
質量 (本体+パネル) kg		20+3.7					

### ●PM-(H)RP・FA13形

形名	40形	45形	50形	56形	63形	71形	RP80形	HRP80形
騒音(PWL):強一中一弱一静肃 dB	55-52-50-47		55-53-51-50	56-54-52-50		58-55-53-51	59-55-53-51	
風量:強一中一弱一静肃 m³/min	15-14-12-11		17-16-15-14	19-17-16-14		20-18-16-14		
外形寸法 (高さx巾x奥行) mm				225x1112x724				
質量 (本体+パネル) kg		25+6.5			26+6.5			27+6.5

### ●PC-RP・HA13形

形名	80形	140形
騒音(PWL):強一弱 dB	57-54	68-61
風量:強一弱 m³/min	19-14	38-30
外形寸法 (高さx巾x奥行) mm	280x1136x650	280x1520x650
質量 kg	41	56

### ●フロンの見える化



室内機および室外機に表示されている左記のシンボルマークは、パッケージエアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることをご認識いただくための表示です。この製品はフロン排出抑制法の第1種特定製品です。廃棄・整備するときは、都道府県に登録された第1種フロン類回収業者にフロン類の回収を依頼してください。室内機には、フロン類の種類・GWP(地球温暖化係数)が表示されています。システム全体でのフロン類の数量は、室外機に表示されています。

### ●「フロン排出抑制法」に基づく冷凍空調機器の点検について

冷媒フロン類を適切に管理して頂くために、本製品を所有されているお客様ご自身による簡易点検が義務づけられています。

目視による外観点検を3ヶ月に1回以上実施し、記録することが定められています。お客様ご自身での点検が難しい場合や、点検で漏えいや異常があった場合は、専門業者による点検をお願いします。

詳細は下記のサイトをご覧ください。

JARAC 一般社団法人 日本空調設備工業連合会 <http://www.jarac.or.jp/>

点検頻度	点検方法	点検項目
3ヶ月に1回以上	お客様(=所有者様)による目視での外観点検	機器からの異常音、機器の外観損傷・摩耗・腐食・さび・油漏れ、熱交換器への霜の付着

### ●JRA\* GL-14「冷凍空調機器の冷媒漏えい防止ガイドライン」に基づく冷媒漏えい点検のお願い

本製品を所有されているお客様に、製品の性能を維持して頂くために、また、冷媒フロン類を適切に管理して頂くために、定期的な冷媒漏えい点検(保守契約などによる、遠隔からの冷媒漏えいの確認などの、総合的なサービスも含む)(いずれも有償)をお願いいたします。

定期的な漏えい点検では、漏えい点検資格者によって「漏えい点検記録簿」へ、機器を設置した時から廃棄する時までの全ての点検記録が記載されますので、お客様による記載内容の確認とその管理(管理委託を含む)をお願いいたします。

なお、詳細は下記のサイトをご覧ください。\*JRA:社団法人 日本冷凍空調工業会

・JRA GL-14について、<http://www.jraia.or.jp/index.html>

・フロン漏えい点検制度について、<http://www.jarac.or.jp/>

### 様式1 冷媒漏えい点検記録簿(汎用版)

年 月 日 ~ 年 月 日 管理番号												
施設所有者		設備製造者										
施設名称		系 統 名		設置年月日								
施設所在地		電 話		使 用 機 器	型 式			設 置 方 式	製 品 区 分			
運転管理責任者		電 話			製 番							現 地 施 工
点 検 事 業 者	会 社 名	責 任 者			用 途	空 調 用				檢 知 装 置		
	所在地	電 話		冷媒量(kg)	合 计 充 填 量	合 计 回 収 量	合 计 排 出 量	排 出 係 数 (%)				
使用冷媒	R32/R410A	初期充填量(kg)	点 検 周 期		基 準	実 績 (月)						
作業年月日	点 検 理 由	充 填 量 (kg)	回 収 量 (kg)	監 視・検 知 手 段 (最 終)	セン サー型 式	セン サー感 度	資 格 者 名	資 格 者 登 録 No.	チ ッ ク リ スト No.	確 認 者		

#### 愛情点検



#### ●長年ご使用のエアコンは点検を!

ご 使用 の 際  
こ の よ う な こ と は  
あ り ま せ ん か

- 運転音が異常に大きくなる。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 電源が頻繁に落ちる。
- その他の異常や故障がある。



ご 使用  
中 止

故障や事故防止のため、電源を切り、  
必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

●パッケージエアコン補修用性能部品の  
最低保有期間は製造打切り後9年です。

お買上げ販売店名	電話( ) -
お買上げ(据付)日	年 月 日



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1

RG79F008H04