


三菱電機パッケージエアコン

冷媒R410A対応

MPS-RP・GAシリーズ

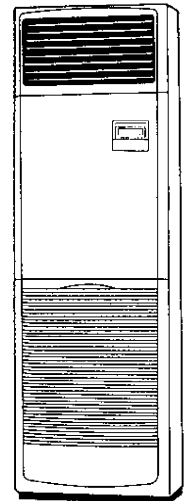

ヒータレス 冷暖房兼用／冷房専用／インバーター	MPS-RP50, RP56, RP63, (RP71), RP80, RP112 RP140, RP160GA形
単相200Vヒータ付き 冷暖房兼用／インバーター	MPS-RP50, RP56SGAH形
3相200Vヒータ付き 冷暖房兼用／インバーター	MPS-RP50, RP56, RP63, (RP71), RP80, RP112 RP140, RP160GAH形

注：() 内の形名はマルチ専用機で1：1の組合せはできません。

- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付けの前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

[もくじ]	[ページ]
※安全のために必ず守ること	2 3 4
※室内ユニット同梱付属品	5
1. 据付けの前に	5
2. 据付け場所の選定	5
3. 据付け前の準備	6
4. 室内ユニットの据付け	7
5. 冷媒配管	8 9
6. ドレン配管	9
7. 電気配線工事	10 11
8. リモコンによる機能選択	12 13 14
9. 試運転	15
10. 自己診断	16
11. リモコン診断	17
12. 同時ツインシステム冷媒配管制限	18
13. 同時トリプルシステム冷媒配管制限	19
14. 同時フォーシステム冷媒配管制限	20
15. 同時ツイン・トリプル・フォーシステム電気配線	21 22 23
16. 電気配線工事 (既設配線の利用・室内外の渡り配線が80m以上となる場合)	24～27
17. システムコントロール	28 29

〔据付けされる方へのお願い〕

室内ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付けをされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお客様に渡してください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書(A) … 貴店の控
 (B) … 代理店・担当支社・販売会社の控
 (C) … 担当支社・販売会社経由三菱電機(製作所)用

保証書 …… お客様控

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。

フロン回収・破壊法 第一種特定製品

(1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。

(2) この製品を廃棄する場合には、フロン類の回収が必要です。

(3) 冷媒の種類及び数量は、室外ユニットの製品銘板あるいはサービスパネル裏面の記入欄に記載されています。

(4) 冷媒を追加充填した場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合には室外ユニットのサービスパネル裏面の(据付工事チェックシート)の記入欄に必要事項を必ず記入してください。

安全のために必ず守ること

- 据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実にこなしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 据付工事完了後、試運転を行ない異常がないことを確認すると共に、取扱説明書にそって、お客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法、お手入れの仕方等を説明してください。また、この据付工事説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくよう依頼してください。

⚠警告

据付けは、販売店または専門業者に依頼する。

- お客様自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

据付工事は、冷媒R410A用に製造された専用のツール・配管部材を使用し、この据付工事説明書に従って確実にこなす。

- 使用しているHFC系R410A冷媒は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。専用の配管部材を使用しなかったり、据付けに不備があると破裂・けがの原因になり、また水漏れや感電・火災の原因になります。

台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行なう。

- 据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

据付けは、転倒防止措置を確実にこなす。

- 転倒防止措置が不十分な場合は、ユニットが転倒して、事故の原因になります。

小部屋に据付ける場合は万一冷媒が洩れても限界濃度を超えない対策を行なう。

- 限界濃度を超えない対策については、販売店にご相談ください。万一、冷媒が洩れて限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。

作業中に冷媒が洩れた場合は、換気する。

- 冷媒が火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

電気工事は電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及びこの据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する。

- 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災等の原因になります。

冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅を使用し、配管接続を確実にこなす。

- 配管接続に不備があると、アース接続が不十分となり感電の原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。

- 接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

室内外ユニットの端子盤カバー（パネル）を確実に取付ける。

- 端子盤カバー（パネル）取付けに不備があると、ほこり・水等により、感電・火災等の原因になります。

据付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒以外のものを混入させない。

- 空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂などの原因になります。

別売品は、必ず当社指定の部品を使用する。

- 取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

改造は絶対にしない。

- 修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。改造したり修理に不備があると水漏れや感電、火災等の原因になります。

お客様自身で移動・再据付けはしない。

- 据付けに不備があると水漏れや感電、火災等の原因になります。お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。

設置工事終了後、冷媒が洩れていないことを確認する。

- 冷媒が室内に洩れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

据付けをする前に（環境）

⚠ 注意

次の場所への据付けは避ける。

- ・可燃性ガスの洩れる恐れがあるところ
- ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ等、機器に影響する物質の発生するところ
- ・機械油を使用するところ
- ・車両・船舶など移動するものへの設置
- ・高周波を発生する機械を使用するところ
- ・化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用するところ
- ・海浜地区等塩分の多いところ
- ・積雪の多いところ

- 性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする原因になります。

可燃性ガスの発生・流入・滞留・洩れの恐れがある場所へは据付けない。

- 万一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

精密機器・食品・動植物・美術品の保存等特殊用途には使用しない。

- 保存物の品質低下等の原因になります。

濡れて困るものの上にユニットを据付けない。

- 湿度が80%を超える場合やドレン出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落ちる場合があります。また、暖房時には室外ユニットよりドレンが垂れますので、必要に応じ室外ユニットの集中排水工事をしてください。

病院、通信事業所などに据付けされる場合は、ノイズに対する備えを充分に行なう。

- インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の影響によるエアコンの誤動作や故障の原因になったり、エアコン側から医療機器あるいは通信機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げたり、映像放送の乱れや雑音など弊害の原因になります。

据付け（移設）工事をする前に

⚠ 注意

製品の運搬は充分注意して行なう。

- 20kg以上の製品は原則として2人以上で行なってください。PPバンドなど所定の位置以外をもって製品を動かさないでください。素手でフィンなどに触れるとケガをする場合がありますので保護具をご使用ください。

梱包材の処理は確実に行なう。

- 梱包材には「クギ」等の金属あるいは、木片等を使用していますので放置状態にしますとさし傷などのケガをする恐れがあります。

冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行なう。

- 不完全な断熱施工を行なうと配管等表面が結露して、露たれ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因になります。

ドレン配管は、据付け工事説明書に従って確実に排水するよう施工し、結露が生じないように断熱処理すること。

- 配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。

据付け台等が傷んだ状態で放置しない。

- 傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、ケガ等の原因になります。

エアコンを水洗いしない。

- 感電の原因になります。

電気工事をする前に

⚠ 注意

電源には必ず漏電遮断器を取付ける。

- 漏電遮断器が取付けられていないと感電の原因になります。

電源配線は、電流量に合った規格品の電線を使用すること。

- 漏電や発熱・火災等の原因になります。

電源配線は張力が掛からないように配線工事をする。

- 断線したり、発熱・火災等の原因になります。

アース工事を行なう。

- アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ）・配線用遮断器）を使用する。

- 大きな容量のブレーカーを使用すると故障や火災の原因になります。

元電源を切った後に電気工事をする。

- 感電、故障や動作不良の原因になります。

試運転をする前に

⚠ 注意

運転を開始する12時間以上前に電源を入れる。

- 電源を入れてすぐ運転開始すると、故障の原因になります。シーズン中は電源を切らないでください。

パネルやガードを外した状態で運転をしない。

- 機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。

フィルターを外したまま運転をしない。

- 内部に油、ゴミが詰まり、故障の原因になります。

濡れた手でスイッチを操作しない。

- 感電の原因になります。

運転中の冷媒配管を素手で触れない。

- 運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状態により低温と高温になります。素手で触れると凍傷や、やけどになる恐れがあります。

運転停止後、すぐに電源を切らない。

- 必ず5分以上待ってください。水漏れや故障の原因になります。

冷媒R410A使用機器使用上のお願い

冷媒配管は、新規配管をご使用ください。

- 冷媒R22で使用していた既設配管を使用する場合は下記点に注意してください。
 - ・フレアナットは製品に付属されているもの（JIS第2種）に交換してください。また、フレア部は新たにフレア加工してください。（⑧ページ参照）
 - ・薄肉配管の使用は避けてください。（⑧ページ参照）

冷媒配管はJIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅を使用する。
 管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉等（コンタミネーション）の付着が無いことを確認する。
 また配管の肉厚は所定のもの（⑧ページ参照）を使用する。

- 冷媒配管の内部にコンタミネーションの付着があると冷凍機油劣化等の原因になります。

据付けに使用する配管は屋内に保管し、両端ともロウ付けする直前までシールしておく。
 （エルボ等の継手はビニール袋等に包んだ状態で保管）

- 冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分が混入しますと、油の劣化・圧縮機故障の原因になります。

フレア部に塗布する冷凍機油は、エステル油又はエーテル油又はアルキルベンゼン油（少量）を使用する。

- 鉱油が多量に混入すると冷凍機油劣化等の原因になります。

R410A以外の冷媒は使用しない。

- R410A以外（R22等）の冷媒を使用すると、塩素により冷凍機油劣化等の原因になります。

逆流防止器付真空ポンプを使用する。

- 冷媒回路内に真空ポンプ油が逆流し、機器の冷凍機油劣化等の原因になります。

下記の工具は冷媒R410A専用ツールを使用する。

- 冷媒R410A用として下表の専用ツールが必要となります。お問い合わせは最寄りの「三菱電機システムサービス」へご連絡ください。

工具名（R410A用）	
ゲージマニホールド	フレアツール
チャージホース	出し代調整用銅管ゲージ
ガス漏れ検知器	真空ポンプ用アダプター
トルクレンチ	冷媒充填用電子はかり
セーフティチャージャー	

工具類の管理に注意する。








- 冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分等が混入しますと、冷凍機油劣化の原因になります。

チャージングシリンダを使用しない。

- チャージングシリンダを使用すると冷媒の組成が変化し、能力不足等の原因になります。

室内ユニット付属品

下記の付属品があります。(転倒防止金具①はユニット天面に収納)
②～⑦は吸込グリル内側に収納

①転倒防止金具	②ネジ	③パイプカバー	④パイプカバー	⑤バンド	⑥ドレンソケット	⑦ゴムブッシュ
1ヶ	3ヶ	1ヶ	1ヶ	5ヶ	1ヶ	2ヶ
		 大(ガス管用)	 小(液管用)			

1. 据付けの前に

ユニット運搬・据付け等のとき、ユニットに傷をつけないようにしてください。

2. 据付け場所の選定

室内ユニット

- 吹出し空気が部屋全体に行き渡るところ。
- 据付け・サービス時の作業スペースが確保できる場所。【図1】
- 侵入外気の影響のないところ。
- 吹出し空気、吸込み空気の流れに障害物のないところ。
- テレビ、ラジオより1m以上離れたところ。(映像の乱れや雑音が生じることがあります。)
- 吹出し口側に火災報知器(センサー部)が位置しないようにしてください。(暖房運転時に吹出し温風により火災報知器が誤作動する恐れがあります。)
- 真下に食品・食器を置かないところ。
- 調理器具が発する熱の影響を受けないところ。
- フライヤーの真上など油・粉・蒸気等を直接、吹込むところには設置しないでください。

ワイヤレス対応室内ユニット

- 蛍光灯、白熱灯よりできるだけ離れたところ。
(ワイヤレス機種の場合、ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができなくなることがあります。)

△注意

- 可燃性ガスの発生・流入・滞留・洩れの恐れがある場所へは据付けない。
● 万一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。


※転倒防止措置ができる壁面近くで、ユニットの質量に充分耐える強固で平坦な床面に据付けてください。

△警告

- 据付けは、転倒防止措置を確実にこなう。
● 転倒防止措置が不十分な場合は、ユニットが転倒して、ケガの原因になります。

◆必要な据付け・サービススペース

※吹出し口から1500mm以内に障害物を置かないでください。

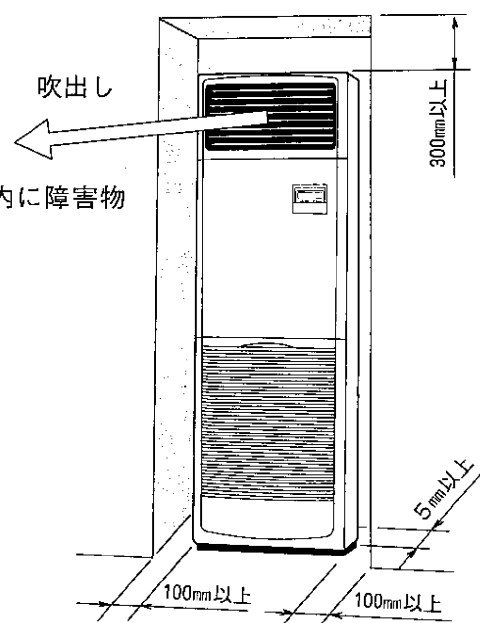


3. 据付け前の準備


● 床固定ボルトピッチ・各配管・配線取出穴の位置関係

(単位:mm)

- ◆ 床固定ボルト位置
- ◆ 冷媒配管・ドレン配管位置
- ◆ ユニット穴位置 (冷媒配管・ドレン配管・配線取出穴)

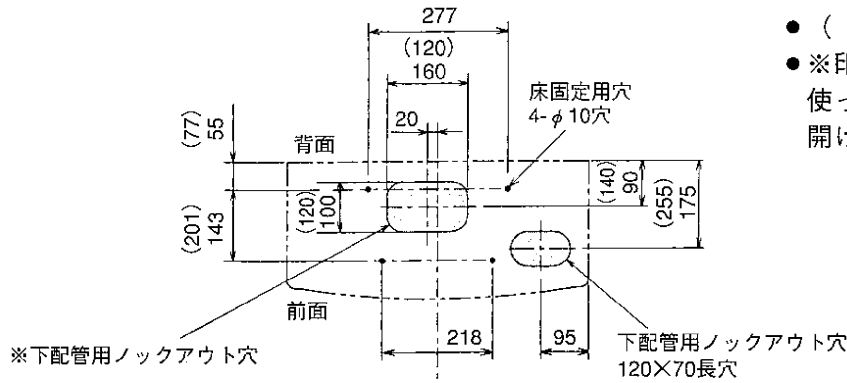


- () 寸法は112~160形を示します。
- ※印の下配管用ロックアウト穴はノコ刃等を使って、ミゾに沿って必要な範囲のみ穴を開けてください。

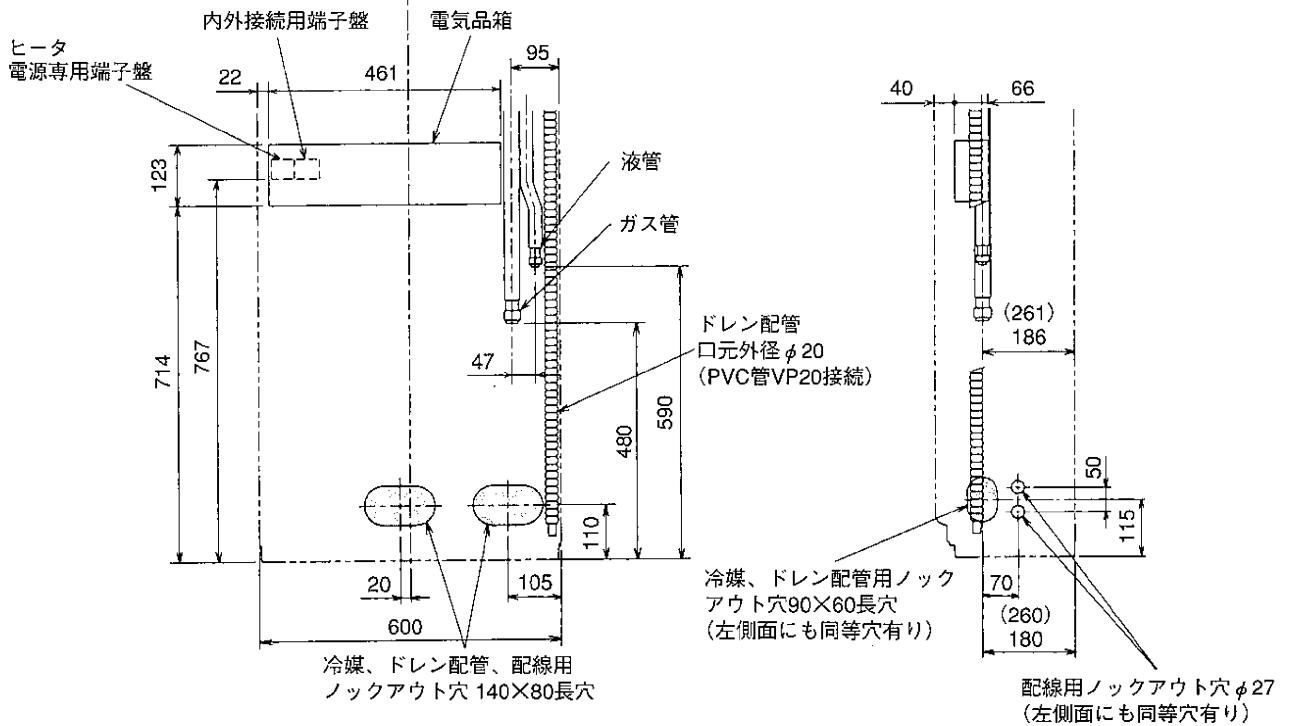

◆ 室内ユニットの準備

作業手順

1. 吸込グリルの取外し
 - 吸込グリル取手部のネジ (1本) を外し、手前に引いて吸込グリルを取外します。
(吸込グリル下部はベースにはまり込んでいますので持ち上げて取外してください)
2. パイプサポートの取外し
 - パイプサポート固定のタッピンネジ (1本) 外し、パイプサポートを取外します。

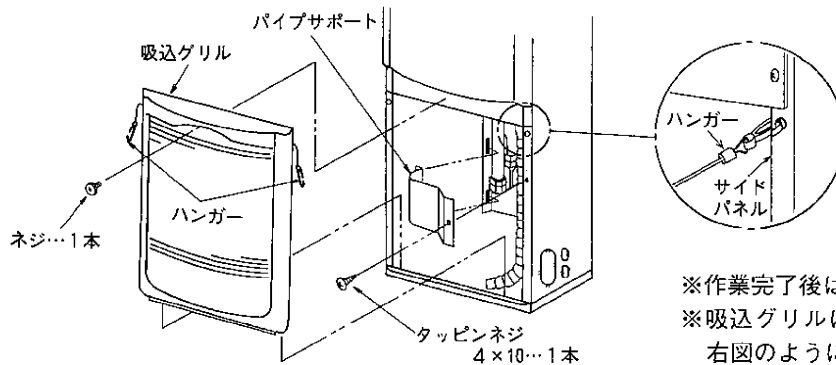

- ※作業完了後は必ず元どおりに取付けてください。
- ※吸込グリルにはハンガーが取付けられています。作業完了後、右図のようにサイドパネルに設けられた穴に引掛けてください。

4. 室内ユニットの据付け

(単位mm)


“必ず転倒防止金具を取付けて転倒防止してください”

- このユニットは縦長の形状をしていますのでユニットを所定の位置にセットしたら安全のため直ちに転倒防止措置を実施してください。

◆ 転倒防止措置

作業手順

1. ネジ (2本) を緩めて転倒防止金具①を取外す
2. 転倒防止金具①の固定位置を設定
 - 壁内胴縁の位置 (床面よりの高さ) により、下図方式より選定ください。
 - 軽量鉄骨下地の時は、一般に胴縁は用いられていないので間柱に固定してください。(尚この時のネジ等は現地手配願います)
 - ユニット天井パネルに分ダクトを取付ける場合は、ユニットの天井パネルに設けられたノックアウト穴及びダクト取付け用のネジ穴に金具がかからないようにしてください。(金具の長辺を壁側にすればかかるとはなりません)

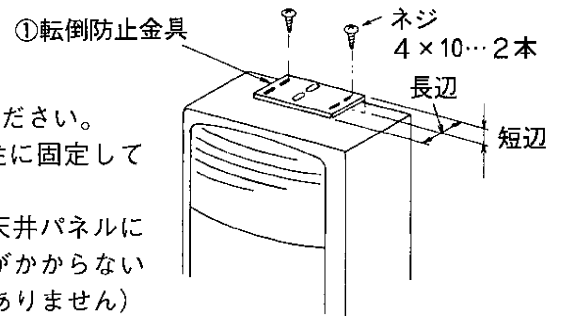


金具が上向のとき		金具が下向のとき		<p>●あらかじめ金具を壁面に取付けます。その時金具が上下にスライドできるように上図のようにネジを締付けてください。</p>
金具の短辺が壁側	金具の長辺が壁側	金具の短辺が壁側	金具の長辺が壁側	
<ul style="list-style-type: none"> ●ユニットと壁面との寸法は調節可能寸法を示します。 ●床面から上方寸法は金具取付ネジの位置 (胴縁の中心がこの範囲にあること) を示します。 				

3. ユニットの転倒防止

- 壁固定は転倒防止金具①をユニットより取外したネジ (2本) と付属のネジ② (3本) にて、ユニットと壁を固定してください。
- 床固定はベースに設けられた床固定用穴を使い、床面にアンカーボルト (現地手配) で固定してください。

※壁や床材が木以外のときは市販のコンクリートアンカーなどで適宜固定してください。

転倒防止措置一例

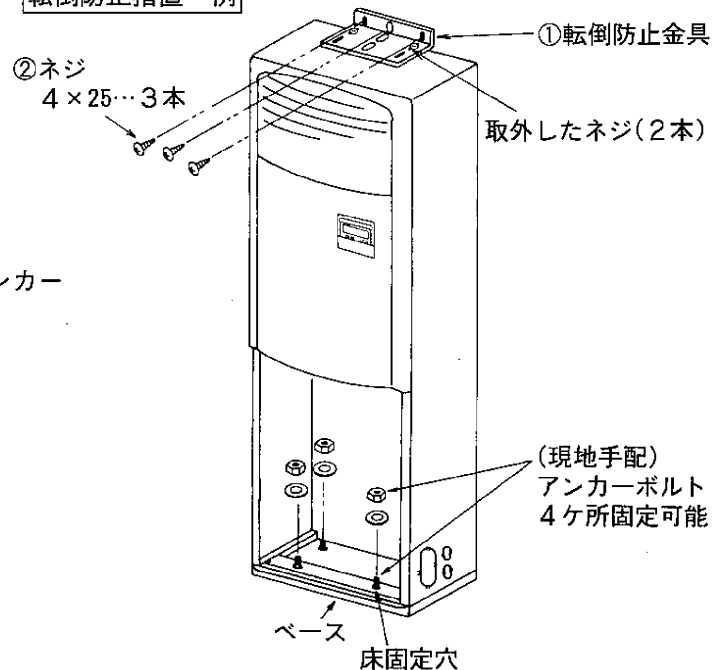

◆ ユニットの据付け状態を確認

- ユニットが垂直に据付けられているか確認してください。

5. 冷媒配管

冷媒R410A機種としての注意点

- 下記注意点以外に4ページの冷媒R410A使用機器使用上のお願いも再度確認してください。
- フレア接続部に塗布する冷凍機油は、エステル油またはエーテル油またはアルキルベンゼン油（少量）を使用してください。
- 冷媒配管はJIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC 1220のりん脱酸銅を使用してください。また、冷媒配管は、下表に示す肉厚のものをご使用ください。また管の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉等（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。

φ 6.35 肉厚0.8mm	φ 9.52 肉厚0.8mm
φ 12.7 肉厚0.8mm	φ 15.88 肉厚1.0mm

左記以外の薄肉配管は、絶対に使用しないでください。



警告

据付けや移設の場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒(R410A)以外のものを混入させない。

- 空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂などの原因になります。

■ 既設配管を流用する場合のリプレース運転については室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。(室外ユニットMPUZ-RP112~RP280形)

■ 冷媒配管からの水タレ防止のため、十分な防露断熱工事を施工してください。

■ 市販の冷媒配管を使用の場合は、液管・ガス管共に必ず市販の断熱材を巻いてください。(断熱材……耐熱温度100℃以上・厚み12mm以上)

■ 真空引き及びバルブ開閉操作は、室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。

■ 冷媒チャージと許容配管長について

- 配管長30mまで冷媒追加チャージ不要です。配管長が30mを超える場合は下表に従い冷媒R410Aを追加チャージしてください。

〈インバーター機の場合〉

室外ユニット	許容配管長	許容高低差	バンド数	冷媒追加チャージ量 (kg)			
				31~40m以下	41~50m以下	51~60m以下	61~75m以下
MPUZ-RP40~RP56形	50m以下	30m以下	15以内	0.2kg	0.4kg	—	—
MPUZ-RP63~RP80形				0.6kg	1.2kg	—	—
MPUZ-RP112~RP160形	75m以下			0.6kg	1.2kg	1.8kg	2.4kg

〈一定速機の場合〉

室外ユニット	許容配管長	許容高低差	バンド数	冷媒追加チャージ量 (kg)			
				31~40m以下	41~50m以下	51~60m以下	61~75m以下
MPUH-P40~P56形	40m以下	30m以下	15以内	0.2kg	—	—	—
MPUH-P63~P160形	50m以下			0.6kg	1.2kg	—	—
MPU-P40~P56形	40m以下	30m以下	15以内	0.1kg	—	—	—
MPU-P63~P160形	50m以下			0.3kg	0.6kg	—	—

※冷媒追加チャージは、延長配管及び室内ユニットを真空引きした後、室外ユニットの低圧側から実施してください。(セーフティチャージャー使用)
その他、本説明書冒頭の「冷媒R410A使用機器使用上のお願い」もあわせてご覧ください。

作業手順

1. 室内ユニットのフレアナット及びキャップを取外す
2. 液管・ガス管をフレア加工し、フレアシート面に冷凍機油（現地手配）を塗布
3. 冷媒配管を素早く接続
※フレアナットは、必ずトルクレンチを用いダブルスバナにて
下表の締付力で締める
4. ガス管に付属のパイプカバー③をユニット外面に押し当てて巻く
5. 液管に付属のパイプカバー④をユニット外面に押し当てて巻く
6. 付属のバンド⑤にて、各パイプカバー③④の両端を締付け（端面から20mm）



警告


フレアナット飛びに注意！
(内部に圧力がかかっています)

- フレアナットは以下の手順で外してください。
①「シュー」と音がするまでナットを緩める。
② ガスが完全に抜けるまで（音がしなくなるまで）放置する。
③ ガスが完全に抜けたことを確認してナットを取外す。

パイプ径 (mm)	A寸法 (mm)		フレア寸法 φB寸法 (mm)	締付力 N・m (kgf・cm)
	R410A用フレアツール	従来(R22・R407C)のフレアツール		
	リジット(クラッチ)式			
φ 6.35(1/4")	0~0.5	1.0~1.5	8.7~9.1	14~18 (140~180)
φ 9.52(3/8")	0~0.5	1.0~1.5	12.8~13.2	34~42 (340~420)
φ 12.70(1/2")	0~0.5	1.0~1.5	16.2~16.6	49~61 (490~610)
φ 15.88(5/8")	0~0.5	1.0~1.5	19.3~19.7	68~82 (680~820)

※従来のツールを使って冷媒R410A用のフレア加工をする場合は、上表を参考に加工してください。
出し代調整用の銅管ゲージを使用すれば、A寸法が確保できます。

フレアシート面全周にエステル油またはエーテル油またはアルキルベンゼン油を少量塗布
※ネジ部分には塗布しないでください。(フレアナットがゆるみ易くなります。)




※フレアナットは、必ず本体に取付けられているものを使用してください。
(市販品を使うと割れることがあります)

●冷媒配管

◆接続部の断熱


- フレア接続部及び冷媒配管が露出しないようにパイプカバー③④で確実に断熱してください。
(確実に接続部の断熱を行なわないと露たれの原因になります)

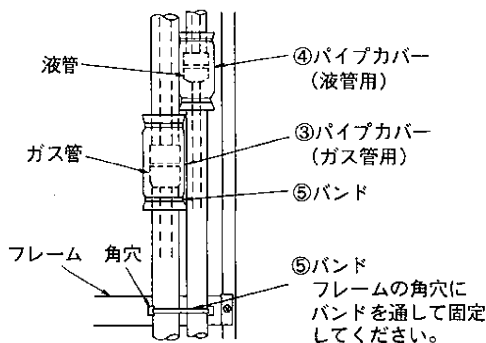

※パイプカバー③とパイプカバー④が横並びにならないよう、上下で固定してください。
※断熱材取付け後、冷媒配管を配管接続部下に設けられたフレームにバンド⑤で固定し、冷媒配管の浮きを防止してください。

(冷媒配管が浮いた状態では、吸込グリルを取付けることができません。)

接続部断面

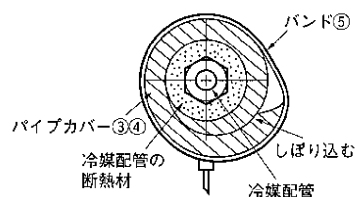


6. ドレン配管

- ドレン配管は下り勾配 (1/100以上) となるようにしてください。
- ドレン配管はイオウ系ガスが発生する下水溝には、入れないでください。
(熱交換器の腐蝕、異臭の原因になります。)
- 接続部から水漏れのないように確実に施工してください。
- 水タレが起こらないように、断熱工事を確実にこなしてください。
- 施工後、ドレンが排水されていることを、ドレン配管の出口部で確認してください。

作業手順


1. 付属のドレンソケット⑥を本体ドレンホースと現地側ドレン配管 (VP20) に塩ビ系接着剤で接着

- 本体ドレン配管は現地工事に合わせナイフで切断ができます。
- 現地側ドレン配管が屋内を通る場合は必ず市販の断熱材 (発泡ポリエチレン比重0.03、肉厚9mm以上) を巻き、表面を粘着テープなどで処理して、空気の侵入を阻止し、結露を防止してください。

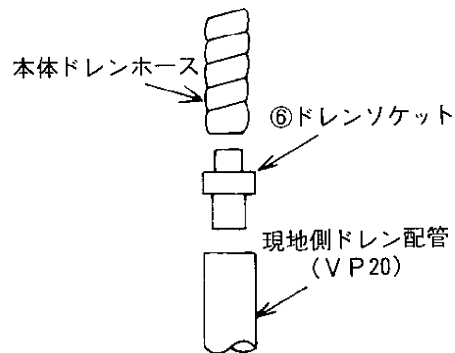

2. 排水性確認

- 配管工事後、ドレン排水が確実にこなわれていることと、接続部からの水漏れがないことを確認してください。
(暖房期の据付けの際にも必ず実施してください)
- 吹出口右側より給水ポンプを挿入し、約1リットルほど注水してください。
※注水は熱交換器側板、またはユニット内壁に向かって静かにこなしてください。
※注水は必ず吹出口右側よりこなしてください。
※ヒータ付機種の場合、熱交換器前面にヒータが取付けられていますのでヒータに水がかからぬよう注意してこなしてください。

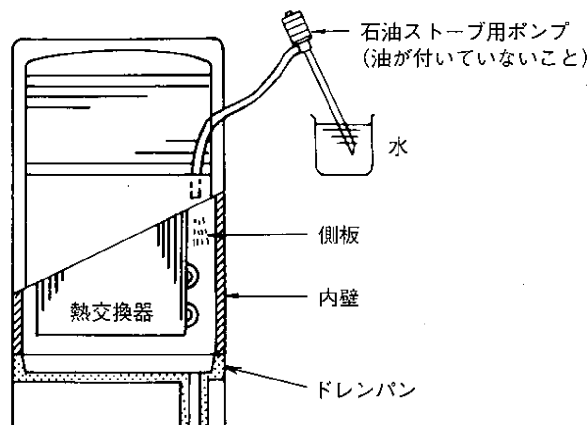

7. 電気配線工事

■配線リプレース（既設配線の利用）を行なう場合は、本ページを確認後、24ページに従って配線の選定を行なってください。また、内外別受電方式による新規配線も可能です。その場合は25ページ以降の内容に従って配線を行なってください。

■室外-室内間配線、室内-室内間の渡り配線を含めた総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。本ページを確認後、25ページ以降の内容に従って配線工事を行なってください。

※電気工事についてのご注意

⚠ 警告	電気工事は、電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、本説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧、ブレーカーを使用する。 ●電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災等の原因になります。
⚠ 注意	各配線は、張力が掛からないように配線工事をする。 ●断線したり、発熱・火災等の原因になります。

■電源には、必ず漏電遮断器を取付けてください。

■必ずD種接地工事を行なってください。

■工場出荷時、内外接続線（AC200V仕様）は電源と信号の重畳方式となっております。極性がありますから必ず端子番号どおりに接続してください。



■ユニットの外部では、リモコン線と電源配線が直接接触しないように施工してください。

■天井裏内の配線（電源・リモコン・内外接続線）はネズミ等により、かじられ切断することもありますので、なるべく鉄管等の保護管内に通してください。

作業手順

- 各配線をユニット内に入れる（取入口は6ページ参照）
 - 左右側面より配線を取入れる場合、付属の配線穴用ブッシュ⑦をご使用ください。
- タッピンネジ（3本）を緩めて、電気品カバーを上下にスライドして取外す
- 各配線を端子盤に確実に接続
 - ※電源を内外別受電方式または室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式にする場合は、内外接続用端子盤とヒータ（ユニット）電源端子盤につながるコネクタの付け換えが必要です。（ヒータレス機種の場合は、別売配線リプレースキット（PAC-SG96HR）が必要です）（24ページ以降参照）
- 取外した部品を元通りに取付け
- 各配線を、電気品箱左下の現地配線用クランプで固定

お願い 50Hz地区の皆様へ
112, 140, 160形の場合、右図のようにファンモータのリード線を50Hzに接続し直してください。

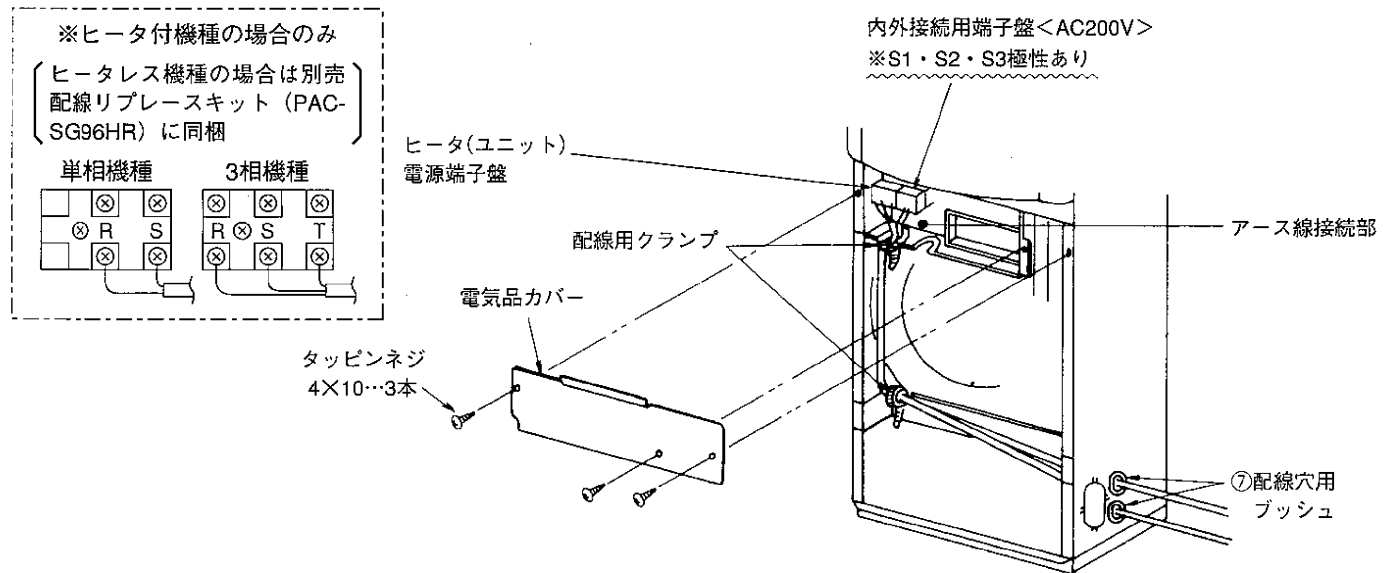



※電気品カバーは、電気品箱上部の爪の内側に確実に差し込んでから、ネジ止め固定してください。（電気品カバーが浮いた状態では、吸込グリルを取付けることができません）

● 電気配線工事（電源重畳方式）

■電源配線は、分岐開閉器、室内、室外の配線パターンとして下記の方法があります。
 事前に電力会社にご相談の上、その指示に合った配線をしてください。
 配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従ってください。

【ヒータレス機種の場合】

【ヒータ付機種の場合】

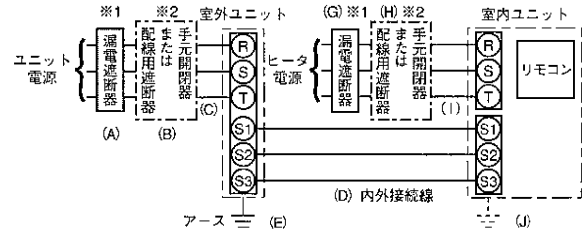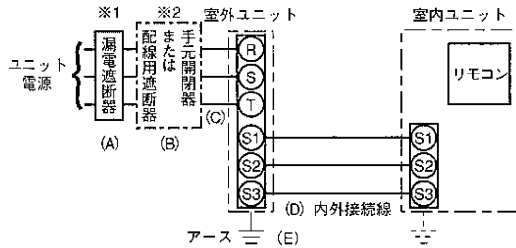

●説明書類に同封されたラベルAを、室内ユニット及び室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。

※1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器（三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品）を選定してください。

※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）または、配線用遮断器が必要となります。

△注意

正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）・配線用遮断器）を使用する。

●大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災の原因になります。

ユニット電源配線

〈インバーター機の場合〉

記号	(A)	(B)		(C)	(D)		(E)	
		手元開閉器			配線用遮断器 定格電流	内外接続線太さ (mm)		
機種	漏電遮断器 定格電流	開閉器容量	B種ヒューズ	ユニット電源線 太さ (mm)		総延長50m以下	総延長80m以下	アース線 太さ (mm)
MPUZ-RP40S~RP56S形	20A	30A	20A	20A	3.5mm ² (φ2.0)	φ1.6	φ1.6	φ1.6
MPUZ-RP63S形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6	φ1.6	φ1.6
MPUZ-RP80S形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6	φ2.0	φ1.6
MPUZ-RP40~RP63形	15A	15A	15A	15A	2.0mm ² (φ1.6)	φ1.6	φ1.6	φ1.6
MPUZ-RP80形	20A	30A	20A	20A	3.5mm ² (φ2.0)	φ1.6	φ2.0	φ1.6
MPUZ-RP112形	30A	30A	30A	30A	3.5mm ² (φ2.0)	φ1.6	φ2.0	φ1.6
MPUZ-RP140形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6	φ2.0	φ1.6
MPUZ-RP160形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6	φ2.0	φ1.6

※ () 内はVVF平形ケーブルの場合

〈一定速機の場合〉

記号	(A)	(B)		(C)	(D)		(E)	
		手元開閉器			配線用遮断器 定格電流	内外接続線太さ (mm)		
機種	漏電遮断器 定格電流	開閉器容量	B種ヒューズ	ユニット電源線 太さ (mm)		総延長50m以下	総延長80m以下	アース線 太さ (mm)
MPU(H)-P40S~P50S形	20A	30A	20A	20A	3.5mm ² (φ2.0)	φ1.6	φ1.6	φ1.6
MPU(H)-P56S形	30A	30A	30A	30A	3.5mm ² (φ2.0)	φ1.6	φ1.6	φ1.6
MPU(H)-P40~P50形	15A	15A	15A	15A	2.0mm ² (φ1.6)	φ1.6	φ1.6	φ1.6
MPU(H)-P56・P63形	20A	30A	20A	20A	2.0mm ² (φ1.6)	φ1.6	φ1.6	φ1.6
MPU(H)-P80・P112形	30A	30A	30A	30A	3.5mm ² (φ2.0)	φ1.6	φ2.0	φ1.6
MPU(H)-P140・P160形	40A	60A	40A	40A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6	φ2.0	φ2.0

※ () 内はVVF平形ケーブルの場合

確認事項

1. 漏電遮断器は下記仕様品または、同等品を選定ください。

定格電流	15A	20A	30A	40A
漏電遮断器形名	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ
定格感度電流	30mA	30mA	30mA	30mA
動作時間	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内

NVは三菱電機製品の形名です

2. 電線 (C) 及び (I) の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

3. 内外接続線 (D) は、最大80mまで延長できます。内外接続線 (D) は、VVF平形ケーブル (3芯) を使用し、芯線の並び順に室内外ユニット端子盤S1、S2、S3へ接続してください。(S2端子への接続の芯線はVVF平形ケーブルの真中の芯線となるように接続してください。) ※室内外の渡り配線が80m以上になる場合は、必ず内外別受電方式または室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。(図ページ以降参照)

4. 漏電遮断器は、取付け位置等により、始動電流の影響で誤動作することがありますので、選定及び設置に関しては、ご注意ください。

8. リモコンによる機能選択

■据付状態に応じて、リモコンにより下記の機能選択を行なうことができます。(リモコンからしか操作できません)

●機能選択項目【表1】

(1)00号機を選択して設定する項目

モード	設定内容	モード番号	設定番号	初期設定	チェック欄	備考
停電自動復帰	無し	01	1	●		
	有り		2			電源回復後、約4分間待機が必要です。
室温検知位置	同時運転室内ユニット平均	02	1	●		
	リモコン接続室内ユニット固定		2			
	リモコン内蔵センサー		3	—		
ロスナイ接続	接続無し	03	1	●		
	接続有り(室内ユニット外気取入れ無し)		2			
	接続有り(室内ユニット外気取入れ有り)		3			
自動運転モード	省エネサイクル自動 有効	05	1	●		室外ユニットがインバーター機の場合のみ設定可能です。
	省エネサイクル自動 無効		2			

(2)01～04号機またはAL号機を選択して設定する項目

- 単独システムの室内ユニットに設定する場合は、01号機を選択して設定します。
- 同時ツイン、トリプル、フォーの各室内ユニットごとに設定する場合は、01～04号機をそれぞれ選択して設定します。
- 同時ツイン、トリプル、フォーの各室内ユニットすべて同一に設定する場合は、AL号機を選択して設定します。



モード	設定内容	設定番号	モード番号	初期設定	チェック欄	備考
フィルターサイン	100時間	1	07			
	2500時間	2		●		
	フィルターサイン表示無し	3				

※初期設定の項目で、●印が初期設定、—印がその機能がなことを示します。

【お願い】工事完了後、機能選択により室内ユニットの機能を変更した場合は、必ず全ての設定内容を上表のチェック欄に○印等で記入してください。

【機能選択の流れ】

まずは機能選択の流れをつかんでください。ここでは【表1】の“停電自動復帰”で“有り”の設定を例に説明します。実際の操作については操作手順1～10をご覧ください。

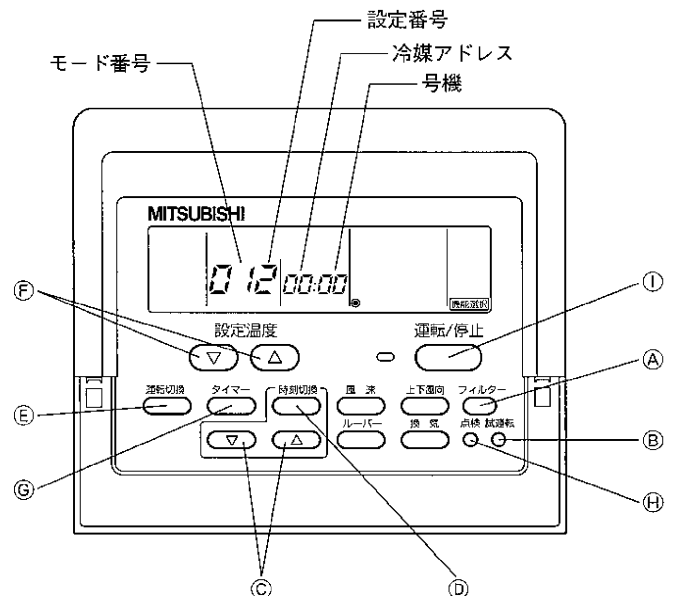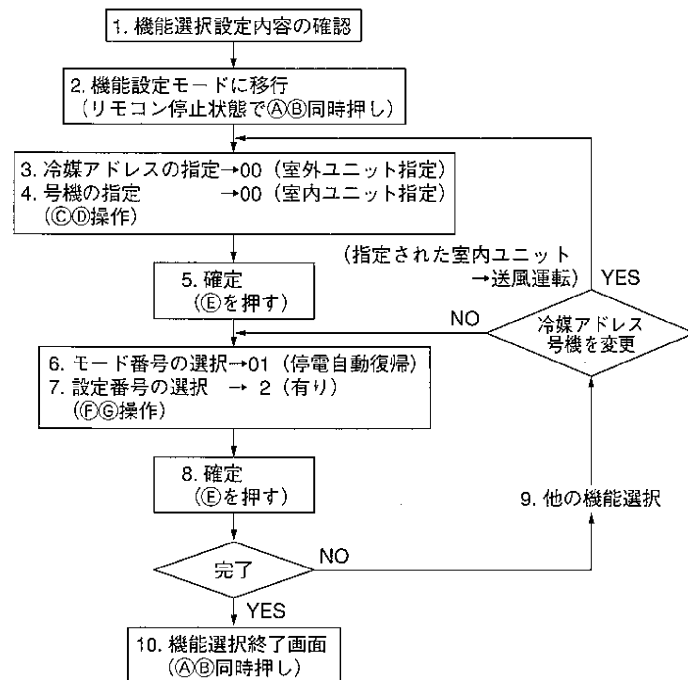


操作手順

1. 機能選択設定内容を確認してください。

機能選択にて設定内容を変更した場合、そのモードの設定内容が変わります。操作2～7に従い現在の全設定内容を確認、【表1】のチェック欄に記入の上、設定を変更してください。なお、工場出荷時の設定については【表1】の初期設定欄をご覧ください。

2. リモコンを停止にします。

④ **フィルター** と ⑤ **試運転** ボタンを同時に2秒以上押します。**機能選択** が点滅し、しばらくするとリモコンの表示が下図の表示になります。



3. 室外ユニットの冷媒アドレスNo.を合わせます。

⑥ **時刻切替** (時刻切替) ボタンを押すと冷媒アドレスNo.が00～15の間で前後するので機能選択したい冷媒アドレスに合わせます。


※ **機能選択** 及び室内表示部に「88」を2秒間点滅後、停止状態となる場合は、通信異常が考えられます。伝送路の近くにノイズ源がないか確認してください。

お願い 途中で操作を間違えた場合は、一度操作10にて機能選択を終了し、再度操作2より操作を行なってください。

4. 室内ユニットの号機を合わせます。

⑦ **時刻切替** ボタンを押し、号機表示部「—」を点滅させます。


⑧ **時刻切替** (時刻切替) ボタンを押すと号機が00→01→02→03→04→ALと変化するので機能選択したい室内ユニットの号機に合わせます。



- ⇒ 表1で停電自動復帰、室温検知位置
ロスナイ接続、自動運転モードのモードを選択したい場合→“00”
- ⇒ 01～04号機個別に設定したい場合→“01～04”
- ⇒ 01～04号機一括で設定したい場合→“AL” (オール)

5. 冷媒アドレス、号機の確定

⑨ **運転切替** ボタンを押し、冷媒アドレス、号機を確定します。しばらくするとモード番号表示部「—」が点滅します。




※室温表示部に「88」が点滅表示する場合、選択した冷媒アドレスがシステム内にありません。

また、号機表示部が「F」となり、冷媒アドレスと号機が点滅表示となる場合は、選択した号機が存在しません。操作2、3にて冷媒アドレス、号機を正しく設定してください。

⇒ ⑩ **運転切替** ボタンにて確定操作をすることにより、確定された室内ユニットが送風運転を開始します。機能選択する号機の室内ユニットがどこにあるのかわからない場合はこれにより確認してください。なお、00、ALの場合は選択した冷媒アドレスの全室内ユニットが送風運転します。


例) 冷媒アドレス00、号機=02確定時の場合

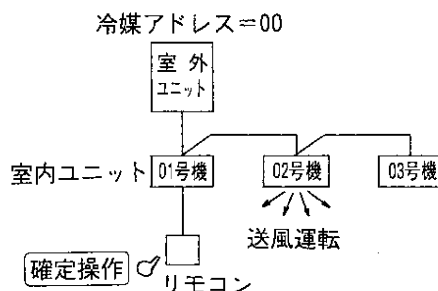

※異冷媒系統でグルーピング時、指定した冷媒アドレス以外の室内ユニットが送風運転する場合、ここで設定した冷媒アドレスの重複が考えられます。再度、室外ユニットのディップスイッチにて冷媒アドレスの確認をしてください。


6. モード番号の選択

- ① (設定温度) ボタンにより設定したいモード番号を設定します。
(設定可能なモード番号のみ選択できます。)

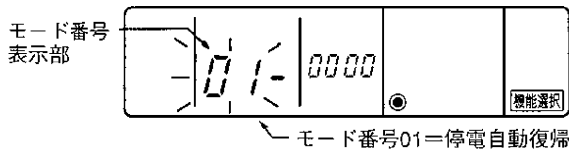


7. 選択したモードの設定内容を選択します。

- ② ボタンを押すと、現在設定されている設定番号が点滅します。これより現在の設定内容を確認してください。
- ③ (設定温度) により設定番号を選択します。

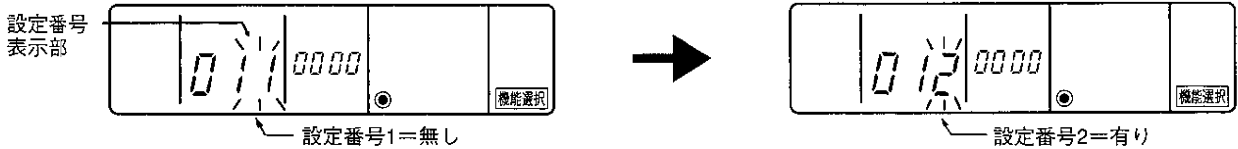

8. 3～7の設定内容を確定させる。

- ④ ボタンを押すと、モード番号と設定番号が点滅し、登録を開始します。
- モード番号、設定番号の点滅が点灯に変わり、設定が完了します。




※モード番号及び設定番号が「――」となり室温表示部に「88」が点滅表示となる場合は、通信異常が考えられます。伝送路の近くにノイズ源がないか確認してください。

9. 更に、他の機能選択を行なう場合は、操作3～8の作業を繰り返し行なってください。

10. 機能選択を終了します。

- ⑤ と⑥ ボタンを同時に2秒以上押します。
しばらくすると機能選択画面が解除され、空調機停止画面へ復帰します。



※機能選択終了後、30秒間はリモコンより操作しないでください。

お願い	工事完了後、機能選択により室内ユニットの機能を変更した場合は、必ず全設定内容を【表1】のチェック欄に○印等で記入してください。
-----	---


9. 試 運 転

■ 試運転の前に

- 室内・室外ユニット据付け・配管・配線作業終了後、冷媒洩れ・各配線の緩み及び極性間違いがないか今一度確認してください。
- 室外ユニットの電源端子盤（R, S, T）と大地間を500Vメガーで計って、1.0MΩ以上あることを確認してください。
 - ・ヒータ付機種および内外別受電方式の場合には、ヒータ（ユニット）電源端子盤（R, S, T）も同様に確認してください。
 - （※）内外接続用端子盤（S1, S2, S3）とリモコン用端子盤（1, 2）には絶対にかけないでください。故障の原因になります。
- 電源を入れる前に室外ユニット基板の試運転スイッチ（SW4）がOFFであることを確認してください。
- 圧縮機保護のため運転を開始する12時間以上前に電源を入れてください。
- 機種により高天井設定・停電自動復帰などの機能を切換える必要がある場合は、リモコンによる機能選択を参照して設定変更してください。
- 冷媒R22の既設配管を流用する場合のリプレース運転については室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。（室外ユニットMPUZ-RP112～RP280形）

■ 試運転方法

試運転前に必ず取扱説明書を一読ください。（特に安全のために必ず守ることの項目）

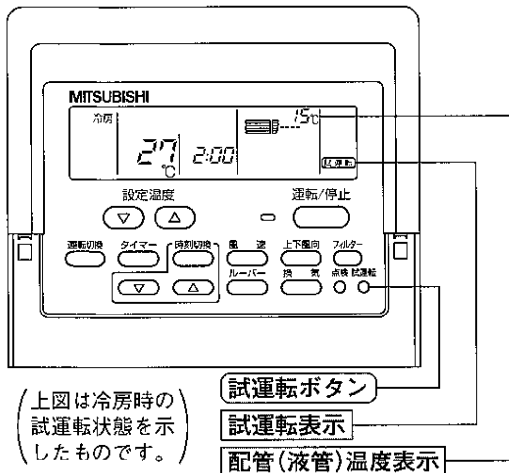

（上図は冷房時の試運転状態を示したものです。）

操作手順	
1. 電源を入れる	リモコンの室温表示部が“H0”表示の時はリモコン操作ができません。“H0”が消灯してから操作してください。電源投入後、“H0”は約2分間表示されています。★1
2. 試運転 ボタンを2度押す	“ 試運転 ”を表示します。
3. 運転切換 ボタンを押す	冷房運転……冷風の吹出しを確認 暖房運転……温風の吹出しを確認（少し時間がかかります） 送風・ドライ運転はできません。
4. ルーバー ボタンを押す	シングルルーバーの動作を確認
5. 室外ユニットのファンの運転を確認	室外ユニットは、ファンの回転数をコントロールし能力制御をしています。そのため外気の状態によっては、ファンは低速で回り、能力不足にならない限りその回転数を保持します。従って、そのときの外風によりファンが停止又は逆回転となることがありますが、異常ではありません。
6. 運転/停止 ボタンを押して試運転を解除する	
7. 電源を切る	

- 試運転は、2時間の**切**タイマーが作動し、2時間後に自動的に停止します。
- 試運転中の室温表示部には室内ユニット配管温度を表示します。
- 同時ツイン・トリプル・フォーの場合は、全ての室内ユニットが確実に運転することを確認してください。誤配線等でも異常表示しない場合があります。

★1

電源投入後、システム立上げモードとなり、リモコンの運転ランプ（アカ）と室温表示部の“H0”が点滅します。また、室内基板のLEDは、LED1が点灯、LED2が点灯（アドレス0の場合）または消灯（アドレス0でない場合）、LED3が点滅します。室外基板のLEDは、LED1（ミドリ）とLED2（アカ）が点灯します。（システム立上げモード終了後にLED2（アカ）は消灯します。）室外基板のLEDがデジタル表示の場合は、とが1秒毎に交互に表示されます。

●以上の操作により正常に動作しない場合は下記の原因が考えられますので原因を取り除いてください。（下表の症状は試運転モードでの判定です。尚、表中の“立上げ”表示とは上記★1の表示を意味します。）

症 状		原 因
リモコン表示	室外基板LED表示 <>内はデジタル表示の場合	
リモコンが“H0”表示して操作ができない	“立上げ”表示後、ミドリのみ点灯<00>	●電源投入後約2分間は、システム立上げ中で“H0”を表示します（正常動作）
電源投入後約3分間“H0”表示し、その後エラーコードを表示する	“立上げ”表示後、ミドリ1回/アカ1回の交互点滅<F1>	●室外ユニット端子盤（R, S, TとS1, S2, S3）の誤接続
	“立上げ”表示後、ミドリ1回/アカ2回の交互点滅<F3, F5, F9>	●室外ユニット保護装置コネクタのオープン
リモコンの運転/停止ボタンをONしても表示がでない（運転ランプが点灯しない）	“立上げ”表示後、ミドリ2回/アカ1回の交互点滅<EA, Eb>	●内外接続線配線間違い（S1, S2, S3の極性間違い） ●リモコン線ショート
	“立上げ”表示後、ミドリのみ点灯<00>	●アドレス0の室外ユニットがない（アドレスが0以外になっている） ●リモコン線断線
リモコン運転操作しても運転表示するが、その後すぐ消える	“立上げ”表示後、ミドリのみ点灯<00>	●機能選択解除後、約30秒間は運転できません（正常動作）

室内基板上的LED表示（LED1, 2, 3）の内容は下表をご覧ください。

LED1（マイコン電源）	制御用電源の有無を表示しています。常時点灯していることを確認してください。
LED2（リモコン給電）	ワイヤードリモコンへの給電有無を表示しています。室外ユニットアドレス“0”に接続された室内ユニットのみ点灯します。
LED3（室内外通信）	室内ユニットー室外ユニット間の通信を表示しています。常時点滅していることを確認してください。

10. 自己診断

●リモコンの **点検** ボタンを連続2度押して自己診断ができます。エラーコードの表示内容は下表をご覧ください。


液晶表示	不具合内容	液晶表示	不具合内容	液晶表示	不具合内容
P1	吸込センサー異常	P8	配管温度異常	E6~EF	室内ユニット-室外ユニット間の通信異常
P2	配管(液管)センサー異常	P9	配管(二相管)センサー異常	----	異常履歴無し
P4	ドレンセンサー異常	U*, F* (*は英数字)	室外ユニットの不具合 室外ユニットの電気配線図を参照してください	FFFF	該当ユニット無し
P5	ドレンオーバーフロー保護作動				
P6	凍結/過昇保護作動	E0~E5	リモコン-室内ユニット間の通信異常		

操作手順

リモコンにて各ユニットの異常履歴を検索します。

1. 自己診断モードに切換えます。


Ⓜ **点検** ボタンを3秒以内に2回押すと下図の表示になります。



自己診断対象冷媒アドレス

2. 自己診断したい冷媒アドレスNo.を合わせます。

Ⓜ **△** **▽** (室温調節) ボタンを押すと冷媒アドレスNo.が00~15の間で前後するので自己診断したい冷媒アドレスNo.に合わせます。




変更操作してから3秒後、自己診断冷媒アドレスが点灯から点滅に変わり診断処理を開始します。

3. 診断結果表示。


<異常履歴がある場合>

(エラーコードの内容は室内ユニットの据付工事説明書またはサービスハンドブックをご覧ください)




異常コード 異常検出もとの属性

(交互に表示)




号機

<異常履歴がない場合>




<相手が存在しない場合>




4. 異常履歴リセット操作。

3の診断結果表示画面にて異常履歴を表示させます。





(交互に表示)



Ⓜ **時刻切換** ボタンを連続で3秒以内に2度押しすると自己診断対象アドレスが点滅します。

異常履歴がリセットされた場合、下図の表示になります。なお、異常履歴リセットに失敗した場合は異常内容が再度表示されます。



5. 自己診断の解除。

自己診断の解除には次の2通りの方法があります。

Ⓜ **点検** ボタンを3秒以内に2度押す → 自己診断を解除し、自己診断前の状態になります。

Ⓜ **運転/停止** ボタンを押す → 自己診断を解除し、室内ユニットが停止となります。


(操作禁止状態時、この操作は無効です)

11. リモコン診断


●リモコンからの操作がきかない場合、次の手順により、リモコン診断を行なってください。

操作手順

- まずは通電マークを確認してください。
リモコンに正常な電圧（DC12V）が印加されていない場合、通電マークは消灯しています。
通電マークが消えている場合は、リモコン配線、室内ユニットを点検してください。

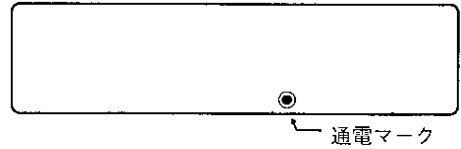


- リモコン診断モードに移行。
 (H) **点検** ボタンを5秒以上押し続けると、下図の表示になります。
 (A) **フィルター** ボタンを押すとリモコンの診断を開始します。



3. リモコン診断結果


リモコン正常時



リモコンに問題はありませんので他の原因を調査してください。

リモコン不良時


(異常表示1) 「NG」が点滅 → リモコン送受信回路不良



リモコンの交換が必要です。


リモコン診断したリモコン以外に問題が考えられる場合

(異常表示2) 「E3」が点滅 → 送信不可





伝送線にノイズがのっている、あるいは室内ユニット、他のリモコンの故障が考えられます。伝送路、他のコントローラを調査してください。

(異常表示3) 「ERC」とデータエラー数を表示 → データエラーの発生



データエラー発生数とはリモコンの送信データのビット数と実際に伝送線に送信されたビット数の差を意味します。この場合、ノイズ等の影響で送信データが乱れています。伝送路を調査してください。

データエラー発生数が02の場合

リモコンの送信データ 
 伝送路での送信データ 

4. リモコン診断の解除。


- (H) **点検** ボタンを5秒以上押し出すと、リモコン診断を解除し、「HO」、運転ランプが点滅し、約30秒後、リモコン診断前の状態に戻ります。

12. 同時ツインシステム 冷媒配管制限

■ 室外ユニットにより、冷媒配管長さ・ベンド数・室内ユニットの高低差の制限が異なりますのでご注意ください。

〈インバーター機の場合〉

室外ユニット	許容配管長合計 A+B+C	A+B又は A+C	チャージレス配管長 A+B+C	B-C	ベンド数	室内外ユニット の高低差H
MPUZ-RP80形	50m以下	/	30m以下	8m以下	15以内	30m以下
MPUZ-RP112~RP160形	75m以下					
MPUZ-(R)P224・(R)P280形	120m以下					

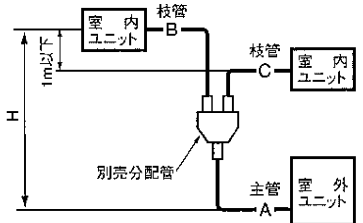

〈一定速機の場合〉

室外ユニット	許容配管長合計 A+B+C	A+B又は A+C	チャージレス配管長 A+B+C	B-C	ベンド数	室内外ユニット の高低差H
MPU(H)-P80~P160形	50m以下	/	30m以下	8m以下	15以内	30m以下
MPU(H)-P224・P280形	120m以下					

※ 冷媒追加チャージは、室外ユニット内部の低圧側配管に接続されたチェックバルブを使用してください。

● 配管サイズ

	能力形名	液管	ガス管
室内	40~56形	φ 6.35	φ 12.70
	63~160形	φ 9.52	φ 15.88
室外	80~160形	φ 9.52	φ 15.88
	224形	φ 9.52	φ 25.40
	280形	φ 12.70	φ 25.40

1. 配管長さに応じて下記冷媒量を追加チャージしてください。

〈インバーター機の場合〉

室外ユニット	A+B+C 冷媒追加チャージ量 (kg)										
	30m以下	31~40m以下	41~50m以下	51~60m以下	61~70m以下	71~75m以下	76~120m以下				
MPUZ-RP80形	追加充填不要	0.6kg	1.2kg	1.8kg	2.4kg	追加充填量を下式にて算出	追加充填量を下式にて算出				
MPUZ-RP112~RP160形											
MPUZ-(R)P224形								0.9kg	1.8kg	2.7kg	3.6kg
MPUZ-(R)P280形								1.2kg	2.4kg	3.6kg	4.8kg

〈一定速機の場合〉

室外ユニット	A+B+C 冷媒追加チャージ量 (kg)										
	30m以下	31~40m以下	41~50m以下	51~60m以下	61~70m以下	71~75m以下	76~120m以下				
MPUH-P80~RP160形	追加充填不要	0.6kg	1.2kg	2.7kg	3.6kg	追加充填量を下式にて算出	追加充填量を下式にて算出				
MPU-P80~P160形											
MPU(H)-P224形								0.3kg	0.6kg	3.6kg	4.8kg
MPU(H)-P280形								0.9kg	1.8kg	3.6kg	4.8kg

室外ユニットが224形・280形で総配管長が70mを超える場合は、以下の要領で追加充填量を算出してください。但し算出した追加充填量が「70m時追加チャージ量」より少なくなる場合は、「70m時追加チャージ量」を追加充填してください。

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{追加充填量} \\ \hline \text{(kg)} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{主管:液管サイズ} \\ \hline \phi 12.7\text{の総長} \times 0.12 \\ \hline \text{(m)} \times 0.12 \text{ (kg/m)} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{主管:液管サイズ} \\ \hline \phi 9.52\text{の総長} \times 0.09 \text{ (ガス管:}\phi 25.4) \\ \hline \text{(m)} \times 0.09 \text{ (kg/m)} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{枝管:液管サイズ} \\ \hline \phi 9.52\text{の総長} \times 0.06 \text{ (ガス管:}\phi 15.88) \\ \hline \text{(m)} \times 0.06 \text{ (kg/m)} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{枝管:液管サイズ} \\ \hline \phi 6.35\text{の総長} \times 0.02 \\ \hline \text{(m)} \times 0.02 \text{ (kg/m)} \\ \hline \end{array} - 3.6 \text{ (kg)}$$

〈例〉 室外ユニット : 224形主管(液管) A : φ 9.52...30m
 室内ユニット1 : 112形枝管(液管) B : φ 9.52...30m
 室内ユニット2 : 112形枝管(液管) C : φ 9.52...25m

70m時追加チャージ量	MPUZ-(R)P224HA, MPU(H)-P224HA	3.6kg
	MPUZ-(R)P280HA, MPU(H)-P280HA	4.8kg

主管(液管) φ 9.52はA=30m

枝管(液管) φ 9.52はB+C=55m

従って追加充填量=30×0.09+55×0.06-3.6=2.4(kg) 但し「70m時追加チャージ量」より少ないため、追加充填量=3.6(kg)

2. ベンド数は、〈A+B〉, 〈A+C〉の間で8ヶ所以内、総数で15ヶ所以内としてください。

3. 室内外ユニットの高低差は、室内ユニットが室外ユニットに対し上でも下でも同じです。

- (1) 室外ユニットのストップバルブは全開(工場出荷仕様)のままとし、冷媒配管全てを接続後、室外ユニットのストップバルブのサービスポート口から真空引きを行なってください。
- (2) 上記作業完了後、室外ユニットのストップバルブの弁棒を全開にすることにより、冷媒回路がつながります。ストップバルブの取扱いは、室外ユニット側に表示してあります。

〈お願い〉


- フレアシート面には、必ず冷凍機油を塗布してください。
ネジ部には塗布しないでください。(フレアナットがゆるみ易くなります)
- 配管接続は、必ずダブルスパナにて行ってください。
- 室内側の配管接続部は、付属の断熱材により確実に断熱してください。
- 配管接続後に、必ずガス洩れをチェックしてください。
- 配管の口付は、必ず無酸化口付にて行ってください。

13. 同時トリプルシステム 冷媒配管制限

■ 室外ユニットにより、冷媒配管長さ・ベンド数・室内ユニットの高低差の制限が異なりますのでご注意ください。

〈インバーター機の場合〉

室外ユニット	許容配管長合計 A+B+C+D	A+B又は A+C又はA+D	チャージレス配管長 A+B+C+D	B-C 又は B-D 又は C-D	ベンド数	室内外ユニット の高低差H
MPUZ-RP160形	75m以下		30m以下	8m以下	15以内	30m以下
MPUZ-(R)P224・(R)P280形	120m以下	100m以下				40m以下

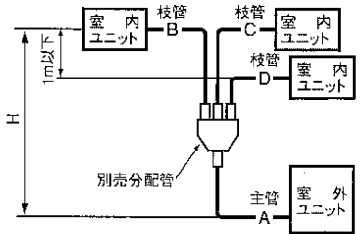

〈一定速機の場合〉

室外ユニット	許容配管長合計 A+B+C+D	A+B又は A+C又はA+D	チャージレス配管長 A+B+C+D	B-C 又は B-D 又は C-D	ベンド数	室内外ユニット の高低差H
MPUH-P160形	50m以下		30m以下	8m以下	15以内	30m以下
MPUH-P224・P280形	120m以下	100m以下				40m以下

※ 冷媒追加チャージは、室外ユニット内部の低圧側配管に接続されたチェックバルブを使用してください。

● 配管サイズ

能力形名	液管	ガス管
室内 40~56形	φ 6.35	φ 12.70
室内 63~160形	φ 9.52	φ 15.88
室外 80~160形	φ 9.52	φ 15.88
室外 224形	φ 9.52	φ 25.40
室外 280形	φ 12.70	φ 25.40

1. 配管長さに応じて下記冷媒量を追加チャージしてください。

〈インバーター機の場合〉

室外ユニット	A+B+C+D 冷媒追加チャージ量 (kg)					
	30m以下	31~40m以下	41~50m以下	51~60m以下	61~70m以下	71~75m以下 76~120m以下
MPUZ-RP160形	追加充填不要	0.6kg	1.2kg	1.8kg	2.4kg	
MPUZ-(R)P224・(R)P280形		0.9kg	1.8kg	2.7kg	3.6kg	追加充填量を下式にて算出

〈一定速機の場合〉

室外ユニット	A+B+C+D 冷媒追加チャージ量 (kg)					
	30m以下	31~40m以下	41~50m以下	51~60m以下	61~70m以下	71~75m以下 76~120m以下
MPUH-P160形	追加充填不要	0.6kg	1.2kg			
MPUH-P224・P280形		0.9kg	1.8kg	2.7kg	3.6kg	追加充填量を下式にて算出

室外ユニットが224形・280形で総配管長が70mを超える場合は、以下の要領で追加充填量を算出してください。但し算出した追加充填量が「70m時追加チャージ量」より少なくなる場合は、「70m時追加チャージ量」を追加充填してください。

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{追加充填量} \\ \hline \text{(kg)} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{主管:液管サイズ} \\ \hline \phi 12.7 \text{の総長} \times 0.12 \\ \hline \text{(m)} \times 0.12 \text{ (kg/m)} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{主管:液管サイズ} \\ \hline \phi 9.52 \text{の総長} \times 0.09 \text{ (ガス管:} \phi 25.4) \\ \hline \text{(m)} \times 0.09 \text{ (kg/m)} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{枝管:液管サイズ} \\ \hline \phi 9.52 \text{の総長} \times 0.06 \text{ (ガス管:} \phi 15.88) \\ \hline \text{(m)} \times 0.06 \text{ (kg/m)} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{枝管:液管サイズ} \\ \hline \phi 6.35 \text{の総長} \times 0.02 \\ \hline \text{(m)} \times 0.02 \text{ (kg/m)} \\ \hline \end{array} - 3.6 \text{ (kg)}$$

〈例〉 室外ユニット : 224形主管(液管) A : φ 9.52...30m
 室内ユニット1 : 80形枝管(液管) B : φ 9.52...30m
 室内ユニット2 : 80形枝管(液管) C : φ 9.52...30m
 室内ユニット3 : 80形枝管(液管) D : φ 9.52...25m

70m時追加チャージ量	MPUZ-(R)P224HA, MPUH-P224HA	3.6kg
	MPUZ-(R)P280HA, MPUH-P280HA	4.8kg

主管(液管) φ 9.52はA=30m
 枝管(液管) φ 9.52はB+C+D=85m
 従って追加充填量=30×0.09+85×0.06-3.6=4.2(kg) (端数切上げ)

2. ベンド数は、〈A+B〉, 〈A+C〉, 〈A+D〉の間で8ヶ所以内、総数で15ヶ所以内としてください。

3. 室内外ユニットの高低差は、室内ユニットが室外ユニットに対し上でも下でも同じです。

- (1) 室外ユニットのストップバルブは全閉(工場出荷仕様)のままとし、冷媒配管全てを接続後、室外ユニットのストップバルブのサービスポート口から真空引きを行なってください。
- (2) 上記作業完了後、室外ユニットのストップバルブの弁棒を全開にすることにより、冷媒回路がつながります。ストップバルブの取扱いは、室外ユニット側に表示してあります。

(お願い)


- フレアシート面には、必ず冷凍機油を塗布してください。
- ネジ部には塗布しないでください。(フレアナットがゆるみ易くなります)
- 配管接続は、必ずダブルスバナにて行なってください。
- 室内側の配管接続部は、付属の断熱材により確実に断熱してください。
- 配管接続後に、必ずガス洩れをチェックしてください。
- 配管の口ウ付は、必ず無酸化口ウ付にて行なってください。

14. 同時フォースシステム 冷媒配管制限

■ 室外ユニットにより、冷媒配管長さ・ベンド数・室内ユニットの高低差の制限が異なりますのでご注意ください。

〈インバーター機の場合〉

室外ユニット	許容配管長合計 A+B+C+D+E	A+B又はA+C 又は A+D又はA+E	チャージレス配管長 A+B+C+D+E	B-C 又は B-D 又は B-E 又は C-D 又は C-E 又は D-E	ベンド数
MPUZ-(R)P224形 MPUZ-(R)P280形	120m以下	100m以下	30m以下	8m以下	15以内

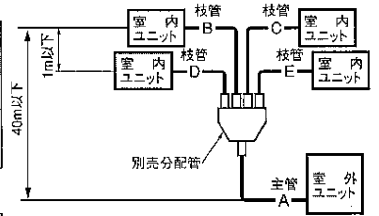

〈一定速機の場合〉

室外ユニット	許容配管長合計 A+B+C+D+E	A+B又はA+C 又は A+D又はA+E	チャージレス配管長 A+B+C+D+E	B-C 又は B-D 又は B-E 又は C-D 又は C-E 又は D-E	ベンド数
MPUH-P224形 MPUH-P280形	120m以下	100m以下	30m以下	8m以下	15以内

※ 冷媒追加チャージは、室外ユニット内部の低圧側配管に接続されたチェックバルブを使用してください。

● 配管サイズ

	能力形名	液管	ガス管
室内	40~56形	φ 6.35	φ 12.70
	63~160形	φ 9.52	φ 15.88
室外	80~160形	φ 9.52	φ 15.88
	224形	φ 9.52	φ 25.40
	280形	φ 12.70	φ 25.40

1. 配管長さに応じて下記冷媒量を追加チャージしてください。

〈インバーター機の場合〉

室外ユニット	A+B+C+D+E 冷媒追加チャージ量 (kg)					
	30m以下	31~40m以下	41~50m以下	51~60m以下	61~70m以下	71~120m以下
MPUZ-(R)P224形	追加充填不要	0.9kg	1.8kg	2.7kg	3.6kg	追加充填量を 下式にて算出
MPUZ-(R)P280形	追加充填不要	1.2kg	2.4kg	3.6kg	4.8kg	

〈一定速機の場合〉

室外ユニット	A+B+C+D+E 冷媒追加チャージ量 (kg)					
	30m以下	31~40m以下	41~50m以下	51~60m以下	61~70m以下	71~120m以下
MPUH-P224形	追加充填不要	0.9kg	1.8kg	2.7kg	3.6kg	追加充填量を 下式にて算出
MPUH-P280形	追加充填不要	1.2kg	2.4kg	3.6kg	4.8kg	

室外ユニットが224形・280形で総配管長が70mを超える場合は、以下の要領で追加充填量を算出してください。但し算出した追加充填量が「70m時追加チャージ量」より少なくなる場合は、「70m時追加チャージ量」を追加充填してください。

追加充填量 (kg)	=	主管:液管サイズ φ12.7の総長×0.12 (m)×0.12 (kg/m)	+	主管:液管サイズ φ9.52の総長×0.09 (ガス管:φ25.4) (m)×0.09 (kg/m)	+	枝管:液管サイズ φ9.52の総長×0.06 (ガス管:φ15.88) (m)×0.06 (kg/m)	+	枝管:液管サイズ φ6.35の総長×0.02 (m)×0.02 (kg/m)	=	3.6 (kg)
------------	---	--	---	--	---	---	---	--	---	----------

〈例〉 室外ユニット : 280形主管(液管) A : φ 12.7...30m
 室内ユニット1 : 71形枝管(液管) B : φ 9.52...25m
 室内ユニット2 : 71形枝管(液管) C : φ 9.52...20m
 室内ユニット3 : 71形枝管(液管) D : φ 9.52...25m
 室内ユニット4 : 71形枝管(液管) E : φ 9.52...20m

70m時追加チャージ量	MPUZ-(R)P224HA, MPUH-P224HA	3.6kg
	MPUZ-(R)P280HA, MPUH-P280HA	4.8kg

主管(液管) φ 12.7はA=30m
 枝管(液管) φ 9.52はB+C+D+E=90m
 従って追加充填量=30×0.12+90×0.06-3.6=5.4(kg) (端数切上げ)

2. ベンド数は、〈A+B〉, 〈A+C〉, 〈A+D〉, 〈A+E〉の間で8ヶ所以内、総数で15ヶ所以内としてください。

3. 室内外ユニットの高低差は、室内ユニットが室外ユニットに対し上でも下でも同じです。

- 室外ユニットのストップバルブは全開(工場出荷仕様)のままとし、冷媒配管全てを接続後、室外ユニットのストップバルブのサービスポート口から真空引きを行なってください。
- 上記作業完了後、室外ユニットのストップバルブの弁棒を全開にすることにより、冷媒回路が繋がります。ストップバルブの取扱いは、室外ユニット側に表示してあります。

(お願い)

- フレアシート面には、必ず冷凍機油を塗布してください。ネジ部には塗布しないでください。(フレアナットがゆるみ易くなります)
- 配管接続は、必ずダブルスパナにて行ってください。
- 室内側の配管接続部は、付属の断熱材により確実に断熱してください。
- 配管接続後に、必ずガス洩れをチェックしてください。
- 配管の口付は、必ず無酸化口付にて行ってください。


15. 同時ツイン・トリプル・フォーシステム 電気配線

■ 1つの冷媒系統の場合（グループの制御を組まない場合）

グループ制御を組む場合は、「システムコントロール（28ページ以降）」をご覧ください。


1. 内外接続線（J）を室外ユニットと各室内ユニットの内外接続線用端子盤に配線してください。（詳細は22ページ以降をご覧ください）
2. リモコンの現地配線は行わないでください。（下図の「間違った配線の例」を参照してください）
3. 床置形MPS-RP・GAシリーズについては、本体取付けのリモコンをそのまま使用できます。（どのリモコンからでも運転操作が可能です）
リモコンの主従切換スイッチは変更しないでください。（「主」のまま）

例）同時トリプルの場合

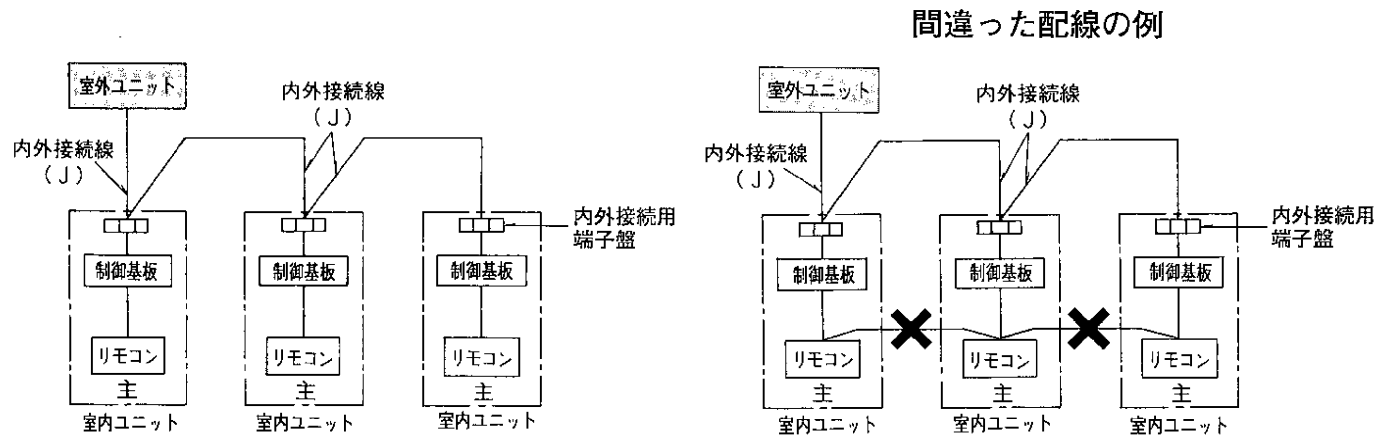

4. 遠隔用に別置きリモコン（別売）を取付ける場合は1台だけ追加可能です。
この場合、別売部品の「端子盤キット」PAC-SG32TCも併せて購入ください。
いずれかの室内ユニットに「端子盤キット」のリモコン用端子盤を取付けて、このリモコン用端子盤に追加するリモコンを接続してください。
追加するリモコンは、リモコン内の主従切換スイッチを「主」→「従」に設定してください。（設定方法の詳細は別売リモコンの据付工事説明書をご覧ください）

別置きリモコン接続例

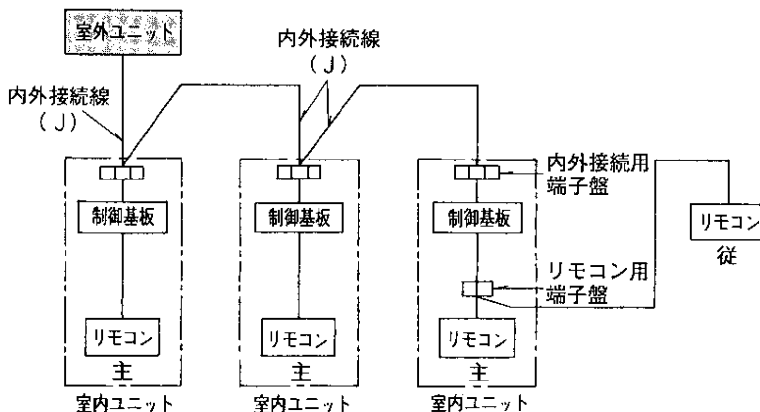

この例では4台のリモコンから運転操作が可能です。


●同時ツイン・トリプル・フォーシステム 電気配線

電源重畳方式

■電源配線は、分岐開閉器、室内、室外の配線パターンとして下記の方法があります。
事前に電力会社にご相談の上、その指示に合った配線をしてください。
配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従ってください。


【ヒータレス機種の場合】

—同時ツインシステムの配線—

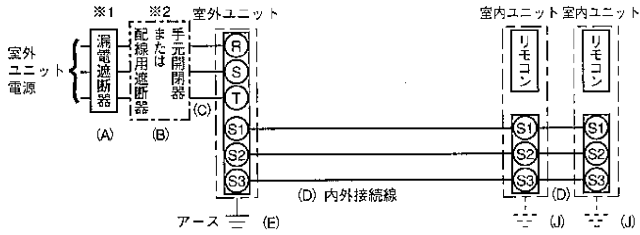

●説明書類に同封されたラベルAを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。


—同時トリプル・フォーシステムの配線—

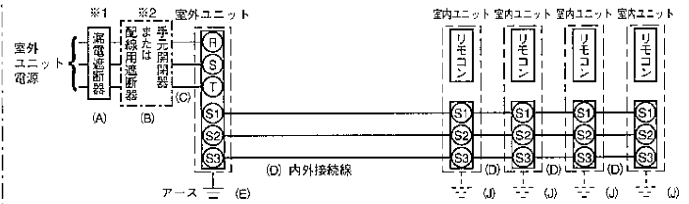

※図は同時フォーシステムの場合
●説明書類に同封されたラベルAを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。


【ヒータ付機種の場合】

—同時ツインシステムの配線—

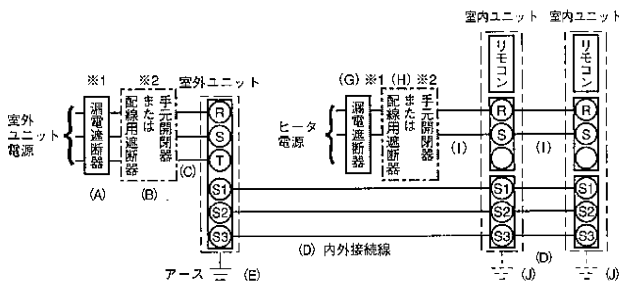

※図は室内ヒータ電源が単相の場合
●説明書類に同封されたラベルAを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。

—同時トリプル・フォーシステムの配線—

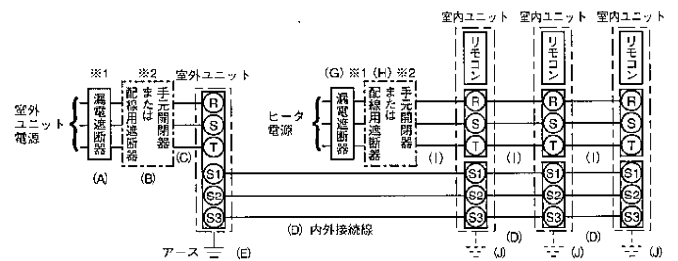

※図は同時トリプルで室内ヒータ電源が三相の場合
●説明書類に同封されたラベルAを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。

■同時ツイン・トリプル・フォー共通項目

※1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器（三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品）を選定してください。

※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）または、配線用遮断器が必要となります。

⚠注意

正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）・配線用遮断器）を使用する。

●大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災の原因になります。

●同時ツイン・トリプル・フォーシステム 電気配線

電源重畳方式

ユニット電源配線
(インバーター機の場合)

記号	(A)	(B)		(C)	(D)		(E)	
		手元開閉器			配線用遮断器 定格電流	内外接続線太さ (mm)		
		開閉器容量	B種ヒューズ			総延長50m以下		総延長80m以下
MPUZ-RP80形	20A	30A	20A	20A	3.5mm ² (φ2.0)	φ1.6	φ2.0	φ1.6
MPUZ-RP80S形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6	φ2.0	φ1.6
MPUZ-RP112形	30A	30A	30A	30A	3.5mm ² (φ2.0)	φ1.6	φ2.0	φ1.6
MPUZ-RP140形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6	φ2.0	φ1.6
MPUZ-RP160形	30A	30A	30A	30A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6	φ2.0	φ1.6
MPUZ-(R)P224形	50A	60A	50A	50A	14.0mm ²	φ2.0	φ2.6	φ2.0
MPUZ-(R)P280形	50A	60A	50A	50A	14.0mm ²	φ2.0	φ2.6	φ2.0

() 内はVVF平形ケーブルの場合

(一定速機の場合)

記号	(A)	(B)		(C)	(D)		(E)	
		手元開閉器			配線用遮断器 定格電流	内外接続線太さ (mm)		
		開閉器容量	B種ヒューズ			総延長50m以下		総延長80m以下
MPU(H)-P80・P112形	30A	30A	30A	30A	3.5mm ² (φ2.0)	φ1.6	φ2.0	φ1.6
MPU(H)-P140・P160形	40A	60A	40A	40A	5.5mm ² (φ2.6)	φ1.6	φ2.0	φ2.0
MPU(H)-P224形	50A	60A	50A	50A	14.0mm ²	φ2.0	φ2.6	φ2.0
MPU(H)-P280形	60A	60A	60A	60A	14.0mm ²	φ2.0	φ2.6	φ2.6

() 内はVVF平形ケーブルの場合

リモコン配線

記号	(F)
機種	リモコン線太さ
全機種共通	0.3~1.25mm ² のケーブル

ヒータ電源配線

記号	(G)	(H)		(I)	(J)	
		開閉器容量	B種ヒューズ			
ヒータ 合計容量	漏電遮断器 定格電流	開閉器容量	B種ヒューズ	配線用遮断器 定格電流	ヒータ電源線 太さ	アース線 太さ (mm)
3.2kw(1.8kw)以下	15A	15A	15A	15A	2.0mm ²	φ1.6
4.8kw(2.7kw)以下	20A	30A	20A	20A	3.5mm ²	φ1.6
6.4kw(3.6kw)以下	30A	30A	30A	30A	5.5mm ²	φ1.6
9.1kw(5.2kw)以下	40A	60A	40A	40A	8.0mm ²	φ2.0

※ () 内は単相電源の場合

確認事項

1. 漏電遮断器は下記仕様品または、同等品を選定ください。

定格電流	15A	20A	30A	40A
漏電遮断器形名	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ
定格感度電流	30mA	30mA	30mA	30mA
動作時間	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内

NVは三菱電機製品の形名です

2. 同時ツイン・トリプル・フォーで、組合せ室内ユニットに組込まれたヒータ容量が、上記表内の値を超える場合は、「内線規程」等に従い、お選びください。

3. 電線 (C) 及び (I) の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

4. 内外接続線 (D) は、室外-室内間の配線、室内-室内間の渡り配線を含めた総延長は最大80mまで延長できます。内外接続線 (D) は、VVF平形ケーブル (3芯) を使用し、芯線の並び順に室内外ユニット端子盤S1、S2、S3へ接続してください。(S2端子への接続の芯線はVVF平形ケーブルの真中の芯線となるように接続してください。)


※ 室内外の渡り配線が80m以上になる場合は、必ず内外別受電方式または室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

5. 漏電遮断器は、取付け位置等により、始動電流の影響で誤動作することがありますので、選定及び設置に関しては、ご注意ください。

16. 電気配線工事 (既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が80m以上となる場合)

- 室外-室内間および室内-室内間の渡り配線を含めた総延長が80m以上となる場合、または内外別受電方式による新規配線の場合は、25ページ以降の内容に従って配線を行なってください。
- 配線リプレース (既設配線の利用) を行なう際には、現場の状況をご確認の上、下記の手順で配線の選定を行なってください。




(1) 室内-室外間を渡る配線

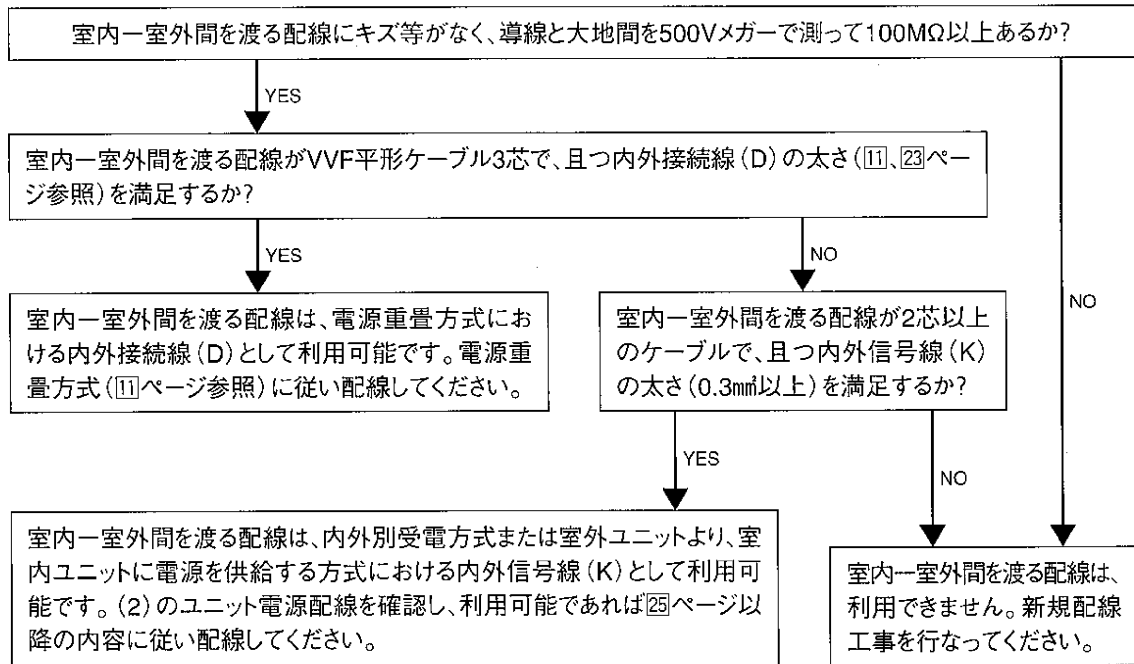

(2) ユニット電源配線


- 既設のユニット電源配線を利用する場合、既設の電源配線パターンが下記【パターンD】のように室内電源を室外に渡している場合は利用できません。新規配線工事を行ってください。
- 利用可能な既設電源配線パターンの場合、配線にキズ等がなく、導線と大地間を500Vメガーで測って100MΩ以上あるか確認してください。絶縁劣化があり、100MΩ以上ない場合は新規配線工事を行ってください。

利用可能な既設電源配線パターン(例)

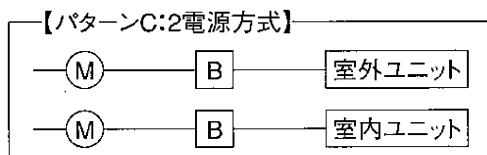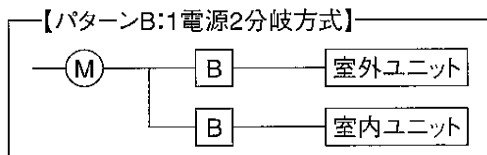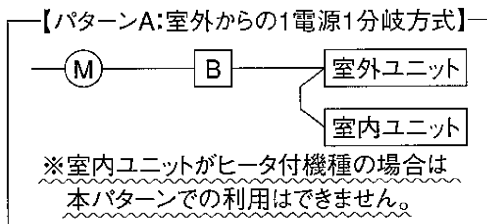

Ⓜは幹線の保護器、ⓑは手元の保護器を示す。

利用不可能な既設電源配線パターン

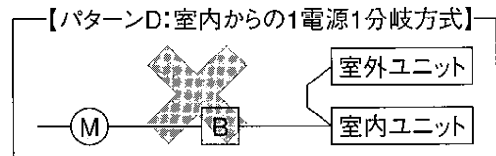


● 電気配線工事 (既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が80m以上となる場合)

16-1. 内外別受電方式

■電源配線は、分岐開閉器、室内、室外の配線パターンとして下記の方法があります。
 事前に電力会社にご相談の上、その指示に合った配線をしてください。
 配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従ってください。


【1:1システム】

ーヒータレス機種の場合ー

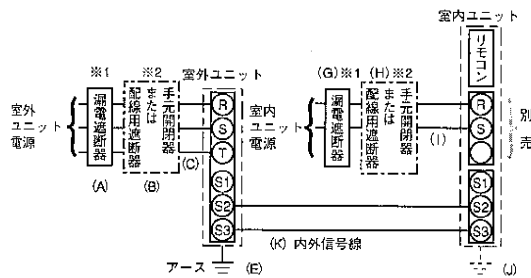

- 別売配線リブレースキットが必要です。
- 説明書類に同封されたラベルBを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。


ーヒータ付機種の場合ー

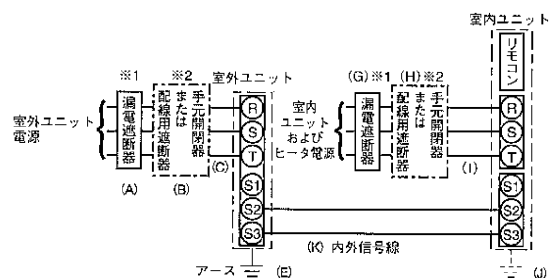

- ※図は室内ヒータ電源が三相の場合
- 説明書類に同封されたラベルBを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。


【同時ツイン・トリプル・フォーシステム】

ーヒータレス機種の場合ー

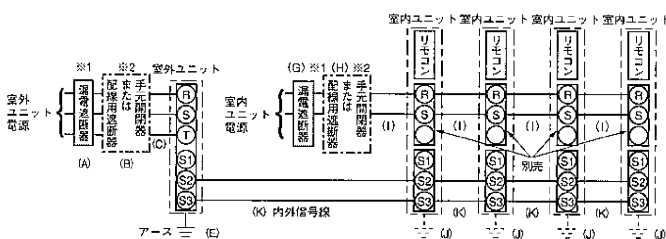

- ※図は同時フォーシステムの場合
- 別売配線リブレースキットが必要です。
- 説明書類に同封されたラベルBを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。

ーヒータ付機種の場合ー

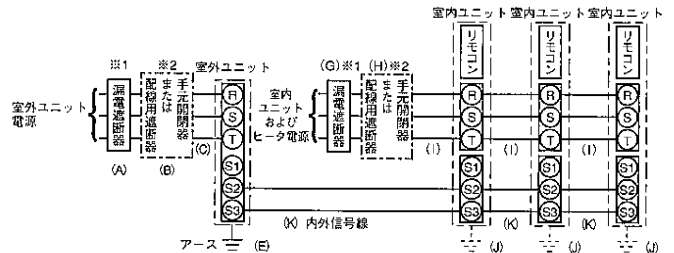

- ※図は同時トリプルシステムで室内ヒータ電源が三相の場合
- 説明書類に同封されたラベルBを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。

- ※1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器（三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品）を選定してください。
- ※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）または、配線用遮断器が必要となります。
- ※3 複数台の室内ユニットを設置した場合は必ず同一電源（同一ブレーカー）としてください。個別の電源とした場合、通电されていない室内ユニットからの水タレや、故障の原因となります。
- ※4 内外信号線 (K) のS1端子には絶対に配線しないでください。
- ※5 配線の未使用線の末端は、必ず絶縁処理を施してください。

△注意

正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）・配線用遮断器）を使用する。

- 大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災の原因になります。

お願い

電源（ブレーカー）は必ず室外ユニットから先にONしてください。その後、室内ユニットの電源（ブレーカー）をONしてください。

ユニット電源配線 〈インバーター機の場合〉

記号 機種	(A)	(B)		(C)	(K)	(E)
	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器				
		開閉器容量	B種ヒューズ	ユニット電源線 太さ (mm)	内外信号線 太さ	アース線 太さ (mm)
MPUZ-RP40S~RP56S形	20A	30A	20A	20A	3.5mm(φ2.0)	0.3mm~
MPUZ-RP63S形	30A	30A	30A	30A	5.5mm(φ2.6)	0.3mm~
MPUZ-RP80S形	30A	30A	30A	30A	5.5mm(φ2.6)	0.3mm~
MPUZ-RP40~RP63形	15A	15A	15A	15A	2.0mm(φ1.6)	0.3mm~
MPUZ-RP80形	20A	30A	20A	20A	3.5mm(φ2.0)	0.3mm~
MPUZ-RP112形	30A	30A	30A	30A	3.5mm(φ2.0)	0.3mm~
MPUZ-RP140形	30A	30A	30A	30A	5.5mm(φ2.6)	0.3mm~
MPUZ-RP160形	30A	30A	30A	30A	5.5mm(φ2.6)	0.3mm~
MPUZ-(R)P224形	50A	60A	50A	50A	14.0mm	0.3mm~
MPUZ-(R)P280形	50A	60A	50A	50A	14.0mm	0.3mm~

※ () 内はVVF平形ケーブルの場合

● 電気配線工事 (既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が80m以上となる場合)

● 内外別受電方式

〈一定速機の場合〉

記号	(A)	(B)		(C)	(K)	(E)	
		手元開閉器					
機種	漏電遮断器 定格電流	開閉器容量	B種ヒューズ	配線用遮断器 定格電流	ユニット電源線 太さ (mm)	内外信号線 太さ	アース線 太さ (mm)
MPU(H)-P40S~P50S形	20A	30A	20A	20A	3.5mm ² (φ2.0)	0.3mm ² ~	φ1.6
MPU(H)-P56S形	30A	30A	30A	30A	3.5mm ² (φ2.0)	0.3mm ² ~	φ1.6
MPU(H)-P40~P50形	15A	15A	15A	15A	2.0mm ² (φ1.6)	0.3mm ² ~	φ1.6
MPU(H)-P56・P63形	20A	30A	20A	20A	2.0mm ² (φ1.6)	0.3mm ² ~	φ1.6
MPU(H)-P80・P112形	30A	30A	30A	30A	3.5mm ² (φ2.0)	0.3mm ² ~	φ1.6
MPU(H)-P140・P160形	40A	60A	40A	40A	5.5mm ² (φ2.6)	0.3mm ² ~	φ2.0
MPU(H)-P224形	50A	60A	50A	50A	14.0mm ²	0.3mm ² ~	φ2.0
MPU(H)-P280形	60A	60A	60A	60A	14.0mm ²	0.3mm ² ~	φ2.6

リモコン配線

※ () 内はVVF平形ケーブルの場合

記号	(F)
機種	リモコン線太さ
全機種共通	0.3~1.25mm ² のケーブル

室内ユニット配線または室内ユニットおよびヒータ電源配線 (インバーター機および一定速機)

記号	(G)	(H)		(I)	(J)	
		手元開閉器				
室内ユニットおよび ヒータの合計容量	漏電遮断器 定格電流	開閉器容量	B種ヒューズ	配線用遮断器 定格電流	電源線(ヒータ)線 太さ	アース線 太さ (mm)
3.2kw(1.8kw)以下	15A	15A	15A	15A	2.0mm ²	φ1.6
4.8kw(2.7kw)以下	20A	30A	20A	20A	3.5mm ²	φ1.6
6.4kw(3.6kw)以下	30A	30A	30A	30A	5.5mm ²	φ1.6
9.1kw(5.2kw)以下	40A	60A	40A	40A	8.0mm ²	φ2.0

※ () 内は単相電源の場合

確認事項

1. 漏電遮断器は下記仕様品または、同等品を選定ください。

定格電流	15A	20A	30A	40A
漏電遮断器形名	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ
定格感度電流	30mA	30mA	30mA	30mA
動作時間	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内

NVは三菱電機製品の形名です

2. 電線 (C) 及び (I) の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

3. 内外信号線 (K) は、最大120mまで延長できます。

4. 漏電遮断器は、取付け位置等により、始動電流の影響で誤動作することがありますので、選定及び設置に関しては、ご注意ください。

■内外別受電方式または室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式 (27ページ) とする場合は、室内電気品箱内の配線変更 (コネクタの付け換え) および室外制御基板上ディップスイッチの設定が必要です。また、室内ユニットがヒータレス機種の場合、別売配線リプレスキットが必要です。


	組合せ室内ユニット	
	ヒータレス機種	ヒータ付き (三相・単相) 機種
別売配線リプレスキット	必要	不要
室内電気品箱内のコネクタ付け換え	必要	必要
室内ユニットおよび室外ユニットの配線図近傍へのラベル貼り付け ※	必要	必要
室外制御基板ディップスイッチの設定	室外ユニットがインバーター機の場合 ON <input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/> 1 2 3 (SW8)	室外ユニットが一定速機の場合 ON <input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/> 1 2 (SW7)

※貼り付けラベルは3種類 (ラベルA~ラベルC) 付属しています。配線パターンに合わせたラベルを貼り付けてください。

(1) コネクタの付け換え

電源重畳方式
(工場出荷状態)

内外別受電方式

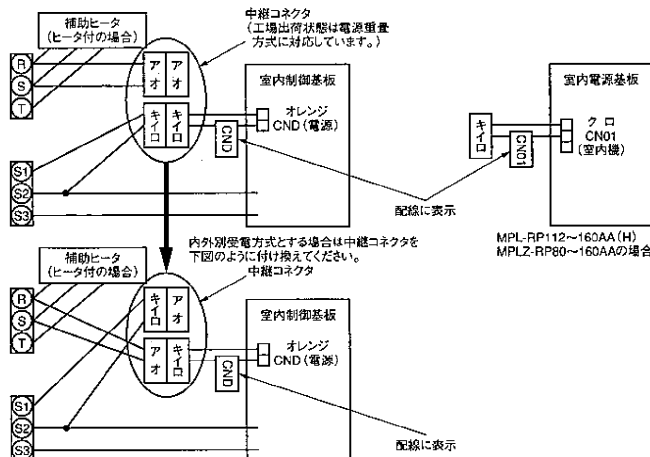

(2) 室外ディップスイッチの設定
室外ユニットがインバーター機の場合はSW8の3番をONに設定し、室外ユニットが一定速機の場合はSW7の2番をONに設定してください。

● 電気配線工事 (既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が80m以上となる場合)

16-2. 室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式

■ 下記配線パターン以外の内容につきましては、2526ページの内外別受電方式に従って配線を行なってください。


■ 電源配線は、分岐開閉器、室内、室外の配線パターンとして下記の方法があります。

事前に電力会社にご相談の上、その指示に合った配線をしてください。

配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従ってください。

【1:1システム】


ーヒータレス機種の場合ー

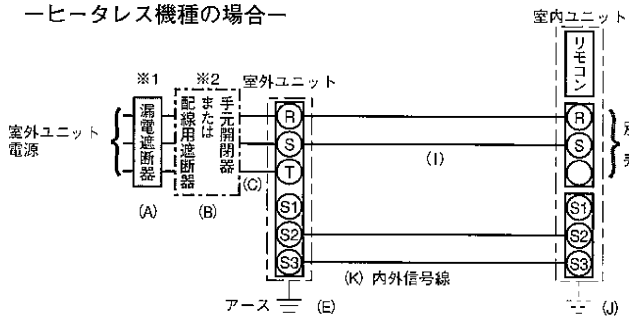

- 別売配線リブレスキットが必要です。
- 説明書類に同封されたラベルCを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。
- 内線規程「1305-1不平衡負荷の制限」より、不平衡率30%以内に入らない場合は、本配線パターンとすることはできません。

【同時ツイン・トリプル・フォーシステム】

ーヒータレス機種の場合ー

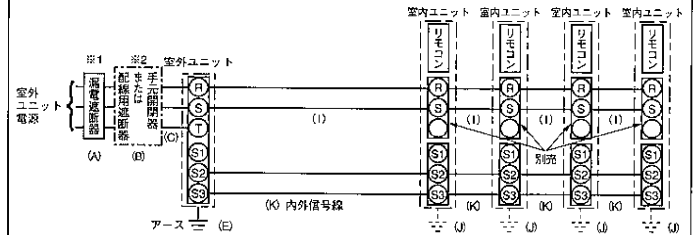

※図は同時フォーシステムの場合

- 別売配線リブレスキットが必要です。
- 説明書類に同封されたラベルCを、室内ユニットおよび室外ユニットそれぞれの配線図の近傍に貼り付けてください。
- 内線規程「1305-1不平衡負荷の制限」より、不平衡率30%以内に入らない場合は、本配線パターンとすることはできません。

※1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器（三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品）を選定してください。

※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）または、配線用遮断器が必要となります。

※3 複数台の室内ユニットを設置した場合は必ず同一電源（同一ブレーカー）としてください。個別の電源とした場合、通電されていない室内ユニットからの水タレや、故障の原因となります。

※4 内外信号線 (K) のS1端子には絶対に配線しないでください。

※5 配線の未使用線の末端は、必ず絶縁処理を施してください。

※6 電源配線 (I) の太さは、配線の長さによって異なります。下記表に従い配線を選定してください。（その他は2526ページに従って配線を行なってください。）

⚠ 注意

正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）・配線用遮断器）を使用する。


- 大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災の原因となります。

室内ユニット電源配線

記号	(I)	
室内ユニットの合計容量	電源線配線長	電源線太さ
1kw以下	~30m	2.0mm ²
	30~60m	3.5mm ²
	60~120m	5.5mm ²


16-3. やってはいけない配線パターン (例)

【ヒータレス/ヒータ付機種共通】

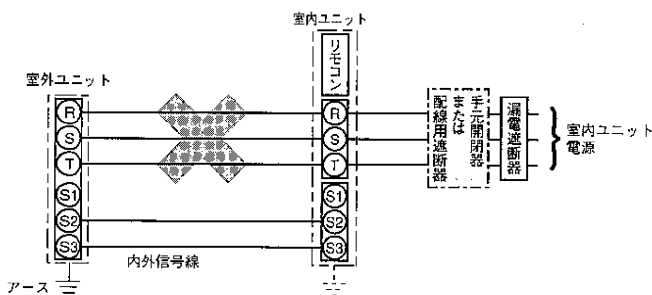

※図は1:1システムの場合

- 室外ユニットの電源を、室内ユニットから配線することはできません。

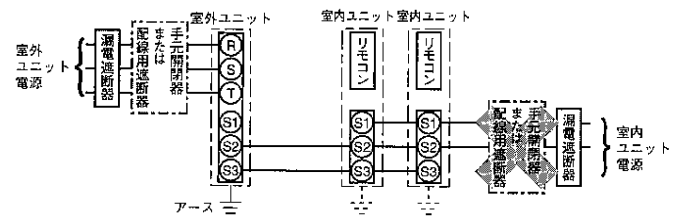


※図は同時ツインシステムの場合

- 室内ユニット電源をS1およびS2に接続することはできません。

【ヒータ付機種】

ー室外：三相電源機種、室内ヒータ電源：单相の場合ー

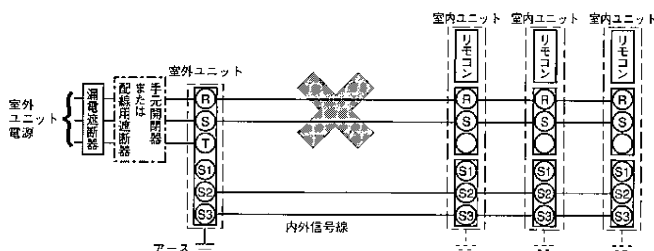

※図は同時トリプルシステムの場合



- 内線規程「1305-1不平衡負荷の制限」より、三相電源のうち单相電源をヒータ用とすることはできません。

17. システムコントロール

■異冷媒系統でグルーピングする場合の伝送線配線 (2つ以上の冷媒系統をグループ制御する場合)

1. 1グループに2台までのリモコンが接続できます。余分なリモコンは取外してください。


- リモコンの取外しはリモコン線を取外しするだけでも可能です。
具体的にはリモコンと制御基板に接続している伝送線のコネクタ (CN22) を制御基板より外してください。
- 1グループにリモコンを2台接続した場合、主リモコンと従リモコンの設定を必ず行なってください。
(設定方法は次ページの5項、あるいは別売リモコンの据付工事説明書をご覧ください)

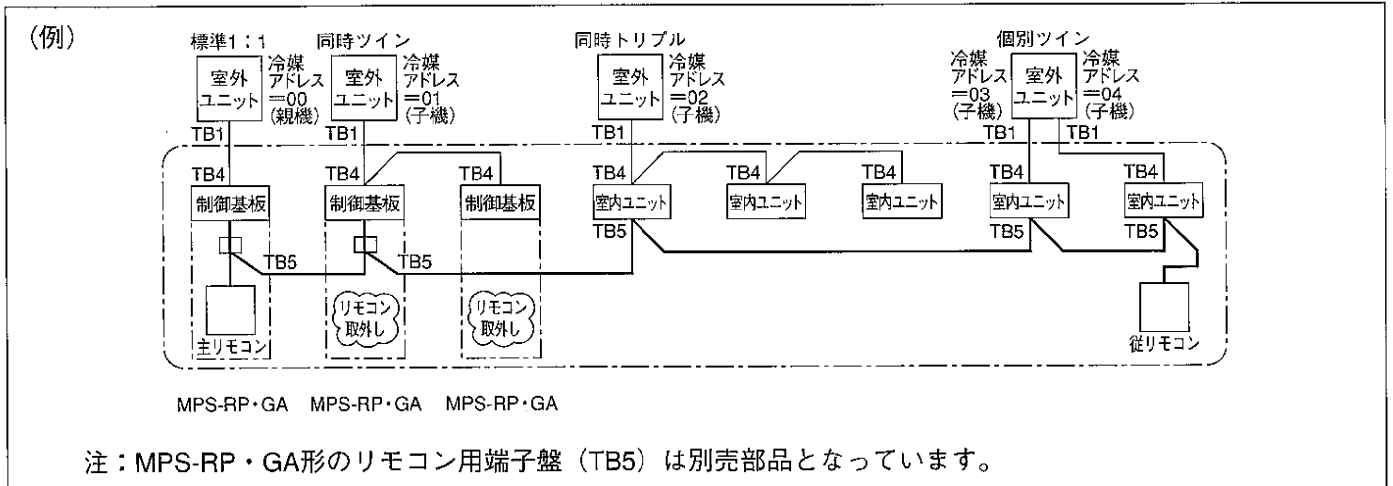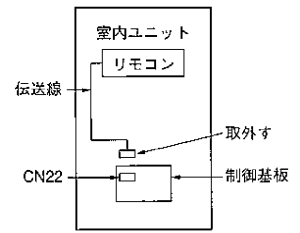

※冷媒アドレスの設定は、室外ユニットのディップSWにて行ないます。
(詳細は室外ユニットの据付工事説明書をご覧ください)

2. リモコンからの配線

- 室内ユニットのTB5 (リモコン用端子盤) へ接続します。(極性はありません)
- 同時マルチタイプの場合には、いずれか1台の室内ユニットTB5にのみリモコンを接続してください。異なる機種種の室内ユニットが混在する場合は、各室内ユニットが持つ全ての機能 (風速、ベーン、ルーバー等) を操作することができます。
- 本機にはリモコン用端子盤 (TB5) が付属されていません。本ページのようなグループ制御で端子盤 (TB5) をご使用になる場合は、別売部品の「端子盤キット」PAC-SG32TCをご購入ください。

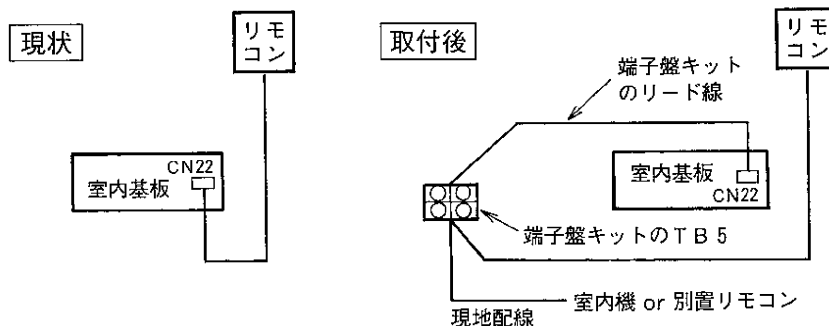


3. 異冷媒系統でグルーピングする場合

- リモコン配線によりグルーピングを行ないます。グルーピングする各冷媒系統の任意の室内ユニット1台とリモコン線にて渡り配線してください。
- 同一グループ内にて異なる機種種の室内ユニットが混在する場合、必ず機能 (風速、ベーン、ルーバ等) の多い室内ユニットが接続されている室外ユニットを親機 (冷媒アドレス=00) としてください。
(上の例は、本機 (MPS-RP・GA) が接続された室外ユニットが親機 (冷媒アドレス=00) の場合です)
- この場合、 で囲まれた全室内ユニットを1グループとして制御します。
- MAリモコンでは最大16冷媒系統を1グループとして制御可能です。

● システムコントロール

- 確認**
- 同一冷媒系統の室内ユニットTB5への渡り配線は禁止です。渡り配線した場合、システムが正常に動作しません。
 - リモコン同志での渡り配線は禁止です。リモコン用端子盤には配線は、1本しか接続できません。

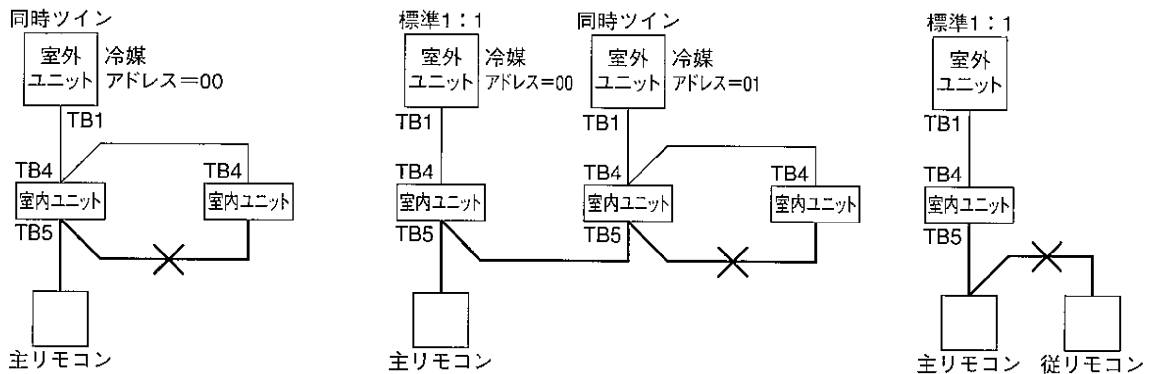



注：MPS-RP・GA形のリモコン用端子盤（TB5）は別売部品となっています。

4. リモコンコードの総延長は500mです。

- 0.3mm²~1.25mm²の電線または2芯ケーブルを使用してください。（現地手配）
- 誤動作する場合がありますので、多芯ケーブルの使用は避けてください。
- リモコンコードはアース（建物の鉄骨部分または金属等）からできるだけ離してください。

5. 本体取付けリモコンの主従切換スイッチ設定手順

- ① フロントパネルを外します。フロントパネル下方のネジ（2本）を外し下方にスライドしてフロントパネルを取外してください。
 - フロントパネル裏側は、リモコンのリード線が固定されていますので取外し時は注意してください。
- ② フロントパネル後面よりリモコンのツメの引掛かりを外しリモコンを押し出してください。
- ③ ドライバー等を使用してリモコン本体とケースを分離してください。
- ④ **SW1** の1番を設定してください。
 - 設定方法としては1グループに1台しか接続されていない場合は常に主リモコンとし、1グループに2台のリモコンが接続される場合はそれぞれ主リモコンと従リモコンに設定してください。
 - 工場出荷時、スイッチは「主」に設定してあります。

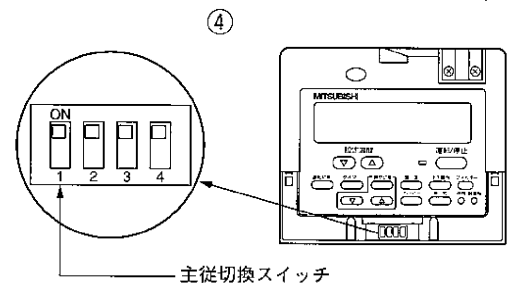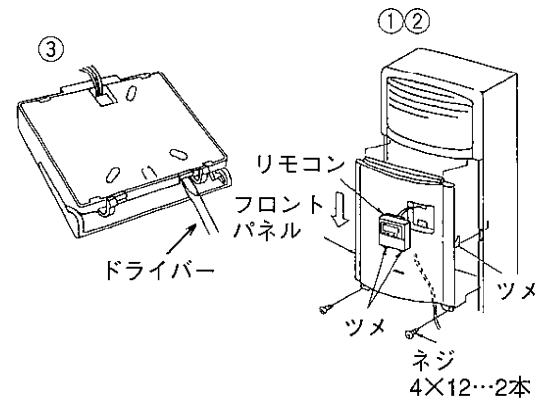

お願い リモコンの主／従設定は正しく行ってください。誤動作、異常の原因になります。

注意 基板保護シート、基板は取外さないでください。故障の原因になります。

注意 ドライバーを爪にはめ込んだ状態で回転させないでください。爪がこわれてしまうことがあります。

注意 パチッと音がするまで確実にはめ込んでください。

SW番号	SW内容	ON	OFF
1	リモコン主／従設定	主	従

MEMO

MEMO

