


| 仕 様 表               |     |                     |         | 機外配線要領 |              |                  |                 |                       |                 |      |
|---------------------|-----|---------------------|---------|--------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------|
| 電 源                 |     | 電 源 ・ 三 相 200V      |         | 機外配線   | ユニット電源 (室外側) | 漏電遮断器            | 定格電流            | A                     | 20              |      |
| 電 源 周 波 数           |     | Hz                  | 50Hz    |        |              | 定格感度電流           | A               | mA                    | 30              |      |
| 冷 房                 | 定 格 | 定格冷房能力              | kW      |        |              | 10.0(3.5~11.2)   | 動作時間            | —                     | 0.1S以内          |      |
|                     |     | 定格消費電力              | kW      |        |              | 3.30             | 手元開閉器           | 開閉器容量                 | A               | 30   |
|                     |     | 冷房エネルギー消費効率(COP)    | —       |        |              | 3.03             |                 | B種ヒューズ                | B               | A    |
|                     |     | 運転電流                | A       |        |              | 10.2             | 配線用遮断器定格電流      | A                     | 20              |      |
|                     |     | 力率                  | %       |        |              | 93               | ユニット電源線太さ       | C                     | mm <sup>2</sup> | 3.5  |
| 定格冷房時の顕熱比           | —   | 0.74                | 内外接続線太さ |        |              | 50m 以下           | D               | mm                    | φ1.6            |      |
| 中 間                 | 中 間 | 中間冷房能力              | kW      |        |              | 4.60             | 80m 以下          | D                     | mm              | φ2.0 |
|                     |     | 中間冷房消費電力            | kW      |        |              | 1.11             | アース線太さ          | E                     | mm              | φ1.6 |
|                     |     | 中間冷房エネルギー消費効率       | —       |        |              | 4.14             | 電 源 三 相 ・ 200V  |                       |                 |      |
|                     |     | 冷房期間エネルギー消費効率(CSPF) | —       |        |              | 4.8              | 漏電遮断器           | 定格電流                  | A               | 15   |
|                     |     | 定格暖房能力              | kW      |        |              | <13.6(6.9~14.9)> | 定格感度電流          | G                     | mA              | 30   |
| 暖 房                 | 定 格 | 定格消費電力              | kW      |        |              | <5.73>           | 動作時間            | —                     | 0.1S以内          |      |
|                     |     | 暖房エネルギー消費効率(COP)    | —       |        |              | <2.37>           | 手元開閉器           | 開閉器容量                 | A               | 15   |
|                     |     | 運転電流                | A       |        |              | <17.2>           |                 | B種ヒューズ                | H               | A    |
|                     |     | 力率                  | %       |        |              | <96>             | 配線用遮断器定格電流      | A                     | 15              |      |
|                     |     | 中間暖房能力              | kW      |        |              | <6.30>           | 電源線太さ           | I                     | mm <sup>2</sup> | 2.0  |
| 中 間                 | 中 間 | 中間暖房消費電力            | kW      | <2.16> | 内外接続線太さ      | K                | —               | 0.3mm <sup>2</sup> 以上 |                 |      |
|                     |     | 中間暖房エネルギー消費効率       | —       | <2.92> | アース線太さ       | J                | mm              | φ1.6                  |                 |      |
|                     |     | 暖房低温能力              | kW      | <11.4> | リ モ コ ン 線    | F                | mm <sup>2</sup> | 0.3~1.25              |                 |      |
| 暖房低温消費電力            | kW  | <6.12>              |         |        |              |                  |                 |                       |                 |      |
| 暖房期間エネルギー消費効率(HSPF) | —   | <2.5>               |         |        |              |                  |                 |                       |                 |      |
| 冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)  |     | —                   | <2.70>  |        |              |                  |                 |                       |                 |      |
| 通年エネルギー消費効率(APF)    |     | —                   | <3.1>   |        |              |                  |                 |                       |                 |      |
| 最大運転電流              |     | A                   | <24.0>  |        |              |                  |                 |                       |                 |      |

|             |                   |  |                     |
|-------------|-------------------|--|---------------------|
| 室 内 ユ ニ ッ ト | 室 内 形 名           | MPK-RP112FALH2   |                     |
|             | 外形寸法 <H × W × D>  | mm   | 340 × 1680 × 235    |
|             | 外装色 <マンセル>        | —  | ホホワイト<3.4Y 7.7/0.8> |
|             | 補助電気ヒーター          | kW   | 2.4                 |
|             | エアフィルター           | PPハニカム(抗菌仕様)   |                     |
|             | 送風機(形式 × 出力 × 個数) | ラインフローファン × 0.07kW × 1   |                     |
|             | 風量                | m <sup>3</sup> /min  | 静粛20-弱23-中25-強28    |
|             | 機外静圧              | Pa   | 0                   |
|             | 風向調節              | 上下方向 10°, 30°, 60°, 70° に設定可・スイング<br>左右方向 左右に各々25° の範囲で手動にて調整可 |                     |
|             | 運転音               | dB   | 静粛41-弱43-中44-強46    |


|             |                   |                      |                      |                 |
|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 室 外 ユ ニ ッ ト | 室 外 形 名           | MPUZ-P112HA5(-BS(G)) |                      |                 |
|             | 外形寸法 <H × W × D>  | mm                   | 740 × 950 × 330(+30) |                 |
|             | 外装色 <マンセル>        | —                    | アイボリー<3Y 7.8/1.1>    |                 |
|             | 圧縮機               | 1日の冷凍能力              | 法定トン                 | 0.420~1.530     |
|             | 保護装置              | 形式 × 出力 × 個数         | —                    | 全密閉 × 2.3kW × 1 |
|             |                   | 保護装置                 | —                    | 吐出温度検知、過電流検知回路  |
|             | 設計圧力(高圧部/低圧部)     | MPa                  | 3.6/2.3              |                 |
|             | I P コ ー ド         | —                    | IPX4                 |                 |
|             | 送風機(形式 × 出力 × 個数) | —                    | プロペラファン × 0.06kW × 1 |                 |
|             | 風量                | m <sup>3</sup> /min  | 50                   |                 |

|                     |                |                           |                             |
|---------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 共 通 事 項             | 冷 媒            | kg                        | R410A × 2.7                 |
|                     | 冷 媒 配 管 長      | m                         | 20(追加チャージ時50)               |
|                     | 高 低 差          | m                         | 30                          |
|                     | 室内側冷媒配管径(液/ガス) | mm                        | φ9.52 / φ15.88              |
|                     | 室外側冷媒配管径(液/ガス) | mm                        | φ9.52 / φ15.88              |
| 温 度 設 定 ( リ モ コ ン ) |                | 冷房・ドライ19~30°C / 暖房17~28°C |                             |
| 使 用 温 度 範 囲         | 冷 房            | 室内                        | 乾球温度19~32°C / 湿球温度15~23°C   |
|                     |                | 室外                        | 乾球温度-5~43°C / —             |
|                     | 暖 房            | 室内                        | 乾球温度17~28°C / —             |
|                     |                | 室外                        | 乾球温度-11~21°C / 湿球温度-12~15°C |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| セツ別売形名  |  |  |  |
| 注意事項  |  |  |  |
| 1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。<br>延長配管7.5m(相当長)、高低差0m                     |  |  |  |
| 2. 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。<br>暖房能力・低温暖房・電気特性<>は、補助ヒーター作動時の値です。                                   |  |  |  |
| 3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。<br>実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。 |  |  |  |

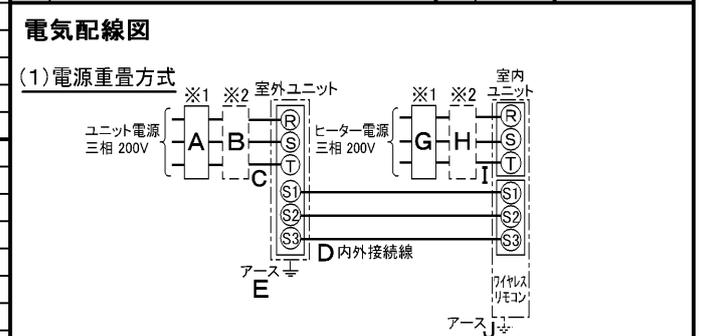

※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式にしてください。

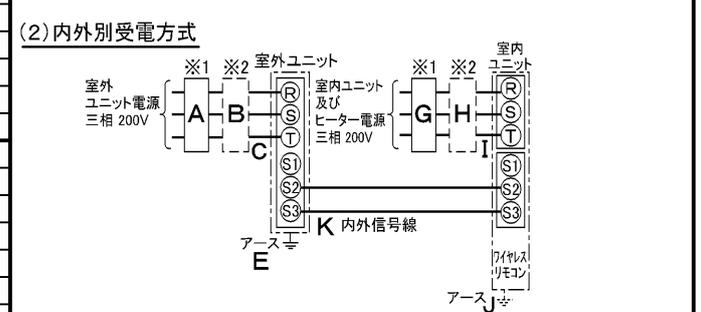

(2)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。


- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。  
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。  
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。  
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

**三菱電機株式会社**  
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書


壁掛形

|     |               |    |                         |    |   |    |  |
|-----|---------------|----|-------------------------|----|---|----|--|
| 形名  | MPKZ-P112FLHK |    | <耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS |    |   |    |  |
| 作成日 | 2007-03-13    | 図番 | MPKZP112FLHK-5          | 副番 | A | 記号 |  |



室内ユニット周囲必要空間

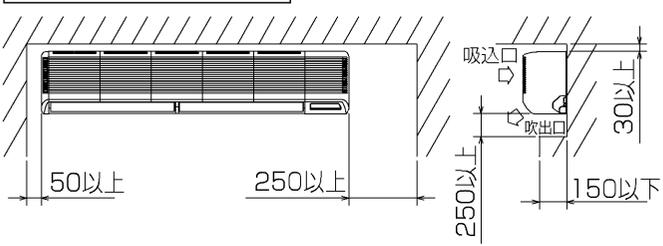

ワイヤレスリモコン(標準装備)



配管用ノックアウト穴詳細図

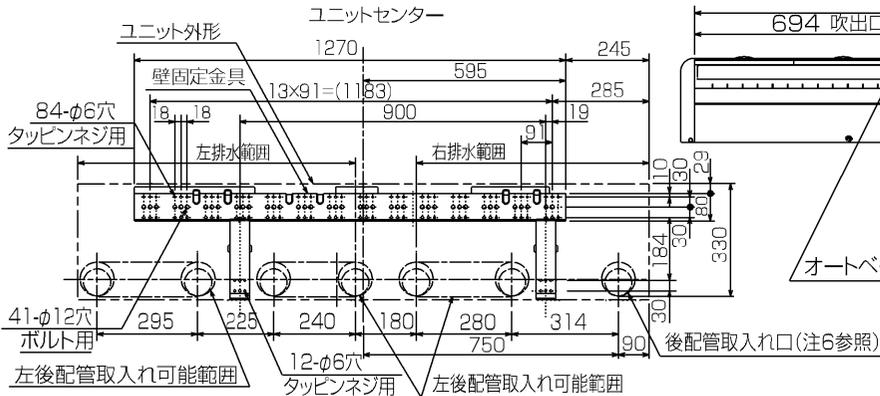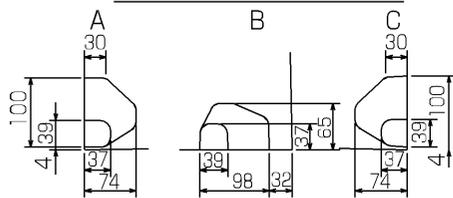


平面図




正面図


左側面図




右側面図



下面図

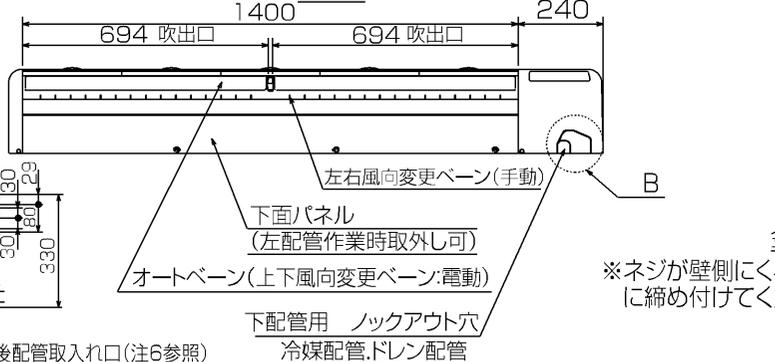

ワイヤレス受光部  
スイッチ部詳細図



- ドレン配管にはPVC管VP20を使用してください。
- 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
- 据付板の取付ボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。またタッピンネジは呼び径4、長さ35以上の物を使用し、据付板のφ6穴でネジ止めしてください。この時ネジ止め位置が横一列とならない様に上下に満遍なく締め付けてください。
- ドレン配管接続部は現地工事に合わせ加工できるようにドレンソケット(VP20接続用)を付属品として同梱しています。塩ビ系接着剤にて接着してご使用ください。




5. 延長冷媒配管接続口

|     |              |
|-----|--------------|
| 形名  | 112形         |
| 液管  | φ9.52<3/8F>  |
| ガス管 | φ15.88<5/8F> |

6. 後配管取出口

| 形名   | 貫通スリーブ<br>(現地手配) | 壁貫通穴    |
|------|------------------|---------|
| 112形 | φ90              | φ90~100 |

- 左配管時には、ドレンホースをドレンパン左側の接続口に接続してください。(ドレンホースを固定している金属バンドのネジを緩めてからドレンホースを外してください。)この時ドレンホースとゴム栓を入れ換え、双方とも排水口に止まるまで確実に押し込んでください。ドレンホースは外した金属バンド、ゴム栓は付属のバンド(小)を用いて、それぞれ抜けかない様に締め付け、確実に固定してください。

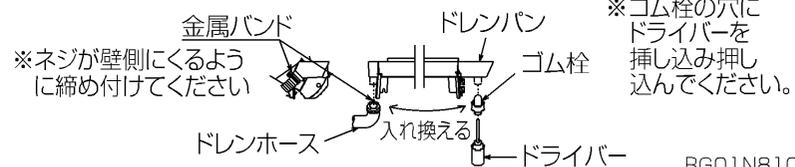

|          |      |           |                                     |                  |
|----------|------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 単位       | スケール | 作成日       | 形名                                  | MPK-RP112FAL(H)2 |
| mm       | NTS  | 2007-2-16 | パッケージエアコン室内ユニット外形図<br>(壁掛形) <ワイヤレス> |                  |
| 三菱電機株式会社 |      |           | 図番                                  | 7PVDNG           |
|          |      |           | 副番                                  | D 記号             |

RG01N810

